

SIMATIC

组态硬件和通讯连接， STEP 7 V5.3 版本

手册

前言，目录

用 STEP 7 组态硬件的基本原理

组态中央机架

组态分布式 I/O(DP)

组态 SIMATIC PC 站
(基于 SIMATIC PC)

保存，导入和导出组态

多个 CPU 的同步操作

在操作期间修改系统(CiR)

组态 H 系统

网关的站

组态连接

组态全局数据通讯

下载和上传

一个以上的用户编辑项目

在多项目调试和服务中使用项目

调试和服务

索引

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

安全指南

本手册包括了保证人身安全与保护本产品及连接的设备所应遵守的注意事项。这些注意事项在手册中均以下列符号加以突出，并根据危险等级标明如下：



危险

表示如果不采取适当的预防措施，将导致死亡、严重的人身伤害或财产损失。



警告

表示如果不采取适当的预防措施，可能导致死亡、严重的人身伤害或财产损失。



当心

表示如果不采取适当的预防措施，可能导致轻微的人身伤害。

当心

表示如果不采取适当的预防措施，可能导致财产损失。

须知

提醒您注意有关产品、产品使用的特别重要的信息，或者是文档的特定部分。

合格人员

只有合格人员才允许安装和操作该设备。合格人员是指被授权按照既定安全惯例和标准，对线路、设备和系统进行调试、接地和标记的人员。

正确使用

请注意如下事项：



警告

该设备及其部件只能用于产品目录或技术说明书中所描述的范畴，并且只能与由西门子公司认可或推荐的第三方厂商提供的设备或部件一起使用。

只有正确地运输、保管、设置和安装本产品，并且按照推荐的方式操作和维护，产品才能正常、安全地运行。

商标

SIMATIC®、SIMATIC HMI®和 SIMATIC NET®是 SIEMENS AG 的注册商标。

本文档中的其它一些标志也是注册商标，如果任何第三方出于个人目的而使用，都会侵犯商标所有者的权利。

版权所有© Siemens AG 2004 保留所有权利

未经明确的书面许可，不得复制、传播或使用本手册或所含内容。违者应对造成的损失承担责任。保留所有权利，包括实用新型或设计的专利许可权及注册权。

免责声明

我们已检查过本手册中的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错在所难免，我们不能保证完全一致。我们会定期审查本手册中的内容，并在后续版本中进行必要的更正。欢迎提出改进意见。

Siemens AG
Bereich Automation and Drives
Geschaeftsgebiet Industrial Automation Systems
Postfach 4848, D- 90327 Nuernberg

Siemens Aktiengesellschaft

©Siemens AG 2004
技术数据如有改动，恕不另行通知。

A5E00446503-01

前言

用途

本手册完整地概述了使用 **STEP 7** 软件配置硬件和通讯连接所涉及的步骤。本手册旨在为您使用 **STEP 7** 项目描述硬件配置提供支持，并介绍了如何在自动化系统间建立数据交换。

本手册的适用对象是使用 **STEP 7** 和 **SIMATIC S7** 自动化系统执行控制任务的人员。

我们建议您熟悉手册“使用 **STEP 7 V5.3**，使用入门”中的示例。这些示例浅显易懂地介绍了“使用 **STEP 7** 进行编程”这一主题。

基础知识要求

要了解本手册，需要具有自动化技术的常规知识。

此外，还必须熟悉使用计算机或与 **PC** 类似的工具(如编程设备)，以及 **MS Windows 2000** 专业版或 **MS Windows XP** 专业版操作系统。

手册应用范围

本手册适用于 **STEP 7** 编程软件包 **5.3** 版本。

在 **service pack** 中提供了最新的信息：

- 在“**readme.wri**”文件中
- 在更新的 **STEP 7** 在线帮助中。

在线帮助中的主题“新增内容？”中极好地概括和介绍了最新的 **STEP 7** 新内容。

STEP 7 文档包

本手册是文档包“STEP 7 基本信息”的一部分。

下表显示了 STEP 7 文档的总览：

文档	用途	订货号
STEP 7 基础信息 - STEP 7 V5.3, 使用入门手册 - 使用 STEP 7 V5.3 编程 - 组态硬件和通讯连接, STEP 7 V5.3 版本 - 从 S5 到 S7, 变频器手册	提供给技术人员的基础信息, 描述了使用 STEP 7 和 S7-300/400 可编程控制器来实现控制任务的方法。	6ES7810-4CA07-8BW0
STEP 7 参考书目 - 用于 S7-300/400 的梯形图(LAD)/功能块图(FBD)/语句表(STL)手册 - S7-300/400 的标准功能及系统功能	提供了参考信息, 并描述了编程语言 LAD、FBD、STL、标准功能以及系统功能, 扩充了 STEP 7 基础信息的范围。	6ES7810-4CA07-8BW1

在线帮助	用途	订货号
STEP 7 帮助	以在线帮助的形式, 提供了使用 STEP 7 进行编程和组态硬件的基础信息。	STEP 7 标准软件中的一部分。
STL/LAD/FBD 帮助参考 SFB/SFC 帮助参考 组织块帮助参考	上下文相关参考信息。	STEP 7 标准软件中的一部分。

在线帮助

集成于软件中的在线帮助是对本手册的补充。提供在线帮助的目的是，在使用该软件时提供详细的支持。

该帮助系统通过一些界面集成于软件中：

- 在**帮助**菜单中提供了多个菜单命令：**目录**命令将打开 **STEP 7** 的帮助索引。
- **使用帮助**提供了有关使用在线帮助的详细指示。
- 上下文相关帮助提供关于当前语境的信息，例如，打开的对话框或激活的窗口。可以通过单击“帮助”按钮或按下 **F1** 来打开上下文相关帮助。
- 状态栏提供了另一种形式的上下文相关帮助。当把鼠标指针放在菜单命令上时，它会显示每个菜单命令的简要解释。
- 当把鼠标指针放在工具栏的各个图标上时，一会之后，它也显示该图标的简要解释。

如果您更喜欢以打印格式阅读在线帮助的信息，则可以将单个的帮助主题、书本或整个在线帮助打印出来。

本手册和“使用 **STEP 7** 进行编程”、“在操作过程中通过 **CiR** 修改系统”和“自动化系统

S7-400H - 容错系统”这几本手册都是从基于 **HTML** 格式的 **STEP 7** 帮助中摘录下来的。欲了解详细的步骤，请参考 **STEP 7** 帮助。由于这些手册和在线帮助的结构几乎一致，因而可以很容易地在这些手册和在线帮助间进行切换。

安装 **STEP 7** 后，可以通过 **Windows** 开始菜单找到电子手册：

开始 > SIMATIC > 文档。

更多支持

如果有任何技术问题，请联系西门子代表或代理商。

您可以在下列网页中查找联系人：

<http://www.siemens.com/automation/partner>

培训中心


西门子提供了很多培训教程，帮助您熟悉 **SIMATIC S7** 自动化系统。请联系当地的培训中心，或位于德国纽伦堡(D 90327)的培训总部，以获取详细信息。

电话： +49 (911) 895-3200.

网址： <http://www.sitrain.com>

A&D 技术支持

遍布世界各处，24 小时服务：

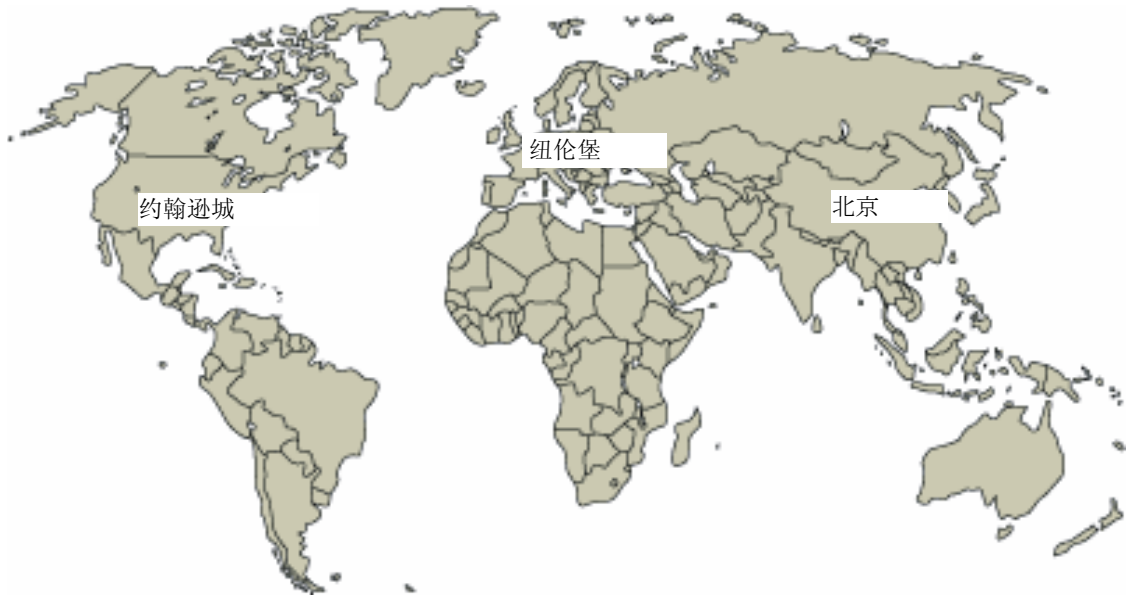

全球(纽伦堡) 技术支持 每年 365 天，每天 24 小时 电话： +49(180) 5050-222 传真： +49(180) 5050-223 电子邮件： adsupport@siemens.com 格林威治 标准时间： +1:00		
欧洲/非洲(纽伦堡) 授权 当地时间： 周一至周五， 8:00 - 5:00 PM 电话： +49(180) 5050-222 传真： +49(180) 5050-223 电子邮件： adsupport@siemens.com 格林威治 标准时间： +1:00	美国(约翰逊城) 技术支持和授权 当地时间： 周一至周五， 8:00 - 5:00 PM 电话： +1(423) 262 2522 传真： +1(423) 262 2289 电子邮件： simatic.hotline@sea.siemens.com 格林威治 标准时间： -5:00	亚洲/澳洲(北京) 技术支持和授权 当地时间： 周一至周五， 8:00 - 5:00 PM 电话： +86 10 64 75 75 75 传真： +86 10 64 74 74 74 电子邮件： adsupport.asia@siemens.com 格林威治 标准时间： +8:00
SIMATIC 热线以及授权热线所使用的语言通常为德语和英语。		

Internet 服务和支持

除文档以外，还在 Internet 上在线提供了知识产权信息，网址如下：

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

可在其中查找下列内容：

- 公司简讯，经常提供产品的最新信息。
- 相应文档资料，可通过“服务和支持”中的搜索功能查找。
- 论坛，世界各地的用户和专家可以在此交流经验。
- 当地自动化和驱动办事处。

在“服务”页面下提供了关于现场服务、维修、备件等信息。

目录

1	用 STEP 7 组态硬件的基本原理.....	1-1
1.1	组态硬件介绍	1-1
1.2	硬件配置的基本步骤	1-2
1.2.1	组态站的基本步骤	1-3
1.2.2	站窗口的布局	1-3
1.2.3	代表机架的组态表	1-4
1.2.4	设置组件属性	1-5
1.2.5	您应该了解的插槽规定和其它规则	1-6
1.2.6	概述：组态与分配步骤	1-7
1.2.7	自定义硬件目录	1-8
1.2.8	搜索硬件目录	1-9
1.3	编辑站组态的提示	1-10
1.3.1	交换和移动模块	1-11
1.3.2	更换机架，C7 设备和 DP 从站	1-12
1.3.3	显示硬件目录中的组件信息	1-15
1.3.4	安装硬件更新	1-16
2	组态中央机架	2-1
2.1	模块排列规则(SIMATIC 300)	2-1
2.1.1	模块排列规则(SIMATIC 300)	2-1
2.1.2	占位模块的特殊规则(DM 370 占位模块)	2-2
2.1.3	数字仿真模块的特殊规则(SIM 374 IN/OUT 16)	2-3
2.1.4	M7-300 的特殊规定	2-3
2.2	模块排列规则(SIMATIC -400)	2-4
2.2.1	模块排列规则(SIMATIC -400)	2-4
2.2.2	有冗余能力的电源模块(S7-400)的特殊规则	2-5
2.2.3	M7-400 的特殊规则	2-5
2.2.4	PROFIBUS-DP 接口子模块(M7-400)的特殊规则	2-6
2.3	如何组态中央机架	2-7
2.3.1	创建一个站	2-7
2.3.2	启动应用程序，进行硬件组态	2-7
2.3.3	排列中央机架	2-8
2.3.4	在机架中排列模块	2-9
2.3.5	在“硬件目录”窗口中显示 CPU 操作系统的版本	2-10
2.3.6	排列 C7 控制系统(特性)	2-10
2.3.7	将属性分配给模块/接口	2-11
2.3.8	分配地址	2-12
2.3.9	分配 I/O 地址	2-12
2.3.10	为 I/O 地址分配符号	2-13
2.3.11	在配置硬件时监视输入和修改输出	2-14
2.3.12	组态点对点 CP	2-16
2.3.13	配置 S5 模块	2-17
2.4	使用扩展机架来扩展中央机架	2-18
2.4.1	扩展机架的连接规则(SIMATIC 400)	2-19
2.4.2	排列扩展机架(SIMATIC 400)	2-19
2.4.3	特例：当中央机架具有一个以上 CPU 时	2-20

3	组态分布式 I/O(DP).....	3-1
3.1	组态 DP 主站系统的基本步骤.....	3-1
3.2	在硬件目录窗口中, DP 从站位于何处?	3-4
3.3	连续数据的分布式读写(> 4 字节).....	3-5
3.4	PROFIBUS-DP 的组态.....	3-6
3.4.1	有“简单”(模块化或紧凑型) DP 从站的组态(数据交换: 从站<>主站).....	3-6
3.4.2	有智能 DP 从站的组态(数据交换: I 从站 <> 主站).....	3-7
3.4.3	有智能 DP 从站的组态(直接数据交换: 从站 > I 从站).....	3-8
3.4.4	有两个 DP 主站系统的组态(直接数据交换: 从站 > I 从站).....	3-9
3.4.5	有两个 DP 主站系统的组态(直接数据交换: 从站 > 主站).....	3-10
3.5	如何组态分布式 I/O 系统	3-11
3.5.1	创建 DP 主站系统.....	3-11
3.5.2	处理 DP 主站系统和 DP 接口	3-12
3.5.3	选择和排列 DP 从站	3-13
3.5.4	复制多个 DP 从站.....	3-13
3.5.5	组态紧凑型 DP 从站	3-14
3.5.6	组态模块化 DP 从站	3-14
3.5.7	将 DP 从站分配到 SYNC 或 FREEZE 组中	3-15
3.6	其它 DP 从站组态.....	3-17
3.6.1	ET 200L 和 DP/AS-i Link.....	3-17
3.6.2	ET 200S.....	3-17
3.6.3	带选项处理的 ET 200S	3-19
3.6.4	处于 DPV1 模式的 ET 200S	3-21
3.6.5	ET 200iS.....	3-22
3.6.6	PROFIBUS PA.....	3-24
3.6.7	HART 模块	3-25
3.6.8	组态软件冗余	3-26
3.7	智能 DP 从站.....	3-27
3.7.1	组态智能 DP 从站.....	3-27
3.7.2	组态 S7-400 作为 I 从站的实例.....	3-32
3.7.3	使用 SFB75 ‘SALRM’在 I 型从站中创建报警	3-38
3.8	直接数据交换(横向通讯).....	3-41
3.8.1	组态 PROFIBUS-DP 节点之间的直接数据交换	3-41
3.8.2	组态直接数据交换的实例	3-43
3.8.3	将一个 DP 从站(GSD 修订版 5)组态为用于数据交换的接收器	3-46
3.9	使用*.GSD 文件	3-49
3.9.1	导入*.GSD 文件	3-49
3.9.2	安装*.GSD 文件	3-49
3.9.3	关于 GSD 修订版须知	3-50
3.10	DPV1	3-52
3.10.1	PROFIBUS DPV1 须知	3-52
3.10.2	组态 DPV1 设备	3-53
3.10.3	编程 DPV1 设备	3-55
3.10.4	作为 I 从站的 DPV1 从站的插槽模型	3-61
3.11	诊断中继器.....	3-66
3.11.1	组态和调试诊断中继器.....	3-66
3.11.2	借助诊断中继器显示拓扑	3-69
3.11.3	使用拓扑视图进行工作.....	3-71
3.12	设置 PROFIBUS 子网的恒定总线周期	3-74
3.12.1	设置 PROFIBUS 子网的恒定总线周期	3-74
3.12.2	在 PROFIBUS DP 上组态短时和等长过程响应时间	3-77
3.12.3	在 HW 组态中设置恒定总线循环时间和等时线模式的参数	3-82
3.12.4	通过工业以太网和 IE/PB 链路将 PG/PC 连接到恒定周期的 PROFIBUS 网络.....	3-86

4	组态 SIMATIC PC 站(基于 SIMATIC PC)	4-1
4.1	创建和分配 SIMATIC PC 站的参数	4-1
4.2	SIMATIC PC 站的插槽规则	4-4
4.3	比较: S7 站 - PC 站	4-4
4.4	从前版本的附加 SIMATIC PC 组态	4-5
4.5	高亮显示将要在网络视图中组态的 SIMATIC PC 站	4-6
5	保存, 导入和导出组态	5-1
5.1	保存组态, 并检查一致性	5-1
5.2	导入和导出组态	5-2
6	多个 CPU 的同步操作	6-1
6.1	多值计算须知	6-1
6.1.1	多值计算的特点	6-2
6.1.2	何时使用多值计算	6-3
6.2	组态多值计算操作	6-4
6.2.1	组态用于多值计算操作的模块	6-5
6.2.2	显示 CPU 分配	6-5
6.2.3	改变 CPU 编号	6-6
6.3	编程 CPU	6-6
6.3.1	编程 CPU	6-6
7	在操作期间修改系统(CiR)	7-1
8	组态 H 系统	8-1
8.1	组态 H 系统	8-1
9	网关的站	9-1
9.1	在项目内连网站	9-1
9.2	子网和通讯节点的属性	9-2
9.3	网络组态规则	9-3
9.4	以太网地址分配	9-4
9.5	在网络视图中导入和导出站	9-7
9.6	如何组态并保存子网	9-10
9.6.1	子网的组态步骤	9-10
9.6.2	创建参数并将其分配给一个新的子网	9-13
9.6.3	创建参数并将其分配给一个新的站	9-14
9.6.4	创建和分配网络连接的参数	9-15
9.6.5	创建参数并将其分配给一个新的 DP 从站	9-16
9.6.6	创建参数并将其分配给编程设备/PC、“其它”站以及 S5 站概述	9-18
9.6.7	在网络组态中实现编程设备/PC 连接	9-20
9.6.8	检查网络的一致性	9-23
9.6.9	保存网络组态	9-24
9.6.10	编辑网络组态的提示	9-25
9.7	连网代表网关的站	9-28
9.7.1	连网代表网关的站	9-28
9.7.2	通过 TeleService 或 WAN 连接到子网的编程设备/PC	9-31
9.8	从不同的项目连网站	9-33

10	组态连接	10-1
10.1	组态连接的介绍	10-1
10.2	通过以太网 CP 组态通讯	10-2
10.3	通过 PROFIBUS CP 组态通讯	10-3
10.4	各种连接类型须知	10-4
10.5	连接资源分配须知	10-7
10.6	容错 S7 连接使用的连接资源	10-12
10.7	不同连接类型的块	10-17
10.8	使用连接表进行工作	10-19
10.9	不一致连接	10-21
10.10	显示连接状态	10-22
10.11	在编程期间访问连接标识号	10-23
10.12	组态连接:到同一项目中的伙伴	10-24
10.12.1	在同一项目中连接伙伴的连接类型	10-24
10.12.2	连接的创建规则	10-26
10.12.3	组态 SIMATIC 站中模块的连接	10-26
10.12.4	插入一个新连接	10-27
10.12.5	改变连接伙伴	10-28
10.12.6	保留连接	10-29
10.12.7	删除一个或多个连接	10-30
10.12.8	复制连接	10-30
10.12.9	组态 SIMATIC PC 站的连接	10-31
10.12.10	组态用于 SIMATIC PC 站的具有路由的 S7 连接	10-33
10.12.11	将编程设备/PC 作为连接伙伴	10-34
10.12.12	到 PG/PC 的 S7 连接	10-34
10.12.13	到带 WinCC 的 PG/PC 的 S7 连接	10-35
10.13	组态其它项目中的伙伴的连接	10-36
10.13.1	其它项目中的伙伴连接类型	10-36
10.13.2	组态项目间连接的基本步骤	10-38
10.13.3	创建新的连接到未指定的伙伴	10-39
10.13.4	创建到“其它站”、“PG/PC”、“SIMATIC S5 站”的连接	10-41
10.14	保存连接	10-41
10.14.1	保存连接	10-41
11	组态全局数据通讯	11-1
11.1	概述: 全局数据通讯	11-1
11.2	确定 GD 资源的通讯能力	11-3
11.2.1	确定 GD 资源的通讯能力	11-3
11.2.2	所需要的 GD 包数目	11-4
11.2.3	所需要的 GD 环数目	11-5
11.2.4	计算所需要的 GD 环的例外情况	11-7
11.3	进行发送和接收的条件	11-9
11.3.1	进行发送和接收的条件	11-9
11.3.2	扫描率和扫描周期之间的关系	11-10
11.4	响应时间	11-11
11.5	如何组态并保存全局数据通信	11-12
11.5.1	全局数据通讯的组态步骤	11-12
11.5.2	打开 GD 表	11-13
11.5.3	GD 表使用提示	11-14
11.5.4	填写 GD 表	11-15
11.5.5	首次保存和编译 GD 表	11-16
11.5.6	输入扫描率	11-18
11.5.7	输入状态行	11-18
11.5.8	第二次编译 GD 表	11-20
11.6	使用系统功能进行的全局数据传送	11-20
11.6.1	使用系统功能进行的全局数据传送	11-20

12	下载和上传.....	12-1
12.1	下载组态到可编程控制器	12-1
12.2	首次下载网络组态	12-2
12.3	下载网络组态到可编程控制器	12-4
12.4	下载到 PC 站	12-4
12.5	下载网络组态的改变部分	12-5
12.6	下载全局数据组态	12-7
12.7	从站中上载组态	12-7
12.8	上传网络组态	12-8
13	一个以上的用户编辑项目	13-1
13.1	网络中的多用户组态	13-1
13.1.1	设置工作站组态	13-3
13.2	对未入网工作站进行单节点组态	13-3
13.2.1	将多个 S7 程序合并成一个程序	13-3
13.2.2	复制具有消息属性的 S7 程序	13-4
14	在多项目环境中使用项目	14-1
14.1	多项目须知	14-1
14.2	多项目 - 要求和建议	14-4
14.3	处理多项目	14-7
14.4	在多项目中在线访问 PLC	14-11
14.5	创建项目间子网	14-13
14.6	在网络视图中显示已合并的子网	14-17
14.7	组态项目间连接	14-18
14.8	用于合并跨项目间连接的选项	14-22
14.9	到未指定连接伙伴的 S7 连接	14-23
14.10	在多项目中调整项目	14-23
14.11	归档并检索多项目	14-24
15	调试和服务.....	15-1
15.1	调试和服务	15-1
15.2	如何调试 PROFIBUS 节点	15-1

索引

1 用 STEP 7 组态硬件的基本原理

1.1 组态硬件介绍

组态

术语“组态”指的是在站窗口中对机架、模块、分布式 I/O(DP)机架、以及接口子模块等进行排列。使用组态表表示机架，就像实际的机架一样，可在其中插入特定数目的模块。

在组态表中，STEP 7 自动给每个模块分配一个地址。如果站中的 CPU 可自由寻址(意思是可为模块的每个通道自由分配一个地址，而与其插槽无关)，那么，您可改变站中模块的地址。

您可将您的组态任意多次复制给其它 STEP 7 项目，并进行必要的修改，然后将其下载到一个或多个现有的设备中去。在可编程控制器启动时，CPU 将比较 STEP 7 中创建的预置组态与设备的实际组态。从而可立即识别出它们之间的任何差异，并报告。

分配参数

术语“分配参数”含义如下：

- 为本地组态中和网络中的可编程模块设置属性。例如：CPU 是一个可编程模块。其监视狗时间就是您可设置的一个参数。
- 对主站系统(PROFIBUS)的总线参数、主站与从站参数进行设置

参数将下载给 CPU 并由 CPU 传送给各自的模块。可方便地对模块进行替换，因为在启动期间，自动将使用 STEP 7 所设置的参数下载给新的模块。

何时“组态硬件”？

S7 可编程控制器和模块的属性均可预先设置为缺省值，这样，在许多情况下，您都不需要对其进行组态。

在下列情况下，组态是必需的：

- 如果您希望改变模块的缺省参数(例如，启用模块的硬件中断)
- 如果您希望组态通讯连接
- 对于具有分布式 I/O 的站(PROFIBUS DP)
- 对于具有多个 CPU(多值计算)或扩展机架的 S7-400 站
- 对于容错(H)可编程控制系统(可选的软件包)

概述：组态与分配参数到本地组态的步骤

硬件配置的基本步骤

组态分布式 I/O(DP)

使用先前版本的 STEP 7 编辑当前的组态

1.2 硬件配置的基本步骤

用于组态的窗口

组态可编程控制器会用到两个窗口：

- 为站结构放置机架的站窗口
- “硬件目录”窗口，可以从中选择所需要的硬件组件，如机架、模块以及接口子模块

显示中的组件信息


如果没有出现“硬件目录”窗口，可选择菜单命令**视图 > 目录**。该命令可打开、关闭硬件目录的显示。

1.2.1 组态站的基本步骤

无论站结构如何，总是按照下列步骤进行组态：

- 1. 在“硬件目录”中选择一个硬件组件。
- 2. 通过拖放操作，将选定组件复制到站窗口中。

下图说明了基本操作过程：

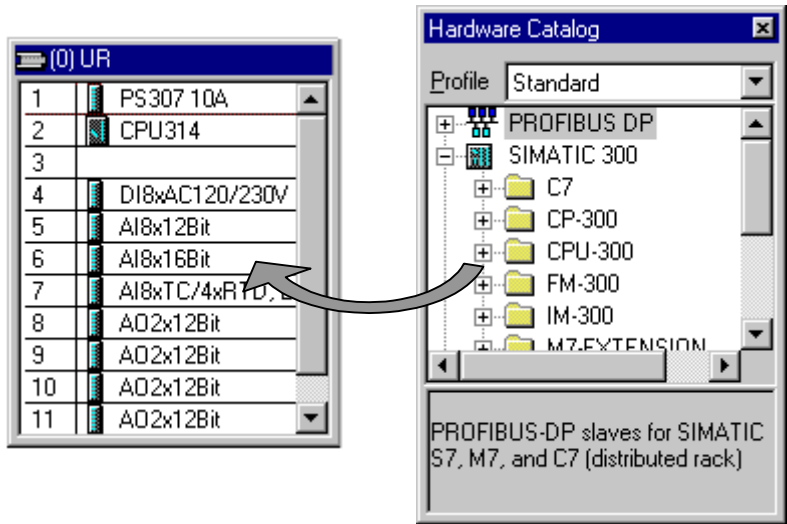

1.2.2 站窗口的布局

所插入/选择的机架的详细资料显示在站窗口的下部。这里还会以表单形式显示模块的订货号和地址。

装有模块的中央机架的表格结构如下(详细资料)：

Slot	Module	Order number	Firmware	MPI address	I addr...	Q addr...	Comment
1	PS 307 10A	6ES7 307-1KA00-0AA0					
2	CPU 314	6ES7 314-1AE01-0AB0		2			
3							
4	DI8xAC120/230V	6ES7 321-1FF10-0AA0			0		
5	AI8x12Bit	6ES7 331-7KF02-0AB0			272...287		
6	AI8x16Bit	6ES7 331-7NF10-0AB0			288...303		
7	AI8xTC/4xRTD, Ex	6ES7 331-7SF00-0AB0			304...319		
8	AO2x12Bit	6ES7 332-5HB00-0AB0				320...323	
9	AO2x12Bit	6ES7 332-5HB81-0AB0				336...339	
10							
11							


1.2.3 代表机架的组态表

如果是本地组态，那么应该在机架中，挨着 CPU 布置模块，随后可将模块排列在附加的扩展机架中。可以组态的机架的数目取决于所使用的 CPU。

和在实际设备中的操作一样，可以使用 STEP 7 排列模块。区别在于，在 STEP 7 中，机架是用“组态表”来表示的，该表的行数等于机架中用于插入模块的插槽数。

下图给出了一个实例，说明了如何将实际结构转换为组态表。组态表对应于所用的机架；STEP 7 会自动将机架编号放到名字前面的括号中。

实例：(0) UR 对应中央机架(通用机架)编号 0。

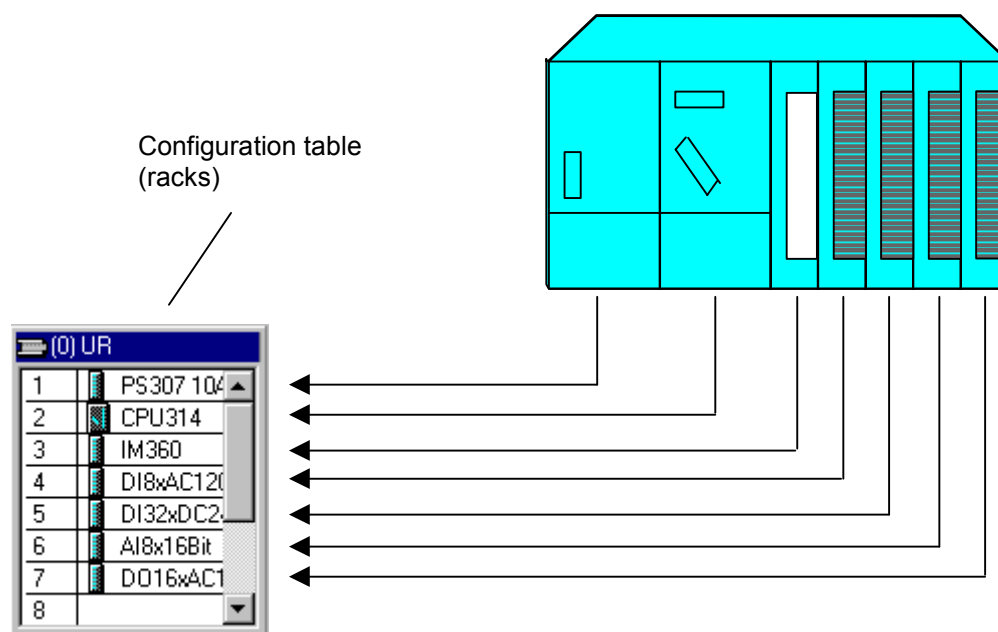

1.2.4 设置组件属性

一旦在站窗口中排列了组件，那么始终以下列方式打开用于改变缺省属性的对话框(参数或地址):

- 双击该组件，或选择菜单命令**编辑 > 对象属性**。
- 鼠标右键：将光标移到组件上，按下鼠标右键，然后从弹出式菜单中选择**对象属性**命令。

CPU 属性

CPU 属性对系统特性具有特殊意义。在 CPU 的对话框中，可以设置下列各项，例如：启动特性、用于中断的本地数据区及优先级、存储区、保持性能、时钟存储器、保护级别以及密码 - 仅举其中一小部分实例。STEP 7 “了解”可以设置的内容以及设置范围。

在 CPU 的“常规”标签页中，或通过 CPU 接口属性，可以将参数分配给接口(例如，MPI 或集成 PROFIBUS-DP 接口)。通过这些对话框，还可以访问要与 CPU 连接的相应子网的属性对话框。

分配参数的其它方法

对于 S7-300 和 S7-400 可编程控制器，可以在用户程序中为某些模块设置参数(例如，模拟量模块)。为此，需在用户程序中调用系统功能(SFC)WR_PARM、WR_DPARM 和 RM_MOD。暖启动之后这些设置将丢失。

可在 S7-300 和 S7-400 系统软件、系统和标准功能参考手册中获得关于系统功能的更多详细信息。

对于 M7-300 和 M7-400 可编程控制系统，可以在 C 程序中设置信号模块的参数。为此，需在 C 程序中调用 M7 API 功能“M7StoreRecord”。该功能将参数传送到一个信号模块。

可在 M7-300 和 M7-400 系统软件手册中获得关于 M7 API 功能的更多信息。

1.2.5 您应该了解的插槽规定和其它规则

STEP 7 为您进行站组态提供支持，因此，举例来说，如果不能将模块插入到您要插入的插槽，通常会立刻显示一条消息。

从 STEP 7 V5.2 开始，假如您已经把监视器的显示设为 256 色以上，那么一眼就可以看出可供使用的模块插槽。当您在硬件目录中选择一个模块，并且该模块可以插入到已组态的模块机架中时，所有可以用来插入该模块的插槽都会使用彩色来高亮显示。这种特性提高了组态效率。

另外，由于会自动进行地址范围检查，就不会出现重复分配地址的情况。

在这个连接中，请注意窗口下边缘处的状态栏以及所显示的、用于对某个操作的原因、影响进行具体说明的消息。您也可以使用在线帮助来取得该消息的附加信息。

其它附加的临时性规则(针对特定版本)，如由于个别模块的功能限制所引起的对您所能使用的插槽的限制，则未加以考虑。因此，请一定要查阅模块的文档或当前产品信息。


1.2.6 概述：组态与分配步骤

要求

您必须已经在 **SIMATIC** 管理器中打开了一个项目或者已经创建了一个新项目。

基本步骤

为组态和分配参数到某个结构，操作步骤如下：

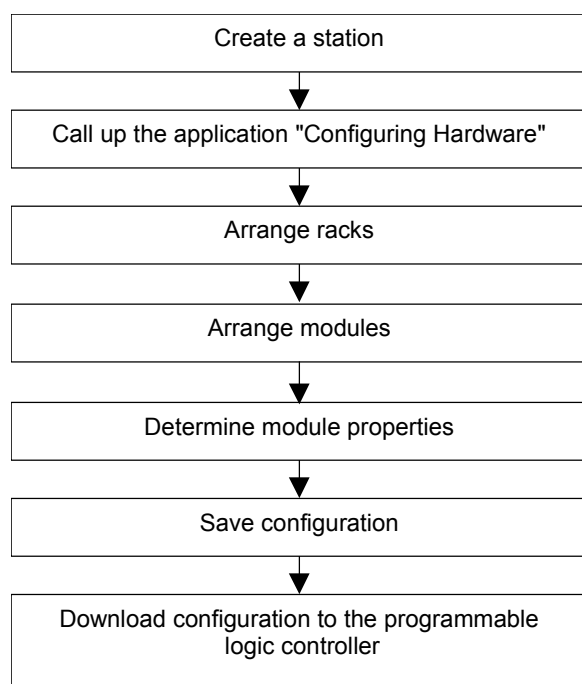

结论

就像常常在 **Windows** 应用程序中用到的一样，可以通过拖放将 **STEP 7** 中的所有组态集中在一起。可以在 **STEP 7** 在线帮助中找到关于处理和建立实际设备组态的详细信息，例如，如何组态到扩展机架的连接，或如何组态特殊组件。

1.2.7 自定义硬件目录

除了 STEP 7 所提供的标准硬件目录以外，您可定制您“自己的”目录。这将导致产生许多不同的目录配置文件。每个新的目录配置文件将以所有模块/组件的标准硬件目录为基础，该目录的配置文件被称作“标准”；可为您自己创建的目录配置文件设置自己的名称。

实例：您可创建一个目录配置文件，该文件仅包含您当前正在使用的模块。

从 STEP 7 V5.0, Service Pack 3 起，除了使用“标准”配置文件以外，还可使用下列目录配置文件：

- 当前的模块(例如，1999 年 11 月或 2000 年 7 月版)
在该配置文件中，没有任何“旧的”模块可供使用(仅适用于当前订货号)
- SIMATIC Outdoor(例如，1999 年 11 月或 2000 年 7 月版)
该配置文件仅提供了当前可在扩展的环境条件(允许更高的机械应力和扩展的气候条件)中使用的模块

步骤

1. 选择菜单命令**选项 > 编辑目录配置文件**。
在打开的应用程序中，将显示两个目录配置文件：“标准”配置文件和一个尚未包括任何组件的“空白”配置文件。
2. 从标准配置文件窗口中拖动所需要的文件夹和模块，并将其拖放到空白配置文件窗口中。也可使用菜单命令**插入 > 文件夹**对结构进行调整，以满足您自己的需要。
3. 使用菜单命令**文件 > 另存为**；对新的目录配置文件进行保存；为新的配置文件选择一个合适的名称。
新建的配置文件的名称将出现在“配置文件”列表框中的硬件目录里，并可对其进行选择。

GSD 文件将只更新“标准”配置文件

随后，通过 GSD 文件安装的 DP 从站将只会添加到“标准”配置文件的其它现场设备文件夹中，而不会包含在您自己创建的目录配置文件中。

1.2.8 搜索硬件目录

如果知道显示在硬件目录信息文本中的组件订货号或功能名称，那么可以搜索该组件。

硬件目录的上部分包含一个“搜索”框。

步骤

1. 在硬件目录中选择和输入
2. 输入一个搜索术语，比如订货号的第一部分 **6ES7 331**。
3. 根据情况点击“向下搜索”或“向上搜索”，开始搜索。



向下搜索



向上搜索

STEP 7 定位到搜索词第一次出现的位置。如果搜索的组件位于未打开的或可视区以外的文件夹中，那么文件夹自动打开，并移动到可视区中。

STEP 7 保存所输入的搜索术语。此后可以轻松地从搜索工具的下拉列表中再次选择。

在搜索框中可以输入哪些内容

可以在搜索框中输入任何测试、信息文本、目录条目或订货号。

搜索不区分大小写。

不支持通配符(*, ?,...)。

还可以输入一个较大/完整搜索词的一部分(如 **331**)。

必须按硬件目录所示输入空格、制表符或连字号；否则找不到要搜索的条目(即，必须注意订货号中的空格与连字号的区别！)。

1.3 编辑站组态的提示

将“硬件目录”窗口停放在站窗口一侧

为了防止“硬件目录”窗口遮住工作站窗口的内容，可以将它“停放”在站窗口的一侧；即在那里放置并固定。在硬件目录中双击“配置文件”列表框上面的区域。要释放“停放”的窗口，可再次双击该区域。

可以在未停放该窗口时，改变“硬件目录”窗口的大小。

识别可用的插槽

从 STEP 7 V5.2 版本起，倘若监视器显示设为大于 256 色，则可以很容易地识别出模块的可用插槽。如果在硬件目录中选择一个模块，且该模块可插入已组态的机架中，那么该模块的可用插槽以高亮颜色显示。该特性使得组态变得更快、更简单。

在组态表中选择数行

如果希望在组态表中选择数行，以便复制(例如，使用弹出式菜单命令“复制”)或删除(例如，使用弹出式菜单命令“删除”)大量模块，或插入大量相同类型的模块，那么请按如下执行：

要选择所有行：	选择菜单命令 编辑 > 选择 > 全部 。
要选择一组连续的行：	点击要选择组的第一行。 按住 SHIFT 键，然后点击要选择组的最后一行。
要选择数行：	按住 CTRL 键，然后点击要选择的每一行。

如果在插入时没有违反插槽规则，那么还可以不受站限制地插入复制的模块。

处理复杂站

例如，如果有一个具有大量机架的复杂站结构，那么可将组态表设为最小。

1. 选择组态表。
2. 按下鼠标右键，并在弹出式菜单中选择菜单命令**最小化**。

还可以使用菜单命令**选项 > 自定义**来设置该总览。

在视图中自动排列机架

使用菜单命令**视图 > 自动排列**，可使 STEP 7 自动排列当前视图。

在硬件目录中显示可插入的(“插入式”)组件

如果已经在机架中选择一个插槽，则可使用菜单命令**插入 > 插入对象** 或 **插入 > 改变对象**来显示可插入的模块选项。该方法可以免去在硬件目录中的搜索。可从当前目录配置文件所有可用的模块中进行选择。

1.3.1 交换和移动模块

不仅复制或删除组件、而且移动和更换组件都可以调整已存在的组态。

移动模块

可以通过简单的拖放，将模块或其它组件移动到站内其它有效插槽中。

更换模块

如果已创建了组态，并希望用另一个模块来更换其参数已经先行指定的模块(例如，CPU 或模拟模块)，而不“丢失”所分配的参数或连接组态，那么按如下步骤操作：

1. 将新模块(例如，CPU)拖到包含希望替换的模块的插槽。
2. 在显示的对话框中确认希望替换的模块。

如果显示“插槽已被占用”消息，必须先使用菜单命令**选项 > 定制**并选择“启用模块更换”选项来激活功能。

另一种方法：

为模块机架选好插槽后，可以打开右键快捷菜单(右击)**插入对象**或**更换对象**，以便查看您可以插入的模块的列表。此特性使您免于在硬件目录中搜索。从在当前可用的目录配置文件中列出的所有模块中选择。

只能更换“兼容”模块。如果模块不兼容，必须删除旧模块，插入新模块，并再次为它分配参数。STEP 7 使用合适的消息以确认更换不兼容模块的尝试。

实例：不能用分配了参数的 CPU 来更换具有新订货号的 CPU - 新模块会采用全部参数分配(例如，MPI 地址)。

1.3.2 更换机架，C7 设备和 DP 从站

从 STEP 7 V5.1 Service Pack 1 起，如果组态了一个站，并将地址和参数分配给了 SIMATIC 400 机架、C7 控制系统或 DP 从站中的模块，如果维持了模块排列和设置，就可以更换机架。在这种情况下，C7 控制系统和 DP 从站被认为是机架。

更换机架与只具有一个机架类型(标准导轨)的 SIMATIC 300 系统无关。

何时更换机架有意义？

如果只能在别的机架的帮助下来扩展功能，则有必要更换 SIMATIC 400 站的机架。

- 用具有冗余能力的电源替换没有冗余能力的电源，但旧机架不支持。
- 用“长”机架(18 插槽)替换“短”机架(9 插槽)，以便插入另外的模块。
对于组态为扩展机架(具有 Receive-IM 的 UR 或 ER)的机架，Receive-IM 会自动放置在最后的插槽中。
- 原先用长机架组态的站，因为空间的原因，必须组态在短机架上。
但是，对于组态为扩展机架(具有 Receive-IM 的 UR 或 ER)的长机架，不允许更换。

在下列情况下，总是需要更换 C7 控制系统：

- 旧的 C7 控制系统要被新系统(订货号具有更高功能状态，更新的固件版本)代替
- 旧的 C7 控制系统的功能性将被扩展(新的 C7 控制系统具有更多集成模块)。

步骤

如果希望更换站组态中已安装了模块、C7 控制系统或 DP 从站的机架，按如下步骤操作：

1. 在站组态中，选择希望更换的组件(例如，机架)。
2. 在硬件目录窗口中，选择与所选择的组件兼容的(参见下面)、但是订货号不同的组件。不能更换完全相同的组件。
对于 DP 从站，从硬件目录窗口选择用于更换从站接口模块(例如，IM 153-2)。
3. 在硬件目录中双击要用的组件。
如果组件是兼容的，就进行更换，并且采用原先组态好的组件的模块及其地址和参数(尽量)。

如果使用拖放操作将组件从硬件目录窗口移动到要更换的组件，也可进行更换。

机架何时“兼容”？

只有遵守下列基本规则，SIMATIC 400 站的机架才能用另一个机架更换。如果不遵守一个或多个基本规则，STEP 7 不允许更换，并终止更换步骤，发出错误消息，给出终止原因的有关消息。

- 分段的机架(CR2)不能与不分段的机架(例如 UR1)更换，反之亦然。
- 必须能够将所有要更换的机架模块插入新机架；也就是说，将模块插入新机架时不能违反任何插槽规则。

实例 1：试图用 ER1 扩展机架来替换带 CPU 的 UR1 机架是不允许的。在 ER1 中插入 CPU 违反了一条插槽规则 - CPU 不能插入 ER1。

实例 2：试图用通用机架(例如，UR1)来替换 S7-400 站中的分段中央机架(CR2)是不允许的。来自两个段的模块的插槽不能唯一地分配给不同的、不分段的机架中的插槽。反之亦然。因此，例如，CR2 机架只能由订货号不同的 CR2 机架替换，才可能插入冗余电源模块，而无需再次输入其余组态。

C7 控制系统何时“兼容”？

C7 控制系统包含集成模块(CPU 和 I/O)，并且，如果遵守下列规则，可以换成其它系统：

- 对于新 C7 控制系统的每个插槽(组态表中的行)，旧 C7 控制系统中的相应插槽满足下列条件：
 - 没有模块
 - 具有完全相同的或可更换的模块(同样适用于 CPU)
- 新 C7 控制系统的集成模块与旧 C7 控制系统的一样多或者更多。

DP 从站何时“兼容”？

如果 DP 从站可以更换，则它们只能在相同的系列内更换，例如，ET 200M 系列。DP 从站也可以在 NetPro 中显示；不过，它们只能在组态硬件应用中更换。

适用于机架的基本更换规则也同样适用于模块化 DP 从站：插入模块的数目必须在新 DP 从站中有位置，新 DP 从站必须提供旧 DP 从站的功能。

如果组态了由一个以上站使用的功能，如 DP 从站之间的直接数据交换，必须向新的 DP 从站提供此组态。

下表提供了关于各个从站系列的信息：

DP 从站的类型	可更换	更换条件
其属性由 GSD 文件指定的 DP 从站(附加信息...)	否	-
DP-As-i Link	否	-
DP/PA 链接	是	不能超过的 DP 主站的最大组态(I/O 地址空间，插槽的数目) 冗余操作的 DP/PA link 只能更换为可以冗余操作的 DP/PA link。
ET 200L SC 和 IM SC	是	必须能够将所有已插入的模块放入新的 DP 从站。
ET 200M(IM 153-x)	是	以下情况下不能更换： • 对于旧的 ET 200M，“在操作期间改变模块”功能被激活，而新 ET 200M 不支持该功能 • 具有自己的 MPI 地址的 CP/FM(例如，FM 353) • 模块插入到旧 ET 200M 中，不能插入到新 ET 200M 中 • 旧的 ET 200M 能冗余操作，而新 ET 200M 不能冗余操作。
ET 200S(IM 151-1)	是	不能用 IM 151/CPU 更换
ET 200S(IM 151/CPU)	是	不能用 IM 151-1 更换
ET 200X(X-BM 141...、X-BM 142..)	是	必须能够将所有已插入的模块放入新的 DP 从站。 X-BM 143/DESINA 不能换成其它 ET 200X 基本模块，反之亦然 不能用 X-BM 147/CPU 更换
ET 200X BM 147/CPU	是	不能用 X-BM 141...、X-BM 142...和 X-BM 143...更换

哪些 DP 从站由 GSD 文件指定？

例如，其属性由 GSD 文件(设备数据库文件)指定的 DP 从站位于硬件目录中的“其它现场设备”文件夹中，也可位于“CP 342-5 作为 DP 主站”文件夹中。可以通过在“订货号”行中、或在“DP 从站属性”对话框的“常规”标签中指定 GSD 文件或类型文件来识别 DP 从站(也称为“标准从站”)。

1.3.3 显示硬件目录中的组件信息

在 HW Config 中，您可访问因特网上与模块和组件有关的信息。

要求

编程设备(PG)具有因特网连接，并安装了因特网页面浏览器。

在因特网上存在着可供使用的模块信息。(可供使用的信息的精确程度将取决于模块以及您查找信息的时间)。

您已在 HW Config 中激活了该功能(菜单命令**选项 > 自定义**)，并选择和发现了一个有效的因特网页面。

步骤

1. 在硬件目录或模块机架中，选择您需要其信息的组件。
2. 右击鼠标，显示具有下列选项的关联菜单：

产品支持信息

FAQ

如果因特网页面可供使用，那么，它将包含与所选择的组件有关的 **FAQ** 或产品信息链接。

其它信息源

组件属性页的帮助页面或消息上的相关模块帮助也可链接至“更多信息和 **FAQ**”。STEP 7 将自动搜索因特网上的适当信息。搜索结果将显示在浏览器中。

1.3.4 安装硬件更新

从 STEP 7 V5.2 起，您可日后安装硬件目录中的组件。

采用该方式，您无需安装新的服务包，即可在当前版本的 STEP 7 中使用单个组件，例如新 CPU 或新 I/O 设备。

关于硬件更新的基本信息

安装 HW 更新有下列两个步骤：

- 从因特网下载更新或从 CD 中将更新复制到适当的文件夹。
- 安装已下载或复制的 HW 更新。

一旦完成这一操作，这些日后安装的组件就会出现在硬件目录的“标准”目录配置文件中。如果必要，您可采用该过程来编辑用最新版本的 STEP 7 创建的站。

要求

您必须设置到“HW 更新”存储文件夹的因特网地址和路径。为了进行这些设置，可点击“自定义”按钮，打开组态 HW 更新过程的对话框。

您必须具有一个可用于下载更新的因特网连接。

步骤

1. 选择菜单命令选项 > 安装 HW 更新。
2. 在出现的对话框中，指定 HW 更新是从因特网上下载，还是从 CD 上复制，或是您希望安装已经下载的更新(可选)
3. 选择要安装的组件并点击“安装”按钮。

显示已使用最新 STEP 7 版本或选项包组态的模块

2 组态中央机架


2.1 模块排列规则(SIMATIC 300)

2.1.1 模块排列规则(SIMATIC 300)

基本规则

模块必须无间隙地插入到机架中。

例外：对于只有一个机架的安装，组态表里的一个插槽必须保持为空(为接口模块保留)。对于 S7-300，它为槽 3，而对于 M7-300，它为模块组后的那个槽(槽 3、4、5 或 6)。在实际的组态中，将不会有间隙，因为背板总线将被中断。

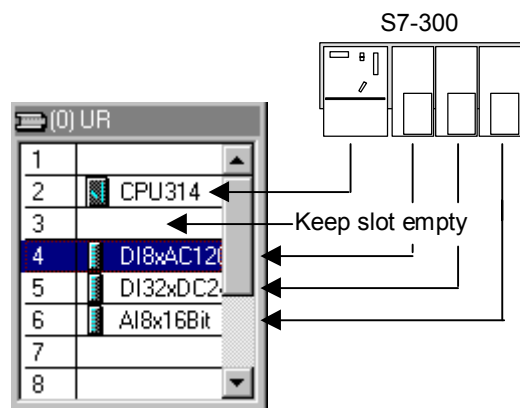

槽的规则(S7-300)

机架 0:

- 插槽 1: 仅适用于电源(例如, 6ES7 307-...)或为空
- 槽 2: 仅适用于 CPU(例如, 6ES7 314-...)
- 槽 3: 接口模块(例如, 6ES7 360-.../361-...)或为空
- 槽 4 - 11: 信号或功能模块、通讯处理器或为空。

机架 1 - 3:

- 插槽 1: 仅适用于电源模块(例如, 6ES7 307-...)或为空
- 槽 2: 为空
- 槽 3: 接口模块
- 槽 4 - 11: 信号或功能模块、通讯处理器(取决于插入的接口模块)或为空。

插槽规则和其它规则须知

占位模块的特殊规则(DM 370 占位模块)

数字仿真模块特殊规定(SIM 374 IN/OUT 16)

M7-300 的特殊规则

2.1.2 占位模块的特殊规则(DM 370 占位模块)

占位模块(DM 370 占位模块)是这样一种模块, 它代替随后要使用的模块插入到插槽中。

根据开关设置, 这种模块既可以为模块保留地址空间, 也可以不保留。例如, 为数字量输入/输出模块保留地址空间, 而对接口模块则不保留。

DM 370 占位模块上的开关设置	含义	订货号
A	可以保留地址空间。 模块化 DP 从站 ET 200M 中的模块: 保留地址空间的 0 字节。	6ES7 370-0AA00-0AA0
NA	不保留地址空间。	无 (模块“不可见”; 未组态)

2.1.3 数字仿真模块的特殊规则(SIM 374 IN/OUT 16)

SIM 374 IN/OUT 16 数字仿真模块可用于仿真数字量输入和输出。

在“硬件目录”窗口中找不到该模块。您必须将想要仿真的模块放入组态表，而不是放入 SIM 374。

SIM 374 IN/OUT 16 的开关设置	要放入的模块
16xOutput	6ES7322-1BH00-0AA0
8xOutputx 8Input	6ES7323-1BH00-0AA0
16xInput	6ES7321-1BH00-0AA0

2.1.4 M7-300 的特殊规定

在组态 M7-300 模块组时，模块组中的每一个模块都会占用一个插槽。

如果模块组中的第一个模块是 M7-300 CPU，那么，模块组后面的那个插槽要么被接口模块占用，要么闲置。

模块组(M7-300)

当利用扩展模块(EXM)或海量存储模块(MSM)来扩展 M7 CPU 或 M7 FM(功能模块)时，就形成了 M7-300 模块组。该模块组中的所有模块都通过 AT-ISA 总线相互连接，从而形成了实际上的自动化计算机。

首先在组态表中排列基本模块(M7 CPU 或 M7 FM)，接着排列扩展模块。否则就无法插入扩展模块。

在模块组(M7-300)中排列模块。

模块组会产生新的插槽规则：

- M7 CPU 或可扩展的 M7 FM 总是模块组中的第一个模块。
- 海量存储模块(只能插入一个)总是模块组中的最后一个模块。
- 扩展 M7 CPU 或 M7 FM 所使用的模块(MSM 或 EXM)不能超过三个。文档中记录了可以用于 M7 FM 的扩展模块的允许数目。

2.2 模块排列规则(SIMATIC -400)

2.2.1 模块排列规则(SIMATIC -400)

S7-400 的机架上模块的排列规则取决于安装的机架类型。

中央机架

下列规则适用：

- 仅在槽 1 中插入电源模块(例外：有冗余能力的电源模块)
- 最多插入六个接口模块(发送 IM)，带电力传输的情况下不超过两个
- 使用接口模块，最多连接 21 个扩展机架到中央机架
- 连接不超过一个带有电力传输的扩展机架到发送 IM 的接口(与 IM 461-1 连接的 IM 460-1)；
- 最多连接四个不带有电力传输的扩展机架(IM 460-0 同 IM 461-0 或 IM 460-3 同 IM 461-3)。

扩展机架

下列规则适用：

- 仅在槽 1 中插入电源模块
- 仅在最右边的槽(槽 9 或槽 18)中插入接口模块(接收 IM)。
- 通讯总线模块只应当插入到编号不大于 6 的扩展机架中(否则，不能对其进行寻址)。

2.2.2 有冗余能力的电源模块(S7-400)的特殊规则

有冗余(备用)能力的电源模块可以在一个机架中插入两次。这些模块可以根据它们在“硬件目录”窗口中的信息文本进行识别。

请注意下列规则：

- 只能将有冗余能力的电源模块插入到专供这种模块使用的机架(可根据“硬件目录”窗口中的较高的订货号和信息文本来识别)。
- 只有专门用于有冗余能力的电源模块的 CPU 才能使用该模块；不能用于该用途的 CPU(例如旧型号的模块)在组态时会遭到拒绝。
- 有冗余能力的电源模块必须插入插槽 1 和紧随其后的插槽(不得有间隔)。
- 有冗余能力和没有冗余能力的电源模块不能插入同一个机架(不得有“混合”组态)。

2.2.3 M7-400 的特殊规则

当利用扩展模块(EXM、ATM)或海量存储模块(MSM)来扩展 M7 CPU 或 M7 FM 时，就形成了 M7-400 模块组。

首先在组态表中排列基本模块(M7 CPU 或 M7 FM)，接着排列扩展模块。否则就无法插入扩展模块。

在模块组(M7-400)中排列模块。

下列规则适用：

- 插入的海量存储模块(MSM)不能超过一个。
- 扩展 M7 CPU 所有的模块(EXM、ATM 或 MSM)不能超过三个。
- 模块组中的模块只能按照下列顺序排列在 M7 CPU 的右边：
 - EXM 模块(一个或多个)
 - MSM 模块
 - ATM 模块(一个或多个)。

2.2.4 PROFIBUS-DP 接口子模块(M7-400)的特殊规则

如果您想在 M7-400 可编程控制器中使用 PROFIBUS-DP 接口子模块(例如作为 DP 主站的 IF 964-DP)，那么，应该注意下列事项：

- 这个接口子模块下的 CPU、FM 或 EXM 口中不能再插入其它接口子模块。
- 不能使用这个接口子模块下的 CPU、FM 或 EXM 的任一接口。

原因：PROFIBUS 总线连接器把下面的模块插槽或接口覆盖了。

建议：只能在 CPU、FM 或 EXM 最下方或者左下方的模块插槽中插入一个 PROFIBUS-DP 接口子模块。

2.3 如何组态中央机架

2.3.1 创建一个站

要求

必须已经打开了 **SIMATIC** 管理器，并且已经打开了一个项目或者已经创建了一个新项目。

步骤

只能直接在项目下创建站。

1. 在项目窗口的左半部中选择项目。
2. 选择菜单命令**插入 > 站 > SIMATIC 300 站 或... > SIMATIC 400 站**。
使用预置的名称创建站。您可以自己用更相关的名称来替代这个站名。

启动应用程序，进行硬件组态


2.3.2 启动应用程序，进行硬件组态

要求


必须已经创建了一个站(SIMATIC 300、SIMATIC 400)。

步骤

1. 在项目窗口中选择“站”对象，这样就可以在站窗口的右半部分看到“硬件”对象。



2. 双击“硬件”对象。



此外，还可以选择“站”对象，然后选择菜单命令**编辑 > 打开对象**。

结果：屏幕上出现一个站窗口和模块目录(如果您最后一次退出该应用程序时它是打开的)。可以按照站结构来放置机架和其它组件；从模块目录(“硬件目录”窗口)中选择该站结构所需要的组件。

打开更多的站

使用菜单命令**站 > 新建**，可以在同一个项目中对另一个站进行组态；使用**站 > 打开**，可以打开一个已经存在的(离线的)站组态，以便进行编辑。

2.3.3 排列中央机架

要求

必须已经打开站窗口，且必须已经制定了站的硬件组态方案。

步骤

1. 从“硬件目录”窗口中，为您的组态选择合适的中央机架(“机架”)；例如，如果在 SIMATIC 300 中，就选择导轨，如果在 SIMATIC 400 中，就选择通用机架 (UR1)。
2. 将机架拖放到站窗口中。
机架以小型组态表的形式出现在站窗口的上半部分。在该窗口的下部出现的是机架的详细信息以及附加信息，如订货号、MPI 地址以及 I/O 地址。
取代步骤 1 和步骤 2 的另一做法是，在“硬件目录”窗口中双击机架。

2.3.4 在机架中排列模块

要求

您已经在站窗口中排列好机架，且机架不是最小化显示(可以看得见机架插槽)。

如果想让所选择的模块的可用插槽在 **STEP 7** 中以彩色高亮显示，以便取得更好的视觉效果，就必须将监视器的显示设为 **256** 色以上。

步骤

1. 从“硬件目录”中选择一个模块(例如一个 CPU)。
该模块的可用插槽以彩色高亮显示。
2. 将模块拖放到机架(组态表)的适当行中。**STEP 7** 会检查是否违反了任何插槽规则(例如，**S7-300 CPU** 必须插入插槽 2)。



违反插槽规则时出现的符。

3. 重复步骤 1 和步骤 2，直到为机架装配上所有需要的模块。

此外，可以在组态表中选择一个或多个适当的行，并在“硬件目录”窗口中双击所需的模块。如果选择了多个行，则会将模块同时分配给所有选中的行。

提示

为模块机架选好插槽后，可以打开右键快捷菜单(右击)**插入对象**或**更换对象**，以便查看您可以插入的模块的列表。此特性使您免于在硬件目录中搜索。从在当前可用的目录配置文件中列出的所有模块中选择。


显示接口和接口子模块

接口和接口子模块在组态表中的单独一行中显示。该行的名称与接口相同(如 **X1**)，或者，如果模块具有用于接口子模块的插槽，则带有前缀“**IF**”(如 **IF1**)。

对于**集成接口**，该接口的名称出现在“模块”栏中；对于有用于**接口子模块**的插槽的模块，可以通过拖放操作，将适当的接口子模块(**IF**)从“硬件目录”窗口中复制到适当的行中。

2.3.5 在“硬件目录”窗口中显示 CPU 操作系统的版本

当 CPU 具有一个以上操作系统时，在“硬件目录”窗口中，此 CPU 显示为文件夹，此文件夹带有不同的订货号图标。不同版本的 CPU 操作系统按照编号图标排列。请检查 CPU 操作系统的版本，并在“硬件目录”窗口中选择正确的版本。

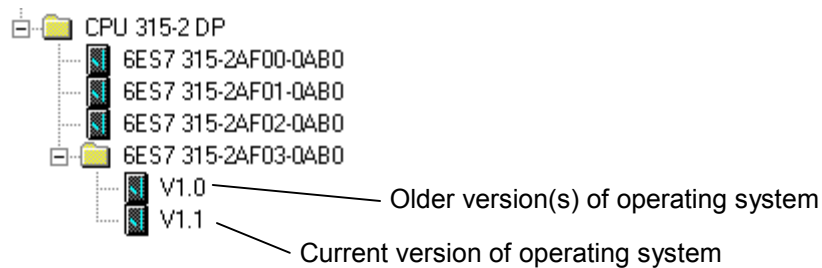

2.3.6 排列 C7 控制系统(特性)

在一个 C7 控制系统(C7-620)中，下列组件集成在同一个封装中：

- SIMATIC 300 CPU
- 输入与输出(数字量与模拟量)
- 用于连接更多 SIMATIC 300 模块的 IM 360 接口模块
- 带打印机端口的面向行的操作员面板

简化的安装步骤

C7 控制系统不是安装在导轨上的，也就是说，不必排列机架。

要求

必须能看见站窗口和“硬件目录”窗口。

步骤

1. 从“硬件目录”窗口中选择一个 C7 控制系统。在 SIMATIC 300 中可以找到这些系统。
2. 将 C7 控制系统拖到站窗口中。
3. 如果要扩展 C7 控制系统，请：
 - 从“硬件目录”窗口中选择导轨作为机架。
 - 将机架逐个拖到站窗口中。
 - 将模块分配给机架。重要事项：所有机架上都要插入接口模块(IM)，以便可以进行连接。

2.3.7 将属性分配给模块/接口

引言

组件(如模块或接口)的属性是地址和参数。只有当您想要改变缺省值时，才需要阅读下列内容。

要求

您已经在组态表中排列了您想改变其属性的组件。

步骤

每个组件(模块、接口或接口子模块)都有缺省属性；例如，模拟量输入模块的缺省测量类型和测量范围。

如果您想改变这些设置，请执行下列步骤：

1. 在组态表中双击要分配参数的元件(如模块或接口子模块)，或者选择该行，并选择**编辑 > 对象属性**菜单命令。
使用鼠标右键：将鼠标指针移到组件上，按下鼠标右键，从弹出式菜单上选择**对象属性**命令
2. 使用所显示的标签对话框分配组件属性。

2.3.8 分配地址

分配节点地址和分配输入/输出地址(I/O 地址)是有区别的。

节点地址是可编程模块的地址(MPI、PROFIBUS、工业以太网地址)；它们被用于对子网中的各个节点进行寻址，例如，用于将用户程序下载到某个 CPU。可以在与联网站点有关的章节中找到在子网中分配节点地址的有关信息。

输入/输出(I/O)地址被用于在用户程序中读取输入和设置输出。

特性：FM 和 CP 的 MPI 地址(S7-300)

通讯处理器(CP)和功能模块(FM)具有自己的 MPI 地址，其特点为：它们的 MPI 地址是由 CPU 自动确定的，并按照下列模式进行分配：

- CPU 后的第一个 CP/FM：CPU 的 MPI 地址 + 1
- CPU 后的第二个 CP/FM：CPU 的 MPI 地址 + 2

较新的 S7-300 CPU(参见 CPU 手册或产品信息)允许为这些 CP 和 FM 分配空闲的 MPI 地址(通过模块的“常规”标签)。

2.3.9 分配 I/O 地址

STEP 7 会在模块放到组态表中时为其分配输入输出地址。这意味着每个模块都有一个起始地址(第一个通道的地址)；剩余通道的地址以这个起始地址为基础。

要求

- 模块被插入中央机架或扩展机架，且 CPU 必须允许空闲地址分配。
- 将模块插入 DP 从站，或者该模块就是一个 DP 从站(紧凑型 DP 从站)。

步骤

1. 双击机架中含有您要为其设定起始地址的模块的行，或者选择模块，然后选择 **编辑 > 对象属性** 菜单命令。
2. 选择“地址”标签。
3. 改变缺省起始地址。

注意

对于由功能模块(S7-300)或特殊功能模块(S7-400)组成的本地总线段内的模块，必须再分配一个起始地址。除了用于 CPU 的起始地址，模块还会有一个用于 FM 的起始地址。在这种情况下，总会在组态表总览图中显示 FM 所使用的起始地址。

显示地址总览

可以用下列方式显示已被使用的输入输出地址以及任何地址间隔：

1. 打开要显示其地址的站。
2. 选择菜单命令视图 > 地址总览。
3. 在“地址总览”对话框中，选择想要显示其已分配的输入和输出的模块(如 CPU)。
4. 如需要，可以按照地址类型过滤显示结果(如，只显示输入地址)。

“输入”和“输出”地址区显示模块位置(主站系统编号、PROFIBUS 地址、机架、插槽、接口子模块插槽)。长度为 0 的输入地址(例如，接口模块地址)用星号(*)标记。

2.3.10 为 I/O 地址分配符号

引言

在进行模块组态时，可以为输入/输出地址分配符号，而不必通过符号表来完成。

在进行硬件组态时，可以仅将符号分配给数字量或模拟量模块的输入和输出。对于集成的输入/输出(例如 CPU 312 IFM)，以及 CP、FM 和 S5 模块中(例如通过适配器模块进行组态)，的输入/输出来说，必须在符号表中分配符号。

所分配的符号不会下载给站(菜单命令：PLC > 下载)。这样处理的结果是：当您将站组态上传回编程设备时(菜单命令：PLC > 上传)，不会显示符号。

步骤

1. 选择您要为其地址分配符号的数字量/模拟量模块。
2. 选择菜单命令编辑 > 符号，或者按下鼠标右键并在弹出式菜单中选择符号命令。
可以在所出现的对话框中分配符号。
如果在对话框中点击“添加符号”按钮，地址名称就会作为符号输入。

2.3.11 在配置硬件时监视输入和修改输出

引言

如果 CPU 可以在线到达，且已在 CPU 上装载了硬件配置，就可以直接寻址已组态的输入和输出模块的输入和输出，也就是说，无需改变应用程序。

操作过程如下：

1. 高亮度显示希望监视或控制的模块。
2. 选择菜单命令 **PLC > 监视/修改**。
只有当模块可以被监视或修改时(例如，DI、DO、AI 或 AO 类型的模块)，菜单命令才能激活。
对话框将打开，在表格(地址栏)中显示模块的输入和输出。
数字模块的输入和输出将用二进制格式显示，模拟模块则以字格式显示。

监视

1. 激活监视复选框。
2. 单击触发按钮，修改或改变触发点和触发频率。当单击按钮时，会显示一个触发器对话框，可在其中查找关于设置的信息。
3. 如果希望直接监视外围设备输入，可激活 I/O 显示复选框；如果没有激活复选框，就监视输入的过程映像。
4. 如果将触发频率选为“一次”，必须通过状态值按钮在状态值栏中更新显示。
该值保持“冻结”，直到再次单击状态值按钮。

修改

触发器已定义：

1. 在表格中输入修改值。
2. 单击“触发”按钮，检查或改变触发点或触发条件。
当单击按钮时，会显示一个触发器对话框，可在其中查找关于设置的信息。
3. 选择“修改”复选框。所有具有修改值的可见地址都将被修改。

修改变量一次：

不管触发点或触发条件如何设置，都可以在各自的操作中将值分配给变量一次。当该功能被激活时，就会进行“立即触发”之类的操作，无需引用用户程序中的指定点。

1. 在表格中输入修改值。
2. 单击“修改值”按钮。

如果希望直接修改外围设备输出，激活 I/O 显示复选框；如果没有激活复选框，则控制输出的过程映像。

如果还希望在 CPU 的 STOP 模式下直接修改输出，必须激活“启用 PQ”复选框。否则，输出保持 STOP 模式设置，且它们具有已组态的替换值。

监视已修改的地址

注意，“状态值”栏中的显示内容取决于触发点设置和 CPU 中的处理(例如，过程映像的更新次数)。

应该将监视触发点设置为“周期启动”，并将修改触发点设置为“周期结束”，以便修改值可以在“状态值”栏中显示！

监视和修改 I/O 模块

当监视 I/O 模块时(例如 8DI/8DO)，注意触发会应用于整个模块。

例如，如果将监视触发点设置为“周期开始”，则输入及输出在该时间处修改。在这种情况下，输入的控制值被激活，因为在输入的过程映像更新后，它们会改写输入的过程映像；这意味着，在输入过程映像的周期程序处理启动前直接进行。在这种情况下，输出值由用户程序改写。

监视和修改分布式 I/O

分布式 I/O 可以用 SFC 14 “DPRD_DAT”一致读取，且可以用 SFC 15 “DPWR_DAT”一致写入。为了在监视时访问实际状态或值，必须注意下列事项：

SFC 的“RECORD”输入参数必须带有“I”(输入)或“O”(输出)。这必须完全是 DP 从站

组态表的“I 地址”或“O 地址”列中所显示的组态地址区域。

如果为了保存一致的数据而选择了不同的区域，则过程映像的不相关区域在用于监视的表格中显示。

2.3.12 组态点对点 CP

组态点对点 CP (PtP CP)简介

对于其它模块，从硬件目录窗口中将通讯处理器拖至组态表、排列并为它们分配参数(常规设置、地址和基本参数)。

可在基本参数标签页中通过参数接口启动用于设置过程参数的可选软件。

对于 SIMATIC 400 站中的 PtP CP，需要组态 PtP 连接。下文简要描述了该过程。另外，还可以在 PtP CP 的手册中获得更详细的描述。

组态 S7-400 PtP CP 连接

对于 S7 CPU 和通过一个点对点接口连接的伙伴机之间的连接，PtP CP 代表该链路。

必须在 S7-400 CPU 和 PtP CP 之间组态连接。

操作过程如下：

1. 在 HW Config 中，组态 PtP CP，如果连接伙伴机也是 S7-400 站中的 PtP CP，那么也组态该伙伴机站。
2. 启动 NetPro(从 HW Config 中：菜单命令选项 > 组态网络)。
3. 如果在组态 PtP CP 期间已经创建了一个 PtP 子网，并已经连网 CP，那么请继续步骤 4；否则，请插入一个 PtP 子网，并用其连网 CP。
4. 选择连接伙伴机：
 - 连接伙伴为一个 CP 34x(S7-300 站中的 PtP CP)、一个 S5 CP PtP、一台打印机或一台来自其它制造商的设备时：
将“其它站”组态为连接伙伴机。对于“其它站”，组态一个 PtP 接口，并将该接口与所创建的 PtP 子网连网。
 - 对于 SIMATIC 400 站而言，连接伙伴为一个 PtP CP：
在步骤 1 中已经组态了连接伙伴机，因此继续执行步骤 5。
5. 组态 PtP 连接
 - 连接伙伴为一个 CP 34x(S7-300 站中的 PtP CP)、一个 S5 CP PtP、一台打印机或一台来自其它制造商的设备时：
将“其它站”组态为连接伙伴机。对于“其它站”，组态一个 PtP 接口，并将该接口与所创建的 PtP 子网连网。
 - 对于 SIMATIC 400 站而言，连接伙伴为一个 PtP CP：
在步骤 1 中已经组态了连接伙伴机，因此继续执行步骤 5。
6. 将组态数据和连接数据加载到适当的站中。

2.3.13 配置 S5 模块

可以在 SIMATIC 400 站中插入 S5 模块。这些模块通过下列组件进行连接：

- 一个 S5 适配器模块(IM 470)或
- 一个 IM 463-2，用于连接 S5 扩展设备与 IM 314

可以在“硬件目录”窗口中，“IM 400”下面找到这些模块。

注意

必须针对各个连接，组态 S5 模块的输入或输出地址区。

(双击适配器模块或 IM 463-2，然后选择“输入地址”或“输出地址”标签。)

如果未组态地址区，上述模块将不会保存到系统数据块(SDB)中。**结果：**下载到 CPU 的组态将不包含这些模块的信息。如果将该组态上传给编程设备，这些模块就不会出现在组态表中。

2.4 使用扩展机架来扩展中央机架

SIMATIC 300 扩展机架的组态

对于 SIMATIC 300 站，只有“导轨”才能作为中央机架和扩展机架；这意味着可以放置与实际组态中相同数量的导轨(最多 4 个)。

在 STEP 7 中，可以通过在每个机架的插槽 3 中插入合适的接口模块来链接扩展机架。


- 如要用一个机架来扩展组态：
机架 0 和机架 1：IM 365
- 如要用多达 3 个机架来扩展组态：
机架 0：IM 360；机架 1 至机架 3：IM 361

SIMATIC 400 中扩展机架的组态

在 SIMATIC 400 中，由于采用了不同的机架和接口模块，扩展的可能操作更为复杂。

与中央机架上的发送 IM 的接口相连接的所有扩展机架形成一个级联。

在下图中，三个扩展机架连接到发送 IM 的各个接口上。

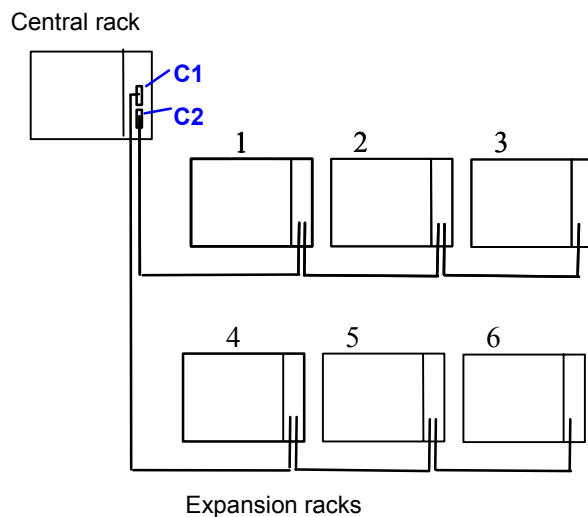

2.4.1 扩展机架的连接规则(SIMATIC 400)

如果要将扩展机架(SIMATIC 400)连接到中央机架的接口模块(发送 IM)上, 则发送 IM 和接收 IM 必须符合下列特点:

- 电源传送(有/无)
- 链接类型(集中式/分布式)
- 通讯总线传输(有/无中断传输)。

2.4.2 排列扩展机架(SIMATIC 400)

步骤

1. 从“硬件目录”窗口中选择适当的(扩展)机架。
2. 将机架逐个拖到站窗口中。
3. 如果想改变机架的编号:
在站窗口的上半部分双击机架的第二行。可以在“常规”标签上改变机架编号。
4. 将模块分配给机架。
重要事项: 为了使机架能够相互连接, 所有机架中都必须插入接口模块。
5. 仅适用于 **S7-400**: 在机架中的接口模块之间建立连接:
 - 双击发送 IM。
 - 选择“连接”标签
本标签会显示所有尚未连接的机架(已插入接收 IM 的机架)。
 - 选择各个机架, 并使用“连接”按钮将它们连接到所需的发送 IM 接口(C1 或 C2)。
然后, 连接线会显示机架是如何连接在一起的。

特例: 当中央机架具有一个以上 CPU 时

2.4.3 特例：当中央机架具有一个以上 CPU 时

如果想使用机架对由分段机架 CR2 (S7-400)组成的组态或多值计算组态进行扩展，则必须遵守下列操作顺序：

1. 组态带有发送 IM 的中央机架(例如 CR2)。
2. 仅在扩展机架中插入接收 IM。
3. 按照上述方法删除接口模块(IM)之间的连接。

此时才能在扩展机架中插入模块。原因：由于多 CPU 的地址空间多次存在，所以必须首先为扩展机架分配一个地址空间(= 一个 CPU)。

3 组态分布式 I/O(DP)

引言

分布式 I/O 指主站系统，其包含通过总线电缆相连、通过 PROFIBUS-DP 协议互相通讯的 DP(分布式 I/O)主站和 DP 从站。

由于 DP 主站和 DP 从站可能是不同的设备，这里只说明组态涉及到的基本步骤。要查看功能、访问过程的详细资料，可以参考具体设备的手册和特殊 FC 的在线帮助(例如，用于 CP 342-5 的 DPSEND 和 DPRECEIVE)。

3.1 组态 DP 主站系统的基本步骤

懂得了组态中央结构的原则，也就会知道如何组态分布式 I/O - 步骤大体相同。


作为实际 DP 主站系统的映像的站窗口

放置 DP 主站时(例如，CPU 315-2DP)，STEP 7 会自动绘制一条代表主站系统的线。从“硬件目录”窗口的“PROFIBUS-DP”下将分配给该 DP 主站的 DP 从站拖放到线的末端。

由于 DP 主站系统总是连接到 PROFIBUS 子网，因此，当放置 DP 组件时，STEP 7 会自动显示用于设置子网属性(例如，传输率)和 PROFIBUS 地址的对话框。

DP 从站不在“硬件目录”窗口中出现

如果 DP 从站不在“硬件目录”窗口中出现，那么，必须在启动 STEP 7 之后，使用菜单命令选项 > 安装新的*.GSD 文件来安装相应的*.GSD 文件。然后，会有对话框引导您完成安装*.GSD 文件的过程。然后，在“硬件目录”窗口的“PROFIBUS-DP - 其它现场设备”下会出现所安装的 DP 从站。

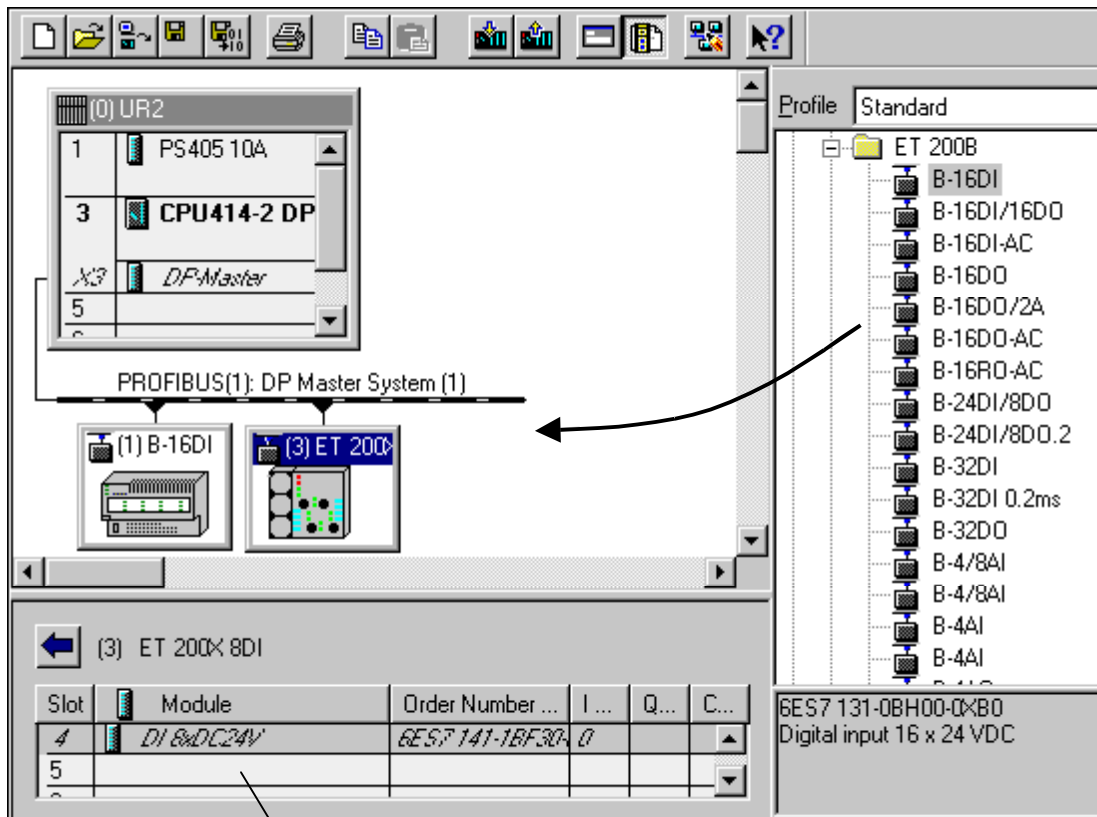

Detailed view for selected

详细视图中的从站组态

如果选择 DP 从站，那么在站窗口的详细资视图中显示从站结构(DP 标识符和模块/子模块)以及 I/O 地址。

在站窗口的详细视图中切换 DP 主站系统和 DP 从站


如果选择 DP 主站系统符号(——)，那么在站窗口的下半部分将显示属于该 DP 主站系统的所有 DP 从站。如果选择 DP 从站符号，那么在站窗口的下半部分显示该 DP 从站的组态。通过←和→按钮，可以很容易地在各个显示之间切换。

分布式 I/O 设备中的插槽编号

根据正在组态的 DP 从站类型，DP 从站详细视图中的插槽可以从“0”或“4”开始编号。

对于通过*.GSD 文件组态的 DP 从站，*.GSD 文件会指定 I/O 地址从哪个插槽开始；在该插槽之前的地址为“空”。

完全集成在 STEP 7 中的 DP 从站(如 ET 200M)的插槽编号从 S7-300 站的结构中提取，格式如下：

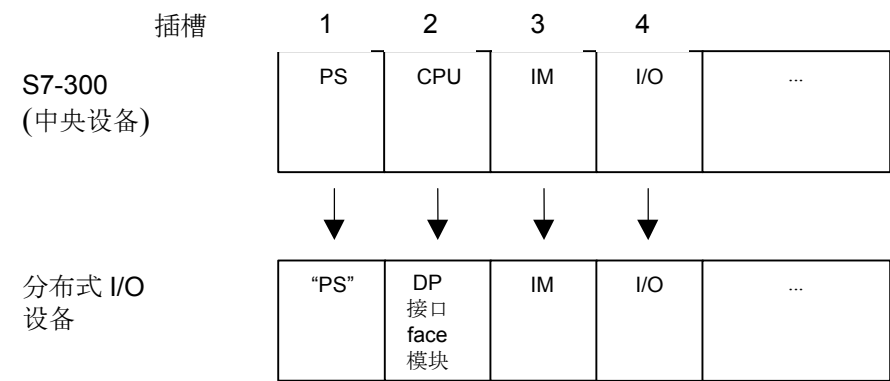

DP 从站插槽的说明如下，该站结构同 S7-300 站：

- “实际” I/O(输入/输出)总是从插槽 4 开始。
- 与是否在实际组态中插入了电源模块(PS)无关：插槽 1 总是留给 PS。
- 插槽 2 总是留给 DP 接口模块。
- 插槽 3 总是留给扩展接口模块(IM)，与“实际” I/O 设备是否可扩展无关。

该格式适用于所有 DP 从站类型：模块化和紧凑型。插槽排列对于评估诊断消息来说非常重要(指触发诊断的插槽)。

3.2 在硬件目录窗口中，DP 从站位于何处？

所有的 DP 从站都可以在“硬件目录”窗口下的“PROFIBUS-DP”文件夹中找到。
这里提供下列各项：

DP 主站是...

- ...一个集成了 **PROFIBUS-DP** 接口的 **SIMATIC 300** 或 SIMATIC 400 CPU 或一个 PROFIBUS CP(没有 CP 342-5DA00):
DP 从站出现在它们的“系列名称”(例如, ET 200B)下。
- ...一个具有 PROFIBUS-DP 接口的 CP 342-5DA00:
DP 从站出现在“DP V0 从站”文件夹或在它们的系列名称之下。

“DP V0 从站”包含了由它们的 GSD 文件或类型文件代表的 DP 从站(参考“标准从站”)。

使用系列名称(例如 ET 200B)指定的文件夹包含了 DP 从站，它们的属性通过内部 STEP 7 的信息来表示(参考“S7 从站”)。

DP 从站单独购买(与新的*.GSD 文件一起)

安装了*.GSD 文件之后，DP 从站将出现在“其它的现场设备”之下。

DP 从站是智能 DP 从站

实例：可以将以下各项组态为 DP 从站：

- CP 342-5 DP
- CPU 315-2 DP、CPU 316-2 DP、CPU 318-2 DP
- 基本子模块 ET 200X(BM 147/CPU)
- IM 151/CPU(ET 200S)

组态了站之后，DP 从站将出现在“已组态的站”文件夹中。其过程(站如何出现在“已组态的站”文件夹中?)在关于组态智能 DP 从站章节中有详细描述。

3.3 连续数据的分布式读写(> 4 字节)

以前, 可通过 SFC 14 和 SFC 15 访问 DP 从站上的连续数据(> 4 字节)。

对于版本 3.0 以上的 CPU 318-2 和 CPU 41x, 您也可通过访问过程映像(例如 LIW)来访问连续数据区。

组态连续数据区 > 4 字节

1. 在硬件配置中, 选择 DP 从站的“地址”标签。
根据 DP 从站类型的不同, 连续区域可以采用标准的缺省设置, 且不能进行修改(例如由 GSD 文件所指定的), 或者, 也可在“长度”、“单位”、“连续”域中定义连续区域。
2. 必要时, 可定义连续区域的长度, 并将该区输入到一个过程映像中。为此, 可如下进行操作: 在“过程映像分区”域中, 选择 OB1-PI, 或者, 对于 S7-400 而言, 还可选择另一个过程映像分区(PIP), 例如 PIP3。如果您没有将数据放入某个过程映像分区, 那么, 您必须使用 SFC 14 或 SFC 15 进行数据交换。

The screenshot shows the 'Properties - DP slave' dialog box with the 'Address / ID' tab selected. The 'I/O Type' is set to 'Out-input'. The 'Output' section contains the following fields: 'Start' (0), 'End' (49), 'Length' (50), 'Unit' (Byte), and 'Consistent over' (Total length). The 'Process image partition' is set to 'TPA 3'.

过程映像一旦更新, 操作系统就将持续地传送这些数据, 而且, 您可使用下载和传送命令访问过程映像中的数据。这将为提供一种方便、高效(较低的运行时间)的途径来访问连续数据。

3.4 PROFIBUS-DP 的组态

下列主题给出了可通过 STEP 7 创建的 PROFIBUS-DP 组态的实例。


- 有“简单”(模块化或紧凑型)DP 从站的组态(数据交换: 从站<>主站)
- 有智能 DP 从站的组态(数据交换: 从站<>主站)
- 有智能 DP 从站的组态(直接数据交换: 从站 > I 从站)
- 有两个 DP 主站系统的组态(直接数据交换: 从站 > 主站)
- 有两个 DP 主站系统的组态(直接数据交换: 从站 > I 从站)
- 组态直接数据交换的实例(横向通讯)

3.4.1 有“简单”(模块化或紧凑型) DP 从站的组态(数据交换: 从站<>主站)

在该组态中, 在 DP 主站和简单 DP 从站(即 I/O 模块)之间通过 DP 主站进行数据交换。DP 主站在 DP 主站系统内的主站轮询列表中, 一个接一个地轮询每个已组态的 DP

从站, 向从站传送输出数据或从中接收输入数据。由组态系统自动分配 I/O 地址。
由组态系统自动分配 I/O 地址。

因为带相关 DP 从站的单个主站连接到一个物理 PROFIBUS DP 子网, 因此该组态也被称为一个单主站系统。

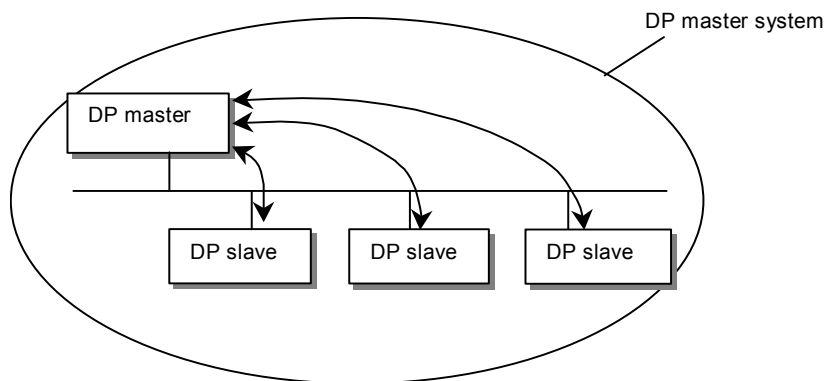


3.4.2 有智能 DP 从站的组态(数据交换: I 从站 <> 主站)

可以将自动化任务分成可以由高级可编程逻辑控制器控制的子任务。这些可单独、有效实现的控制任务在 CPU 上作为预处理运行。该 CPU 可以智能 DP 从站的形式实现。

对于有智能 DP 从站(I 从站)的组态, 例如 CPU 315-2DP, DP 主站不能访问智能 DP

从站的 I/O 模块; 实际上, 主站只能访问 I 从站 CPU 的地址区。这意味着, 在 I 从站中不能为实际的 I/O 模块分配该地址区。必须在组态 I 从站时进行该分配。

智能 DP 从站实例(= 带预处理的 DP 从站): 带有 CPU 315-2DP、CPU 316-2DP、CPU 318-2DP 的站

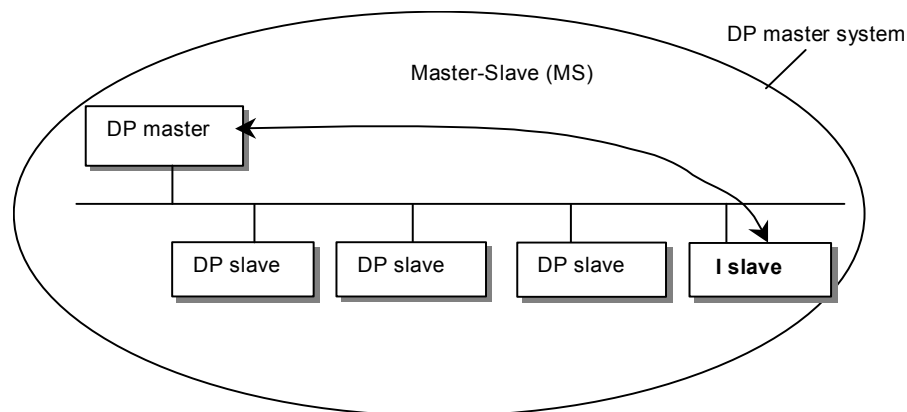


3.4.3 有智能 DP 从站的组态(直接数据交换: 从站 > I 从站)

通过该组态, 来自 DP 从站的输入数据可以快速传输到 PROFIBUS-DP 子网上的智能 DP 从站。

通过该方式, 所有简单的 DP 从站(从特定版本起)或其它智能 DP 从站, 原理上可提供所选择的输入数据, 用于在 DP 从站之间进行的直接数据交换(DX)。只有智能 DP 从站, 如 CPU 315-2DP, 才能用于接收这些数据。

可组态为智能 DP 从站的一些站实例: CPU 315-2DP、CPU 316-2DP、CPU 318-2DP

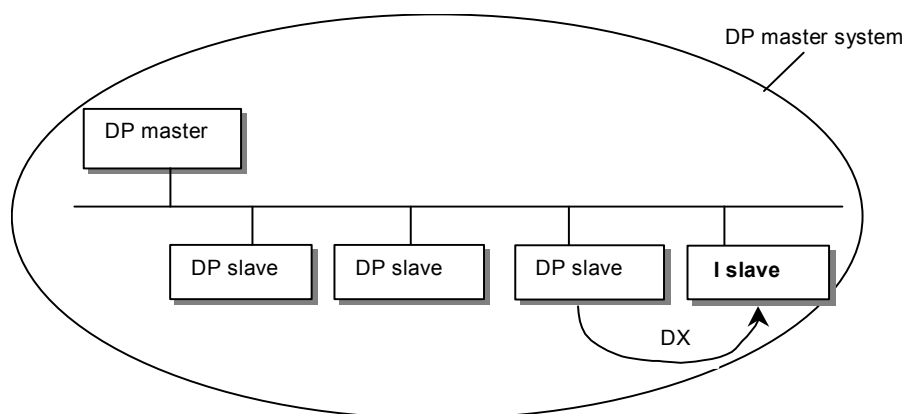


3.4.4 有两个 DP 主站系统的组态(直接数据交换：从站 > I 从站)

一个物理 PROFIBUS-DP 子网上存在多个 DP 主站系统，这也称为多主站系统。在该组态中，可由位于同一个物理 PROFIBUS-DP 子网的智能 DP 从站极快地读取来自 DP 从站的输入数据。智能 DP 从站可位于同一个 DP 主站系统或位于另一个系统上。


通过该方式，智能 DP 从站，如 CPU 315-2DP，允许将来自 DP 从站的输入数据，甚至是来自不同 DP 主站系统(即，多主站系统)的输入数据，直接传输到它的输入数据区。

在原理上，所有 DP 从站(从特定版本起)可提供所选择的输入数据，用于在 DP 从站之间进行直接数据交换(DX)。然后只能由智能 DP 从站，如 CPU 315-2DP，依次使用这些输入数据。

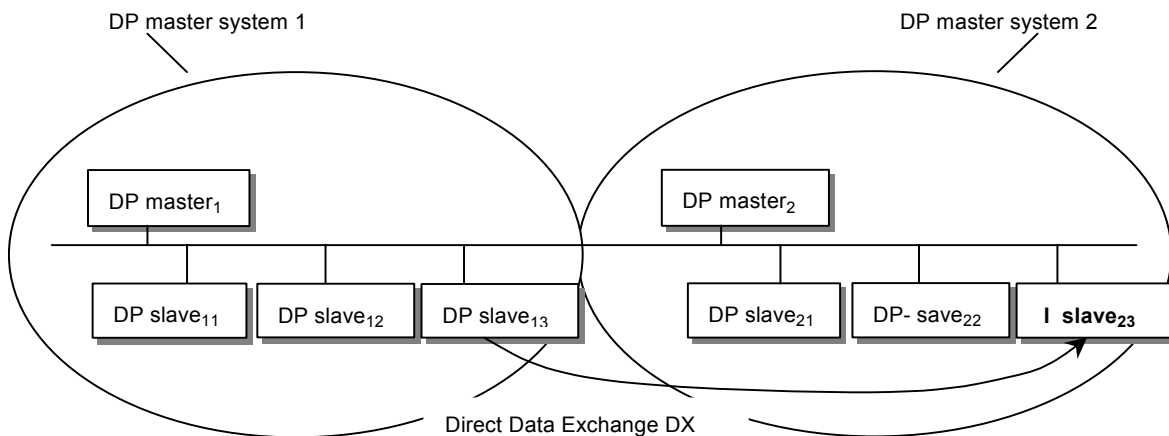

3.4.5 有两个 DP 主站系统的组态(直接数据交换：从站 > 主站)

一个物理 PROFIBUS-DP 子网上存在多个 DP 主站系统，这也称为多主站系统。在该组态中，位于同一个物理 PROFIBUS-DP 子网的智能 DP 从站可以极快地读取来自 DP 从站的输入数据。这种机制也称为“共享输入”，因为输入数据在 DP 主站系统中都可使用。

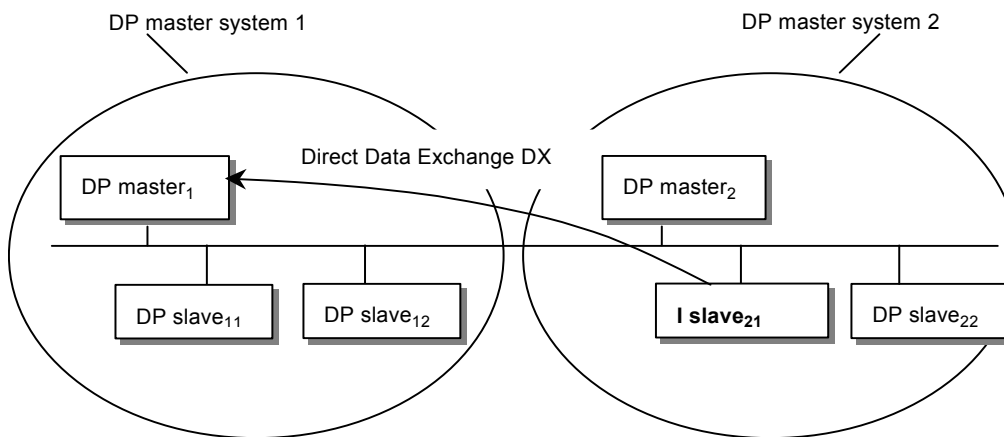

3.5 如何组态分布式 I/O 系统

3.5.1 创建 DP 主站系统

要求

已经在站窗口中排列了一个机架，并且所显示的机架已打开(机架插槽可见)。

DP 主站

可将下列元件作为 DP 主站使用：

- 有固定集成或可安装的 DP 主站接口(固定集成，例如，CPU 315-2 DP)的 CPU。
- 分配给 CPU/FM 的接口子模块(例如，CPU 488-4 中的 IF 964-DP)。
- 和 CPU 协同工作的 CP(例如，CP 3425、CP 4435)。
- 带 DP 主站接口的接口模块(例如，IM 467)

步骤

1. 从“硬件目录”窗口中选择一个 DP 主站(例如，CPU 315-2 DP)。
2. 将模块拖至机架中合适的行。“属性 - PROFIBUS 节点”对话框打开。
在此处可完成如下操作：
 - 创建一个新的 PROFIBUS 子网，或选择一个已存在的子网
 - 设置 PROFIBUS 子网的属性(传输率等)
 - 设置 DP 主站的 PROFIBUS 地址
3. 点击“确定”，确认设置。
出现下列符号：
该符号为主站系统的 DP 从站的“锚点”。

提示：如果不能立即找到该符号，那么它可能隐藏在组态表后面。将包含 DP 主站的组态表的宽度改小一些。如果 DP 主站系统的符号仍然不可见，那么选择菜单命令插入 > 主站系统。

3.5.2 处理 DP 主站系统和 DP 接口

分隔 DP 主站系统

如果在站(可组态成智能 DP 从站)中插入一个带集成 PROFIBUS-DP 接口的 CPU 或一个 PROFIBUS CP，并且已经将 CPU 或 CP 组态成带主站系统的 DP 主站，那么可以将主站系统从 DP 主站中分隔出来：

1. 选择 DP 主站接口
2. 选择菜单命令**编辑 > 主站系统 > 分隔**。另一种方法：点击鼠标右键，出现一个弹出菜单，然后选择主站系统分隔命令。主站系统保持为“孤立”主站系统，并在站中可见。已组态的直接数据交换(横向通讯)继续保持存在。

如果该主站系统上没有连接任何从站，那么删除该主站系统。

插入 DP 主站系统

如果组态了一个或多个 DP 主站系统，并将它们与 DP 主站接口分隔，那么可以通过菜单命令**编辑 > 主站系统 > 插入**，在选中的 DP 主站接口中重新插入一个孤立的 DP 主站系统。

使 PROFIBUS-DP 接口具有在线能力

如果希望 CPU 的集成 PROFIBUS-DP 接口在 PROFIBUS-DP 上作为活动节点动作(从而通过该接口启用编程设备功能)，那么，请确保满足下列条件：

1. PROFIBUS-DP 接口必须组态成“已连网”，即选择 PROFIBUS-DP 接口时，必须选择一个 PROFIBUS 子网，或通过菜单命令**编辑 > 对象属性**新创建一个 PROFIBUS 子网。
2. 必须将该组态加载到 CPU 中。
然后，通过 PROFIBUS-DP 接口可实现诸如通过编程设备进行监视之类的功能。

更改主站系统的属性

从 STEP 7 V5.0 Service Pack 3 起，可以改变主站系统的属性(名称和编号)：

1. 在打开的站组态中双击代表主站系统的线。
2. 选择“常规”标签，然后采用符合您的要求的名称和主站系统编号。
还可以使用“属性”按钮编辑相应的子网。

3.5.3 选择和排列 DP 从站

DP 从站的类型

组态 DP 从站时，区别如下各项：

- 紧凑型 DP 从站
(带集成数字量/模拟量输入和输出的模块，例如，ET 200B)
- 模块化 DP 从站
(分配了 S5 或 S7 模块的接口模块，例如，ET 200M)
- 智能从站(I 从站)
(例如，带 CP 342-5、CPU 315-2DP 的 S7-300 站，或带 BM 147/CPU 的 ET 200X)

注意

组态主站系统时，请注意 DP 主站的技术规范(最大节点数目、最大插槽数目、最大用户数据数目)。由于受插槽数或用户数据数的限制，有可能不能组态最大节点数。

要求

在站窗口中必须存在并可以看见 DP 主站系统。

DP 主站系统的符号：The symbol for a DP Master Station, consisting of a horizontal line followed by a rectangle divided into four equal segments.

如果该符号不可见(例如，删除了该符号)，那么请选择 DP 主站的 DP 接口所在的行，然后选择菜单命令**插入 > 主站系统**，以创建该符号。

3.5.4 复制多个 DP 从站

1. 保持按住 **CTRL**，然后依次点击希望复制的 DP 从站。
结果：选择了多个 DP 从站。
2. 选择菜单命令**编辑 > 复制**。
3. 选择将要向其中添加所复制的 DP 从站的 DP 主站系统。
4. 选择菜单命令**编辑 > 粘贴**(“常规”复制)或**编辑 > 冗余粘贴**(复制软件冗余时)。

3.5.5 组态紧凑型 DP 从站

步骤

1. 从“硬件目录”窗口中选择一个紧凑型 DP 从站(例如, ET 200B)。
2. 将该 DP 从站拖到后面代表 DP 主站系统的符号上: 
“属性 - PROFIBUS 节点”对话框打开。在此, 可进行下列设置:
 - PROFIBUS 子网的属性(传输率等)
 - DP 从站的 PROFIBUS 地址。
3. 点击“确定”, 确认设置。
结果: 一个代表紧凑型 DP 从站的符号连接到 DP 主站系统。在站窗口的下半部分显示紧凑型 DP 从站的 I/O 组态(详细视图)。

3.5.6 组态模块化 DP 从站

步骤

1. 从“硬件目录”窗口中为模块化 DP 从站选择一个接口模块(例如, 为 ET 200M 选择 IM 153)。
2. 将接口模块拖到后面代表 DP 主站系统的符号上: 
结果: “属性 - PROFIBUS 节点”对话框打开。在此, 可进行下列设置:
 - PROFIBUS 子网的属性(传输率等)。
 - DP 从站的 PROFIBUS 地址。
3. 点击“确定”, 确认设置。
DP 从站的符号连接到 DP 主站系统。在站窗口的下半部分显示 DP 从站的详细视图, 其中显示所有可能的插槽或 DP 标识符。
4. 在站窗口的下半部分为模块化 DP 从站分配模块。
对于模块化 DP 从站, 可能用到的模块都位于“硬件目录”窗口中相关的 DP 从站“系列”下。
例如, 有以下一些模块:
 - 用于智能连接(ET 200L SC 系列)的接线板(TB...SC)
 - SC 子模块(ET 200L SC 系列)
 - AS-i 从站(DP/AS-i Link 系列)
 - S7-300 模块(ET 200M 系列)

3.5.7 将 DP 从站分配到 SYNC 或 FREEZE 组中

具有合适功能的 DP 主站可以同时发送 SYNC 和/或 FREEZE 控制命令到一组从站中，来同步 DP 从站。为此，必须为 DP 从站分配 SYNC 和 FREEZE 组。

要求

必须已经创建了一个 DP 主站系统。

步骤

1. 选择 DP 主站系统符号，其中应包含有要为其分配组的 DP 从站。
2. 选择菜单命令 **编辑 > 对象属性**。
结果：出现一个带表格的“组分配”标签，可在其中为 DP 从站分配 SYNC/FREEZE 组。

注意

最多可以为 DP 从站分配一个 SYNC 组和一个 FREEZE 组。

例外：如果 CP 342-5 用来作为 DP 主站，最多可为该主站系统的每个 DP 从站分配八个组(SYNC 和/或 FREEZE 组)(参见 CP 342-5 文档)。

SYNC 和 FREEZE 控制命令须知

SYNC 和 FREEZE 命令可用于执行事件驱动的 DP 从站同步。DP 主站同时发送控制命令到主站系统中的一组 DP 从站。那些出了故障或当前报告诊断消息的站则被忽略。

使用控制命令同步，要求已将 DP 从站分配到 SYNC 和/或 FREEZE 组。

SYNC 控制命令

DP 主站使用 SYNC 控制命令以使一组 DP 从站冻结在其取当前值的输出状态。

在随后的帧中，DP 从站保存 DP 主站的输出数据，但 DP 从站的输出状态保持不变。

在每条新的 SYNC 控制命令之后，DP 从站将它的输出值设置为当作 DP 主站的输出数据保存的值。

只有在 DP 主站发送 UNSYNC 控制命令时，输出才会循环地更新。

FREEZE 控制命令

接收到来自 DP 主站 FREEZE 控制命令后，同一组的 DP 从站冻结它们输入的当前状态，并周期性地将它们传送到 DP 主站。

在每个新的 FREEZE 控制命令之后，DP 从站再次冻结它们的输入状态。

只有在 DP 主站发送 UNFREEZE 控制命令时，输入数据才会循环地从 DP 从站传送到 DP 主站。

跳转到关于块、系统属性的语言描述与帮助

3.6 其它 DP 从站组态

3.6.1 ET 200L 和 DP/AS-i Link

组态 DP 从站 ET 200L 和 DP/AS-i Link 时(分布式 I/O/执行机构传感器接口)时，下列事项适用：

- 可通过智能连接(SC)，每次将 ET 200L 扩展一个通道
- DP/AS-i Link 组态有执行机构 - 传感器接口从站；如下所示。

放置 DP/AS-i Link 时，自动显示一个组态表，在该表中，可放置来自“硬件目录”窗口中的执行机构-传感器接口从站。

3.6.2 ET 200S

引言

ET 200S 系列的 DP 从站像其它模块化 DP 从站那样组态。

特性：当具有 2 位地址空间的数字电子模块插入组态表(细节视图)时，该模块最初占用 1 字节。不过，被占用的地址空间可以在组态后用“压缩地址”按钮压缩。

实例：

	在压缩地址前	在压缩地址后
模块	E 地址	E 地址
DI_1_Module	10.0 - 10.1	10.0 - 10.1
DI_2_Module	11.0 - 11.1	10.2 - 10.3

过程：集中“压缩”地址空间

1. 选择要压缩其地址的一个连续的模块范围。如果没有标记任何范围，则该功能应用于组态表中的所有模块。
2. 在组态表的细节视图中，点击“压缩地址”按钮。
输入、输出和电机启动器的地址区另行压缩。
 - 地址区的起点由最先选中且具有 X.0 格式的每个模块的地址定义。
 - 如果位地址不是 0，就自动使用下一个(可用的)字节地址，从该处可插入所选择的区域，例如，(X+1).0。
 - 如果没有其它连续范围，自动压缩至可用的地址空间。

具有压缩地址的模块的特殊考虑事项

当模块具有压缩地址时，不再按照 CPU 来分配插槽。因此，SFC 5(GADR_LGC)会因模块的真实插槽而报告错误消息 W#16#8099(插槽没有组态)。

SFC 49(LGC_GADR)和 SZL-ID W#16#xy91(模块状态信息)也不能判断具有压缩地址的模块。

从 CPU 的角度来看，也不能将中断分配给具有压缩地址的模块。因此，在 DPV1 模式中，会为模块自动分配附加的诊断地址。

“压缩地址”和“插入/删除中断”特性互相排斥。

组态 ET 200S 的规则

- 插槽 1：仅适用于电源模块(PM-E 或 PM-D)
- 在电子模块(EM)的左边：仅适用于 EM 或电源模块(PM-E 或 PM-D)
- 在电机启动器(MS)的左边：仅适用于 MS、PM-D 或电源模块(PM-D Fx(1..x..4) 或 PM-X)
- 在 PM-X 的左边：仅适用于电机启动器或 PM-D
- 必须注意 PM-E 电压范围和 EM 电压范围的分配。
- 最多允许 63 个模块和一个接口模块。

为参考结点分配参数的特性

注意下列顺序：

1. 在 ET 200S 的组态表(细节视图)中：放置一个模拟电子模块，并为参比端功能设置通道，使测量范围为“RTD-4L Pt 100 CI”。
2. 双击 ET 200S(DP 从站接口连接的属性)：
指定参比端、插槽和 RTD 模块的通道。
3. 放置通过热电偶(TC 模块)测量温度的模拟电子模块，并将(RTD 模块的)参比端数目作为参数分配。

3.6.3 带选项处理的 ET 200S

选项处理的要求

- 电源子模块：PM-E DC 24V/AC120/230V 或 PM-E DC 24..48V/AC 120..230V，带选项处理(从 STEP 7 V5.3 版本起)
- 接口子模块：IM 151-1 STANDARD(6ES7 151-1AA03-0AB0)或 IM 151-1 FO STANDARD(6ES7 151-1AB02-0AB0)

步骤概述

选件处理选件处理允许您使 ET 200S 准备好将来进行扩展(选项)。

下面的内容概述了选件处理的功能和步骤(详细描述见 *ET 200S 分布式 I/O 手册*)：

1. 对 ET 200S，安装、接线、组态和编程计划中的最大组态。
2. 首次安装时，使用经济的 RESERVE 子模块(138-4AA00 或 138-4AA10)，而不是使用以后会用到的电子子模块。ET 200S 可完全预接线(“主站接线”)，原因是 RESERVE 子模块未连接到端子子模块的端子上，从而并未包含在处理过程中。
3. 对于那些一开始先安装 RESERVE 子模块而不是电子子模块的插槽，启用选件处理(在 IM 151-1 STANDARD 的属性页中，转到“选件处理”标签)。
4. 在电源子模块的属性页中，通过启用选件处理，为控制和反馈接口在过程映像输出表(PIQ)和过程映像输入表(PII)中保留所需要的地址空间。
5. 之后，不必重复组态步骤，就可以用已组态的子模块替换 RESERVE 子模块。

规则

只能针对一个 PM E-DC24..48V 或 PM EDC24..48V/AC24..电源子模块启用选件处理。

功能性：启动期间的选件处理

如果禁止“定义的组态与实际组态不同时启动”，那么当插入 RESERVE 模块代替已组态的电子子模块、且为该插槽启用了选件处理时，也会启动 ET 200S。

功能性：运行期间的选件处理

- 为某插槽启用了选件处理：
可以在该插槽中插入 RESERVE 子模块(选件)或已组态的电子子模块。如果在该插槽中检测到其它子模块，就会触发一个诊断消息(无子模块，错误子模块)。
- 为某插槽禁止了选件处理：
只能在该插槽中插入已组态的电子子模块。如果在该插槽中检测到其它子模块，就会触发一个诊断消息(无子模块，错误子模块)。

RESERVE 子模块的替换值

数字量输入的替换值：0

模拟量输入的替换值：0x7FFF

在用户程序中修改和估计

ET 200S 为“选件处理”功能提供一个控制和反馈接口。

修改接口位于过程映像输出表(PIQ)中。该地址区中的每个位修改插槽 2 到 63 中的一个插槽：

- 位数值 = 0：应用选件处理参数。允许 RESERVE 子模块。
- 位数值 = 1：不应用选件处理参数。该插槽不接受 RESERVE 子模块：

反馈接口位于过程映像输入表(PII)中。该地址区中的每个位提供插槽 2 到 63 之间实际插入的子模块的信息：

- 位数值 = 0：该插槽包含 RESERVE 子模块、一个错误子模块或无子模块(子模块被删除)。
- 位数值 = 1：该插槽包含已组态的子模块。

一旦在电源子模块中启用选件处理(“地址”标签)，就保留这些接口的地址。

请注意，DP 从站中也必须启用选件处理功能(接口模块 IM 151-1 STANDARD)。如果未启用，就会再次释放为控制和反馈接口保留的地址！反复启用和禁止选件处理可能会改变控制和反馈接口的地址。

关于过程映像中的字节分配和字节含义的详细信息，参见 *ET 200S 分布式 I/O 手册*。

3.6.4 处于 DPV1 模式的 ET 200S

DPV1 功能为您提供了扩展功能，例如中断。您可使用各自的 DP 接口模块 IM 151 来为这些功能分配参数。

为了能够设置 DPV1 模式，必须将 DP 主站接口也设置为 DPV1 模式。

步骤

- 1. 组态一个支持 DPV1 的 DP 主站(例如具有 3.0 版固件的 CPU S7-41x DP)以及各自的 ET 200S(IM 151)。
将 DP 主站的 DP 接口设置为 DPV1 模式。
- 2. 双击 DP 从站图标(IM 151)。
- 3. 单击“操作参数”标签。
该寄存器包含有附加的参数，例如 DP 中断模式和 DPV1 中断。
- 4. 设置参数。

特性：

这些参数之间存在着某些关联，如下表所示：

参数	DPV0 模式	DPV1 模式
预期<>实际组态时的操作	无操作限制	无操作限制
诊断中断	不能操作，不能设置	无操作限制
硬件中断	不能操作，不能设置	无操作限制
插入/删除中断	不能操作，不能设置	无操作限制 如果插入/删除中断已激活， 则自动激活‘当期望与实际组 态不等时启动’。
		只有在地址未压缩时才可操作

具有压缩地址的中断模块

如果子模块能够触发中断，且其地址已压缩(也就是说，它具有一个不为 0 的地址)，那么，您必须使用 ET 200S 地址对话框分配一个对话框地址。

将 DPV1 中断分配给子模块作为中断触发源时，诊断地址是不可或缺的。只有当子模块具有该“未压缩地址”时，CPU 才能分配中断并将关于中断的信息存储在中断 OB 的启动信息或诊断缓冲区中。CPU 无法使用“压缩的”地址来完成该操作。

分配给子模块的该诊断地址只有在进行中断处理时才有效(中断 OB)。为了处理用户程序中的输入和输出数据，子模块仍将使用压缩的地址。

注意

如果子模块地址已压缩，那么，ET 200S 的插入/拆卸中断也将被禁用！

3.6.5 ET 200iS

您既可以在 HW Config 中对 ET 200iS 及其电子模块进行组态，也可以使用 SIMATIC PDM 选件包方便地完成该操作。各自的系统要求和步骤如下所述：

组态

系统要求

版本 5.1、SP 2、Hotfix 1 以上的 STEP 7 或版本 5.2 以上的 PCS7。

此时，ET 200iS 将位于 STEP 7 硬件目录中。可支持诊断中断、过程中断、插入和删除中断以及时间戳。

组态 ET 200iS

1. 启动 SIMATIC 管理器。
2. 使用 HW Config 对 ET 200200iS 进行组态。
 - 创建新的项目。
 - 将模块从硬件目录拖放到组态表中。
3. 组态时间戳(可选)。
4. 将组态保存或下载到 DP 主站。

系统要求

版本 5.1, SP 2, Hotfix 1 以上的 STEP 7 和版本 5.1, SP 2 以上的 SIMATIC PDM 选件包或版本 5.2 以上的 PCS7。

为了能够在线使用 PDM 工作您需要一个 PROFIBUS DP 接口, 例如 CP5611 (6GK1 561-1AA00), CP 必须设置在 PROFIBUS DP 接口上(在 SIMATIC 管理器上, 通过: 选项 > 设置 PG/PC 接口)。

为电子模块分配参数

1. 在 HW Config 中, 双击组态表中的第一个电子模块。
2. 在随后出现的对话框中选择“专家”作为用户, 并以“确定”进行确认; 您可在该模式下分配参数。
3. SIMATIC PDM 将使用模块的当前参数和标识数据启动。
4. 使用 SIMATIC PDM 设置电子模块的参数, 保存参数(通过文件 > 保存菜单命令), 并通过设备 > 装载到设备菜单命令将其装载到电子模块; 退出 SIMATIC PDM。
5. 双击组态表中的下一个电子模块, 并重复步骤 2 和步骤 3, 直到组态完所有的电子模块。

为接口模块分配参数。

1. 在 HW Config 中, 双击 DP 从站“IM 151-2”(在站窗口的上半部分)。在随后出现的窗口中选择“专家”; 将启动 SIMATIC PDM。
2. 使用 SIMATIC PDM 设置 IM 151-2 接口模块的参数, 保存参数(通过文件 > 保存菜单命令)并通过设备 > 装载到设备菜单命令将其装载到接口模块; 退出 SIMATIC PDM。

为所有 ET 200iS 模块分配参数

1. 在 HW Config 中, 双击 DP 从站“IM 151-2”(在站窗口的上半部分)。在随后出现的窗口中选择“专家”; 将启动 SIMATIC PDM, 并装载所有的 ET 200iS 模块。
2. 下载所有的模块参数(通过菜单命令文件 > 装载到编程设备/PC)。
3. 为所有必需的模块分配参数。您可从 SIMATIC PDM 左边的面版中浏览所有的 ET 200iS 模块。
4. 保存对文件的更改(通过文件 > 保存菜单命令)。
5. 将所有的参数都装载到模块中(通过设备 > 装载到设备菜单命令); 退出 SIMATIC PDM。

您也可只使用 SIMATIC PDM 确定 ET 200iS 的参数(详细信息请参见 SIMATIC PDM 在线帮助。)

3.6.6 PROFIBUS PA

为了给 PROFIBUS PA(用于过程自动化的 PROFIBUS)组态现场设备，应注意如下几点：

DP/PA 耦合器

不能在硬件组态中组态 DP/PA 耦合器，因为在站组态中，耦合器不可见。只需在 DP 主站或 DP 从站的 PROFIBUS 接口的属性对话框中将 PROFIBUS 子网的传输率设置为 45.45 Kbps。对于 PA 现场设备，耦合器将传输率降低为 31.25 Kbps。

DP/PA 链接

DP/PA 链接是 PROFIBUS DP 和 PROFIBUS PA 之间的网关。DP/PA 链接是一个 DP 从站，它(作为一类“主站”)“打开”一个 PROFIBUS PA，用于连接 PROFIBUS PA 设备。

从“硬件目录”窗口，该设备可作为 DP 从站分配给 DP 主站系统。

DP/PA 链接的表示方法还组合了 PA 主站系统的符号和其自身的设备符号 - 这与 DP 主站系统相似。可以将 PA 现场设备(PA 从站)分配给该符号。

连接 PA 设备时，PROFIBUS PA 必须以 45.45 Kbps 的传输率运行。

组态 DP/PA 链接的步骤

1. 安装可选软件 SIMATIC PDM(PDM = 过程设备管理器)；它允许您在以后通过“硬件目录”窗口来组态 PA 从站。
2. 组态 DP 主站系统。
3. 将 DP/PA 链接(IM 157)从“硬件目录”窗口拖至 DP 主站系统。
4. 选择 DP/PA 链接；在站窗口的下半部分将显示 DP 从站结构。
5. 插槽 2 代表 PA 设备的主站(PA 主站)；双击插槽 2，以组态 PROFIBUS PA。
6. 点击“属性”按钮(在“接口”下)，然后选择传输率为 45.45 Kbps 的子网。
7. 然后组态 PA 设备。
可以在“硬件目录”窗口的“PROFIBUS-PA”下找到 PA 设备。只有在安装了 SIMATIC PDM 软件选项包时，该条目才可见。

3.6.7 HART 模块

HART 模块是连接 HART 传感器的模拟量模块(HART = 高速可寻址远程传感器)。

分布式使用 IM 153-2 (ET 200M)时, 需要使用 HART 模块。

要将参数分配给 HART 传感器, 请启动参数分配工具

要求:

SIMATIC PDM 安装在编程设备/PC 上。

表示 HART 测量传感器

在组态表中, 用于 HART 模块的传感器被表示为接口子模块。

实例: 该模块位于插槽 4。因此, 第一个通道的传感器表示为插槽 4.1。

要启动 SIMATIC PDM:

- 双击代表 HART 传感器的某个“插槽”。

由于也可以使用 SIMATIC PDM 工具将参数分配给 PROFIBUS-PA 现场设备, 因此, 还可以按如下启动:

- 通过从“硬件目录”窗口中拖放一个 PA 现场设备, 将该设备分配给 PA 主站系统, 然后双击该 PA 现场设备。

组态 SW 冗余

3.6.8 组态软件冗余

“热备”系统的组态包含：

- 两个 S7 站，其中每个站都有一个 PROFIBUS-DP 主站接口 (每个接口都形成自己的子网)
- 连接到两个子网的一个或多个带 IM 153-3 的 ET 200M。

该组态确保在一个站(两个 DP 主站中的一个主站)发生故障时，备用站可以接管用户程序的处理。

步骤

1. 组态含所有 ET 200M(IM 153-3)的第一个站。
2. 组态不含 ET 200M 的第二个站。
3. 复制第一个站中的 ET 200M，然后在第二个站的 DP 主站系统中粘贴这些 DP 从站(菜单命令编辑 > 冗余粘贴)。


注意

必须在这两个站的每个站中都组态 DP 从站，这表示它们会作为两个单独的对象出现 - 虽然在物理上它们为一个并且是同一个 DP 从站。如果改变其中一个 ET 200M DP 从站的设置，那么必须再次将修改后的 DP 从站复制到其它站中，以确保一致性。

3.7 智能 DP 从站

3.7.1 组态智能 DP 从站

智能 DP 从站并非给 DP 主站提供直接来自实际输入或输出的 I/O 数据，而是来自 CPU 的数据，CPU 与 CP 一起构成了 DP 从站。

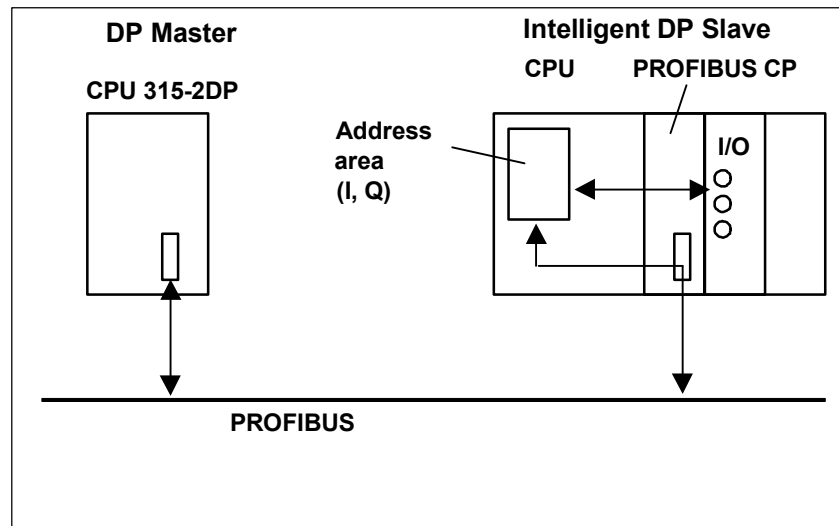

差别：“标准” DP 从站 - 智能 DP 从站

在“标准” DP 从站中，例如紧凑的(ET 200B)或模块化的(ET 200M) DP 从站中，DP 主站访问分布式的输入/输出。

在智能 DP 从站中，DP 主站并不访问智能 DP 从站所连接的输入/输出，而是访问“预处理 CPU”的输入/输出地址空间中过渡区域。用于预处理 CPU 的用户程序必须负责地址区域和输入/输出之间的数据交换。

注意

为主站和从站之间数据交换而组态的输入/输出区域禁止被 I/O 模块占用。

应用


使用智能 DP 从站的组态：

- 数据交换智能从站 <> 主站
- 直接数据交换从站 > 智能从站

基本步骤

要将智能 DP 从站插入到 DP 主站系统，需要两步：


- 1. 组态一个站，使其中具有 PROFIBUS-DP 接口的模块作为 DP 从站运行 (例如 CPU 316-2 DP)。

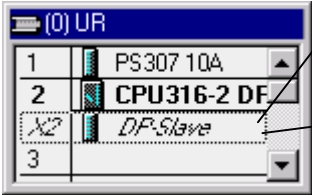

"Operating Mode" tab
Set the DP-Slave operating mode. Then you can use this station as an I slave.

"Configuration" tab
All the following settings are possible only if the station is being operated as a DP slave.
1. Addresses that the CPU of the DP slave uses to access the DP master are assigned in the column with the name of the DP slave.
2. Addresses that the CPU of the DP master uses to access the DP slave are assigned in the PROFIBUS-DP Partner column.
3. You can diagnose the failure of the DP master by means of the local diagnostic address.

- 2. 组态一个附加的站，使其中的该 DP 从站(I 型从站)分配(即，连接)到 DP 主站。

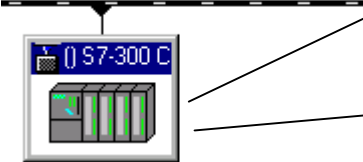

"Connection" tab
Assignment of a station configured as DP slave to this I slave.

"Configuration" tab
1. Addresses that the CPU of the DP slave uses to access the DP master are assigned in the column with the name of the DP slave.
2. Addresses that the CPU of the DP master uses to access the DP slave are assigned in the PROFIBUS-DP partner column.

将 CP 342-5 组态为 DP 从站

可以将 CP 342-5 组态为 DP 从站。组态了 CP 的站于是变为“智能从站”。

步骤

1. 将带有 CP 342-5 DP 的站组态为 DP 从站。
(在 CP 的“工作模式”标签中选择选项“DP 从站”。)
2. 在其它站上组态一个 DP 主站(集成了 PROFIBUS-DP 接口的 CPU 或具有 PROFIBUS-DP 接口的 CP)。
3. 从“硬件目录”窗口中拖动 CP 342-5(已组态的站文件夹), 将其放到 DP 主站系统的符号上(——□□□□)。在出现的对话框中可以选择已组态的智能 DP 从站。
4. 使用“确定”确认选择。
5. 在显示的 DP 从站组态表中, 为输入和输出区域组态 DP 标识号和地址。为此, 将“通用模块”从“硬件目录”窗口中(已组态的站文件夹)拖放到组态表中(站窗口的下半部), 然后双击相应的行。

注意

“预处理的 CPU”和 DP 从站中的 CP 342-5 DP 之间的数据交换在 SIMATIC NCM 文档中介绍。

将 CPU 31X-2 DP 或 CPU 41X-..DP 组态为 DP 从站

集成了 DP 接口的 CPU (例如, CPU 315-2 DP)可以组态为 DP 从站来运行。
组态了 CPU 的站于是变为“智能从站”。

组态 CPU 315-2 DP 的步骤如下所述。除了 CPU 类型的选择(也可参考将 S7-400 组态为 I 型从站的实例), 其它的步骤始终相同。

步骤

1. 组态一个站，例如，使用 CPU 315-2 DP 作为 DP 从站。
(双击组态表中的第 2.1 行(接口)，选择“工作模式”标签中的 DP 从站选项。)
可以在“组态”标签里设置本地 I/O 地址和诊断地址。
2. 在其它站上组态一个 DP 主站(集成了 PROFIBUS-DP 接口的 CPU 或具有 PROFIBUS-DP 接口的 CP)。
3. 从“硬件目录”窗口(已组态的站文件夹)中拖动 CPU，例如 CP 315-2 DP，将其放到 DP 主站系统的符号上(——)。
4. 双击智能 DP 从站的符号，然后选择“连接”标签。在该标签中确定以哪个站来代表智能 DP 从站。
5. 选择智能 DP 从站，然后点击“连接”按钮。
6. 选择“组态”标签，分配各自的地址：
 - 对于通过 I/O 区域使用 DP 主站的数据交换，选择“MS”(主站-从站)模式。
 - 对于使用 DP 从站或 DP 主站的直接数据交换，选择“DX”(直接数据交换)模式。
7. 使用“确定”确认选择。

将 ET 200X(BM 147/CPU)组态为 DP 从站

BM 147/CPU 基本子模块的组态类似于智能 DP 从站。与其它智能 DP 从站不同，基本的子模块可以在“硬件目录”窗口中的 PROFIBUS-DP/ET 200X/BM147/CPU 下找到。

步骤

1. 将 DP 从站 ET 200X(带有 BM 147/CPU)组态为 S7-300 站。
 - 创建一个 S7-300 类型的新站(菜单命令站 > 新建)。
 - 在“硬件目录”窗口中选择目录 PROFIBUS-DP/ET 200X/BM147/CPU。
 - 将对象“BM 147/CPU”拖放到空的站窗口中。
 - 使用所需的 I/O 扩展子模块组态 DP 从站。
 - 保存站(智能 DP 从站)。
2. 在其它站上组态一个 DP 主站(集成了 PROFIBUS-DP 接口的 CPU 或具有 PROFIBUS-DP 接口的 CP)。
3. 从“硬件目录”窗口(已组态的站文件夹)中拖动 DP 从站 ET200X (带有 BM 147/CPU)，将其放到 DP 主站系统的符号上(——)。
4. 双击智能 DP 从站的符号，然后选择“连接”标签。在该标签中，可以分配站来代表智能 DP 从站。

5. 选择智能 DP 从站，然后点击“连接”按钮。
6. 选择“组态”标签，分配各自的地址：
7. 使用“确定”确认选择。

将 ET 200S(IM 151/CPU)组态为 DP 从站

IM 1151/CPU 的组态类似于智能 DP 从站。与其它智能 DP 从站不同，该 DP 从站可以在“硬件目录”窗口中的 PROFIBUS-DP/ET 200S/IM 151X/CPU 下找到。

步骤

1. 将 DP 从站 ET 200S(带有 IM 151/CPU)组态为 S7-300 站。
 - 创建一个 S7-300 类型的新站(菜单命令站 > 新建)。
 - 在“硬件目录”窗口中选择目录 PROFIBUS-DP/ET 200S/IM151/CPU。
 - 将对象 IM 151/CPU 拖放到空的站窗口中。
 - 使用所需的 I/O 电子模块组态 DP 从站。
 - 保存站(智能 DP 从站)。
2. 在其它站上组态一个 DP 主站(集成了 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或具有 PROFIBUS-DP 接口的 CP)。
3. 从“硬件目录”窗口(已组态的站文件夹)中拖动 DP 从站 ET200S (带有 IM 151/CPU)，将其放到 DP 主站系统的符号上(——□□□□□□)。
4. 双击智能 DP 从站的符号，然后选择“连接”标签。在该标签中，可以分配站来代表智能 DP 从站。
5. 选择智能 DP 从站，然后点击“连接”按钮。
6. 选择“组态”标签，分配各自的地址。
7. 点击“确定”确认输入。

3.7.2 组态 S7-400 作为 I 从站的实例


下面将创建下列组态：

- 主站(名称“DP 主站”)，以 CPU 417-4 作为 DP 主站
- (DPV1)。
从固件版本 3.0 起，具有集成 DP 接口的 S7-400CPU 只能定制为 DPV1 主站。
- 从站(名称“DP 从站”)，以 CPU 414-3 作为 DP I 从

站按照通常的步骤组态智能化 DP 从站，操作如下：

步骤	步骤	解释
1	采用 CPU 417-4 创建主站。名称：DP 主站	PROFIBUS 地址应该为 2。
2	用 CPU 414-3 DP 创建从站。名称：DP 从站。	CPU 414-3 DP 的 DP 接口的操作模式必须设置给“DP 从站”。PROFIBUS 地址应该是 3。
3	填写从站的“组态”标签上的第一行。要创建新行，点击“新建”按钮	如果此行没有填写，数据将不一致。在属性对话框中，选择“MS”(主站-从站)模式，并应用缺省设置。
4	将 DP I 从站从“Configured Stations”文件夹插入主站。	从 PROFIBUS DP 的硬件目录下，在“已组态的站”文件夹中选择 CPU 41x，并将所创建的这个 DP 从站的“代表”符号拖放到 DP 主站系统。
4	将插入的 DP I 从站与已组态的从站相耦合。	耦合是将“代表”符号分配到组态的站，或将 DP 从站的输入分配到 DP 主站的输出(反之亦然)的先决条件。

排列主站和从站组态，以便并排查看。结果显示在以下的屏幕画面中：

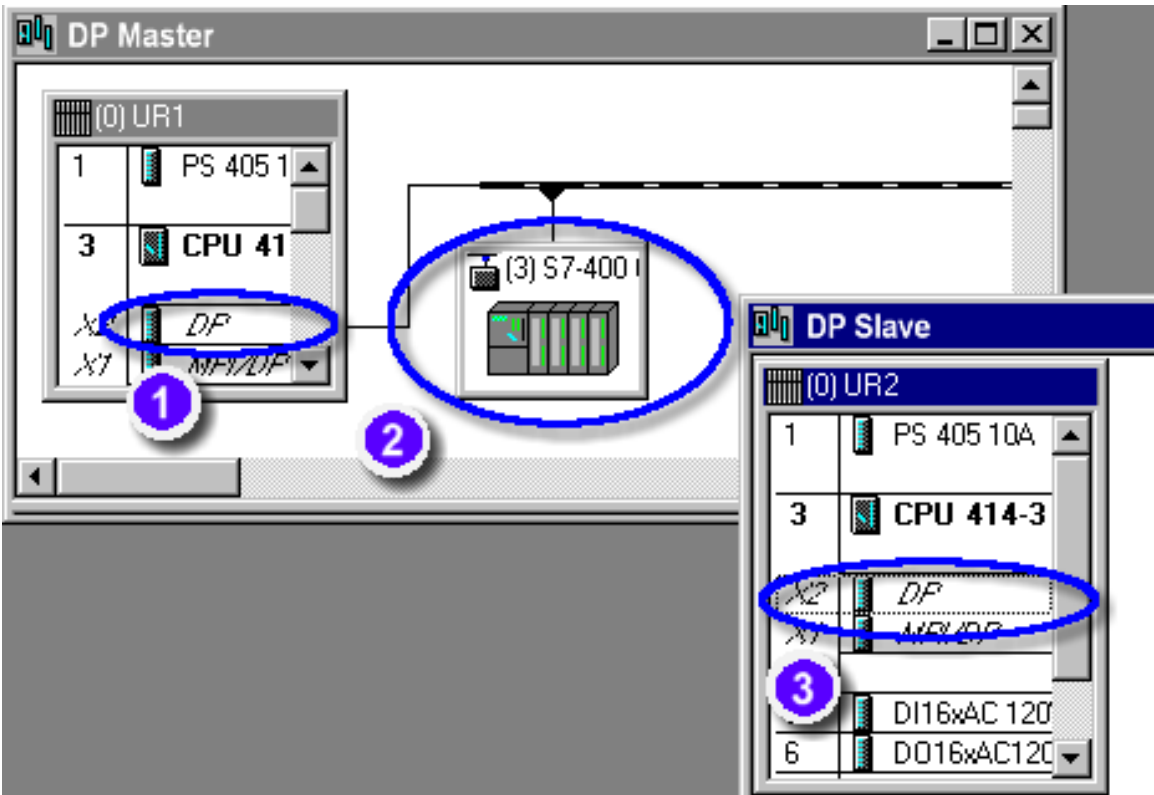

如何分配地址


步骤	步骤	解释
1	在主站中双击 DP 主站的 DP 接口，打开一个对话框和一些标签	“常规” 标签： 接口的名称和网络分配的 PROFIBUS 地址。PROFIBUS 地址应设置为 2。 “地址” 标签： DP 接口的逻辑地址(系统消息通过此地址识别接口)。 “操作模式” 标签： 必须选择 “DP 主站” 选项。 也必须设置 DP 模式 “DPV1” 。 另一个标签内容与本例无关。

步骤	步骤	解释
2	在主站中双击 DP 从站符号，打开一个具有多个标签的对话框	“常规” 标签: DP 从站符号和诊断地址的可变名称。此处，为 DPV1 主站分配两个诊断地址： 第一个诊断地址分配给 DP 从站的虚拟插槽 0。通过此地址，DP 主站接收没有分配给 DP 从站插槽的诊断数据和/或中断。在实例中，这是地址 16381。 第二个诊断地址分配给 DP 从站的虚拟插槽 2。通过此地址，DP 主站接收分配给 DP 接口的诊断或中断。在本例中，这个地址是 16381。 (也可以参见“从 DP 主站查看 DP 从站”章节)。 “耦合” 标签: 将主站中的 DP 从站符号分配给所组态的从站。一旦完成分配，所组态的从站的标识就显示在标签下部的“激活耦合”下。 “组态” 标签: 为主站和从站之间的数据交换分配 I/O 区域。双击第一行，并在显示的对话框中，完全填写所有的域。
3	双击从站中的 DP 从站接口，打开一个包含一些标签的对话框	“常规” 标签: 接口的名称和网络分配的 PROFIBUS 地址。PROFIBUS 地址应设置为 3。 “地址” 标签: DP 接口的逻辑地址(系统消息通过此地址引用接口)。 “操作模式” 标签: 必须选择“DP 从站”选项。如果同一 PROFIBUS 中连接有 PG/PC，并且，如果希望使用此路径下载程序，请启用“编程和状态/控制...”复选框。 诊断地址可见。此地址可以由智能 DP 从站用来诊断诸如 DP 主站故障之类的状况。 只有当 DP 主站支持“DPV1”模式且设置了此模式时，“虚拟插槽 2 的地址”才可见。此地址可以用在 DP 从站用户程序中，以便在 DP 主站中生成硬件中断。 (也可以参见“从 DP 主站观察 DP 从站”章节)。 DP 模式: 此处，如果为 DP 主站设置了“DPV1”模式，还应选择 DPV1。否则，不能选择“虚拟插槽 2 的地址”。 “组态” 标签: 此标签的意义参见 2 差别：“本地：可以编辑“本地：...”列，即使智能 DP 从站还没有分配到 DP 主站（参见“耦合”标签）。 所有其它标签的内容与本例无关。

从 DP 主站查看 DP 从站

通过分配给 DP 从站的虚拟插槽 0(插槽 0)的已组态诊断地址 16381，可以使用 DP 主站 CPU 用户程序来获取 DP 从站的状态信息。插槽 0 从属于 DPV1，代表整个从站。


例如，如果中断由此从站触发，并且如果此中断没有分配到插槽，则 SFB 54 “RALRM” 使用输出参数 ID 作为指向这个地址的指针。如果此 DP 从站的虚拟插槽 2 触发中断(即，CPU 部分)，可以通过诊断地址 16380 来识别。

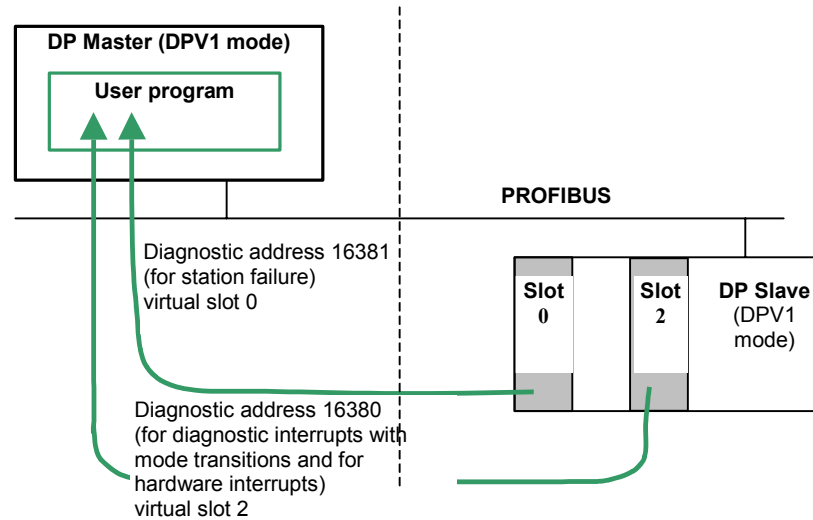

从 DP 从站查看 DP 主站

例如，可以使用 DP 从站 CPU 的用户程序，通过组态的诊断地址 8189 读取 DP 主站故障信息。

例如，如果已将 DP 从站设置为 DPV1 模式，便可以触发硬件中断。此处，在 DP 从站用户程序中，必须通过虚拟插槽 2(插槽 2)的可组态地址，利用 SFC 7 “DP_PRAL”来触发 DP 主站中的中断。在本例中，该地址是 8188。下例所示为触发了硬件中断的用户程序段和评估此中断的 DP 主站用户程序段。

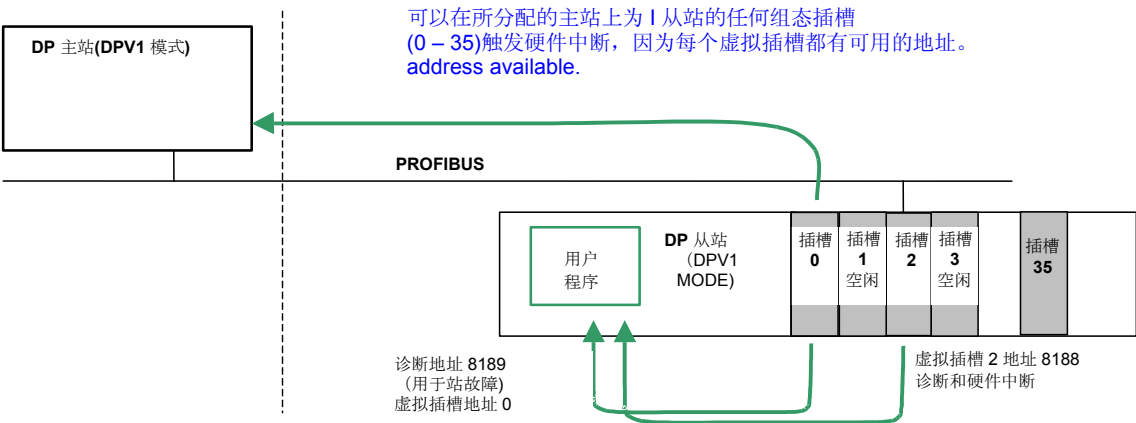

用于触发硬件中断的 DP 从站程序(在从站 CPU 中)

```
//
// ...
L   DW#16#F0F0           //触发硬件中断的 I 从站事件的常数标识
T   MD 100
// ...
CALL "DP_PRAL"
REQ  :=M1.0               //如果 REQ=1，就触发硬件中断
IOID :=B#16#54            //输入区域(组态地址 = E 8188)
LADDR :=W#16#8189         //地址(已组态的地址 = E 8188)
AL_INFO:=MD100            //MD 100 是指向 DP 主站的中断信息(可以从主
站的 OB 40 的起始信息中通过
OB40_POINT_ADDR 读取)
RET_VAL:=MW10             //返回值(如果没有错误，则为 0000)
BUSY  :=M1.1              //如果 BUSY =1，则主站尚未确认硬件中断
// ...
```

用于评估硬件中断的 DP 主站程序(在 DP 主站 CPU 中)

```
// ...
L   #OB40_POINT_ADDR      //装载中断信息
L   DW#16#F0F0           //当生成中断时，与产生中断时 I 从站已“传送”
的常数进行比较
==I                          //来自 I 从站的中断信息？

SPB  m001                 //如果是，跳转到各自的程序段
BEB

m001: CALL FC 100          //包含 I 从站中断处理的程序段
// ...
```

3.7.3 使用 SFB75 ‘SALRM’ 在 I 型从站中创建报警

智能 DP 从站使用 SFB75 ‘SALRM’ 可在为其分配的 DP 主站中触发中断。下表给出了不同 DP 模式下的可能中断类型：

中断类型	DP 模式：S7-兼容？	DP 模式：DPV1
诊断中断(OB 82)	是	是
硬件中断(OB 40 - 47)	是	是
插入/删除模块中断(OB83)	是(如果 I 型从站支持该中断)	是
状态中断(OB 55)	否	是
更新中断(OB 56)	否	是
供应商指定的中断(OB 57)	否	是

中断的触发地址

您可使用在 I 型从站组态对话框“组态”标签中所组态的各个地址通过 SFB 75 触发中断。这些地址均未分配给实际中的“实体”模块，而只是分配给了虚拟的“插槽”。

“插槽”0 的地址(诊断地址)和“插槽”2(用于“插槽”2 的地址)均不能用于触发中断。

Diagnostic address:

8189

Address for "slot" 2:

8188


创建中断的基本方法

以创建诊断中断的应用实例来说明创建中断的基本步骤。

- 在 I 型从站中，“组态”标签中的输出地址 0 将被分配到一个虚拟插槽。
- 在本例中，输出地址 0 用于触发 DP 主站中的诊断中断(OB 82)。

对于每个诊断中断，数据也必须使用用户程序来输入(AINFO)。这些数据必须与附加中断信息的基本结构相对应。


例如，您可使用下列简化结构(详细描述请参见手册“S7-300/400 系统和标准功能”中的章节“诊断数据”):

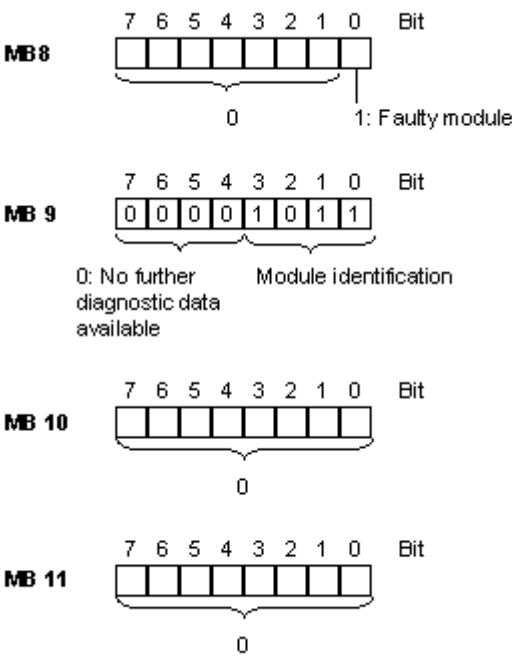

注意

附加的中断信息会影响模块的状态数据以及 I 型从站上的“SF”出错 LED。同样，中断也将影响模块的状态数据和 DP 主站的出错 LED。因此，为有关中断提供附加信息数据时，您必须注意诊断数据集的含义(数据集 0 和数据集 1)。

中断的创建步骤如下列图示：

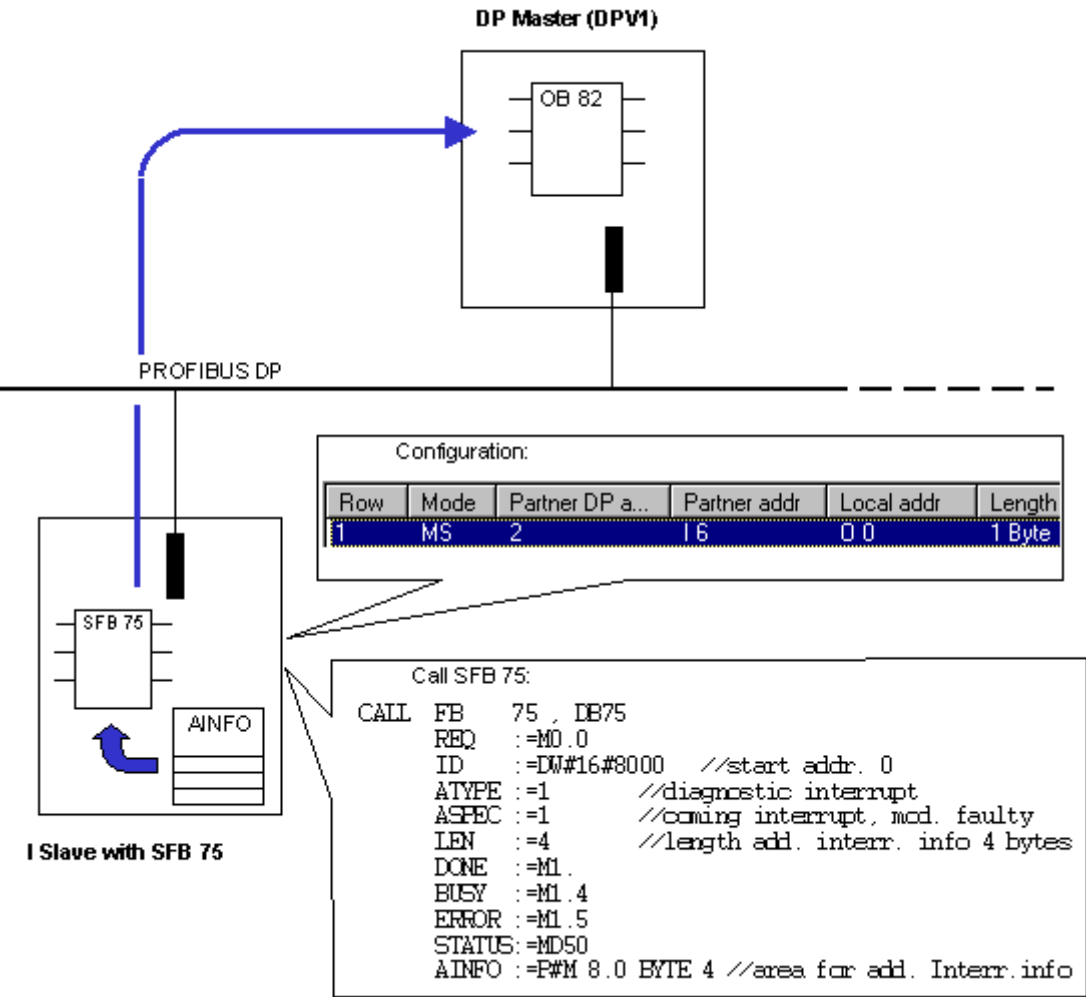

3.8 直接数据交换(横向通讯)

3.8.1 组态 PROFIBUS-DP 节点之间的直接数据交换

引言

在一个直接数据交换(横向通讯)的组态中, 智能 DP 从站或 DP 主站的本地输入地址区域被分配到 PROFIBUS-DP 伙伴的输入地址区域。

智能 DP 从站或 DP 主站使用这些分配的输入地址区域来接收 PROFIBUS-DP 伙伴发送给其 DP 主站的输入数据。

可以连接的 PROFIBUS-DP 伙伴的数目

接口类型限制了直接连接到 DP 接口的或在该接口上通过直接数据交换来寻址的 PROFIBUS-DP 伙伴的总数目。在 MPI/DP 接口上最多可以寻址 32 个 PROFIBUS-DP 伙伴。


应用

直接数据交换具有下列应用:

- 使用智能 DP 从站组态(直接数据交换: 从站 -> 智能从站)
- 使用两个 DP 主站系统组态(数据交换: 从站 -> 主站)
- 使用两个 DP 主站系统组态(直接数据交换: 从站 -> 智能从站)

启动组态

- 1. 双击已组态的接收端的 DP 接口(DP 主站或已组态的 I 型从站)。
- 2. 选择“组态”标签。
- 3. 要创建新行来组态直接数据交换，点击“新建”按钮。
- 4. 在出现的对话框中，选择“DX”模式，并为双方分配输入地址区(可以从在线帮助中获取有关该对话框的更详细信息)。

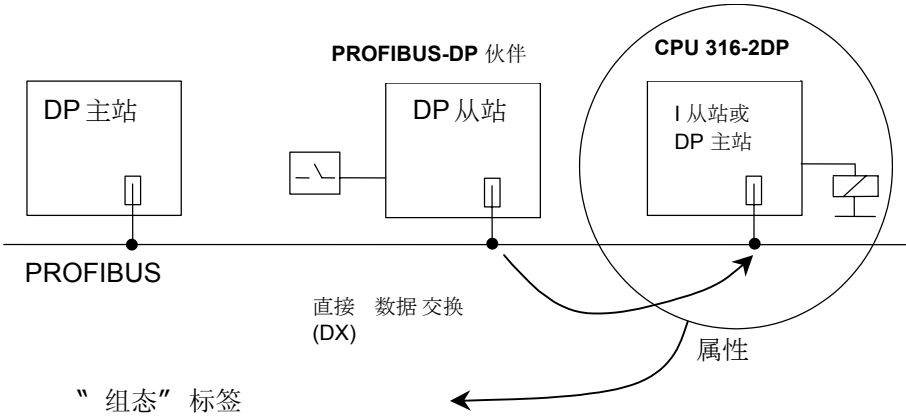

“组态”标签的内容

Row	Mode	Partner DP a...	Partner addr	Local addr	Length
1	MS	2	16	0 0	1 Byte


- 模式：“DX”表示直接数据交换(“MS”表示主站-从站连接)
- 伙伴 DP 地址：DP 伙伴的 PROFIBUS 地址
- 伙伴地址：逻辑分配的地址区(发送端)地址
- 本地地址：逻辑分配的地址区(发送端)地址

更多信息，参见该标签的在线帮助。

3.8.2 组态直接数据交换的实例

实例中的组态如下：

- CPU 417-4 为 DP 主站
- CPU 316-2 DP 为接收器
- CPU 318-2 DP 为发送器

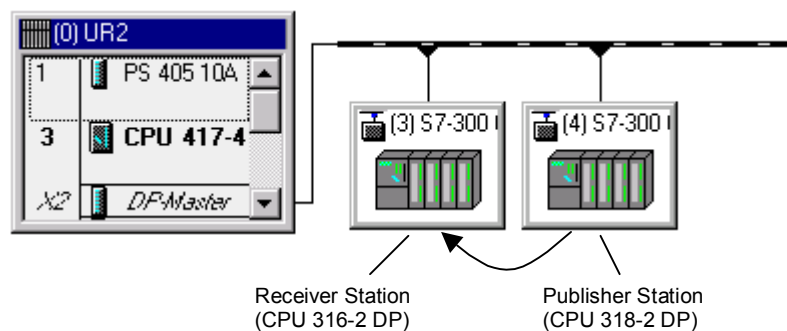

任务

CPU 318-2 DP 将 8 个字的一致性数据发送到 DP 主站。

CPU 316-2 DP 接收这些数据的前两个字节。

步骤

1. 根据上面列出的 CPU 组态 3 个工作站。然后给它们分配含有意义的名称，例如“DP 主站”、“接收器站”和“发送器站”。
2. 将发送器和接收器站组态为智能从站：
 - 双击 DP 主站行。
 - 选择工作模式标签页。
 - 选择 DP 从站选项。
3. 在主站中：
 - 将 CPU 31x 2-DP 的图标从“目录”窗口(PROFIBUS-DP、“已组态站”文件夹)拖到 DP 主站系统中。显示带有“连接”标签页的 DP 从站属性对话框。
 - 在已组态从站控制器框中选择一个从站，并点击“连接”按钮。然后，点击“确定”进行确认。
 - 重复该步骤，以便将组态为智能从站的第二个站连接到主站系统。

4. 组态发送器站的地址区，以便 DP 主站可通过地址 I 200 从 CPU 318-2 DP 中读取数据：

- 双击 CPU 318-2 DP 的 DP 从站行。
- 选择“组态”标签，然后点击“新建”按钮。按如下所示填写属性对话框中的域：

发送器站(本地)	模式 地址类型 地址	= MS(主站-从站) = 输出 = 100
PROFIBUS-DP 伙伴机	PROFIBUS 地址 地址类型 地址	= 2 (固定，DP 主站的 PROFIBUS 地址) = 输入 = 200
长度、单位、一致性	长度 单元 一致性	= 8 = 字 = 整个长度

5. 组态接收器的地址区：

- 双击 CPU 316-2 DP 的 DP 从站行。
- 选择“组态”标签，然后点击“新建”按钮。选择“组态”标签页，然后点击“新建”按钮，以便 CPU 316-2 可使用地址 I 120 来访问 CPU 318-2 发送给其主站的 CPU 数据：

接收器站(本地)	模式 地址类型 地址	= DX (直接数据交换) = 输入(固定) = 120
PROFIBUS-DP 伙伴机	PROFIBUS 地址 地址类型 地址	= 3 (作为选项提供) = 输入(固定) = 200 (作为选项提供)
长度、单位、一致性	自动从发送器站的设置中获取。 由于只需读取前两个字节，因此将长度改变为 1(字)。	

特性:

原则上可以设置一个高于 I 200 的地址，例如 I 202。STEP 7 会自动调节一致性数据的长度。还可以将长度设置为比发送器规定的短(例如 1 个字节)。

注意

如果发送器上的一致性长度设置为 3 个字节或大于 4 个字节，并且通过 SFC15 (DPWR_DAT)发送数据，那么接收器即使只读取 1 个字节，也必须也必须总是使用 SFC14 (DPRD_DAT)。

此时，如果使用加载操作(L IB...), 那么读取的值为“0”(错误值)。

在发送器(CPU 318-2 DP)中调用 SFC15

```
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#64           //起始地址 Q 100
RECORD :=P#M 10.0 BYTE 16 //用户数据来源区域
RET_VAL:=MW100            //返回值
```

在接收器(CPU 316-2 DP)中调用 SFC14

```
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#78           //起始地址 I 120
RET_VAL:=MW100            //返回值
RECORD :=P#M 10.0 BYTE 2  //用户数据目标区域
一致性数据的分布式读取与写入(> 4 字节)
```

3.8.3 将一个 DP 从站(GSD 修订版 5)组态为用于数据交换的接收器

从 STEP 7 V5.3 版本起，可以通过 GSD 文件安装 DP 从站，该从站可以组态为直接数据交换的接收器(“标准从站”

从修订版 5 起，GSD 文件可以用于组态直接数据交换(横向通讯)。

GSD 文件中的关键字

可以将带 GSD 条目“Subscriber_supp =1”的 DP 从站组态为接收器(用户)。

在 STEP 7 中，该条目表示 DP 从站的属性页包含一个“地址组态”标签，在该标签中可以分配输入和输出区。

带条目“Publisher_supp =1”的 DP 从站可以作为直接数据交换的发送器使用。可以在

“地址组态”标签中选择该类 DP 从站的输入区(“接收到”)。不带该条目的 DP 从站，没有“发送能力”，也不能作为直接数据交换发送器使用。

STEP 7 会自动应用 GSD 文件中的其它条目。例如，在一致性测试中，会考虑用于直接数据交换的最大关系编号。如果超过该编号，就会显示一条消息，提示减少这些关系的编号。


描述

进行直接数据交换时，例如在数据发送 DP 从站与数据接收 I 从站之间，数据会通过 DP 主站直接在 DP 从站之间交换。

与数据接收 I 从站相反(该从站“监视”其本地地址区中的、来自发送 DP 从站的输入数据)，数据接收“标准从站”直接在接收 DP 从站的输出上创建发送 DP 从站的输入数据的映像。

这意味着，分配给接收器的参数确定输出字节是来自 DP 主站还是来自发送 DP 从站。

下图显示了这种情况的一个实例。

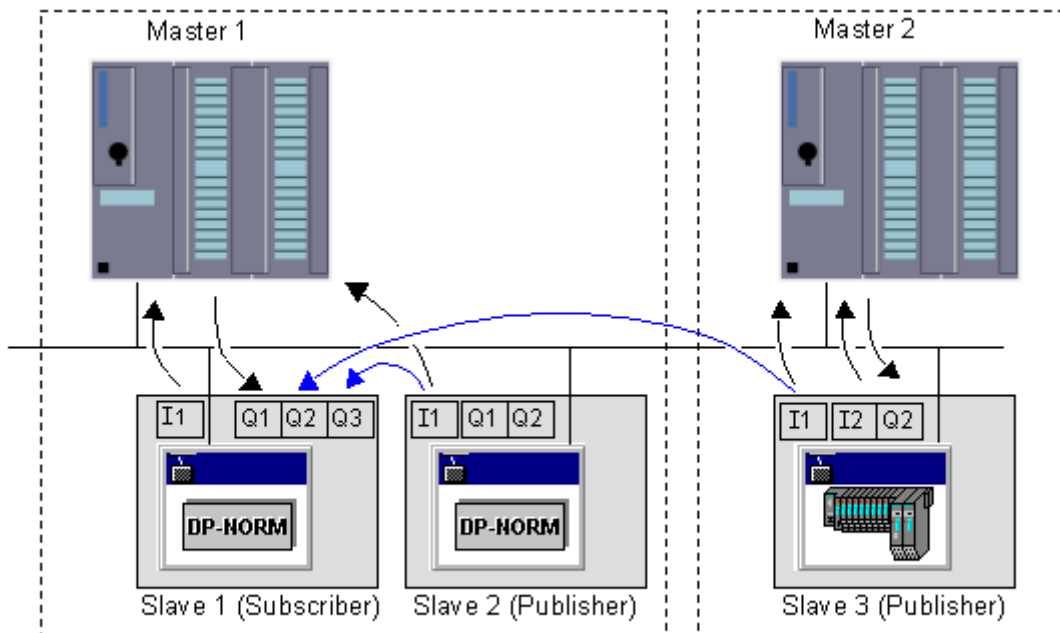

在此，在直接数据交换的组态中有两个主站系统。

从站 1 组态为直接数据交换的接收器。主站与从站之间的数据交换如图所示。

从站 1 将来自从站 2 的输入数据输出到其输出数据区 Q2。两个区必须具有相同的长度
(至少 1 个字节)。

从站 1 还将来自从站 3 的输入数据输出到其输出数据区 Q3。两个区也具有相同的长度。

对于主站 1，从站 1(接收器)只有输出数据区 Q1。它不能使用输出数据区 Q2 和 Q3。

规则和注意事项

接收器与发送器之间的直接数据交换仅限于 DP 从站(从站到从站的通讯)。

在不同主站系统中的 DP 从站之间可以进行直接数据交换。在这种情况下，两个主站都必须连接到同一个 PROFIBUS 子网上。

作为一个规则，在组态期间，接收器的输出区分配给 DP 主站，并可以分配给发送器。也可以既不将输出区分配给 DP 主站，也不分配给发送器。此时，给输出区分配“0”值。一致性测试将对这类区域提出警告。

直接数据交换不限于标准从站。可以使用在硬件目录(“PROFIBUS DP”文件夹)中被列为直接数据交换发送器(发表者)或接收器(用户)的任何一个从站(参见硬件目录中的信息文本)。

步骤

1. 为要组态为发送器或接收器的从站导入所要求的 GSD 文件。
2. 组态一个带这些从站的主站系统。
3. 对要组态为接收器的从站，执行如下步骤。对每个相关 ID(模块)执行这些步骤。
 - 双击 DP-ID。
 - 选择“地址组态”标签
 - 分配各地址区：分配给主站（缺省设置）、发送器或不分配给节点。
如果将 DP ID 的地址区设为“**DX**”模式，那么对 DP 主站 CPU 来说，该地址区是不可见的。这表示对该地址区来说，没有 DP 主站 CPU 的逻辑地址。
用户对话框显示对接收器的输出进行修改的发送器(DP 伙伴)的区域。
在上图中，这是来自从站 1 的 Q2 地址区。
对主站 1 来说，Q2 是不可见的。组态期间，显示来自从站 3(发送器)的 I1 的名称、PROFIBUS 地址和逻辑地址区(如 I 100)。
如果将 DP ID 的地址区设为“**MS**”模式，那么对 DP 主站 CPU 来说，该地址区为可见。这表示在组态期间，该地址区被映射到逻辑输出地址(例如 Q 100)。
如果将 DP 标识号设置为模式“-”来用于订户，那么该地址区域从 DP 主站 CPU 的角度看是不可见的，并且该区域没有被任何其它模式修改。
组态期间，该地址区没有被映射到逻辑输出地址。
“地址组态”标签的在线帮助中含有关于选择地址区的信息，并给出了实例。
 - 点击“确定”，确认设置
4. 组态站上的其它从站以及带有所有模块的主站。
5. 保存并编译组态。
6. 将硬件组态下载至站。
如果有多个主站系统受直接数据交换的影响，那么也必须下载受影响的站。

3.9 使用*.GSD 文件

设备数据库文件

DP 从站的所有属性都保存在一个设备数据库(*.GSD)文件中。对每个 DP 从站，STEP 7 都需要一个*.GSD 文件，这样才能从模块目录中选择 DP 从站。对于作为 DP 从站的非西门子设备，将由制造商提供*.GSD 文件。

3.9.1 导入*.GSD 文件

从 STEP 7 V4.02 版本开始，*.GSD 文件不仅保存于应用程序“配置硬件”的目录中，还保存在项目中，这意味着已保存的项目中包含了表示 DP 从站所需的所有相关信息(包括 DP 从站的符号)。

如果某个站必须访问保存于项目中的*.GSD 文件，那么这称为**导入站*.GSD**。

当配置硬件时，可以使用菜单命令**选项 > 导入站*.GSD 文件**以将项目中可用的*.GSD 文件和 DP 从站符号(仅从站符号)导入到 STEP 7 GSD 目录中，以将它们用于其它项目。

3.9.2 安装*.GSD 文件

如果没有在“硬件目录”窗口中出现 DP 从站或 IO 设备，那么必须安装由制造商提供的相应的*.GSD 文件。

1. 选择菜单命令**选项 > 安装新的*.GSD 文件**。
2. 在出现的对话框中，打开包含相应*.GSD 文件的驱动器/目录。
结果：DP 从站已经输入到了“硬件目录”窗口中“PROFIBUS-DP\其它现场设备”下，可以用于配置。

覆盖*.GSD 文件

要表示 DP 从站，STEP 7 使用在 STEP 7 中安装的设备数据库(*.GSD)文件和符号，这意味着：

- 它们是安装 STEP 7 时自动安装的或
- 它们是使用 STEP 7 中的菜单命令**选项 > 安装新*.GSD 文件或选项 > 导入站*.GSD 文件**在晚些时候安装的。

在以后安装或导入这些文件时，不会完全删除已存在的*.GSD 文件/符号，而是将其存储在下列备份目录下：

\\Step7\S7data\Gsd\Bkp[编号]，

其中[编号]是 STEP 7 自动分配的序列号。

恢复被覆盖的*.GSD 文件

要恢复被意外覆盖的*.GSD 文件/符号，请按如下执行：

1. 选择菜单命令选项 > 安装新的*.GSD 文件。
2. 在下面的对话框中，浏览目录\\Step7\\S7data\\Gsd\\Bkp[编号]。确保选择了所需要的备份目录(使用浏览器查找具有正确日期/时间的目录)。
3. 点击“打开”按钮。

扩展用以前版本的 STEP 7 创建的 DP 从站

3.9.3 关于 GSD 修订版须知

通过 GSD 文件向工程工具提供 DP 从站的属性。

分布式 I/O 设备的任何扩展功能都会对 GSD 文件产生影响，例如导致定义新的关键字。

为了确保组态工具也可以解释这些包含新关键字的 GSD 文件，对 GSD 规范进行了扩展。这将导致规范的版本不同。受 GSD 文件影响的规范版本被称作“GSD 修订版”。

从 GSD 修订版 1 起，GSD 修订版将作为一个必须的关键字“GSD_Revision”包含在 GSD 文件中。缺少该关键字的 GSD 文件将因此被工程工具解释为 GSD 修订版“0”。

STEP 7 V5.1, Service Pack 3

该版本的 STEP 7 最高可解释 GSD 修订版 4 的 GSD 文件。这意味着您也可使用通过

GSD(修订版 4)安装的 DP 从站的下列新功能：

- 子模块的 F-参数分配
- 中断块的诊断信息
- 恒定模式(等时模式)

特性:

请注意，要编辑 F-参数，必须安装选件包 COM PROFISafe。如果没有安装该软件包，那么，将无法看到参数，从而无法进行修改。然而，当生成组态时，F-参数将仍然保留(缺省值来自 GSD 文件或使用经 COM PROFISafe 修改的数值)并被加以考虑(更多信息，参见有关分布式 F-系统的文档)。

下列功能虽然可在 GSD 修订版 4 中使用，但此处均不支持：

- 第二个参数帧(扩展参数分配)
- 用户功能(直接数据交换/支线通讯的接收能力)
- 用于 HART 参数分配的关键字

STEP 7 V5.3

该版本的 STEP 7 最高可解释 GSD 修订版 5 的 GSD 文件。这意味着您也可使用通过

GSD (修订版 5)安装的 DP 从站的下列新功能：

- 使用 DP 从站作为直接数据交换(支线通讯)的接收器(用户)。
- H 站中 DP 从站的冗余组态。
如果存在 GSD 条目“Slave_Redundancy_supp=8”，则可对 DP 从站进行冗余组态。
- DP 从站的时钟同步。
具有 GSD 条目“Time_Sync_supp=1”的 DP 从站将提供“时钟同步”标签，用以组态该功能。

3.10 DPV1

3.10.1 PROFIBUS DPV1 须知

下文中能找到关于以下主题的信息：

- DPV1 主站/从站引入的新机制 N
- 组态和编程那些组件时遇到的变化

附加信息

我们的 Internet 客户支持页面中包含关于此主题的常见问题文献，文章 ID 为：7027576。(标题：“改变到 DPV1”；参见自动化系统 > SIMATIC 分散型外围设备 > PROFIBUS > 常规)

如何识别 DPV1 主站/从站？

从固件版本 3.0 起，具有集成 DP 接口的 S7-400 系列 CPU 支持 DPV1 主站功能。

DPV1 主站功能也可用于新的 CP 443-5(DX03)。

STEP 7 硬件目录的分组名称下列出的 DP 从站可以在信息文本中识别为 DPV1 从站。

从 GSD 修订版 3 起，在 STEP 7 中通过 GSD 文件实现的 DP 从站支持 DPV1 功能。

附加功能 DPV1 设备(主站/从站)

与“老”设备相反，支持 DPV1 的 DP 主站和 DP 从站(常被称为“标准主站”或“标准从站”)，配备有下列附加功能：

- 支持主站和从站之间的非周期数据交换(读/写数据记录以重新组态运行中的从站)。模块数据记录及其结构在各模块的文档中解释。
- DPV1 从站可以提供中断，以确保主站 CPU 处理触发中断的事件。中断数据也在 CPU STOP 模式中进行估算(更新诊断缓冲区和模块状态)；不过 STOP 模式中不处理 OB。
除了 SIMATIC 中所知的(例如，ET 200M 的诊断中断)，也支持新的状态/更新/制造商特定中断。

注意：至今为止那些完全集成于 STEP 7 的 DP 从站(即，不是通过 GSD 文件组态、而是通过内部 STEP 7 模块信息组态的从站)也支持一部分那些功能，并且包含特定的 S7 含义，如：数据纪录。革新之处是那些功能现在完全独立于制造商(例如，具有 GSD 文件的 DP 从站修订版 3)。

3.10.2 组态 DPV1 设备

改变 DP 主站接口并组态 DP 从站

将具有 DPV1 功能的 DP 主站插入主站模块机架时，STEP 7 在硬件配置中将 DPV1 操作模式设为缺省值。要改变此操作模式，如下操作：

1. 在组态表中双击 CPU 的“DP 主站”行。该行代表 DP 接口。
2. 在属性对话框中，点击“DP 模式”下拉菜单，并选择希望的操作模式：
 - 如果不使用 DPV1 功能，则选择“S7 可兼容”
 - 如果使用 DPV1 功能，则选择“DPV1”。
3. 执行 DP 主站系统中的所有 DP 从站。
有效的做法是：
 - 通常看来，在具有 DPV1 操作模式的 DP 接口上，也可以操作不支持那些功能的 DP 从站(例如，GSD 修订版本 < 3 的 DP 从站)。
 - 原则上，还可以在“S7 可兼容”操作模式下在 DP 接口上操作 DPV1 从站。在这种情况下，DPV1 功能自动关闭。然而，用于某些 DP 从站的制造商特定组态规则可能会强制使用 DPV1 模式，从而防止将它们连接到 DP 主站系统(在组态过程中这是自动检查的)！

切换 DP 主站接口的结果

情况 1：要将 DP 主站接口改变为“DPV1”：

在此接口上，可以维持当前连接的 DP 从站的操作，这些从站不支持 DPV1 功能。

情况 2：要将 DP 主站接口从“DPV1”转变为“S7 可兼容”：

STEP 7 检查是否所有的 DP 从站都可以切换到此操作模式。如果 DP 从站强制 DPV1 功能，例如，如果激活一个中断，则不能在 DP 主站上以“S7 可兼容”操作模式使用此 DP 从站。

DPV1 从站结构的改变

DPV1 从站装备有迄今为止最新的插槽模型设计。然而，涉及 STEP 7 用户的结果是微不足道的。

作为惯例，应通过逻辑地址以从前常用的方式寻址分布式 I/O。当组态 DP 从站时，插槽地址<->逻辑地址自动进行转换，或在对话框中控制。此处，组态的插槽和地址分配与您在用户程序中通过地址转换确定的分配一致(将物理地址转换为逻辑地址，反之亦然 - 通过 SFC 5 和 SFC 49)。

从 STEP 7 V5.1, Service Pack 2 起，在 DP1 从站的详细视图中的插槽始终从插槽号 1 开始。这样做的结果是，当使用不是通过 GSD 文件组态的 DP 从站时，DP 连接
(例如，IM 153)在插槽号 2 上可见。

诊断地址

DP 从站的诊断地址不因切换而改变。对于 DPV1 从站，自动分配给“虚拟”插槽号“0”来代表站。

通常，采用下列分配：

- 只能全局分配给 DP 从站的诊断数据和中断被分配给虚拟插槽 0 及其诊断地址：例如，来自插入插槽的未组态模块的中断、站故障/站返回(OB 86)
- 其余的插槽及其各自的起始地址被组态为由模块触发的诊断和中断(例如，插槽 2 中的 DP 连接 IM 153-2)。

3.10.3 编程 DPV1 设备

用于 DPV1 事件的新的中断 OB

DPV1 从站可以触发中断。可以使用迄今为止 S7 CPU 操作系统提供的各个 OB，用于诊断/系统/抽出/插入中断。

用于下列中断的 OB 是新的：

DPV1 中断	OB	解释
状态中断	OB 55	状态中断可以因模块的操作状态转变而触发，例如，从 RUN 到 STOP 模式。 参见各自的 DPV1 从站制造商文档，以获取关于可以触发状态中断的事件的详细信息。
更新中断	OB 56	插槽被重新组态后，可以触发更新中断。例如，这可能是由本地或远程访问参数所引发的。 参见各自的 DPV1 从站制造商文档，以获取关于可以触发更新中断的事件的详细信息。
制造商特定中断	OB 57	触发制造商特定中断的事件可以由 DPV1 从站的制造商指定。

用于访问 DPV1 从站的新的 SFB 和 SFC

为了使主题更全面，下表尽量显示新接口及其相对以前接口的功能。详细信息可参阅 SFB/SFC 和新 OB 的描述文档。不必将已存在的组态转换为新的 SFB/SFC。然而，当用 DPV1 组态创建新的项目以便能够使用所有 DPV1 功能时，应该使用新的 SFC/SFB。

功能	以前的接口	新接口(DPV1)	注意
读数据记录	SFC 59 RD_REC	SFB 52 RDREC	-
写数据记录	SFC 58 WR_REC	SFB 53 WRREC	-
从 DP 从站接收中断	-	SFB 54 RALRM	SFB 必须在由中断触发的 OB 中调用。

测试现存用户程序的校验表

如果曾经使用 STEP 7 V5.1, Service Pack 2 编辑组态，并且已切换到“DPV1”，就必须检查现有用户程序的下列部分：

功能	检查什么？
地址转换	对于通过 GSD 文件组态的 DP 从站，如果在用户程序(SFC 5、SFC 49、SFC 50)中使用了地址转换，则必须检查插槽<->逻辑起始地址的分配。插槽 0 具有附加地址。插槽 0 具有附加地址。 - 通过 GSD 文件实现的 DP 从站： 以前，为 DP 从站的第一个 I/O 模块分配插槽 4。然而，现在为第一个 I/O 模块分配插槽(可参见硬件配置)。 - 集成在 STEP 7 中的 DP 从站(例如，ET 200M)： 接口模块(插槽 2)具有自己的地址。
用 SFC13 读诊断信息	最初分配的诊断地址仍然有效。STEP 7 将此地址内部分配给插槽 0。 然而，DPV1 从站的诊断数据记录具有不同的结构(参见 DP 从站的描述文档。例如，对于 ET 200M 也可以参见关键字“扩展诊断”)。

功能	检查什么？
读/写数据记录	如果调用 SFC58 “WR_REC” 将数据记录传送到 DPV1 从站，或者如果调用 SFC59 “RD_REC” 从 DPV1 从站取出数据记录，并且，如果此 DPV1 从站工作于 DPV1 模式，则 DP 主站按照下述步骤评估从从站接收的错误信息：如果错误信息位于从 W#16#8000 到 W#16#80FF 或从 W#16#F000 到 W#16#FFFF 的范围内，DP 主站将错误信息传送到 SFC。如果它超出此范围，则 CPU 将值 W#16#80A2 传送到 SFC，并将从站挂起。关于从 DPV1 从站接收的错误信息的描述，请参见“用 SFB 54 ‘RALRM’ STATUS[3]从 DP 从站接收中断”。 参见：跳转到关于块、系统属性的语言描述与帮助
读系统状态列表	例如，如果使用 SFC 51(RDSYSST)读模块状态或模块的机架/站状态信息，必须考虑到插槽和附加插槽 0(见以上)的含义已经改变。

实例 1：使用 SFB 54 “RALRM” 评估来自 OB40 的中断信息。

分布式 S7 数字输入模块(起始地址 288)触发硬件中断。关于此模块的补充中断信息可通过调用 SFB 54 “DP_ALARM” 从 OB 40 读取。检查第一个通道是否触发了硬件中断。

也可以用 S7 模块直接从 OB 40 的起始信息中读出附加的中断信息。然而，DPV1 标准通常允许至多 59 个字节的附加中断信息——对于 OB 40 起始信息来说太多了。

关于 SFB 54 和各种中断类型的附加中断信息结构的信息，请参见“用于 S7-300/400 系统和标准功能的系统软件”手册或参见相关的在线帮助。

```

// ...
// ...
//触发中断 (288) 的地址开关

L      DW#16#120
T      "MD10"

CALL  "RALRM" , "DB54"

MODE  :=1                                //功能模式: 1 = 设置所有输出参数
                                           // (即, F_ID 无效)

F_ID   :="MD10"                          //允许中断的起始插槽地址

MLEN   :=8                              //以字节为单位的补充中断信息的最大长度
                                           //(例如, 对于模块通道状态)

NEW     :="Alarm_neu"                   //接收中断? (是 = 1)

STATUS:="DP_RALRM_STATUS"               //包含函数结果/错误消息的返回值

ID      :="Slotadresse_Alarm"           //接收中断的起始插槽地址

LEN     :="Laenge_Alarminfo"            //补充中断信息的长度 (例如, 对于 S7 I/O
                                           //模块, 4 字节标题信息+ 4 字节, )

TINFO  :=P#M 100.0 BYTE 28              //OB 起始信息+管理信息的指针:
                                           //从 MB 100 起 28 字节

AINFO  :=P#M 130.0 BYTE 8               //标题信息+
                                           //辅助中断信息 (最多 59 字节)

U      M      124.0                     //输入 1 (位 0) 是否触发了中断?

SPB     Alrm

BEA

Alrm: S      A      0.0                 //中断处理
// ...

```

实例 2：用 SFB 54 “RALRM” 评估 OB 82 中的诊断数据

诊断数据的目标区域必须足够长，以容纳标准诊断(6 字节)、标识符特定诊断(3 字节，用于 12 个插槽)和设备特定诊断评估(仅适用于模块状态，需要 7 个以上字节)。

扩展评估(通道特定诊断)需要保留附加字节，假定 DP 从站支持此功能。

```
// ...
// ...

L 120                                //确定模块/站的起始地址，

T   "Slotadresse_Diag"              //从此处取出诊断

CALL "RALRM" , "DB54"

MODE  := "Alle_Params"              // 1 = 所有输出参数已置位

F_ID   := "Slotadresse_Diag"        //读取诊断信息的起始插槽地址

MLEN   := 20                        //以字节为单位的诊断数据的最大长度

NEW     := "neu"                    //不相关

STATUS := "RET_VAL"                 //功能结果，错误消息

ID      := "Slotadresse_Alarm"       //接收中断的起始插槽地址

LEN     := "Laenge_Alarminfo"       //补充中断信息的长度（4 字节标题信息+
//16 字节诊断数据

TINFO  := P#M 100.0 BYTE 28         //OB 起始信息+管理信息的指针：
//info: 从 MB 100 起 28 字节

AINFO  := P#M 130.0 BYTE 20         //指向存储诊断数据的目标区域的指针

// ...

//所存储的诊断数据的结构：

// MB 130 到 MB 133: 标题信息(长度、标识符、插槽)

// MB 134 到 MB 139: 标准诊断(6 字节)

// MB 140 至 MB 142: 标识符特定诊断(3 字节)

// MB 143 至 MB 149: 模块状态(7 字节)

// ...

U     M      141.0                  //插槽 1 错误？

SPB   stp1
```

```
BE

stp1: L      MB      147          //取插槽 1 - 4 的模块状态
      UW      W#16#3          //过滤器插槽 1
      L      W#16#2          //2 位'错误模块'状态，插入了错误模块
      ==I
      S      A        0.1          //对错误模块的反应

      L      MB      147          //取插槽 1 - 4 的模块状态
      UW      W#16#3          //过滤器插槽 1
      L      W#16#1          //2 位'无效模块'状态，无效的用户数据
      ==I
      S      A        0.2          //对无效用户数据的反应

//..
```

3.10.4 作为 I 从站的 DPV1 从站的插槽模型

以下文章详细讲解了 DPV1 模型中插槽地址(I/O 地址和诊断地址)分配。应密切注意那些不携带用户数据的地址，尤其是对于这些地址的组态。

DPV1 的插槽模型

对于 DPV1(IEC 61158)，从站按照与 DP(EN 50 170)相同的方式由插槽构成。插槽号是 0、1、...n。插槽 0 是一个新插槽，其地位最为重要，因为它代表整个 DP 从站。

代表意味着，例如，通过插槽 0 触发的中断差不多分配给全局 DP 从站，而不是某个


DP 从站中的插槽。来自此插槽的诊断输出全局地分配给 DP 从站，而不是任何单个插槽或模块。

题外话：DP 接口的地址

从 CPU 来看，每一个接口都有单独的逻辑地址。

可以在主站接口和从站接口的“地址”标签中查找此地址(双击组态表中的“DP”行)。

这些地址与 DP 从站的插槽模型没有任何共同点。相反，它们由 CPU 内部使用，用于识别诸如接口故障。此地址对用户程序没有多大意义。

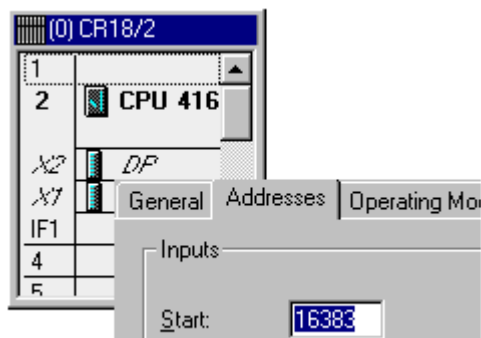

用于用户数据的插槽和地址

一般来说，DP 从站的制造商可以随意选择分配给任何插槽的数据类型。

在 STEP 7 中，通过内部 STEP 7 模块知识库组态的 DP 从站(常称为“S7 从站”)的第一个

I/O 模块，始终位于插槽 4。相反，在 STEP 7 中通过 GSD 文件安装的 DP 从站可以包含从插槽 1 开始的用户数据。

分布式外设数据通常通过它们的地址寻址，方法同集中式外设数据。因此，对于 S7 从站，用户数据始终从插槽 4 的起始地址开始寻址。

这对于智能 DP 从站也适用。对于智能 DP 从站，可以通过表格(“(“组态”标签)将从

站的 I/O 存储区域分配给主站的 I/O 存储区域。在操作状态下(周期性数据交换)，在智能 DP 从站的用户程序中传送到这些内存区域的数据，被传送这些已分配的主站内存区域。

然而，插槽号在组态地址时仍然是不可见的，原因是插槽限制不是由真正的模块造成的(例如 ET 200M)。相反，这是因为各 I/O 区域的长度可以随意定制造成的。在这种情况下，也称为“虚拟”插槽。

关于分配地址的重要事项：

- 除了“实际”插槽，智能从站的存储区域还具有“虚拟”插槽。
- 虚拟插槽以与真实插槽相同的方式寻址，即通过其逻辑地址寻址。对于“标准”DP 从站，如 ET 200M，寻址从模块起始地址开始，而对于 I 从站，从在“组态”标签(I/O 区域)中组态的地址开始。
- 从 DP 主站角度来看和从 DP 主站角度看，虚拟插槽的地址是不同的。地址分配是可组态的。因此，作为惯例，DP 主站和 DP 从站使用不同的地址来寻址同一个 DP 从站插槽。

用户数据地址分配的实例

local: DP-Sla...				PROFIBUS-DP partner						
I/O	Addr...	P D	P..	I/O	Address	H..	Length	Unit	Consistency	
I	2	C8	2	Q	4	4	1	B	Unit	
Q	5	C8	2	I	6	4	1	B	Unit	
I	8	C8	2	Q	8	4	1	B	Unit	

以前“虚拟”插槽的分配如下。

从 DP 主站角 度看的地址实 例	意义 (对于 DP 从站)	插槽 (组态时不可 见)	意义 (对于 DP 主站)	从 DP 主站角 度来看的地址 实例
		0		
		1		
		2		
		3		
E 2	通过输入字节 2 读...	4	... 主站向输出 字节 4 写入的 内容。	A 4
A 5	从站中写入输出 字节 5 的内容...	5	... 可以在主站中 作为输入字节 6 读。	E 6
E 8	...	6	...	A 8
		...		
		35		

提示：在主站 CPU 或从站 CPU 的地址总览中显示插槽分配情况。

用于系统信息的插槽和地址

例如，系统信息地址被用于处理诊断信息或关于操作状态转换的信息。

DP 从站的地址

DP 从站的系统信息也分配到插槽。本文中与合作模式 DPV1 有关的插槽如下：

- 插槽 0(站代表):
通过此虚拟插槽的地址，从 DP 主站的角度看，DP 主站诊断智能 DP 从站的故障或返回信息。
通过此虚拟插槽的地址，从 DP 从站的角度看，智能 DP 从站诊断 DP 主站的故障或返回信息。

- 插槽 2(对于“标准” DP 从站, 为 DP 接口):
通过此虚拟插槽的地址, 从 DP 主站的角度看, DP 主站可以检测 DP 从站的操作状态转变。DP 主站也可以使用该地址在智能 DP 从站(SFC 7)中触发硬件中断。
通过此虚拟插槽的地址, 从 DP 从站的角度看, DP 从站可以检测 DP 主站的操作状态转变。
- 插槽 1 和 3 与智能 DP 的角度看。

在下表中, 可以找到插槽 0 - 3(“虚拟”插槽)的分配。与主站和从站的组态相关的标签名称在下表中列出。


在 STEP 7 中, 地址自动“从上到下”分配, 以避免与用户数据冲突。即使可以编辑地址, 也应该采用建议的地址。用户程序可能要在不同的 CPU 上运行, 请检查地址区域的大小是否能匹配“最小的”CPU。

从 DP 主站角度来看的地址实例	意义 (对于 DP 从站)	插槽 (组态时不可见)	意义 (对于 DP 主站)	从 DP 主站角度来看的地址实例
8189	DP 主站的站故障/站返回 (参见 1)	0	DP 从站的站故障/站返回 (参见 3)	16381
-	不相关	1	不相关	-
8188	DP 主站的操作状态转变 (参见 2)	2	DP 从站的操作状态转变 (参见 4)	16380
-	不相关	3	不相关	-
	用户数据(参见上文)	4 ... 35	用户数据(参见上文)	

- (1) 在从站的“组态”标签中, 双击智能 DP 从站(如 CPU 414-3 DP)的 DP 接口; 可以在表格的“诊断”域中进行输入。
- (2) 在从站的“操作模式”标签中, 双击智能 DP 从站(如 CPU 414-3 DP)的 DP 接口; 在“DP 从站”选项下的“虚拟插槽 2 地址”域中可以进行输入。
- (3) 在主站中双击“常规”标签选项卡中的 DP 从站图标; 在“地址”下的“诊断地址”域中可以输入。
- (4) 在主站中双击“常规”标签中的 DP 从站图标; 在“地址”下的“虚拟插槽 2 地址”域中可以输入。

结论

对于公开显示的虚拟插槽，智能 DP 从站的组态看上去如下所示：

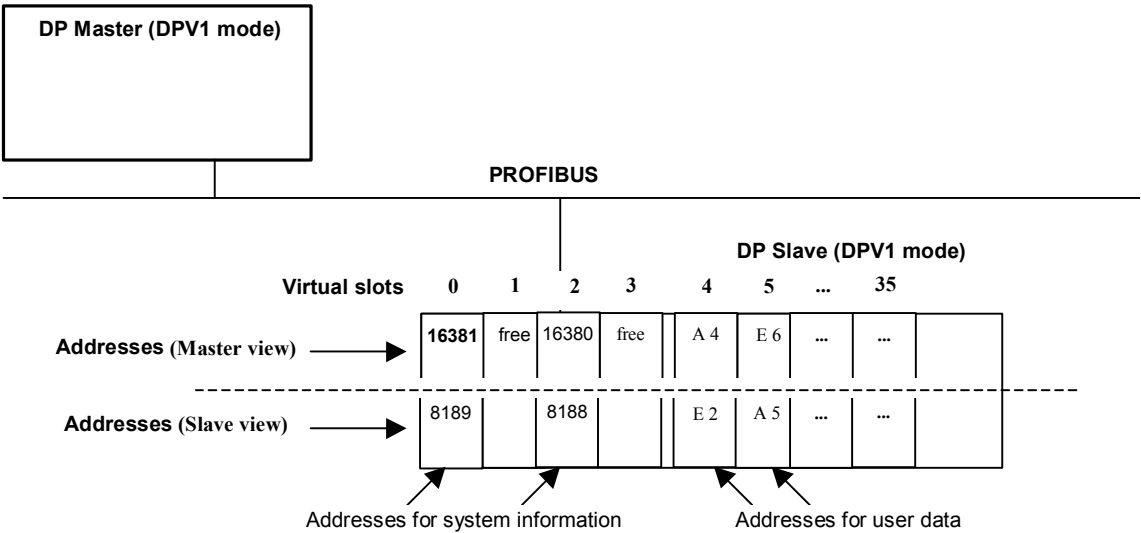

用 SFC 7 触发硬件中断

使用 SFC 7，可以通过 I 从站 CPU 的用户程序为任何组态的地址触发硬件中断。这也适用于 I/O 范围的用户数据地址以及虚拟插槽 2 的地址。

例如，在 I 从站用户程序中，使用在“本地...”列中为 SFC 7 组态的 I/O 地址。

随后将在主站的用户程序中触发硬件中断。在硬件中断 OB(如 OB 40)的起始信息中，在“PROFIBUS-DP-伙伴”列中组态的地址作为触发中断的地址被传送。

3.11 诊断中继器

3.11.1 组态和调试诊断中继器

此诊断中继器可以在操作期间监视 RS485 PROFIBUS 子网(铜线)的网段，并通过诊断电报向 DP 主站报告电缆错误。通过 HMI，可以纯文本方式显示错误位置及原因。

诊断中继器及其行诊断特点使得在早期和操作中识别和定位行错误成为可能，从而减少了系统停顿。

组态诊断中继器

可以在硬件目录的“PROFIBUS DP\网络组件\诊断中继器”路径下查找诊断中继器。诊断中继器的组态必须与任何“标准从站”(它连接到 DP 主站的主站系统)相同。


诊断中继器的功能

要在操作期间查找出现异常的位置，诊断中继器必须了解所连接的 PROFIBUS 子网的拓扑结构。诊断中继器通过“线缆长度诊断功能”来测量与所有伙伴之间的距离。

诊断中继器测量与伙伴的距离，并将它们存储在内部表格中。诊断中继器还会记忆检测到的伙伴所在的网段。

操作期间，测量好到段错误的距离之后，可使用表格的条目来确定哪些伙伴之间存在待处理的段故障。

诊断中继器有 3 个互连段。在操作期间，诊断中继器只能在 DP2 和 DP3 段中确定拓扑结构和定位段错误，因为只有它们安装有测量行。下图显示诊断中继器(DR)及其连接。

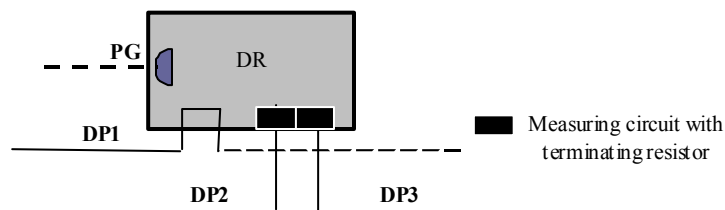

调试的先决条件

必须满足下列先决条件：

- 为了开始获取拓扑结构，PG 必须连接到 PROFIBUS 网络上。
- 连接了诊断中继器的 PROFIBUS 子网的结构要符合诊断中继器文档中的技术规范 and 规则。

用 STEP 7 调试诊断中继器

为了在操作期间定位干扰，诊断中继器必须了解所连接的 PROFIBUS 子网的拓扑结构。诊断中继器通过“线缆长度诊断功能”来测量与所有伙伴之间的距离。

诊断中继器测量与伙伴的距离，并将它们存储在内部表格中。诊断中继器还会记忆检测到的伙伴所在的网段。

在操作期间测量好到错误的距离后，可通过表格的条目确定哪些伙伴之间存在待解决的干扰。

组态硬件或网络时，必须明确地通知诊断中继器确定 PROFIBUS 伙伴之间的距离。

1. 高亮显示诊断中继器或所连接的 DP 主站系统(组态硬件)，或高亮显示诊断中继器连接的 PROFIBUS 子网(网络组态)。
2. 选择菜单命令 PLC > 线缆长度诊断功能。
3. 通过随后打开的对话框开始测量。

在操作期间定位错误

在操作期间，诊断中继器向 DP 主站 CPU 报告“发现错误”事件。

可以在诊断中继器的模块状态对话框中查看关于待决诊断事件的详细信息。利用附加信息在对话框中进行错误显示，例如，显示错误原因(假定可由诊断中继器检测到)。

在“模块状态”对话框中可视化显示的实例


如果诊断中继器所连接的所有段的功能都无故障，则“模块状态”对话框中的相应标签显示如下：




如果某个段被关闭(即，不能被诊断)，下列符号将出现在寄存器标题侧：

⊗ 代表已关闭段的符号


“DP2”段中的错误会导致在“DP2”标签标识符旁边出现一个错误符号。其余的段没有错误：



“DP2”标签可以在下列视图中显示干扰：诊断中继器分配为 PROFIBUS 地址 4，错误位于分配的 PROFIBUS 地址为 16 和 21 的伙伴之间。此外，视图还显示了与相邻 DP 从站的距离。

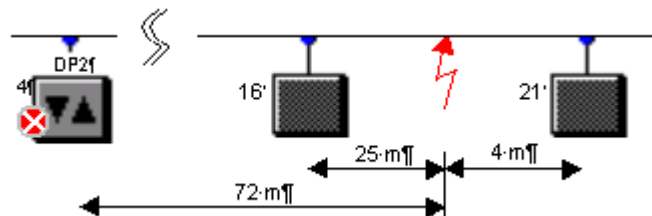

下图以一个实例简要表示了上述安排。

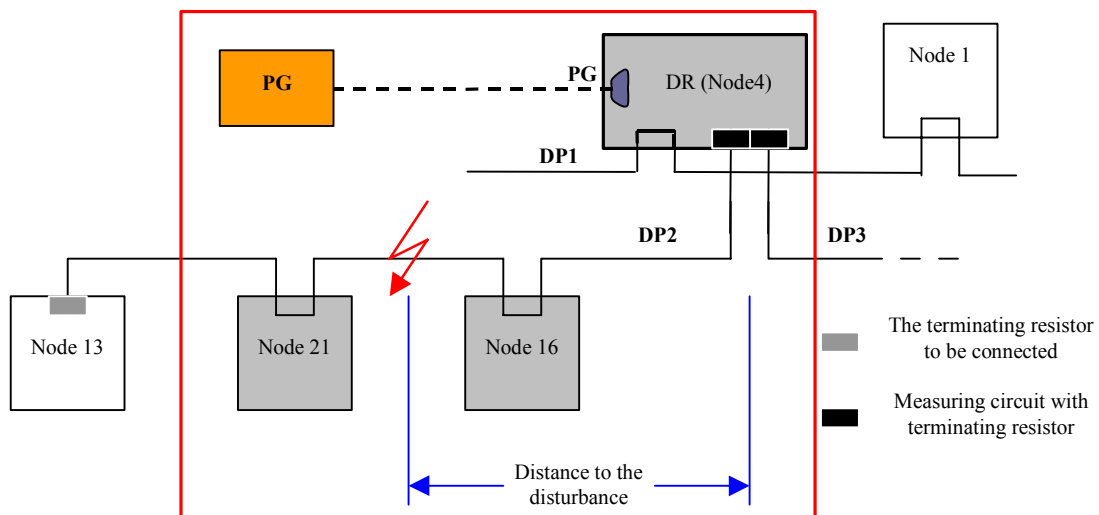

如果 STEP 7 不在“DP2”段中查找错误，或者如果此段包含多于 32 个伙伴，并且诊断中继器不再能正确工作，下列图像将显示：



符号总结


寄存器的符号可以是下列形式：

	没有段错误
	段错误
	段被关闭
	不能从段中获取信息

3.11.2 借助诊断中继器显示拓扑

从 STEP 7 V5.2 起，与具有 2 级诊断中继器 972-0AB01 的 PROFIBUS 组态进行组合后，不但可以执行线路诊断，而且可以显示 PROFIBUSDP 网络的拓扑。

相对于 NetPro 下的网络视图，该功能不显示 PROFIBUS 子网的“逻辑”视图，而是按照实际次序显示 PROFIBUS 节点的物理排列以及与节点的距离 - 假定诊断中继器能够确定这些数据。实际的节点的显示与 NetPro 下的显示相同。

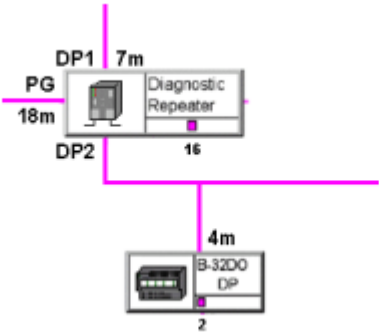

功能

在显示拓扑之前，每次修改硬件结构之后必须首先调用“准备线路诊断”功能，以便使诊断中继器能够测量 PROFIBUS 子网并生成内部距离表。

“显示 PROFIBUS 网络拓扑”功能用于使这些数据可见。

除了可视化以外，诊断中继器诊断缓冲器中的条目以及统计数据均可读取和显示。

您可将这些数据写入文件，并打印。

要求

诊断中继器必须支持“显示 PROFIBUS 网络拓扑”功能(例如，订货号 6ES7 972-0AB01 以上)。

PROFIBUS 网络的结构必须符合诊断中继器手册中的准则，以便能够正确确定距离。例如，级联的诊断中继器只能通过一个 DP1 接口连接到主站诊断中继器。

为了调用“准备线路诊断”功能，PG 必须直接连接到与诊断中继器相同的 PROFIBUS 上。“准备线路诊断”功能在不打开项目时也可调用。

为了激活“显示 PROFIBUS 网络拓扑”功能，您还可通过“数据记录路由器”(例如

CP 443-5 Ext V3.2)将带有诊断中继器的 PROFIBUS 网络连接到 PG。PG 必须已经在 STEP 7 项目中进行了分配(在 NetPro 下，使用菜单命令 **PLC > 分配 PG/PC** 以便组态

“PG/PC”对象)。为了能显示经过有路由的诊断中继器的网络拓扑，您需要打开相应的项目并选择参与的 PROFIBUS 子网。

步骤

执行如下其中一种操作：


1. 在 NetPro 或 HW Config 中，选择菜单命令 **PLC > 准备线路诊断**。
2. 在 SIMATIC 管理器中，选择菜单命令 **PLC > PROFIBUS > 显示网络拓扑**；或在 NetPro 中，选择菜单命令 **PLC > 显示 PROFIBUS 拓扑**。

另一种方法。在用户程序中，使用 SFC 103("DP_TOPOL")确定拓扑。


3.11.3 使用拓扑视图进行工作

节点的显示

“拓扑显示 PROFIBUSDP”窗口的上半部分显示那些不能进行分配的节点。

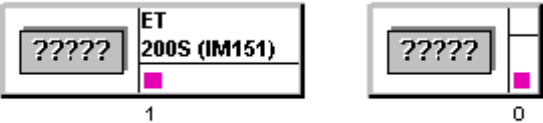表示	含义
	节点不能分配。 窗口中的消息会给出可能的原因： 节点添加完毕，节点地址修改完毕，而“准备线路诊断”功能随后没有启动。如果连接了不支持读取拓扑数据的诊断中继器，也会在窗口的上半部分进行报告。 未知节点用一系列的问号来表示。

窗口下半部分显示那些可作为连网节点进行分配的节点及尚未确定的距离信息，必要的话，还有其它信息。

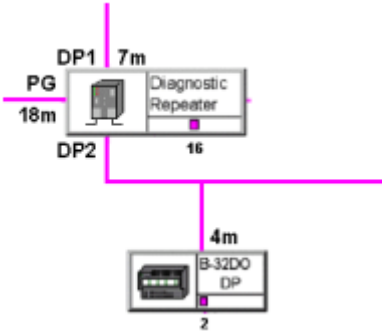表示	含义
	节点可在 PROFIBUS 拓扑中分配和表示。 其它信息，例如故障组态(例如当两个诊断中继器的测量段直接连接时)，将在一条消息中进行报告。 电缆长度的表达式(在本例中): 具有 PROFIBUS 地址 2 的 DP 从站与诊断中继器 (PROFIBUS 地址 16)之间的电缆长度是 4 米。 DP 从站连接在段 DP2 上。

如何在拓扑视图中查找节点

在更大的组态中，您可通过菜单命令**选项 > 跳转到**来找到所需要的节点。下一个“跳转到”对话框将显示 PROFIBUS 网络的所有节点：

1. 选择所需要的节点(例如 DP 从站)
2. 点击“节点”按钮，在窗口中央显示节点。
点击“诊断中继器”按钮，在窗口中央显示已分配值。

表格中的拓扑的显示

如果您更喜欢以表格而不是以图形方式来显示拓扑，可调用菜单命令**视图 > 表格 > 拓扑**。

准备线路诊断

请使用与 HW Config 中或 NetPro 下相同的过程。在拓扑显示中，调用菜单命令**PLC > 准备线路诊断**。

调用模块状态

请使用与 HW Config 中或 NetPro 下相同的过程。在拓扑显示中，调用菜单命令**PLC > 模块状态**。

如何保存和打开拓扑数据

选择菜单命令**文件 > 保存**或**文件 > 另存为**，保存当前的显示。该功能使您能够更轻松地将保存在线采集的数据，以便日后进行诊断和错误评估。

如何导出拓扑数据

您可使用下列视图导出拓扑数据：

- “表格”视图(在调用菜单命令**视图 > 表格**之后)
- “统计”对话框(在调用菜单命令**PLC > 统计**之后)
- “诊断缓冲区”对话框(在调用菜单命令**PLC > 诊断缓冲区**之后)

CSV(ASCII)导出格式可由其它应用程序读取和编辑。

拓扑显示将不再读取所导出的数据。

如何查找与响应错误和消息帧错误有关的数据(统计数据)

响应错误将在这样的情况下发生：例如，如果线路中断或出现故障，或不存在端接电阻或端接电阻过多。

帧错误将在这样的情况下发生：例如，由于硬件出现故障，至少有一个位(例如校验位)破坏时。

您可将诊断中继器所检测到的响应错误和消息帧错误记录在窗口中。例如，随后可打印或导出所记录的数据。

1. 在拓扑显示中，选择您想要读取其数据的诊断中继器。

2. 使用菜单命令 **PLC > 统计** 启动该功能。

从对话框打开时起，数值将显示 60 秒。在该时间间隔内将在内部聚集更多的数值。您可点击“导出”按钮，以 CSV 格式导出这些数值。

颜色代码也有助于您确定错误的严重程度。所显示的颜色代码通过统计数据的评估来确定。

点击“打印”，打印可见的图形对象。

从诊断缓冲区中取得数据

类似于 CPU 的诊断缓冲区功能，您可使用该功能来记录 PROFIBUS 上的错误事件的历史。选择菜单命令 **PLC > 诊断缓冲区**，启动该功能。下一个对话框显示最近的 10 个事件。点击事件，在对话框的下半部分显示详细资料。

如果“诊断缓冲区”对话框中的“DPx”标签(即“DP2”标签)指出段有故障，则存在进入错误。在某些情况下，该错误不再包含在诊断缓冲区中。

为了显示当前的状态，可选择菜单命令 **PLC > 模块状态**。

打印拓扑显示

选择 **文件 > 打印**，打印拓扑数据。您可在下一个对话框中设置打印机和打印范围。

3.12 设置 PROFIBUS 子网的恒定总线周期


3.12.1 设置 PROFIBUS 子网的恒定总线周期

引言

对于 PROFIBUS 子网，可以在 STEP 7 中设置恒定(等长)的总线周期。


恒定总线周期为 PROFIBUS-DP 的属性，它确保了总线周期完全等长。“等长的总线周期”意味着 DP 主站始终在相同的时间间隔之后开始 DP 总线周期。

从所连接从站的角度看，这表示它们以完全相同的时间间隔从主站中接收其数据。

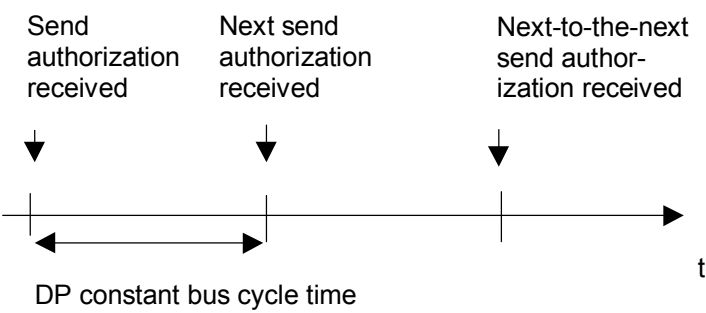

总线周期

下图显示了如何构成一个总线周期。

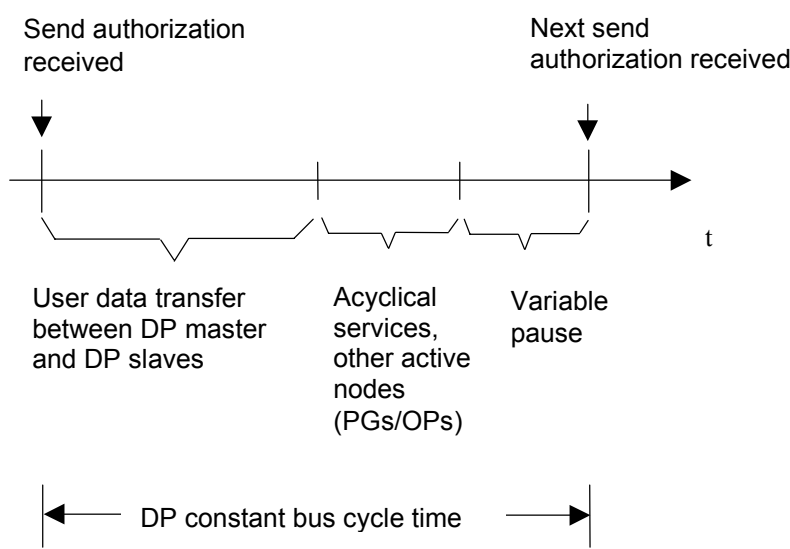

例如，如果其它激活节点的通讯作业仍然未决时，图中所示的“变量暂停”始终为最小。主站(也称为恒定总线周期主站)控制通讯部分，从而始终可实现相同的总线周期。

要求

- 恒定总线周期主站必须为 1 级 DP 主站。这表示 PG/PC 永远不会是恒定总线周期主站。
- 恒定总线周期主站是 PROFIBUS-DP 上唯一激活的站。还可以连接编程设备或 PC。
- 恒定总线周期只能用于“DP”和“用户自定义”的总线配置文件。


DP 恒定总线周期

STEP 7 根据如下各项计算“DP 恒定总线周期(毫秒)”的推荐时间：

- PROFIBUS 组态(已组态的节点数目、编程设备的数目等)
 - 可指定为选项的，用于计算的其它信息(例如，考虑任何附加未组态编程设备)
- 可以更正该时间，但不能小于所计算和所显示的最小值。

已连接的激活节点(PG/PC 和 I 从站)的影响

PG/PC 必须仅当通过 PROFIBUS 接口与 PROFIBUS 直接相连时，才能考虑在内。如果它通过 CPU 的多点接口进行连接，那么不必对其进行考虑，如下图所示。

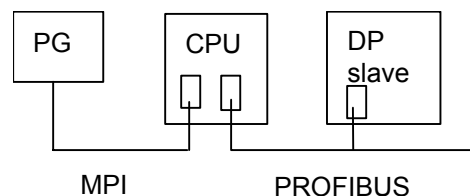

如果连接了智能 DP 从站(例如，CPU 315-2DP)，那么在计算 DP 恒定总线周期时应留有一定的余地。

DP 恒定总线周期

重新计算时间时，STEP 7 建议一个恒定总线周期值。该值基于所述的组态给出。不过，可以改变该值。

当 STEP 7 计算该恒定总线周期值时，会考虑 DP 主站的用户数据通讯量以及可能发生的错误的容错能力。

STEP 7 还计算恒定 DP 总线周期的最小值。周期不能低于该值。当 STEP 7 计算最小值时，它只考虑每个总线周期中的正常消息帧。如果发生错误，可能影响恒定总线周期。

可以毫无问题地采用比所建议周期长的时间。



警告

如果选择比系统建议短的时间，那么在特定情况下，连接到 PROFIBUS 子网的另外的激活节点的通讯会延迟，或，在最糟的情况下会停止。如果设定的值接近所显示的可能恒定总线周期的最小值，那么特定情况下，总线故障可能导致整个 PROFIBUS 子网停运。

关系：恒定总线周期和 SYNC/FREEZE

对于 PROFIBUS-DP，如果组态“恒定总线周期”和 SYNC/FREEZE 组，那么请注意下列各项：

- 不得使用组 8 (保留用于恒定总线周期时钟)。如果首次进行组态组分配，并已经分配了组 8，那么不能再设置恒定总线周期。
- 如果在设置恒定总线周期时组态组 7，那么不能对该组中的从站使用 SYNC 或 FREEZE 功能。

步骤

1. 组态一个带支持“恒定总线周期”功能的 DP 主站的 PROFIBUS 子网(参见硬件配置“硬件目录”窗口中的信息文本)。
2. 在网络视图中，双击 PROFIBUS 子网。
3. 在属性对话框(“网络设置”标签)中，选择“DP”配置文件，然后单击“选项”按钮。
4. 在“恒定总线周期”标签中，设置适用于应用程序的恒定总线周期特性，必要时，调节需考虑的时间和所连接的编程设备/操作面板。在该对话框中单击帮助按钮，可以获得关于可能设置的详细信息。


附加信息

可在标签对话框的帮助中获得设置恒定总线周期的更多详细信息。

3.12.2 在 PROFIBUS DP 上组态短时和等长过程响应时间

没有恒定总线周期时间和等时模式的过程响应时间


如果某个驱动工程或其他应用程序需要短时和可再生的(也就是说,是可重复、等长度的)过程响应时间,那么,子部件的单个自由周期将对整个响应时间产生不利的影响。

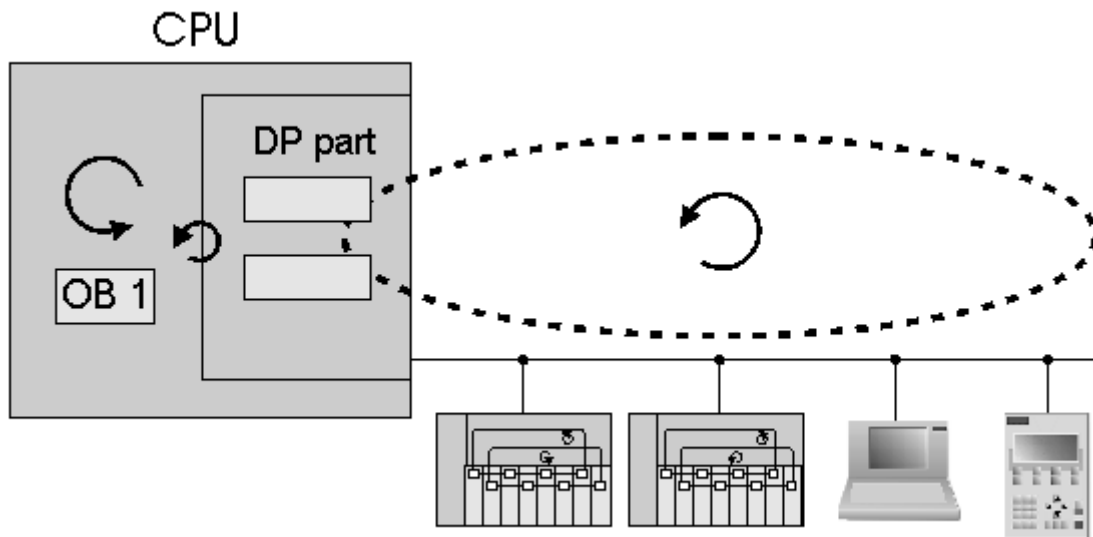

在先前的实例中,通过使用具有一个 DP 主站、两个 DP 从站、一个编程设备(PG)和一个 OP 的模型结构描述了没有恒定总线周期时间和循环同步的特性。该组态还产生了下列子循环,包含其自身的循环部分和非循环部分:

- 用户程序的自由 OB 1 循环。循环程序分支可能导致循环时间长度的变化。
- PROFIBUS 子网上的自由、可变 DP 循环的构成如下:
 - 主站-从站循环数据交换, DP 从站 1。
 - 主站-从站循环数据交换, DP 从站 2。
 - 用于中断中断、总线接收或诊断服务的非循环部分。
 - 将令牌转发给编程设备(PG), 并进行后续处理。
 - 将令牌转发给 OP, 并进行后续处理。
- DP 从站底板总线上的自由循环。
- DP 从站上电子子模块内信号准备和转换的自由循环。


如果期望具有特别短时可靠的过程响应时间，则具有不同长度的自由循环将对过程响应时间产生明确的影响。

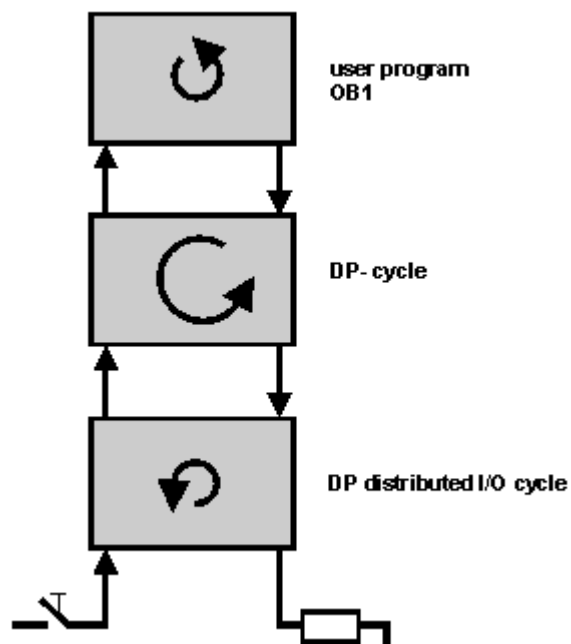

关于输入电子模块的单个周期，通过 DP 从站背板总线进行信号和数据的交换，PROFIBUS 子网中的主从数据交换要考虑到 CPU 中 OB1 用户程序的影响。过程响应时间在 OB 1 用户程序中确定，且随后将通过同一路径发送回输出电子子模块。单个周期的不同长度和“随机”位置将对过程响应时间产生显著的影响。根据单个周期的位置，既可以立即进行信息传送，也可以过两个周期之后进行。


具有恒定总线周期时间与时钟同步的过程响应时间

通过同步先前列出的单个周期和恒定(等时)的 DP 总线周期，SIMATIC 将产生可再生的(也就是可重复、等长度的)响应时间。

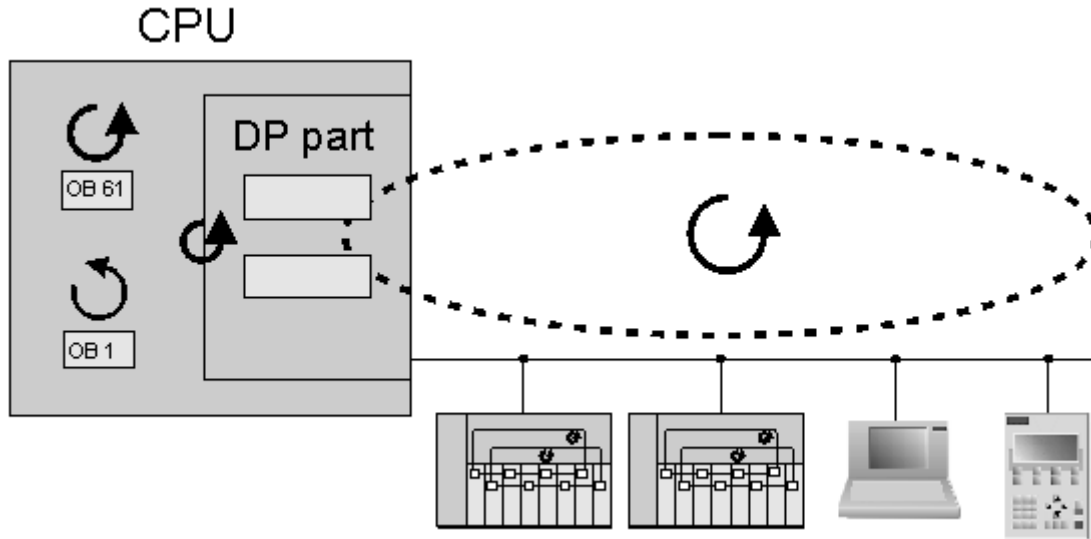


此种情况对应于上面所给出的实例，其差别是所有的周期(直至 OB1 循环)都具有相同的长度，且周期是同步的。时钟脉冲发生器包括 DP 主站恒定总线周期时钟，它将作为全局控制帧发送给 DP

从站。同步循环中断 OB 61(或 OB 61 至 OB 64)确保它与用户程序保持同步。

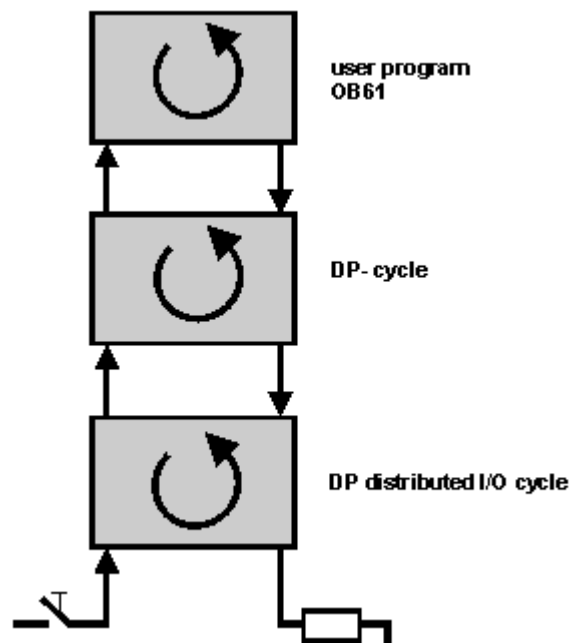

使用恒定总线循环时间和循环同步，所有相关的周期都将具有相同的周期时间和长度。这将使过程响应时间保持相等的长度，而且，由于不存在任何循环跳转，时间将更短。这意味着先前所描述的情况，即根据单个周期的位置，可在第一个或第二个周期内进行信息传送，现在将不再适用。

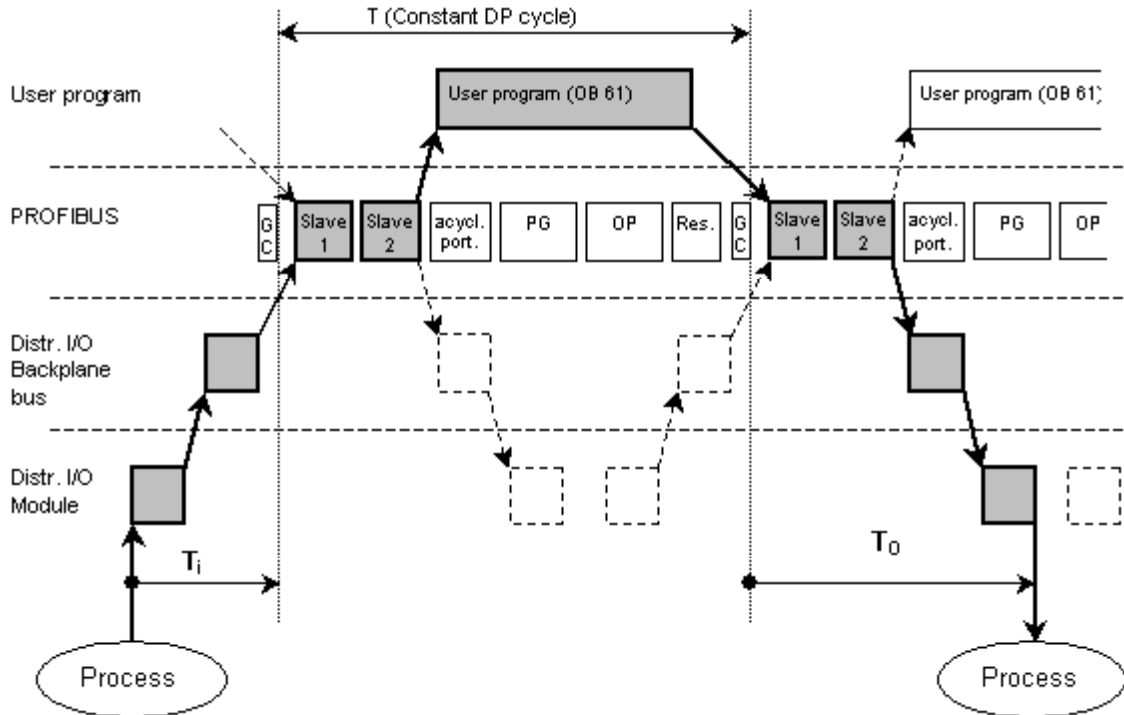

在先前的实例中，DP 主站将处理与从站 1 和从站 2 的循环主站从站数据交换。随后，将接着处理中断、总线接收或诊断服务这些非循环部分。DP 主站随后仍然将保持一段预定的时间，直到所组态的恒定 DP 总线周期时间到期，以便对可能的网络干扰进行补偿并重新获取可能重复的消息帧。此后，新的 DP 周期将从全局帧(GC)开始。

为确保可在新的 DP 周期的启动时读取 DP 输入的一致性状态信息，必须提前指定的时间 T_i 执行读取过程。该时间 T_i 包括了电子子模块上的信号准备和转换时间以及 DP 从站底板总线上的输入处理时间。

使用 SIMATIC WinAC RTX(从 V3.1 起)时，适用以下情况：在 DP 主站读取所有 DP 从站的输入数据之后，将自动启动循环同步的用户程序(OB 6x)。

当使用 SIMATIC S7 400 时，适用以下情况：循环同步的用户程序的启动将受到所组态的“时间延迟”的影响。

时间 T_o 将确保用户程序的过程响应自始至终地以相等的时间发送给 DP I/O 设备的终端。该时间 T_o 包括用于所有 DP 从站的循环主站从站数据交换的时间、用于电子模块上的信号准备和转换时间以及 DP 从站底板总线上的输出处理时间。

从电子模块上检测到输入开始到输出具有响应为止的周期为一个恒定处理时间 $T_i + TDP + T_o$ 。该条件将确保恒定的过程响应时间，即： $TDP + T_i + TDP + T_o$ 。

先决条件与一般条件

- H-系统(冗余/容错)不支持循环同步。
- 在 F-系统中，循环同步不能用于非故障安全的 I/O 设备/外围设备。
- 循环同步不能用于光纤 PROFIBUS 网络。
- 恒定总线周期时间和循环同步只适用于“DP”和“自定义”总线配置文件。但是，不推荐使用“用户自定义”配置文件。
- 循环同步只适用于集成在 CPU 中的 DP 接口。
- 在循环同步的 PROFIBUS-DP 上，只有恒定总线周期时间主站才能作为主动站。OP 和编程设备(PG)(或具有 PG 功能的 PC)将影响恒定总线周期时间的 DP 循环的计时。因此，建议不要使用它们。
- 此时将不允许在链路中进行循环同步。
- 循环同步的 I/O 设备将只能在过程映像分区(部分过程映像)中进行处理。需要通过过程映像分区来传送连续的、循环同步的数据。没有它们，将不可能进行一致性的循环同步数据传送。为确保过程映像分区保持连续，STEP 7 将监视数据的数量(DP 主站系统的从站数量和每个过程映像分区的字节数均是有限制的)。此外，请遵守以下几点：
 - 在一个站内，禁止将输入地址分配给不同的过程映像分区。
 - 在一个站内，禁止将输出地址分配给不同的过程映像分区。
 - 公共的过程映像分区既可以用于输入地址，也可以用于输出地址。
- 在 HW 组态中，循环同步模拟 I/O 设备的地址必须位于过程映像分区的地址区域。
- 循环同步只适用于 ET 200M 和 ET 200S 设备；同步不适用于集中式 I/O 设备。

- 只有当操作链中的所有组件均支持“等时模式”系统属性时，才可能支持“从终端到终端”的完整循环同步。在目录或硬件目录中选择设备时，请确保模块的信息域包含条目“等时模式”。
最新的更新列表可访问 <http://www.siemens.de/taktsynchronitaet>。

3.12.3 在 HW 组态中设置恒定总线循环时间和等时线模式的参数

引言

一个站中包含了下列等时线组件，它们必须在 HW 组态中设置：

- 带有集成 DP 接口的 CPU(例如 CPU 414-3 DP, V3.1)
- DP 接口模块(例如 ET 200S 接口模块 IM 151-1 高特性)
- 分布式 I/O 模块(例如 DI 2xDC24V, 高特性[131-4BB00], DO 2xDC24V/2A, 高特性[132-4BB30])

最新的更新列表可访问 <http://www.siemens.de/taktsynchronitaet>。

下面的章节包含了与组态等时线模式下的这些组件有关的特定属性信息。

设置 CPU 属性

1. 选择“同步循环中断”标签。
2. 对于每个同步循环中断 OB，必须进行下面的设置：
 - 指定所要使用的 DP 主站。
 - 指定所期望的过程映像分区。
 - 对于 S7-400-CPU：设置时间延迟。该时间延迟就是全局控制帧与启动 OB 6x 之间的时间。这是 DP 主站用来完成与 DP 从站的循环数据交换的时间。
提示：在完成分布式 I/O 设备的参数分配之后，请确保让 STEP 7 计算缺省值。

DP 主站上的设置

为激活 DP 主站系统上的恒定总线循环时间：

1. 双击 DP 主站系统。
2. 在“常规”标签中，单击“属性”按钮。
3. 在“属性 - PROFIBUS”对话框中，选择“网络设置”标签。
4. 选择允许的配置文件(例如“DP”)
5. 点击“选项”按钮。
6. 在“选项”对话框中，选择“恒定总线循环时间”标签，并进行下面的设置：
 - 选择“激活恒定总线循环时间”复选框。该步骤将激活恒定 DP 周期作为保持等时线模式的基础。
 - 选择“对所有从站均相同的时间 T_i 和 T_o ”复选框。
 - 对于所设置的时间，保留其他参数的缺省设置。
7. 通过单击“确定”关闭该对话框以及任何其它打开的对话框。

DP 从站中的模块设置

等时线处理中所涉及各个模块的地址空间必须分配给过程映像分区。等时线读取和输出只能通过过程映像分区来完成。

1. 双击模块。
2. 选择“地址”标签。
3. 在下拉列表中，选择过程映像分区，它是设置 CPU 参数时分配给同步循环中断 OB 的。

如果模块的地址超出了地址范围(例如模拟量模块)，那么，您既可以选择位于过程映像分区规定范围内的较低地址，也可以选择修改过程映像分区的大小，以使模块的地址空间位于过程映像分区内。如果您选择后者，则转到“周期/时钟存储器”标签并修改“过程图像的大小”参数。您在这里所设置的值将应用到所有的过程映像分区。
4. 在合理的范围内，要尽可能地保持较小的数字输入模块的“输入时延”参数。这是因为较短的输入时延可导致更短的时间 T_i ，从而可缩短整个响应时间。这里的关键设置是 DP 从站的最长输入时延时间。

DP 从站(DP 接口模块)上的设置

等时线输入和输出模块必须作为等时线组件为 DP 接口模块(例如 IM 151-1 高特性)所知。为此,可如下进行操作:

1. 双击 DP 从站的图标(例如 IM 151-1 高特性)。
2. 在“属性 - DP 从站”对话框中,选择“等时线模式”标签,并进行下面的设置:
 - 选择“将 DP 从站同步为 DP 循环的恒定总线循环时间...”复选框。
 - 选择需要进行“等时线操作”的模块。不支持等时线模式的模块或没有为其选择该选项的模块将不包括在 T_i (读取过程值)时间和 T_o (输出过程值)时间的计算中。
3. 单击“确定”,确认输入并关闭对话框。

之后,将出现一条消息,提示您 DP 主站系统组态中的 T_i 和 T_o 时间尚未进行更新。

更新时间(T_i 、 T_o 以及延迟时间)

为更新 T_i 和 T_o 时间,可按照先前在章节“DP 主站系统中的设置”的描述,转到“选项”对话框并选择“恒定总线循环时间”标签。然后单击“重新计算”按钮。

计算过程将输入一个周期时间到“常数 DP 周期”域中。该周期就是即使在强烈的干扰

(例如与 EMC 有关的干扰)下确保保持 DP 周期的时间。在非常稳定的条件下,该值可减少为最小值。系统将要求根据指定的时间间隔修改新的值。为此,可使用阶跃开关来修改该值。可能需要一个更大的 DP 周期时间来确保 OB6x 具有足够的计算时间。

在自动计算期间, T_i 和 T_o 的值将设置为最小值。在所示的限制范围内,也可修改这些值。通过设置一个更大的恒定 DP 循环时间,可扩展 T_i 和 T_o 的最大值。

为更新全局控制帧与调用同步循环中断 OB 之间的延迟时间,可打开 CPU 的属性页,并选择“同步循环中断”标签,然后点击“缺省”按钮,以便重新计算数值。在某些孤立的情况下,可能必须移动到 OB6x 的起始点。在这种情况下,可手动修正所计算的
的值。所输入的值以毫秒为单位。

优化组态

为帮助您优化组态，“等时线模式”对话框提供了一个所有与时钟相关的参数的概况。要打开该对话框，可转到 **HW** 组态并选择编辑 > 等时线模式菜单命令。

对话框将被分为一个包含“**PROFIBUS**”、“**从站**”以及“**模块**”等显示区的体系。当选择

“**PROFIBUS**”区中的一个主站系统时，“**从站**”区将自动显示相关的从站。同样地，

当选择 **DP** 从站时，“**模块**”区将自动显示相关的模块。关于对话框中所显示的列的更详细描述，参见相关的在线帮助。

创建用户程序

创建所需的同步循环中断 **OB**(例如 **OB 61**)。

启动同步循环中断 **OB** 时，必须调用 **SFC 126 ‘SYNC_PI’** 来更新过程映像分区的输入，而在终止 **OB 61** 时，必须调用 **SFC 127 ‘SYNC_PO’** 来更新过程映像分区的输出。这里所使用的过程映像分区就是在 **CPU**(“同步循环中断”标签)中组态的分区。


注意

各个 **OB** 的运行时间可由 **SFC 78 ‘OB_RT’** 的不同时间周期所决定（仅适用于 **WinAC RTX**）。

3.12.4 通过工业以太网和 IE/PB 链路将 PG/PC 连接到恒定周期的 PROFIBUS 网络

IE/PB 链路(版本 1.3)可通过 DP 接口连接到恒定周期的 PROFIBUS-DP。


该组态使您能够使用连接在工业以太网上的编程设备/PC 来访问恒定周期 PROFIBUS-DP(路由)上的站点。

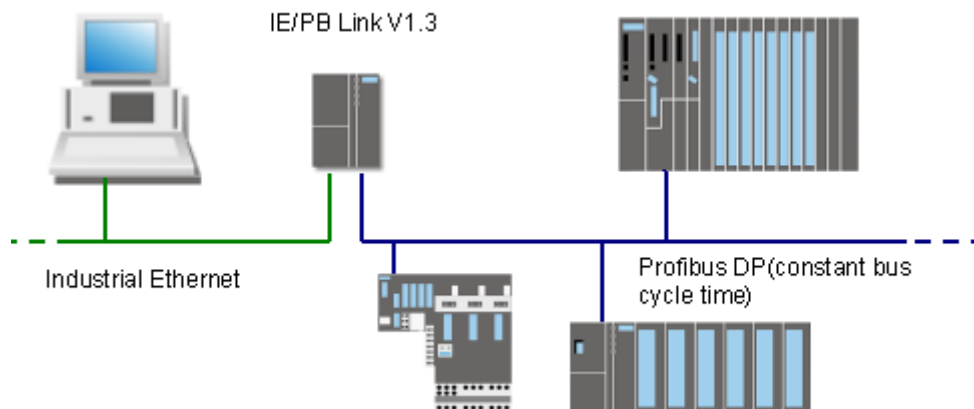

将 IE/PB 链路组态为 S7 路由器

为组态 IE/PB 链路，可如下进行操作：

1. 创建一个 SIMATIC 300 站点。
2. 使用拖放功能，为站点添加 IE/PB-Link(V1.3)。



3. 当添加链接时，您必须如下编辑对话框：
 - 设置工业以太网接口的属性，以及
 - 设置 PROFIBUS 接口的属性。
 在 IE/PB link 添加完毕之后，它将处于“DP 主站”工作模式。
4. 双击 IE/PB link 的“PROFIBUS/DP”行。
5. 选择“工作模式”标签。
6. 选择“无 DP”选项。
在该工作模式下，PROFIBUS 上的 IE/PB link 的运行类似于编程设备/PC。

4 组态 SIMATIC PC 站(基于 SIMATIC PC)

4.1 创建和分配 SIMATIC PC 站的参数

引言

SIMATIC PC 站(在此简称“PC 站”)表示一个 PC 或操作员站，包含作为应用程序的 SIMATIC 组件(如 WinCC)、插槽式 PLC、或用于自动化任务的软 PLC。这些组件在 PC 站内组态，或作为一个连接的终点。


概述：组态 SIMATIC PC 站及其连接.

以“SIMATIC PC 站”的类型处理 PC 站的整个组态。在此组态的组件可用于组态连接。可以在 SIMATIC PC 站中组态下列组件：

- 软 PLC WinLC(V3.0 版本以及更高版本)
- 插槽式 PLC CPU 41x-2 PCI(WinAC 插槽 412 和 WinAC 插槽 416)
- 用于 PC 的 SIMATIC 通讯处理器
- SIMATIC HMI: WinCC 和 ProTool Pro
- 应用(例如基于 SAPI 的用户应用)
- OPC 服务器

对于基于 PC 的组件，例如 WinLC ($\leq$ V2.x 版本)或 CPU 416-2 DP ISA，必须继续使用 SIMATIC 300 或 SIMATIC 400 站类型。可以在基于 SIMATIC PC 的控制器 300/400 下的“硬件目录”窗口获得这些组件。

下图给出了 SIMATIC PC 站的硬件目录结构：

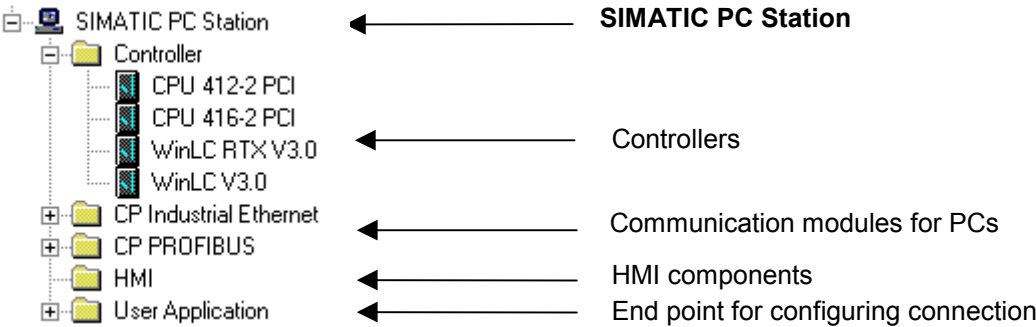

步骤

1. 在 SIMATIC 管理器中，在项目中插入一个 SIMATIC PC 站(菜单命令插入 > SIMATIC PC 站)。
2. 按照个人意愿改变 PC 站的名称。
如果目前用于组态，以及用于装载站的计算机与插入到 SIMATIC 管理器中的 SIMATIC PC 站相同，那么该站的名称必须与在组件组态编辑器中指定的名称相同。只有这样，才能在项目中正确“分配”SIMATIC PC 站；也就是说，在 SIMATIC 管理器和网络视图中可以将该站识别为一个已分配的 SIMATIC PC 站。
3. 双击 SIMATIC PC 站对象，然后双击组态对象。
打开 HW Config，可以编辑站组态。站管理器占用组态表中的第 125 行 (不能删除)。
4. 使用拖放操作，将这些组件插入到代表实际 PC 组态的 SIMATIC PC 站的组态表中。这些组件位于“硬件目录”窗口的 SIMATIC PC 站下：
 - 插槽 2 中的软 PLC WinLC(欲了解关于扩展组态选项的信息，参见基于 PC 的 SIMATIC 控制器的插槽规则)
 - 插槽 3 中的插槽式 PLC CPU 41x-2 PCI(WinAC 插槽 412 和 WinAC 插槽 416)(欲知扩展组态选项，请参见基于 PC 的 SIMATIC 控制器的插槽规则)
 - 位于 1 - 32 插槽的其中一个插槽中的 CP(如有必要，遵守当前插槽式 CP 产品信息中的限制条件！)
 - 用于组态连接的 SW 占位符，如“用户应用程序”或 HMI 组件(如果已安装)，也位于插槽 1 - 32。
 - 供 OPC 客户机通过已组态连接访问远程自动控制系统变量的 OPC 服务器也位于插槽 1 - 32。

5. 调用 PC 站的属性对话框(菜单命令站 > 属性), 选择组态标签, 然后选择用于存储组态文件(*.XDB 文件)的路径。
CP 的连接数据和地址以及应用程序都存储在该文件中(参见第 6 步)。
6. 选择菜单命令 **PLC > 保存和编译**。
保存和编译 SIMATIC PC 站的组态时, 创建系统数据和组态文件(*.XDB 文件)。然后, 必须将该系统数据和组态文件下载至可编程逻辑控制器或进行安装(参见下载 PC 站)
通过“设置 PG/PC 接口”程序(“组态 STEP 7”标签)设置组态文件在 PC 站上的位置。
可在“SIMATIC NET、S7 编程接口”以及“组态 STEP 7”标签的在线帮助中获得关于安装编程设备/PC 的更多详细信息。
7. 如果希望为 SIMATIC PC 站组态连接:
 - 那么选择菜单命令**选项 > 组态网络**。在 NetPro 中, 可以为控制组件和应用程序组态 S7 连接。还可以为 OPC 服务器组态冗余 S7 连接。如果希望通过 NetPro 编辑 SIMATIC PC 组态, 那么双击 SIMATIC PC 站对象(与 SIMATIC 300/400 站操作相同)。
 - 如果希望下载组态:
那么选择菜单命令 **PLC > 下载**。只能下载基于 PC 的控件(参见下载 PC 站)。

组态 WinLC V3.0 版本和应用程序的特性

WinLC 的 PROFIBUS-DP 接口已经作为一个集成的 WinLC 接口包含在 WinLC (插槽 2.1 中的 DP 主站)中。相应的, 在 HW Config 中不能显式放置并组态该功能所要求的卡(CP 5412/A2 或 CP 5613)。通过在插槽 2.1 中插入 DP 主站, 处理该组态。

组态应用程序和 PROFIBUS CP

应用程序可通过 PROFIBUS-DP 组态访问分布式 I/O。要创建组态, 请按如下操作:

1. 在 SIMATIC PC 站的组态表中放置一个应用程序和一个 PROFIBUS-DP CP。
2. 双击 CP, 调用属性对话框。
3. 在属性对话框中, 将应用程序分配给 CP。

4.2 SIMATIC PC 站的插槽规则

可以在插槽(索引)1 - 32 中插入组件, 如 CP、用于组态连接的基于 PC 的用户程序以及 OPC 服务器。

SoftPLC

到 STEP 7 V5.2 服务包 1 为止, 软件 PLC WinLC 只能插入到索引 2 中。从 STEP 7 V5.3 版本起, 支持 WinLC variant V4.1 版本。它可以插入到所有插槽中, 可以和多达四个 SlotPLC(从 V3.4 版本起的 CPU 41x-2 PCI)一起工作。

SlotPLC

到 STEP 7 V5.2 服务包 1 为止, SlotPLC CPU 41x-2 PCI(WinAC Slot 412 和 WinAC Slot 416)只能插入到索引 3 中。

从 STEP 7 V5.3 版本起, 支持 CPU 41x-2 PCI V3.4 版本。它可以插入到所有插槽中。即使与新的 SoftPLC WinLC V4.1 版本一起使用, 也可以最多插入四个这样的 CPU。

地址区

如果在一个 PC 站中插入多个 WinAC 控制器, 那么每个控制器都各有其 I/O 地址区。

4.3 比较: S7 站 - PC 站

在 SIMATIC 管理器中, 通过硬件对象表示 S7 站的组态; 如果双击硬件, 那么启动用于组态 S7 站的应用程序。连接终点为插入到实际站中的模块。可组态的 CPU、CP 或接口模块形成到子网的接口。

在 SIMATIC 管理器中通过组态对象表示 PC 站的组态; 如果双击组态, 那么启动用于组态 PC 站的应用程序(从 STEP 7 V5.0 Service Pack 3 起)。

4.4 从前版本的附加 SIMATIC PC 组态

STEP 7 V5.1 项目的 PC 组态(截止到 SP 1)

从 STEP 7 V5.1, Service Pack 2 起, 就像下载到 S7-300 或 S7-400 站一样, 可以将通讯下载到 PC 站(无需通过组态文件绕道)。然而, 始终会在存储或编译操作期间生成组态文件, 以便能用该办法将组态传送到目标 PC 站。

这样做的结果是, “老的”的 PC 站不能解释新生成的组态文件中所包含的某些信息。STEP 7 可以自动适应这种情况:

- 从 V5.1, Service Pack 2 起, 如果用 STEP 7 创建新的 SIMATIC PC 站组态, STEP 7 会假定目标 PC 站是在 1 年 2 月以后的 SIMATIC NET CD 的帮助下组态的, 即假设已经安装了 S7RTM(运行系统管理器)。这样生成的组态文件可以被“新”PC 站解释。
- 如果附加以前版本的 SIMATIC PC 站组态(例如, PC 站用 STEP 7 V5.1, Service Pack 1 组态)。STEP 7 不会假定目标 PC 站是借助于 2001 年 7 月以后的 SIMATIC NET CD 组态的。用这种方式生成的组态文件可以被“老的”PC 站解释。

如果此缺省性能不符合您的要求, 可以按照下述步骤进行修改:

在上下文菜单“组态硬件”中进行设置:

1. 打开 PC 站硬件配置
2. 右击站窗口(白色区域)
3. 选择“站属性”上下文菜单
4. 选定或清除“兼容性”复选框。

在“组态网络”上下文菜单中设置:

1. 打开网络组态
2. 高亮显示 PC 站
3. 选择菜单命令编辑 > 对象属性
4. 在对话框中, 选择“组态”标签
5. 选定或清除“兼容性”复选框。

STEP 7 V5.0 项目的 PC 组态

从 V5.0, Service Pack 3 起, 如果希望用 STEP 7 编辑 SIMATIC PC 站组态, 以便组态仅由 Service Pack 3 或更高版本支持的新组件, 则必须转换站:

1. 在 SIMATIC 管理器中, 高亮显示 SIMATIC PC 站, 并选择菜单命令**编辑 > 对象属性**。
2. 在属性对话框的“功能”标签中, 点击“扩展”按钮。
然后, SIMATIC PC 站被转换。现在, 它只能用 STEP 7 V5.0, Service Pack 3 或更新版本编辑。

4.5 高亮显示将要在网络视图中组态的 SIMATIC PC 站

如果您正在用来创建 STEP 7 项目的 SIMATIC PC 站在网络视图中和在 SIMATIC 管理器中都以高亮显示, 那么, 必须满足下列先决条件:

- 不能分配任何编程设备(PG)/PC
- PG/PC 接口必须设置为“PC 内部(本地)”
- 必须使用组件组态器对 PC 站进行组态, 它位于 2001 年 7 月以后版本的 SIMATIC NET CD 上。
- 组件组态器中所输入的 PC 站的名称必须和 STEP 7 中的完全相同(SIMATIC PC 站的站属性)。

由于该名称在任何地方都完全相同, STEP 7 随后即可进行正确的关联并高亮显示所分配的 PC 站。如果上面所提到的先决条件有任何一条不满足, 则显示 PC 站的“标准”图标。


图标	含义
SIMATIC PC 站高亮显示	
SIMATIC PC 站未高亮显示	

5 保存，导入和导出组态

5.1 保存组态，并检查一致性

要保存具有所有设定参数和地址的组态，请选择菜单命令站 > 保存或站 > 保存和编译。

如果使用菜单命令站 > 保存和编译，那么在当前项目中将该组态保存为“站”对象，
而如果可以创建有效的系统数据块(SDB)，那么它们存储在相关模块(“SDB 载体”，例如，CPU)的(离线)“块”文件夹中。用“系统数据”文件夹/符号来代表系统数据块。



为了保存不完整的组态，请选择菜单命令站 > 保存。通过该命令，保存时不创建任何系统数据块。该保存过程所花费的时间比保存及编译所花费的时间短，但应注意，在“站”对象中保存的组态和在系统数据中保存的组态之间可能存在不一致性。

下载之前，应该使用菜单命令站 > 一致性检查来检查站组态是否有错误。

5.2 导入和导出组态

引言

从 **STEP 7 V5** 开始, 不仅可以与整个项目一起处理站组态(例如, 保存或打开它们), 也可以独立于项目以文本(**ASCII** 文件)的形式将其导出和导入。

应用

- 可以通过电子手段来发布文件(例如, 通过电子邮件)
- 可以保存文件, 以备将来的 **STEP 7** 版本使用
- 可以使用字处理系统打印输出文件或处理文件以进行存档。

什么是导出/导入?

在硬件组态期间, 能够导出或导入的数据是模块组态和参数分配所需的数据。对于 **STEP 7 V5.1**, **Service Pack 1**, 也可以导出和导入子网数据。

下列数据不能获得:

- 通过其它应用程序管理的数据(例如, 程序、连接、共享数据)
- 设置的 **CPU** 口令
- 不是一个站的专属数据(例如, 到智能 **DP** 从站的链接或直接数据交换的组态)

注意

如果您的组态中包含来自较早的选项包的模块, 在使用“导出站”功能时, 可能并不能获得所有的模块数据。这种情况下, 完成导入功能后, 还应当检查模块数据是否完整。

导出文件

可以对导出的文本文件的保存内容和导出时的保存形式进行设置(站 > 导出菜单命令):

- 易读的或紧凑的格式
重要事项: 如果要导出站组态, 使其能在其它的 STEP 7 版本中读取, 选择“紧凑”选项。
- 文件的名称可以随意选择(*.cfg)
- 是否带有符号
- 是否带有子网
- 模块参数的缺省值可以省略(STEP 7 “知道” 缺省值, 导入时可以从内部模块数据中自行添加)



警告

如果导出带符号的站组态, 您将不能使用 STEP 7 V5, SP 1 或更早的 STEP 7 版本导入该文件。

步骤(导出)

1. 打开一个站组态或保存当前编辑的站组态(站 > 保存菜单命令)。
2. 当一个站组态打开后, 选择菜单命令站 > 导出。
3. 在出现的对话框中, 输入导出文件的路径、名称、格式、以及其它选项。
4. 点击“确定”, 确认设置。

步骤(导入)

建议: 不要导入从同一项目中导出的站组态。这种情况下, STEP 7 不能解析网络分配。对于导入, 选择不同的或新的项目。

1. 当打开一个空的站组态后, 选择菜单命令站 > 导入如果没有打开站组态, 将出现一个对话框, 以供选择项目。这种情况下, 浏览到要为其导入站组态的项目。
2. 在出现的对话框中, 浏览以找到想要导入的文本文件。
3. 点击“确定”, 确认设置。
导入时, STEP 7 将检查导入文件的正确性和一致性并输出消息。

导入到一个已存在的站中

也可以将站导入到一个打开的站组态中。在导入时, **STEP 7** 询问是否覆盖已经组态的模块/接口子模块。对于每个组件, 都可以决定是保留还是覆盖。

当一个组件被覆盖后, 导入文件中的所有设置(参数)将生效。导入文件中所有不包含的设置将继续保留在站组态中。

6 多个 CPU 的同步操作

6.1 多值计算须知


何为多值计算操作？

多值计算指的是在 S7-400 的一个中央机架中，同时操作一个以上具有多值计算能力的 CPU(最多 4 个)。

参与的 CPU 自动同时改变其工作模式，即 CPU 同时启动且同时进入 STOP 模式。每个 CPU 的用户程序独立于其它 CPU 中的用户程序执行。这表示可并行运行控制任务。

实例

下图给出了一个将在多值计算模式中操作的可编程控制器。每个 CPU 可访问分配给它的模块(FM、CP、SM)。

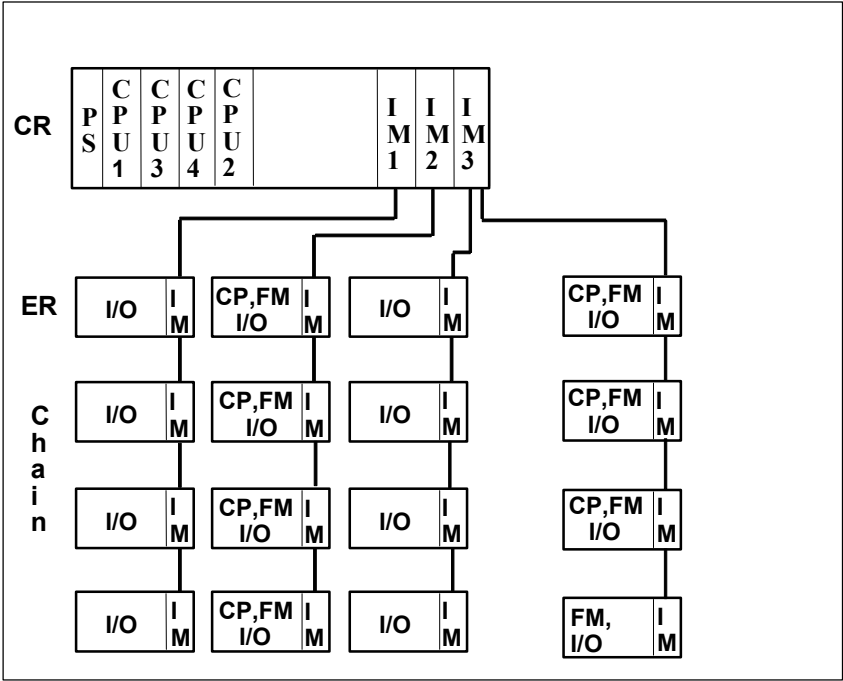

分段机架操作和多值计算之间的区别

分段机架 CR2(物理分段, 不能由用户设定)也能同时、异步操作一个以上的 CPU。然而, 这不是多值计算。分段机架中的 CPU 形成各自独立的子系统, 并像单个处理器一样动作。没有共享地址区域。

不能同时实现“多值计算模式”和“分段机架中的异步操作”。

6.1.1 多值计算的特点

插槽规则

在多值计算模式中, 在一个中央机架中最多可插入四个 CPU, 顺序不定。

如果所使用的 CPU 只能管理的起始地址能被 4 整除得模块(通常为 98 年 10 月之前的 CPU), 那么分配地址时, 所有已组态的 CPU 都必须遵守本规则。该规则也适用于在单值计算操作中, 所使用的 CPU 允许逐字节分配模块起始地址的情况。

总线连接

CPU 通过通讯总线互连(相当于通过 MPI 连接)。

启动和操作期间的动作

在启动期间, 多值计算操作中的 CPU 自动检查它们是否同步。只有在下列条件下才能同步:

- 已插入所有(且仅插入)已组态的 CPU, 且 CPU 无故障
- 为所有插入的 CPU 创建并下载正确的组态数据(SDB)。

如果有一个前提条件未满足, 那么在诊断缓冲区的 ID 0x49A4D 下输入该事件。可以在系统和标准功能的在线参考帮助(SFB/SFC)中的获得关于事件标识符的解释。

当 CPU 退出 STOP 模式时, 比较启动类型(冷重启/暖重启/热重启)。这就确保可编程控制器中的所有 CPU 都执行相同类型的启动, 且所有 CPU 都具有相同的工作模式。

地址和中断分配

在多值计算模式中，单个 CPU 可以访问在使用 STEP 7 组态期间分配给它们的模块。模块的地址区域始终唯一分配给 CPU。

所有 CPU 共享同一个地址空间；也就是说，在多值计算站中，模块的逻辑地址只出现一次。

将一个中断输入分配给各个 CPU。其它 CPU 不能接收在该输入上接收的中断。在分配模块参数期间，自动分配中断线。

下列规则适用于中断服务：

- 硬件中断和诊断中断只发送给一个 CPU。
- 如果一个模块出现故障，那么由 STEP 7 分配了该模块的 CPU 会处理该中断。
- 如果机架发生故障，那么在每个 CPU 上都会调用 OB86。

关于 OB86 可在组织块在线帮助参考获得更多详细信息。

6.1.2 何时使用多值计算

多值计算在下列情况下具有优势：

- 对于一个 CPU 而言用户程序太大，存储器已经耗尽，需将程序分配给一个以上的 CPU。
- 如果部分系统必须快速处理，那么从主程序中取出该程序段，然后在一个独立、快速的 CPU 上运行。
- 如果系统包含的各个部分可以清晰描述并可相对自动控制，那么在 CPU 1 上运行系统部分 1 的程序，在 CPU2 上运行系统部分 2 的程序，等等。

6.2 组态多值计算操作

设置多值计算操作


当在适用于该类操作的机架(例如, 机架 UR1)中插入第二个(第三个或第四个)多值计算 CPU 时, 无形中就造成了多值计算操作。选择一个模块时, “硬件目录”窗口中的信息文本会告诉您, CPU 是否具有多值计算能力。

要求

在可编程控制器中, 在为多值计算模式组态模块之前, 必须满足下列条件:

- 必须按照“S7-400、M7-400 可编程控制器、硬件和安装”手册所述, 安装可编程控制器。
- 必须已经在项目窗口中, 通过双击“硬件”对象打开了组态表。
- 必须已经在站窗口中准备了一个机架, 并且机架显示为打开(机架插槽可见)。

基本步骤

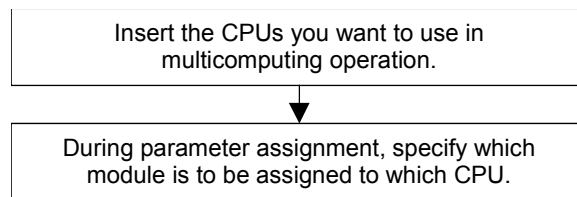

下载和上传注意事项

只应将完整的站组态下载至所有 CPU。这可避免出现不一致组态。

上传到可编程设备时, 从所有可编程模块依次(逐个 CPU)加载站组态。即使没有上传所有的组态数据(SDB), 也可以选择放弃上传过程。在这种情况下, 将丢失参数分配信息。

6.2.1 组态用于多值计算操作的模块

要组态多值计算模式下的可编程控制器，请执行如下步骤：

1. 使用拖放功能将希望使用多值计算操作的 CPU 从“硬件目录”窗口复制到机架正确的行中。
2. 双击一个 CPU，然后在“多值计算”标签中设置 CPU 编号(插入 CPU 时，自动以降序分配 CPU 编号)。
3. 对于将要分配给 CPU1 的所有模块，请执行如下步骤：
 - 在机架的预期的位置排列模块。
 - 双击该模块，然后选择“地址”标签。
 - 在“CPU 编号”框中，选择 CPU1。

注意：在“输入”或“输出”标签中，对可触发中断的模块，CPU 分配显示为“用于中断的目标 CPU”。

4. 对将要分配给剩余 CPU 的模块重复第 3 点下所列的步骤。

6.2.2 显示 CPU 分配

有两种方法可高亮显示将要分配给一个指定 CPU 的模块：

- 选择菜单命令视图 > 过滤器 > CPU 编号 x - 模块(x = CPU 编号)。

组态表中没有分配给该 CPU 的所有模块名称显示为灰色(例外：分布式 I/O 模块、接口模块以及电源)。

- 选择相应的 CPU，然后选择弹出式菜单命令已分配过滤器的模块。

注意

所设置的过滤器对打印功能或“地址概述”对话框没有影响。

可通过“地址”标签修改 CPU 分配(例外：接口模块和电源)。

6.2.3 改变 CPU 编号

如果插入了多个 CPU 并希望改变 CPU 编号，请执行如下步骤：

1. 如果插入了四个 CPU：删除已插入 CPU 中的一个。
如果插入了两个或三个 CPU：继续下一步。
2. 双击希望改变其编号的 CPU。
3. 选择“多值计算”标签。
4. 选择所需要的 CPU 编号。

6.3 编程 CPU

6.3.1 编程 CPU

编程

多值计算模式的编程本质上与单个 CPU 编程相同。

然而，如果另外希望使 CPU 同步，以便这些 CPU 同时响应事件，则需要更多步骤。

调用 SFC35

如果希望在多值计算模式中，所有 CPU 一起响应事件(例如中断)，那么要编程一个 SFC35 “MP_ALM” 调用。调用 SFC35 会触发一个多值计算中断，从而在所有 CPU 上同步请求 OB60。该 OB 包含更详细指定触发事件的本地变量。

调用 SFC35 时，关于事件的信息以作业标识符形式传送到所有 CPU 中。该作业标识符允许区分 16 种不同的事件。

当它们服务于多值计算中断时，发送用户程序和其它 CPU 上的用户程序会检查它们是否能识别该作业，然后按照已编程序来响应。

可在程序的任何点处调用 SFC35。由于该调用只有在 RUN 模式中才能实际使用，因此，如果在 STARTUP 模式中触发，多值计算中断会受到抑制。

只有在处理(应答)了当前多值计算中断之后，才能再次触发多值计算中断。

关于 SFC35 可在 SFB/SFC 在线帮助参考获得更多详细信息。

Programming OB60

可以给每个单独的 CPU 编程一个特定的 OB60，然后将其下载至该 CPU。这表示不同 CPU 有不同的执行时间。这导致出现下列行为：

- 在不同时刻继续执行 CPU 上的中断优先级。
- 如果在其中任何一个 CPU 上执行 OB80 期间发生多值计算中断，那么不处理该中断。不过会生成一个消息，您可以检查该消息并做出相应的反应。

如果没有在其中一个 CPU 上加载 OB60，那么 CPU 立即返回上一个优先级，并在那里继续执行程序。

关于 OB86 可在组织块在线帮助参考获得更多详细信息。

7 在操作期间修改系统(CiR)

CiR(运行中组态)是修改系统的一种方法，该系统由标准 S7-400 CPU 或 S7-400-H CPU 以单一运行方式进行操作。可在系统处于运行状态时进行修改，即，除了最多 2.5 秒的小小时间间隔以外，您的 CPU 将仍然处于 RUN 模式。

欲知详情况，请参见"通过 CiR 在操作期间修改系统"手册。它还以 PDF 文件的形式提供电子版本。

8 组态 H 系统

8.1 组态 H 系统

H 系统(“高可用性”系统)是容错自动化系统，用于提高系统可用性，从而减少停产和停机时间。

有关其它信息，请参考“自动化系统 S7-400H 容错系统”手册。

9 网关的站

9.1 在项目内连网站

目录：网络组态和 **STEP 7** 项目


子网直接处于对象体系中的项目之下，因此只能在项目内对其进行管理。
但是，您可将不同项目中组态的节点连接在一起。

如果可能，您应在同一项目中创建并组态网络中连接的节点。

子网和站

您可在一个 **STEP 7** 项目中创建子网和站，然后很方便地对站组态以进行通讯。

由于站可能执行各种不同的任务，或考虑到设备大小和范围都在增加的事实，可能需要运行许多子网。同时也可以在同一项目内管理这些子网。通过对应地分配通讯节点(例如 CP)，可为一个站分配多个子网。

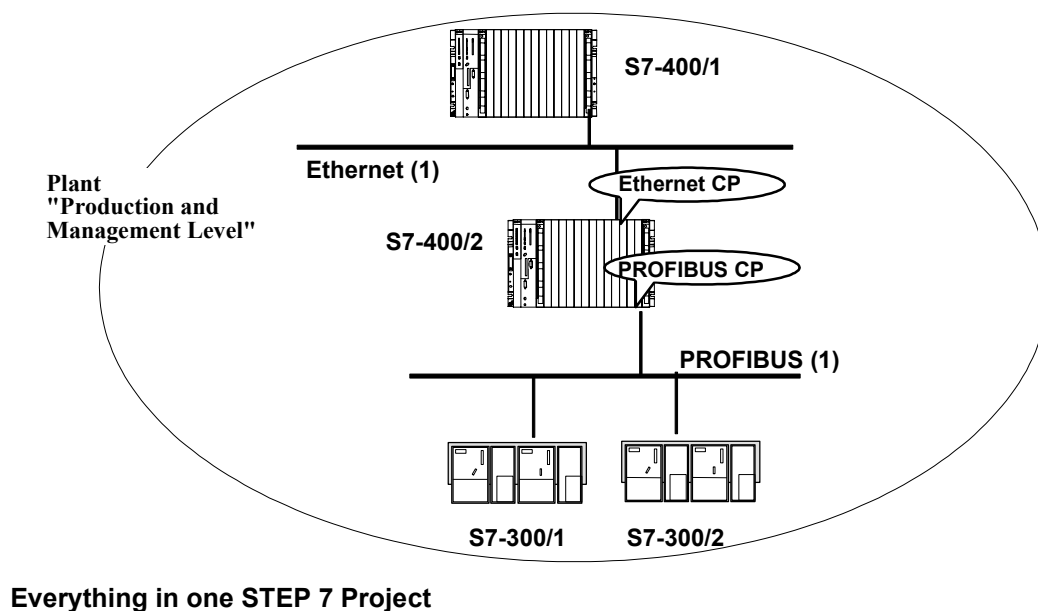

9.2 子网和通讯节点的属性

在项目中设置子网和通讯节点属性

与是否打算在网络中通过全局数据或通讯连接进行通讯无关：通讯基础始终是一个已组态的网络。

通过 STEP 7:

- 创建网络的一个图形视图(包含一个或多个子网)
- 为每个子网设置子网属性/参数
- 为每个连网模块设置节点属性
- 为网络组态提供文件资料。

下表给出了组态通讯任务时，STEP 7 如何提供支持。

通讯方法	组态方法	说明
PROFIBUS-DP	配置硬件	也可在 NetPro 中进行
执行器-传感器接口(AS-i)	配置硬件	通过 DP/AS-i Link 链接到 S7 站
通过未组态的连接进行通讯 (S7 标准通讯)	配置硬件	设置 MPI 子网和 MPI 节点属性。 用户程序为未组态连接提供特殊系统功能。
通过已组态连接进行通讯 (S7 通讯)	NetPro(组态网络 and 连接)	可通过 STEP 7 标准软件包组态 S7 和点对点(PTP)连接。其它连接类型要求使用可选软件包。 (例如，PROFIBUS 使用 FMS)。
全局数据通讯	定义全局数据	设置 MPI 子网和 MPI 节点的属性，并组态地址区，用于在 GD 表中进行数据交换

9.3 网络组态规则

组态网络时，应该遵守如下规则：

子网中的每个节点都必须有一个不同的节点地址。

CPU 发货时具有缺省的节点地址 2。然而，只能在子网中使用该地址一次，因此必须为其它 CPU 改变这个缺省地址。

对于 S7-300 站，下列情况适用：规划大量 CPU 的 MPI 地址时，必须为本身具有 MPI 地址的 FM 和 CP 留出“MPI 地址间隙”，以避免出现重复地址分配。

只有在子网中的所有模块都具有唯一地址，并且实际结构与所创建的网络组态相匹配时，才能通过网络装载设置。

分配 MPI 地址

- 升序分配 MPI 地址。
- 为编程设备保留 MPI 地址 0。
- 在一个 MPI 网络中可连接多达 126 个(可寻址)节点；可连接高达 8 个传输速率为 19.2 kbits/s 的节点。
- 一个 MPI 子网中的所有 MPI 地址都必须唯一。

欲知安装网络的其它规则，请参见 S7-300 或 S7-400 硬件安装手册。

分配 PROFIBUS 地址

- PROFIBUS 网络中的每个 DP 主站和 DP 从站都必须分配一个唯一的 PROFIBUS 地址，范围为 0 - 125。
- 升序分配 PROFIBUS 地址。
- 为了维护以后暂时连接到 PROFIBUS 网络，将 PROFIBUS 地址“0”留给编程设备。

9.4 以太网地址分配

要组态以太网 CP，就必须为以太网接口分配一个 MAC 地址或 IP 地址。

可以在 SIMATIC NCM 文档中找到关于以太网 CP 的更多信息。在该文档中，可以找到关于如何在 STEP 7 中组态以太网伙伴的主要信息。


组态伙伴并确定接口属性

1. 在打开的硬件配置中，从硬件目录中选择以太网 CP。将它拖放到组态表中合适的行中。
2. 在组态表中双击 CP 符号
3. 在“常规”标签中，点击“属性”(此按钮位于接口参数区域中)。
4. 建立网络分配，即，在“子网”域中，高亮显示已存在的以太网子网，或点击“新建”，创建新的以太网子网。
5. 在“参数”标签中输入 MAC 地址或 IP 地址。
该部分的标签外观取决于 CP 的类型。


MAC 地址

每个以太网 CP 要求有一个唯一的 MAC 地址，该地址必须在组态 CP 时输入。作为惯例，制造商将此地址烧制在模块上。

对于需要输入 MAC 地址的 CP，其输入框外观如下：



对于配有固定出厂设置 MAC 地址——因此不需要输入 MAC 地址的新型 CP，其输入框外观如下：

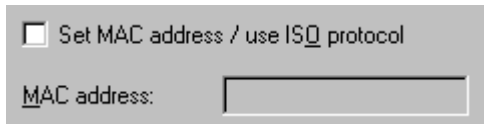

只有在使用 ISO 协议(例如，对于 ISO 独立于网络的传输连接)，或者在使用 ISO 以及 TCP/IP 协议时，才必须选中复选框，并输入模块 MAC 地址。

如果只希望组态需要 TCP/IP 协议(TCP 连接、ISO-over-TCP 连接、UDP 连接)的通讯类型，则不要激活复选框。在这种情况下，不能输入 MAC 地址，而是保留烧制在模块上的地址。

IP 地址

只有以太网 CP 支持 TCP/IP 协议时，IP 参数才可见。

IP 地址由 4 个十进制数字组成，数值范围为 0 - 255。十进制数字用点分开。

The screenshot shows a configuration window with two main sections. The left section is for IP configuration, with 'IP address:' set to '140.80.0.4' and 'Subnet mask:' set to '255.255.0.0'. The right section is for Gateway configuration, with two radio buttons: 'Do not use router' (unselected) and 'Use router' (selected). Below the radio buttons, the 'Address:' is set to '140.80.0.4'.

IP 地址包括

- (子)网地址
- 伙伴地址(通常指主机或网络节点)

子网掩码将这两个地址分开。它确定用于寻址网络和节点 IP 的 IP 地址部分。

子网掩码的设置位确定 IP 地址的网络组件。

在以上的实例中：

子网掩码：255.255.0.0 = 11111111.11111111.00000000.00000000

含义：IP 地址的前 2 个字节确定子网 - 即，140.80。最后的两个字节寻址节点 - 即，2。

通常有效的是：

- 网络地址是 IP 地址和子网掩码进行“与”逻辑操作的结果。
- 节点地址是 IP 地址和非子网掩码进行“与非”逻辑操作的结果。

IP 地址和缺省子网掩码之间的关系

IP 地址区域和所谓的“缺省子网掩码”之间的关系是确定的。数字的第一个十进制数(从左到右)确定缺省的(二进制)结构，即，数字“1”的含义如下：

IP 地址(十进制)	IP 地址(二进制)	地址级别	缺省子网掩码
0 至 126	0xxxxxxx.xxxxxxxx....	A	255.0.0.0
128 至 191	10xxxxxxx.xxxxxxxx....	B	255.255.0.0
192 至 223	110xxxxx.xxxxxxxx...	C	255.255.255.0

注意

IP 地址的第一个十进制数字也可以是 224 和 255 之间的值(地址类别为 D 级)。然而，建议不要使用这些值，因为 STEP 7 不检查它们。

形成进一步的子网掩码

子网掩码允许扩展分配为 A、B 或 C 类地址的子网结构，从而，通过将子网掩码的最低有效位设置为“1”，创建“私人”子网。随着每一位被设置为“1”，“私人”网络的数目加倍，同时网络节点的数目减半。从外部来看，此网络仍与单个网络具有相同的效果。

实例：

在一个拥有 B 类地址的子网中(例如，IP 地址 129.80.xxx.xxx)，可以如下改变缺省子网掩码：

掩码	十进制	二进制
缺省子网掩码	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
子网掩码	255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000

结果：

所有位于地址 129.80.001.xxx - 129.80.127.xxx 上的节点分配给相同的子网。而所有位于地址 129.80.128.xxx - 129.80.255.xxx 上的节点分配给另一个子网。

网络网关(路由器)

网络网关(路由器)将子网互连。发送给另一个网络的 IP 数据包必须先传送到路由器。为了启用此特性，必须为每个网络节点输入路由器地址。

子网节点和网络网关(路由器)的 IP 地址可能只在子网掩码的“0”位上有所不同。

9.5 在网络视图中导入和导出站

引言

从 **STEP 7 V5.1 Service Pack 1** 起，在网络视图中，可以将具有网络数据但没有连接数据的站组态作为文本文件(ASCII 文件)导出和导入。

如果导出几个互相联网的 **STEP 7** 项目的站，然后将它们导入另一个项目，这些站就像在原始项目中那样再次互相联网。

应用

- 可以通过电子介质(例如，电子邮件)来分发
- 可以读入到未来的 **STEP 7** 版本中
- 导出文件可以用文字处理系统打印输出，或进一步处理以便归档

哪些网络对象可以被导出或导入？

可以导出和导入 **SIMATIC 300**、**SIMATIC 400**、**SIMATIC 400H** 和 **SIMATIC PC** 站。

导出/导入内容是什么？

从网络视图导入和导出时，可以被导出/导入用于模块组态和参数分配的数据以及网络组态。

网络组态包括：

- 接口参数分配(例如，子网画面和工业以太网接口的路由器设置，PROFIBUS 接口的总线参数)
- 子网分配
- 连接

不包括：

- 通过其它应用管理的数据(例如，程序、全局数据)
- 连接
- 作为参数分配的 CPU 口令
- 应用于一个以上站的数据(例如，智能 DP 从站的链接或直接数据交换的组态)

注意

如果组态包含来自更旧选项包的模块，有可能导出功能中并未包含模块的所有数据。在这种情况下，导入结束后，请检查模块数据是否完整。

导出文件

为每个导出的站创建文本文件(*.cfg)。缺省名称是“[站名].cfg”。

对于每个站，可以在导出期间分别设置在导出文本文件中存储的内容，以及信息的存储形式(菜单命令**编辑 > 导出**)：

- 可读取或压缩格式

重要事项：如果导出的站组态是为了用其它 STEP 7 版本来读取它，则选择“压缩”选项！

- 各个站的文件名称(*.cfg)可以随意命名。
- 是否带有符号
- 可以选择性地省略模块参数的预置值(STEP 7 “识别”预置值，并在导入期间从内部模块知识库中补充它们)
- “导出子网”选项 - 通过选择此选项，也可以用较早的 STEP 7 版本(STEP 7 => V5.0)读取站组态。
- “导出连接”选项 - 可以选择此选项，用较早的 STEP 7 版本(STEP 7 => V5.0)下载站组态。

在导出期间，为了简化已导入的操作，可以在稍后用“使用引用文件”选项一起导入所有导出的站。为此，必须为此引用文件(也是*.cfg 文件)选择名称，引用文件包含所有一同导出的站的引用。当此后在导入期间选择此文件时，所有一起导出的站会自动再次导入。



警告

如果导出具有符号的站组态，就不能再使用 STEP 7 V5, SP 1 或更旧的 STEP 7 版本来导入此文件。

步骤(导出)

1. 打开网络视图，或保存刚才编辑的网络组态(菜单命令**网络 > 保存**)。
2. 选择希望导出的一个或更多站。
导出对话框打开。在此对话框中，可以从列表中选择要导出项目的站。
3. 选择菜单命令**编辑 > 导出**。
4. 在显示的对话框中，输入导出文件的路径和名称、格式及其它选项。

5. 可以为每个站单个地定制格式和选项。
如果打算将导出文件用于其它 **STEP 7** 版本，可选择“压缩”格式。
6. 单击“确定”，确认设置。

步骤(导入)

1. 在网络视图打开的情况下，选择菜单命令**编辑 > 导入**。
2. 在显示的对话框中，浏览希望导入的文本文件。
如果通过使用选项“**使用引用文件**”，同时导出了多个站，只选择此引用文件以便再次一起导入所有站及其网络设置。
3. 单击“确定”，确认设置。
在导入期间，**STEP 7** 检查导入文件的错误、一致性和输出消息。


如果两个连接伙伴被导入同一个项目，**STEP7** 随后将尝试恢复这些伙伴之间的连接。

9.6 如何组态并保存子网

9.6.1 子网的组态步骤


方法 1：配置硬件

组态站时，可以创建子网，并将模块(或着更确切的说，是它们的接口)连接到子网。

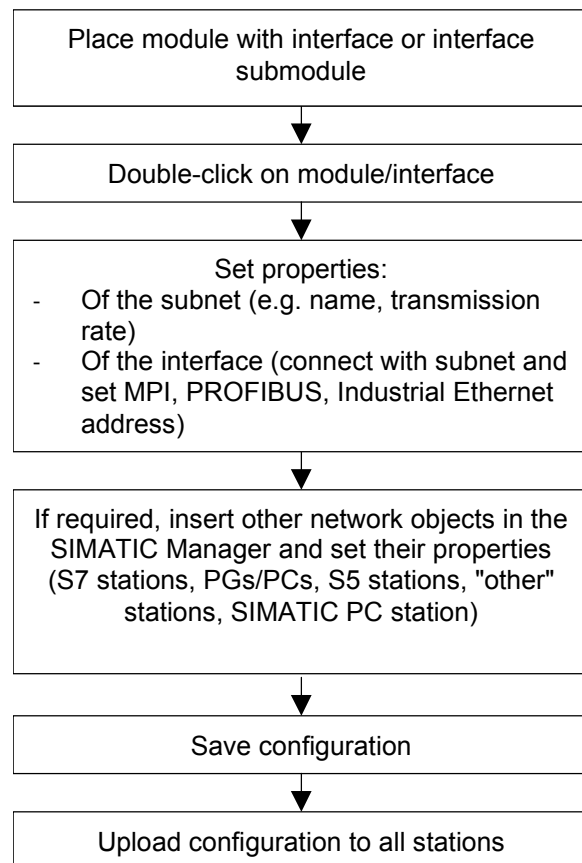

方法 2：组态网络

对于复杂的连网系统，通过网络视图中则更具优越性。

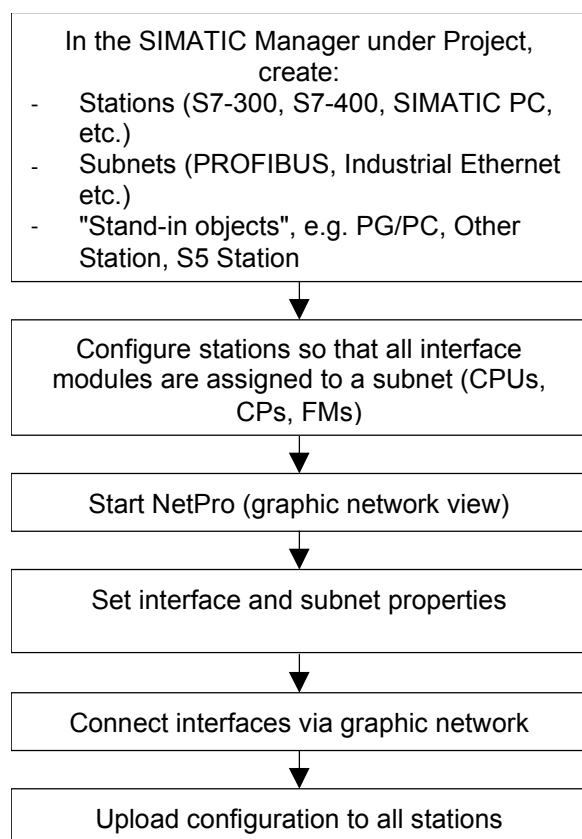

在 NetPro 中扩展网络组态

通过将网络对象从目录中拖放至网络视图中，可以在 NetPro 中插入所有网络对象，例如子网或站。

插入对象后应该执行的其它操作：

- 双击对象，设置对象属性
- 对于已插入的站：双击该站，启动硬件配置应用，然后放置模块。

打开图形网络视图(启动 NetPro)


可使用下列方法来启动网络组态应用：

从 SIMATIC 管理器	从组态硬件
打开项目 双击子网符号(如有必要，先使用菜单命令插入 > 子网 > ...创建子网) 或者也可以双击“连接”对象(图标位于作为连接终点的模块下，例如 CPU)。此时，在启动 NetPro 时将打开该模块的连接表，以进行编辑。	1. 菜单命令选项 > 组态网络

图形网络视图实例


在打开网络组态应用后，将显示网络的图形视图窗口。首次选择时，下列各项可见：

- 在项目中已创建的所有已存在的子网
- 在项目中已组态的所有已存在的站

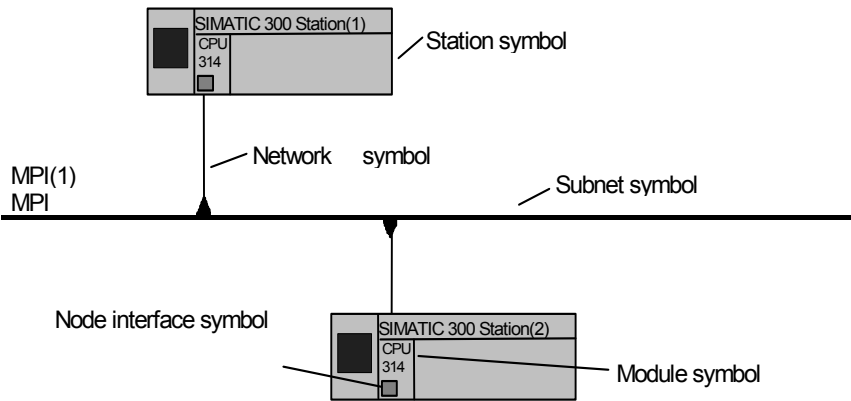

在 NetPro 中编辑站

如果双击站符号的一个区域，那么可进一步编辑该站：

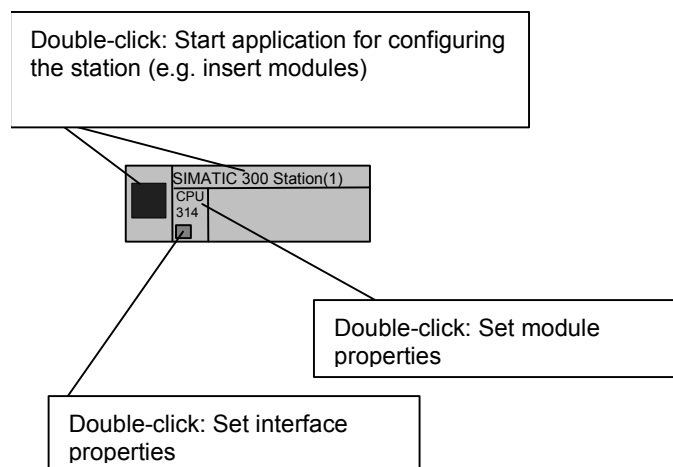

9.6.2 创建参数并将其分配给一个新的子网

要求

必须打开 NetPro。

注意

STEP 7 在给定的子网中自动地为所有节点集中设置一致性子网属性(例如，传输速率)。

如果在 **STEP 7** 中设置或修改子网属性，那么必须确保系统子网中的每个节点都采用这些设置(将组态下载到可编程控制器)。

步骤

1. 如果“目录”窗口不可见：
那么使用菜单命令**视图 > 目录**打开“目录”窗口。
2. 在“目录”窗口中单击“子网”。
3. 单击所要求的子网，按住鼠标按钮，然后使用拖放功能将子网复制到图形网络视图窗口中。
视图窗口中无效的子网位置上显示符号，而不是光标。
结果：子网以水平线出现。
4. 双击该子网符号。
结果：显示该子网的属性对话框。
5. 为该子网分配参数。

提示：

在子网符号上按住鼠标，可以打开一个提供子网属性详细资料的信息窗口。

编辑网络组态的提示

在网络组态中实现编程设备/PC 连接

设置 PROFIBUS 子网的恒定总线周期

9.6.3 创建参数并将其分配给一个新的站

要求

必须打开 NetPro。

步骤

1. 如果“目录”窗口不可见：
那么使用菜单命令**视图 > 目录**打开“目录”窗口。
2. 在“目录”窗口中单击“站”。
3. 单击所要求的站类型，按住鼠标按钮，使用拖放功能将该站复制到图形网络视图窗口中。
视图窗口中无效的站位置将显示符号，而不是光标。
4. 双击该站(站符号或站名称)。
现在，可以为该站输入整个硬件配置，并分配其参数，但是必须将 CPU、所有 FM 和 CP 分配给一个合适的插槽。只有这些模块才能连网，并在图形网络视图图中出现。
5. 保存硬件配置。

6. 使用 Windows 中的任务栏切换回 NetPro。

结果：在站中显示可用的节点接口。

重要事项：

在站组态和 NetPro 之间切换之前，必须保存所输入的数据，否则不能更新数据库。

提示

通过在站符号上按住鼠标，可以打开一个提供站属性详细资料的信息窗口。

9.6.4 创建和分配网络连接的参数

要求

必须打开 NetPro，并且已存在的已组态站必须可见。

步骤

1. 单击节点接口符号，按住鼠标按钮，将鼠标指针拖至子网。
如果为无效的连接选项(例如，将一个 MPI 接口连接到一个以太网类型的子网)，那么鼠标指针形状改变，表示禁止该动作。


禁止动作：



结果：网络连接显示为站/DP 从站和子网之间的一根垂直线。如果选择视图 > 减小子网长度菜单命令，那么子网自动增大其长度，从而网络连接垂直位于接口之上。

2. 双击网络连接符号或接口符号。
结果：显示该子网节点的属性对话框。
3. 分配节点属性(例如，节点名称和地址)。

下图显示了选择视图 > 减小子网长度选项时，鼠标光标的拖动动作。

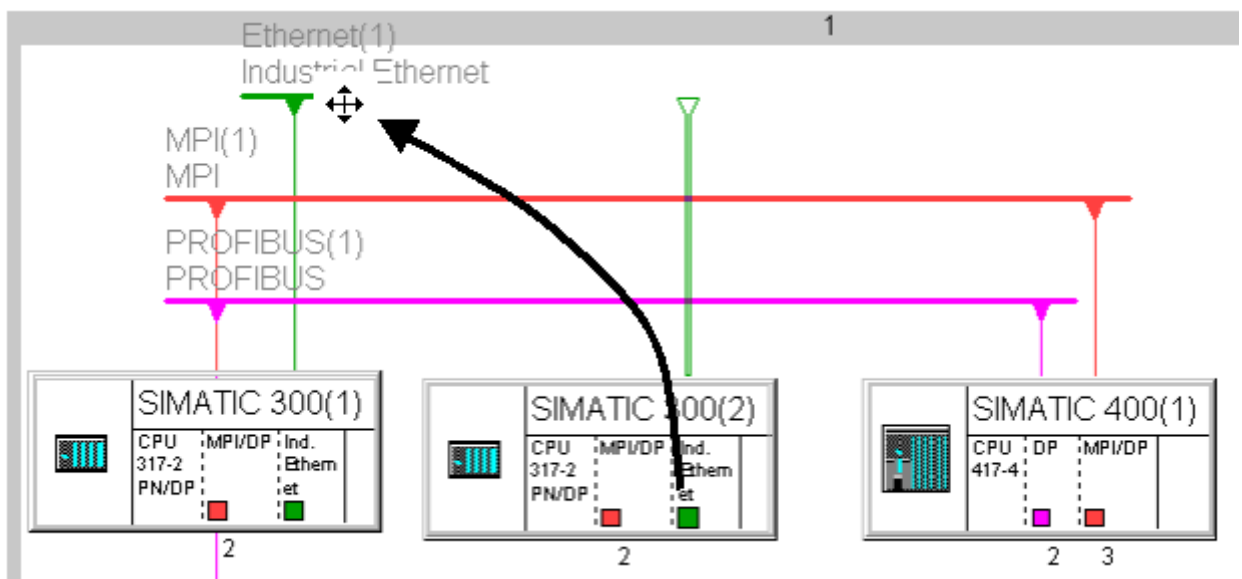

提示

通过在接口符号上按住鼠标，可以打开一个提供接口属性详细资料的信息窗口（模块名称、子网类型，如果连网，还包括节点地址）。

可以显示或隐藏该简要信息（“快速信息”）。为此，选择**选项 > 自定义菜单命令**。在显示的“自定义”对话框中，跳转到“编辑器”标签，然后按要求选择或清除“显示简要信息”复选框。

9.6.5 创建参数并将其分配给一个新的 DP 从站

要求：

- 在组态表中组态硬件时，必须已经将一个 DP 主站分配给了一个站。
- 网络视图中显示 DP 从站(如果不显示：选择菜单命令**视图 > 带 DP 从站**)。

步骤

1. 如果“目录”窗口不可见：
那么使用菜单命令**视图 > 目录**打开“目录”窗口。
2. 在网络视图中，在站中选择希望分配 DP 从站的 DP 主站。
3. 在“目录”窗口中，单击所要求的 DP 从站(在“PROFIBUS-DP”下)，
按住鼠标按钮，使用拖放功能将该从站复制到图形网络视图窗口中。
视图中无效的 DP 从站位置处显示  符号，而不是光标。
或者，也可以在“目录”窗口中双击所要求的 DP 从站。
4. 在自动打开的属性对话框中，为 DP 从站分配一个节点地址。
结果：在网络视图中，出现 DP 从站以及其网络连接。
5. 要分配参数/设置地址：双击 DP 从站。
结果：开始组态硬件，然后选择 DP 从站。
6. 设置 DP 从站的属性。

提示

通过在 DP 从站符号上按住鼠标，可以打开一个提供 DP 从站属性详细资料的信息窗口。

为更快地在 NetPro 目录中搜索从站，使用目录中的“搜索”框。该搜索工具的功能与 HW Config 硬件目录中的搜索功能相同。

9.6.6 创建参数并将其分配给编程设备/PC、“其它”站以及 S5 站概述

如何处理不能在当前 STEP 7 项目中组态的网络节点，例如编程设备(PG)、操作员站(OS)、由其它制造商制造的，具有各自工程工具的设备或 S5 设备？

在 NetPro 中，这些设备作为对象出现，例如 PG/PC、“其它站”和 S5 站。

选择正确的对象

下表给出了在哪种情况下应该插入哪个对象：

对象	用途	说明
PG/PC	用于在网络视图中表示“个人”编程设备，希望通过该设备在线访问子网中的每个节点。	使用“分配”标签，在 PG/PC(编程设备)和插入到 NetPro 中的“PG/PC”之间建立一个分配。在 NetPro 中，特别高亮显示该 PG/PC 符号。
	作为 S7 连接目标的 PG/PC。	作为带 SAPI-S7 接口的 PG/PC
SIMATIC PC 站	作为一个(双向)S7 连接终点的 PC 站；也适用于冗余 S7 连接。 用于从 V3.0 版本开始的 WinLC。	SIMATIC PC 站中的连接终点为一个应用程序，例如 S7-SAPI **或 WinCC。对于一个 SIMATIC PC 站，可以组态大量连接终点。
S5 站	用于子网中的 S5 站	-
其它站	用于连接到子网的，由其它制造商制造的设备。	-
* CD 上到 98 年 10 月为止的 SIMATIC NET 产品。 ** CD 上从 98 年 10 月开始的 SIMATIC NET 产品，请参见该 CD 或 S7-REDCONNECT 上的产品信息。		

步骤

1. 如果“目录”窗口不可见：
那么使用菜单命令**视图 > 目录**打开“目录”窗口。
2. 在“目录”窗口中，单击所要求的对象(在“站”下)，按住鼠标按钮，使用拖放功能将该从站复制到图形网络视图窗口中。
视图窗口中的无效位置上显示⊖符号，而不是光标。
或者，也可以在“目录”窗口中双击所要求的对象。
3. 双击该对象。
结果：显示一个带属性设置标签的对话框。
4. 设置属性：
 - 对于除 **SIMATIC PC** 站之外的所有对象：在“接口”标签中，创建实际对象具有的接口类型(例如，**PROFIBUS**)。通过“属性”按钮，设置节点和子网属性。
结果：对于每个新创建的接口，该对象接收一个接口符号。
 - 对于“**PG/PC**”对象：在“分配”标签中，如有必要，将分配设置为一个已存在的模块参数分配(**PC 卡**)。通过该分配，可以将网络视图中的“**PG/PC**”对象与 **PG/PC** 的实际模块参数相链接。优点：例如，如果改变子网的传输速率，那么 **PG/PC** 卡的模块参数自动改变。


9.6.7 在网络组态中实现编程设备/PC 连接

如果有一个具有大量不同子网的已连网项目，那么可在网络组态中为以后要进行连接的 **PG(PC)** 设置大量通配符。网络视图中的“**PG/PC**”对象接受该“通配符”功能。


这允许从一个子网切断编程设备，然后将该编程设备连接到另一个子网。

使用 **PLC > 分配 PG/PC** 菜单命令时，可告知 **STEP 7** 重新布置 PG。

下图说明了该设置：

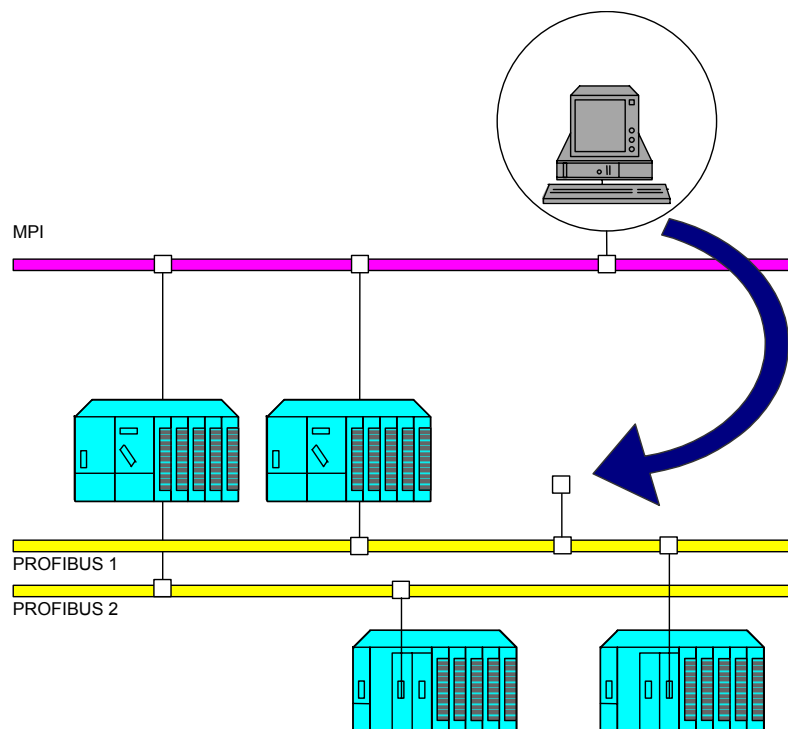

网络视图中的连接点类似(“PG/PC(1)”)和(“PG/PC(2)”):

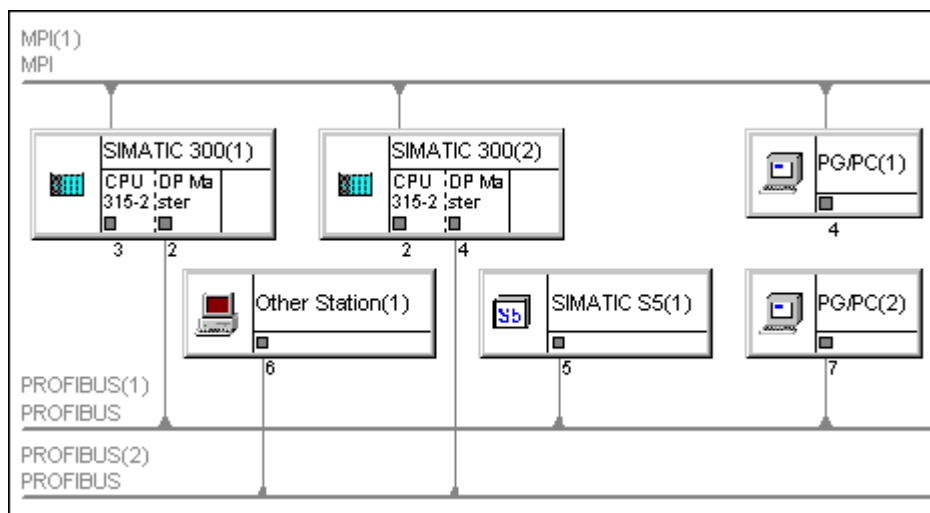

可以为 PG 分配一个“PG/PC”符号(以识别计划用于在线访问站的设备)。该分配会更新编程设备(PG 或 PC)中的接口，以与已组态的设置相匹配。如果改变已组态的设置(例如，通过改变传输速率或另一个网络属性)，那么将自动更新 PG 或 PC 中的接口。

步骤

1. 如果已经分配 PG/PC：那么通过选择“PG/PC”符号和激活 **PLC > 删除 PG/PC 分配** 菜单命令，撤消该分配。已分配的 PG/PC 符号与未分配的 PG/PC 符号不同。
2. 在网络视图中选择一个“PG/PC”符号来表示已经连接的编程设备。
3. 选择 **PLC > 分配 PG/PC** 菜单命令。
4. 使用“分配”标签将编程设备(PG/PC)的一套接口参数分配给一个“PG/PC”符号的接口。


SIMATIC PC 站上的 STEP 7

从 STEP 7 V5.1 Service Pack 2 起，SIMATIC PC 站具有路由选择能力。

通过 SIMATIC PC 站上的 STEP 7，可以到达与该站相连的所有在线节点。在这种情况下，不要求通过 PG/PC 分配来到达不同子网的节点。

使 SIMATIC PC 站具有路由选择能力的条件：

- 要组态 SIMATIC PC 站：
 - STEP 7, V5.1 版本, Service Pack 2 或
 - SIMATIC NCM PC, V5.1 版本, 包含 Service Pack 2(从 2001 年 7 月开始的 SIMATIC NET CD 起)
- PC 站的运行时条件
 - 已安装的 CP 驱动程序: SIMATIC NET CD, 从 2001 年 7 月起
 - WinAC 插槽的已安装组件: WinAC 插槽 41x, V3.2 版本

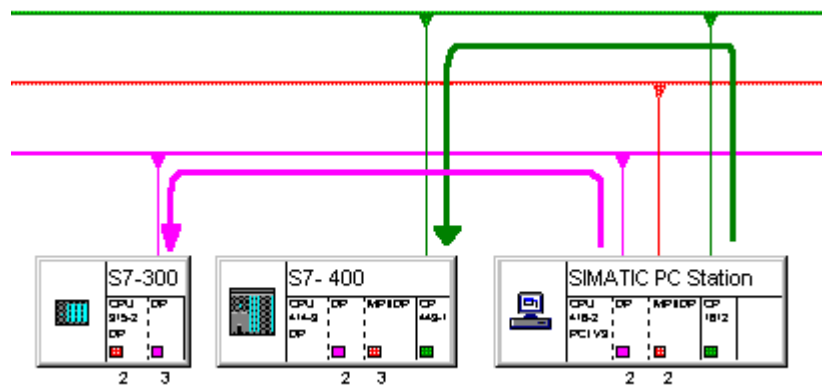

9.6.8 检查网络的一致性

保存之前，应该检查网络组态的一致性。例如，报告下列各项：

- 没有连接到子网的节点
(例外：未连网的 MPI 节点)
- 只有一个节点的子网
- 不一致性连接

要求

必须打开 NetPro。

步骤

- 选择菜单命令 **网络 > 一致性检查**。
结果：显示“一致性检查输出”窗口，给出组态无冲突网络和连接的提示。

提示

通过菜单命令 **视图 > 错误和警告**，可随时选择包含最近一次一致性检查结果的窗口。

其它方法：

1. 选择菜单命令 **网络 > 保存和编译**。
2. 在对话框中，选择选项“检查并编译全部”。

“一致性检查输出”窗口

如果一致性检查发现错误的项目计划/组态，那么在该窗口中输入消息和警告(可参见硬件配置、网络或连接规划)。在下列动作期间执行一致性检查：

- 菜单命令 **网络 > 一致性检查**
- 菜单命令 **网络 > 检查项目间的一致性**
- 菜单命令 **网络 > 保存和编译**
- 下载至 PLC(对需执行下载的站或连接进行一致性检查)

如果在保存和编译期间，或在下载至 PLC 之前没有创建任何系统数据(SDB)，那么“一致性检查输出”窗口中的消息显示为**错误**。没有生成系统数据时，可以将硬件/网络下载至 PLC，但连接组态不能下载至 PLC。

如果信号发布状态允许生成系统数据(SDB)，那么“一致性检查输出”窗口中的消息显示为**警告**。

如果在输出窗口的上部选择一行，那么在该窗口的底部以自动换行文本的方式重复该行。无需滚动即可查看所有文本。

选择一个故障/不一致对象

双击“一致性检查输出”窗口中的相应消息或警告，或为该窗口选择**编辑 > 跳转到错误位置**菜单命令。

消息/警告帮助

选择消息或警告，然后按下 F1，或选择**编辑 > 显示消息帮助**菜单命令。

保存消息/警告

在输出窗口中选择**文件 > 保存消息**菜单命令。

9.6.9 保存网络组态

引言

要保存连接表，可以选择菜单命令**网络 > 保存**或**网络 > 保存和编译**。

保存

如果已经在 NetPro 中创建了网络对象或在 NetPro 中改变了它们的属性，那么 NetPro 使用菜单命令**网络 > 保存**，保存下列各项：

- 节点地址
- 子网属性(例如传输速率)
- 连接
- 已修改的模块参数(例如，CPU 的模块参数)

保存和编译

选择菜单命令**网络 > 保存和编译**时，必须在对话框中指定是否希望编译全部或仅仅编译改变内容：

与所选择的选项无关，**NetPro** 检查整个项目的组态数据的一致性；在一个单独的窗口中显示各种消息。

- “检查和编译全部”选项
创建用于整个网络组态的可装载系统数据块(SDB)；它们包含所有连接、节点地址、子网属性、输入/输出地址以及模块参数。
- “只编译改变”选项
创建用于**已修改**的连接、节点地址、子网属性、输入/输出地址以及模块参数的可装载系统数据块(SDB)。

9.6.10 编辑网络组态的提示

启动全局数据组态

1. 在网络视图中选择希望组态全局数据通讯的 **MPI** 子网。
2. 选择菜单命令**选项 > 定义全局数据**。

结果：打开 **MPI** 子网的 **GD** 表。

组态连接

如果在网络视图中选择一个可能为连接终点的组件(例如，**CPU**)，那么自动显示可组态连接的连接表。

在网络视图中高亮显示模块的通讯伙伴

如果已经组态了连接：

1. 在网络视图中选择可编程模块(**CPU**、**FM**)。
2. 选择菜单命令**视图 > 高亮显示 > 连接**。

注意：同一时间只有一个可编程模块的通讯伙伴能高亮显示。

显示/改变组件属性

要显示或改变站或模块的属性，请按如下执行：

1. 选择组件(站符号或模块)。
2. 选择菜单命令**编辑 > 对象属性**。

复制子网和站

1. 通过点击鼠标左键，选择希望复制的网络对象。如果希望同时复制一个以上网络对象，那么用 **SHIFT +** 鼠标左键选择附加的网络对象。
2. 选择菜单命令 **编辑 > 复制**。
3. 在网络视图中点击希望放置副本的位置，然后选择菜单命令 **编辑 > 粘贴**。

注意：可以复制单个网络对象或具有网络连接、站和 **DP** 从站的整个子网。复制时请记住，子网中的每个节点都必须具有唯一的节点地址。因此，如有必要，请改变节点地址。

删除网络连接、站和子网

1. 选择网络连接、站、**DP** 从站或子网的符号。
2. 选择菜单命令 **编辑 > 删除**。
删除一个子网时，保持以前连接到该子网的站，如有必要，可将其连接到另一个子网。

放置站和子网

可以在视图窗口中任意移动子网、站和 **DP** 从站(带或不带网络连接)。这表示可以直观地在屏幕上复制硬件结构。

- 点击子网或站/**DP** 从站，按住鼠标按钮，然后使用拖放功能将子网或站/**DP** 从站移动到所要求的位置。
视图窗口中无效的子网或站/**DP** 从站位置上显示符号，而不是光标。

还可以移动已经与子网连接的站/**DP** 从站。保持站/**DP** 从站的网络连接。

减小子网长度

在 **NetPro** 中，在一条“无限”延伸的水平线上显示子网。为了减小子网长度，以便站可与其子网一起归组并以更清晰和更易于理解的方式排列，选择菜单命令 **视图 > 减小子网长度**。所示的长度由连网接口之间的距离确定，可自动调节。子网将稍稍超出连网模块。

如果子网还没有连接节点，例如插入一个新子网后，那么所示的长度为“无限”，取决于视图菜单中选择的设置。

注意

如果改变视图、将站连接到子网或排列子网和站，那么子网可能会相互重叠。此时，需要重新排列站和子网。

排列网络视图-将 DP 从站分配给其 DP 主站

在图形网络视图中，为了重新排列被打乱的网络组态，可以凭观察将 DP 从站分配给各自的 DP 主站：

要求：激活“带 DP 从站”视图(菜单命令：视图 > 带 DP 从站)。

选择菜单命令视图 > 重新排列
(从 STEP 7 V5.1, Service Pack 1 起)。

选择主站系统

例如，可以选择一个完整的主站系统并复制。

1. 在网络视图中选择一个主站或一个从站。
2. 选择菜单命令编辑 > 选择 > 主站系统。

高亮显示主站系统

1. 在网络视图中选择一个主站或一个从站。
2. 选择菜单命令视图 > 高亮显示 > 主站系统。

在线访问模块

可以通过 PLC 菜单访问下列功能：

- 显示模块信息
- 改变模块的工作模式
- 清除/复位模块
- 设置模块的日期和时间
- 下载和上传

9.7 连网代表网关的站

9.7.1 连网代表网关的站

概述


对于大多数可编程逻辑控制器系统，可通过直接连接到可编程逻辑控制器的总线电缆(子网)专门操作该编程设备。对于相对较大的连网系统，要求在在线到达远程可编程控制器之前，将该编程设备连接到各种总线电缆(子网)。

从 STEP 7 V5 起，可以在线访问编程设备/PC 超出子网界限的可编程逻辑控制器，例如，为了下载用户程序，或硬件配置或执行测试和诊断功能。

“PG 路由选择”功能允许通过不同子网外系统中的一个固定位置到达可编程逻辑控制器，无需重新连接总线连接器。为此，在通过 STEP 7 进行网络组态期间，自动为网关生成特定的“路由表”。这些路由表为特殊的系统数据，必须下载至单个网关，即，S7 CPU 或通讯处理器(CP)。之后，编程设备在线时，可通过网关搜索到所选择的可编程逻辑控制器的路径。

网关

从一个子网到一个或多个其它子网的网关取决于具有到各个子网的接口的 SIMATIC 站。

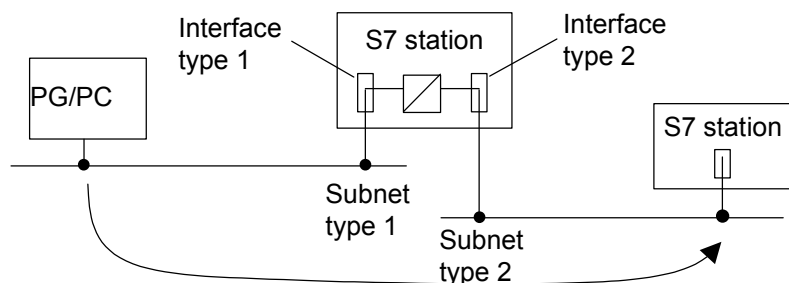

要求

- 从 V5 版本开始的 STEP 7
- 将要用于在子网之间建立网关的具有通讯能力的模块(CPU 或 CP)必须具有路由选择能力(可在硬件目录中获得每个组件的信息文本)。从 STEP 7 V5.1 版本 Servicepack 2 起, SIMATIC PC 站也具有路由选择能力。
- 必须在 S7 项目内组态, 并装载系统网络中的所有可到达的可编程逻辑控制器或通讯伙伴。
- 连网期望的 S7 站, 然后可通过网关实际到达该站。
- 模块必须装载包含项目的整个网络组态的当前“信息”的组态信息。原因: 网关所涉及的所有模块必须接收通过哪个路由可访问哪个子网的信息(路由表)。
- 必须在网络组态中组态要通过网关建立在线连接的编程设备/PC, 并将其分配到编程设备。

网关的附加信息

除了节点地址、子网属性和连接之外, STEP 7 V5 版本还生成必须装载到相应模块的路由信息。

路由信息包括:

- 模块接口
- 到已连接子网的分配
- 以通过其中一个所连接的子网访问远程子网的下一个网关

编译网络或站组态时, STEP 7 自动产生该信息(菜单命令: ... > 保存和编译)。

改变网络组态后，必须装载哪个模块或站？

如果按如下所示改变组态...	... 必须重新装载
删除或添加一个到站的网络连接(站等价于网关)	所有网络网关
在子网上修改接口地址(站等价于网关)或 将带自身 MPI 地址的模块插入到 S7-300 站中， 使网关(插入的下一个模块)的 MPI 地址改变	同一个子网上的网关
添加或删除一个网关	所有网络网关
在另一个插槽中插入具有网络连接的模块(站等价于网关)	该站的所有模块
添加一个子网	-
删除一个子网(该子网上组态了网关)	所有网络网关
改变子网标识符	如果有网关连接到该子网：所有网络网关

用于通过网关进行在线连接的 S7 子网标识符

如果将网络组态和所有路由信息下载至受影响的站，那么还必须指定一个 S7 子网标识符，以便访问远程站。

由 STEP 7 通过对话框请求的 S7 子网标识符由两个编号形成：

- 项目编号
- 子网编号

两个编号都可通过具有一个已存在网络组态的子网属性对话框进行确定。如果希望在线使用没有一致项目的编程设备，那么必须知道该子网的标识符。子网标识符随同网络组态打印输出。


在网络组态中实现编程设备/PC 连接

9.7.2 通过 TeleService 或 WAN 连接到子网的编程设备/PC

在网络组态中，按如下所示处理通过 TeleService 或 WAN(广域网)访问远程子网中的节点的编程设备或 PC：


在 STEP 7 的网络组态中，“PG/PC”对象直接连接到远程子网。通过 TS 适配器或路由器的网关在组态中不可见。

实例：通过 TeleService 连接一个编程设备

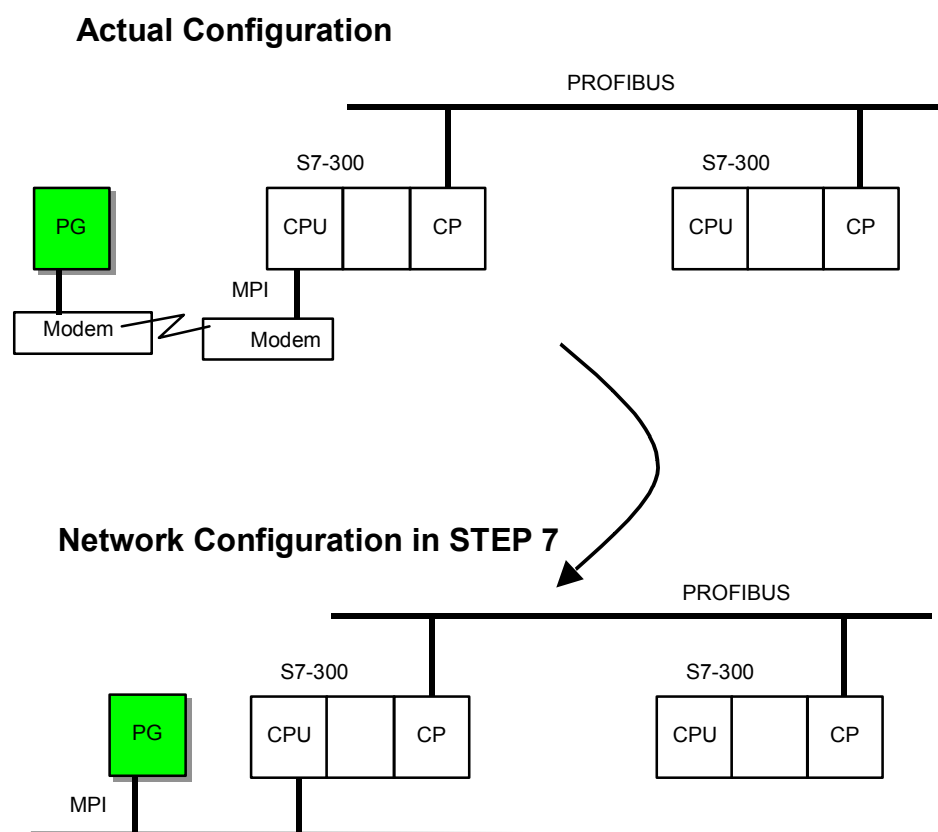


实例：通过 **WAN** 连接一个编程设备

Actual Configuration

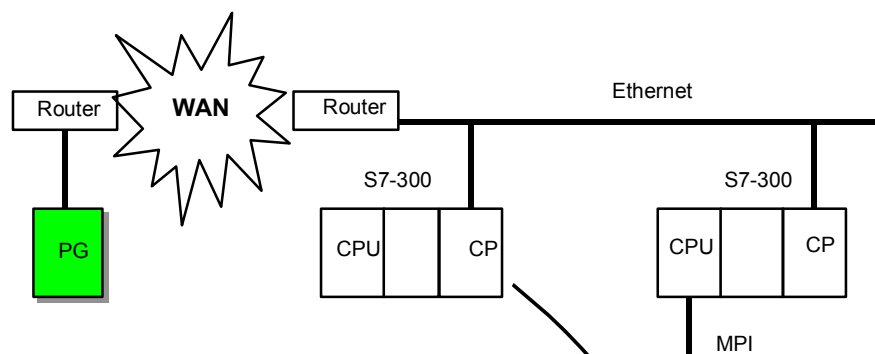

Network Configuration in STEP 7

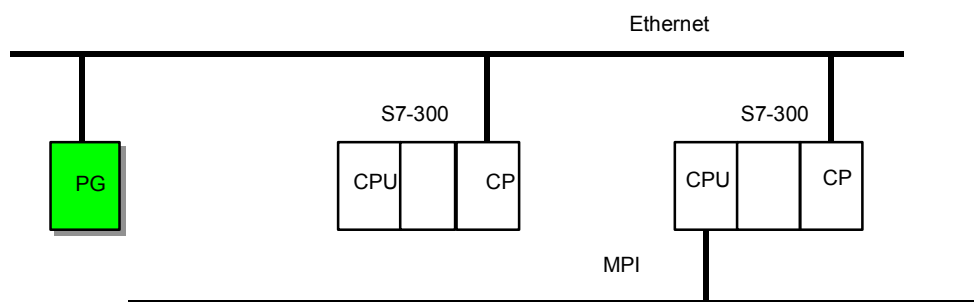

9.8 从不同的项目连网站

引言

在复杂的连网系统中，在多个项目中管理站具有优越性。

从 STEP 7 V5.2 版本起，可通过多项目组态多个项目。建议对新项目使用该过程。


在下图中，一个连网系统分成两个系统部分(项目)“Manuf1”和“Manuf2”。

没有多项目时，出现下列故障：对于项目“Manuf1”，在项目“Manuf2”中组态的站未知。

在无多项目时组态

- 必须在项目“Manuf1”中插入“其它站”符号，来表示项目“Manuf2”中的一个站。作为“备用对象”的“其它站”仅限使用与网络视图有关的属性。
- 必须编程以相同的形式两次连接系统两个部分的子网：一次在项目“Manuf1”中，另一次在项目“Manuf2”中。

在这种情况下，由用户负责不同项目中网络数据的一致性；STEP 7 不能确保“超越项目界限”的一致性。

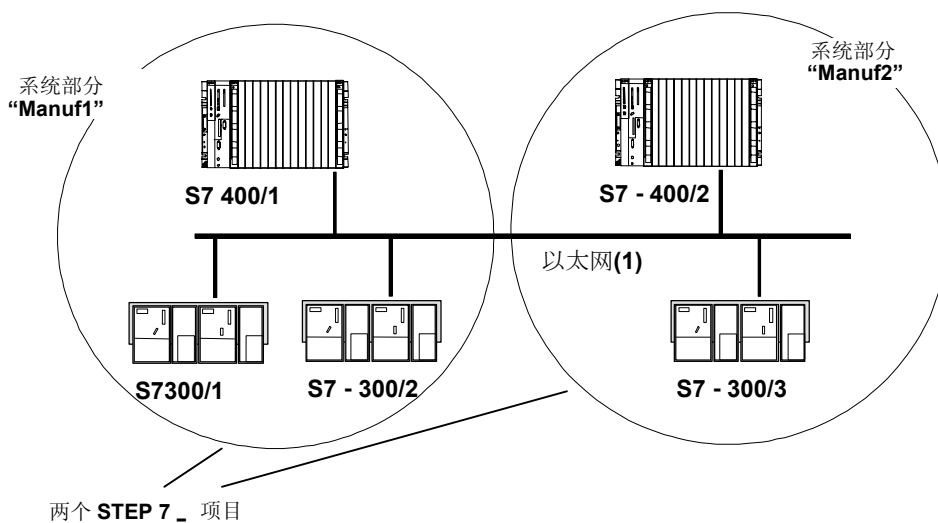

10 组态连接

10.1 组态连接的介绍

引言

当您要在使用特殊的通讯块(SFB、FB 或 FC)交换数据时，总是需要具备通讯连接。

本节将介绍如何使用 **STEP 7** 定义连接，应当注意哪些特征以及在用户程序中使用哪些通讯块。

什么是连接？

连接是指执行通讯的两个通讯伙伴之间的逻辑分配。连接确定了下列事项：

- 通讯时涉及的伙伴
- 连接类型(例如，S7、点对点、FDL 或 ISO 传输链接)
- 特殊属性(例如，连接是否保持永久组态，或是否由用户程序动态的建立和断开该连接，以及是否要发送操作模式消息)。

在组态连接时发生了什么？

在组态连接时，将为每个连接分配一个唯一的“本地标识号”。在为通讯块分配参数时，只需要该本地标识号。每个在连接中可作为端点的可编程模块都有它自己的连接表。

10.2 通过以太网 CP 组态通讯

通讯类型

根据 CP 类型，以太网 CP 支持下列通讯类型：

- S7 通讯
S7 通讯通过通讯功能块在 SIMATIC S7 和 PG/PC 之间形成一个简单而有效的接口。
CP 作为一个“S7 通讯中继”，在工业以太网上传送块通讯。
- S5 兼容通讯
 - SEND-RECEIVE 接口
根据 CP 类型，SEND-RECEIVE 接口允许程序控制的通讯在一个从 SIMATIC S7 PLC 到另一个 SIMATIC S7 PLC、SIMATIC S5 PLC、PG/PC 以及任何其它站的已组态连接上实现。
 - FETCH/WRITE 服务(服务器)
FETCH/WRITE 服务(服务器)允许从 SIMATIC S5 系统或第三方设备直接访问 SIMATIC S7 CPU 的系统存储区域。
- HTML 过程控制有
了 IT-CP，就可以依靠网络浏览器，用所包含的功能和 HTML 页面来查询重要的系统数据(参见 IT-CP 指南)。
- 通过 FTP 进行文件管理和文件访问
IT-CP 为 FTP 服务提供附加功能。

在 SEND/RECEIVE 接口上的通讯服务


根据 CP 类型，提供下列通讯服务：

- ISO 传输
为了获取最佳性能，在独立的制造水平上优化。
- 用于因特网通讯的 TCP/IP，具有
 - ISO-on-TCP 连接(RFC 1006)，以及
 - UDP 数据报服务。
- 发送电子邮件
控制器可根据过程事件发送消息(参见 IT-CP 指南)。

10.3 通过 PROFIBUS CP 组态通讯

通讯类型

PROFIBUS CP 支持下列通讯类型(取决于所使用的 CP):

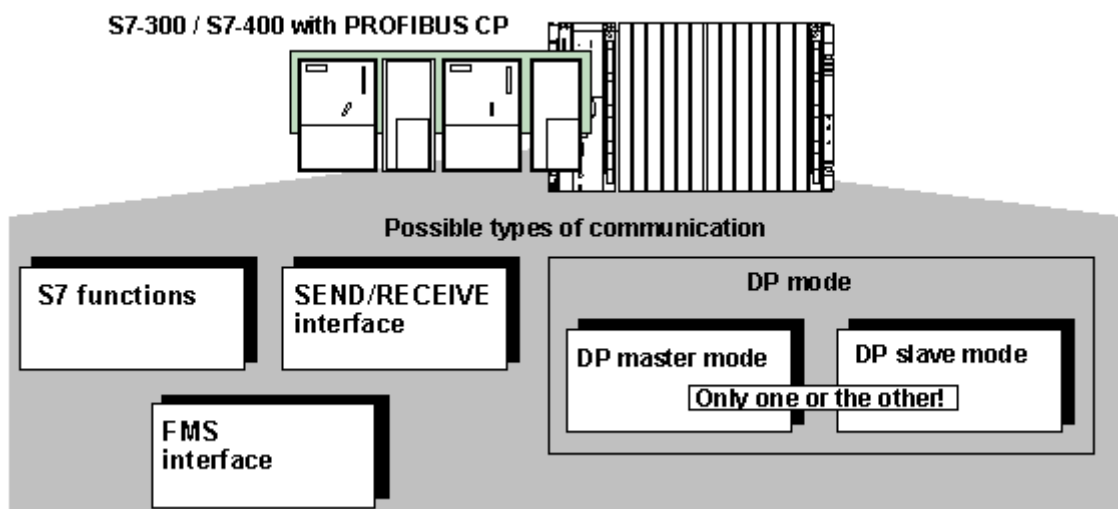

- **PG/OP 通讯**
PG/OP 通讯用于下载程序和组态数据，用于执行测试和诊断功能，并通过 OP 实现操作员监控。
- **S7 通讯**
S7 通讯通过通讯功能块在 SIMATIC S7 站和 PG/PC 之间形成一个简单而有效的接口。CP 作为“S7 通讯中继”使用，在 PROFIBUS 上传递通讯。
- **与 S5 兼容的通讯(SEND-RECEIVE 接口)**
SEND/RECEIVE 接口允许从一个 SIMATIC S7 PLC 到另一个 SIMATIC S7 PLC，从一个 SIMATIC S5 PLC 到 PG/PC 的已组态连接上实现程序控制通讯。
- **标准通讯(FMS 接口)**
(符合 **EN 50170Vol. 2: FMS 客户机和服务器功能**)
FMS 接口允许程序控制、中性传输结构化数据，该传输通过从 SIMATIC S7 PLC 到支持 FMS 协议的设备的已组态连接来进行。
- **PROFIBUS DP**
(符合 **EN 50170Vol. 2, DP 主站或 DP 从站**)
在分布式组态中，分布式外围 I/O(DP)允许在过程紧邻范围中大量使用模拟量和数字量输入/输出模块。

10.4 各种连接类型须知

引言

下文给出了可使用 STEP 7 组态的连接类型简要概述。在“使用 SIMATIC 通讯”手册中提供了 SIMATIC 中可用通讯方式的更详细信息。

S7 连接

S7 连接具有下列特性：

- 可在所有 S7/M7 设备中组态
- 可用于所有类型的子网(MPI、PROFIBUS 工业以太网)
- 在使用 SFB BSEND/BRCV 时：确保数据在 SIMATIC S7/M7-400 站之间传送；例如，交换数据块的内容(多达 64 Kbyte)
- 使用 CPU 317-2 PN/DP 以及 CPU 31x 和具有 FB BSEND/BRCV(来自于 SIMATIC_NET_CP 库或标准库)的 CP，也可以将数据安全传输到 S7-300 和 S7-400。
- 当使用 SFB USEND/URCV 时：可独立于通讯伙伴的时间进程进行快速、不可靠的数据传送，例如，可用于事件消息和消息。
- 通过 ISO 参考模型第 7 层进行的来自于通讯伙伴的数据传送的确认

S7 连接，冗余

- 然而，S7 连接的属性对于 SIMATIC PC 站受限于 S7 H CPU 和 OPC 服务器，并且不在 MPI 子网上。
- 根据网络拓扑，使用冗余的 S7 连接，在连接结束点之间至少有两条连接路径。

点对点连接

本地 CP 441 提供了一个链接，用于连接 S7-400 CPU 和通过点对点连接的通讯伙伴。在 CP 上，对所选的传送过程中的寻址机制做了转换。为此，点对点连接在 CP 441 上结束，而不是象其它连接类型那样在通讯伙伴上结束。

CP 上的连接数目取决于设置过程。

FMS 连接

PROFIBUS FMS(现场总线报文规范)具有下列特性:

- 用于结构化数据的传送(FMS 变量)
- 满足欧洲标准 EN 50170 Vol.2 PROFIBUS
- 用于与 PROFIBUS 上非西门子设备的开放通讯
- 应用在远程通讯伙伴上, 确认数据的接收
- 能够在 ISO 参考模型第 7 层上定制
- 在 PC 上提供 FMS 服务作为 C 功能

FDL 连接

PROFIBUS FDL(现场总线数据链接)具有下列特性:

- 根据 SDA 功能(通过确认发送数据)可用于传送数据给支持发送和接收的通讯伙伴(例如, SIMATIC S5 或 PC)
- 数据的接收通过通讯伙伴 FDL 服务的确认机制来确认
- 仅适用于 PROFIBUS 子网
- 满足欧洲标准 EN 50170 Vol.2 PROFIBUS
- 能够在 ISO 参考模型第 2 层上定制
- 在 PC 上提供 FDL 服务作为 C 功能

ISO 传输连接

ISO 传输连接具有下列特性:

- 由于采用了“模块化数据”, 适用于大数据量的传送
- 允许与支持根据 ISO 传输发送和接收数据的伙伴(例如, SIMATIC S5 或 PC)进行通讯
- 可使用 Send/Receive 和 Fetch/Write 等功能来传送数据。
- 仅适用于工业以太网
- 数据的接收通过通讯伙伴的 ISO 传输服务的确认机制来确认
- ISO 传输(ISO 8073 第 4 类)对应于 ISO 参考模型的第 4 层
- 在 PC 上提供 ISO 传输服务作为 C 功能

ISOonTCP 连接

ISO-on-TCP 连接具有下列特性：

- 满足 TCP/IP(传输控制协议/因特网协议)标准以及根据 ISO 参考模型第 4 层扩展的 RFC 1006。RFC 1006 描述了如何将 ISO 第 4 层的服务映射到 TCP
- 允许与支持根据 ISO-on-TCP 发送和接收数据的伙伴(例如, SIMATIC S5 或 PC)进行通讯
- 可使用 Send/Receive 和 Fetch/Write 等功能来传送数据。
- 数据的接收通过确认机制来确认
- 仅适用于工业以太网
- 在 PC 上提供 ISO-on-TCP 服务作为 C 功能

TCP 连接

TCP 连接具有下列特性：

- 符合 TCP/IP 标准(传输控制协议/因特网协议)
- 允许与支持根据 TCP/IP 发送和接收数据的伙伴(例如, SIMATIC S5 或 PC)进行通讯。
- 可以通过 Send/Receive 和 Fetch/Write 等功能来传输数据。
- 仅适用于工业以太网
- 通常, 可以在 PC 的操作系统上使用 TCP/IP 工具。

UDP 连接

UDP(用户数据报协议)连接具有下列特性：

- 用于工业以太网(TCP/IP 协议)
- 允许两个节点之间连续的数据块的不可靠传送

电子邮件连接

电子邮件连接具有下列特性：

- 用于工业以太网(TCP/IP 协议)
- 通过电子邮件, 可使用 IT 通讯处理器从数据块发送过程数据等
- 使用电子邮件连接, 可以定义邮件服务器, 由此来传输 IT 通讯处理器发送的所有电子邮件。

10.5 连接资源分配须知

引言

在所涉及的站上，每个连接都需要连接资源作为其端点和转换点(例如 CP)。可用连接资源的实际编号取决于所使用的 CPU/CP。

如果通讯伙伴的所有连接资源均已被占用，则将不能建立一个新的连接。下面的讨论将分别处理各个类型的通讯。在可用资源量的限制范围内，可以对任意的类型进行组合。


S7 连接

对于通过**集成的 MPI-/PROFIBUS DP 接口**所建立的 S7 连接，每个 S7 连接都将占据 CPU 上的一个连接资源作为终点。这适用于所有的 S7/M7-300/400 和 C7-600 CPU。



- (1) 可用的连接资源
- (2) 所使用的连接资源
- (3) MPI 或 PROFIBUS DP

对于通过**外部 CP 接口**建立的 S7 连接，每个 S7 连接都将占据 CPU(终点)和 CP (转换点)上的一个连接资源。这适用于所有的 S7/M7-300/400 和 C7-600-CPU。

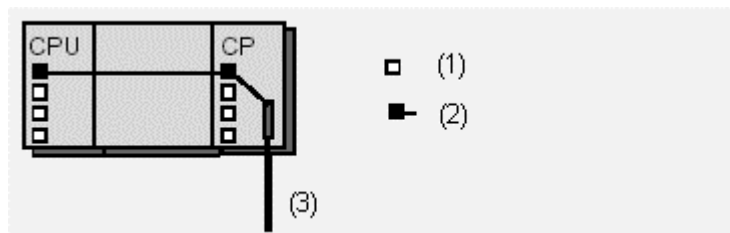

- (1) 可用的连接资源
- (2) 所使用的连接资源
- (3) 工业以太网、PROFIBUS


注意

为使 S7-400 能通过 MPI 或通过集成 DP 接口来执行 CP 上的编程设备功能，需要 CPU 上的两个连接资源(用于两个转换点)。该要求在确定所组态 STEP 7 的连接总数时必须加以考虑。

发送/接收接口

发生在发送/接收接口的通讯只能在 CP 上进行。每个连接(例如 FDL、ISO 传输、ISO-on-TCP、UDP 以及 TCP 连接)都将占用 CP 的一个资源作为终点。

在 S7-300 CPU 和 C7-600 CPU 上，连接不需要任何连接资源。

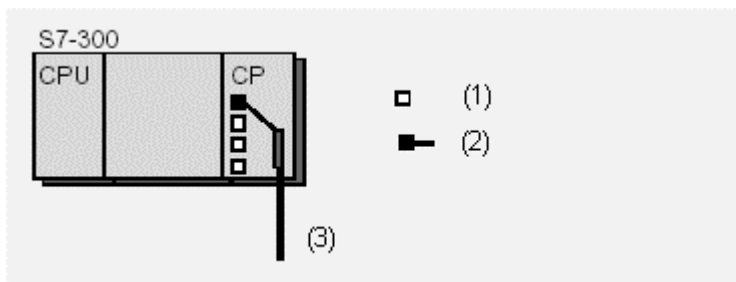


(1) 可用的连接资源

(2) 所使用的连接资源

(3) 工业以太网、PROFIBUS

在 S7-400 CPU 上，SEND/RECEIVE 连接(例如 FDL、ISO-传输、ISO-on-TCP 连接)不需要任何连接资源。

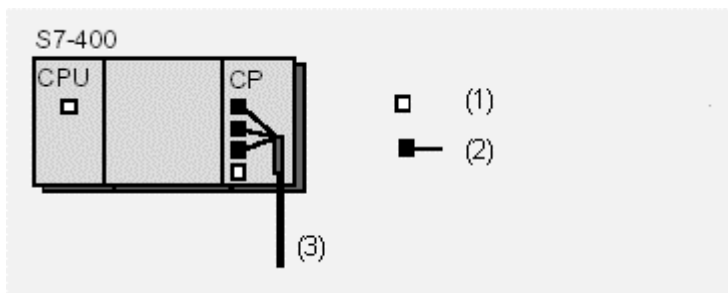

(1) 可用的连接资源

(2) 所使用的连接资源


(3) 工业以太网、PROFIBUS

注意

为使 S7-400 能通过 MPI 或通过集成 DP 接口来执行 CP 上的编程设备功能，需要 CPU 上的两个连接资源(用于两个转换点)。该要求在确定所组态 STEP 7 的连接总数时必须加以考虑。

FMS 接口

通过 FMS 接口进行的通讯只能在 CP 上进行。每个 FMS 连接都将占用 CP 上的一个连接资源作为终点。在 CPU 上，每个 CP 都需要一个用于通讯的连接资源。

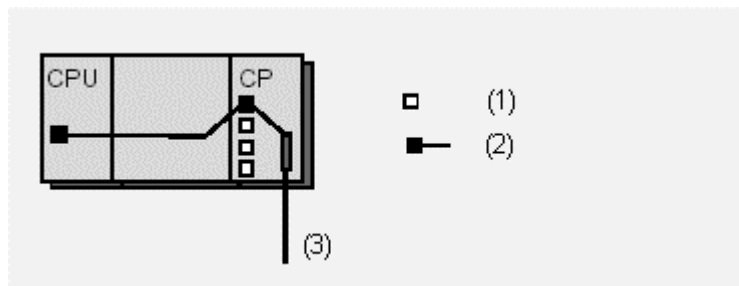

(1) 可用的连接资源

(2) 所使用的连接资源


(3) PROFIBUS

注意

为使 S7-400 能通过 MPI 或通过集成 DP 接口来执行 CP 上的编程设备功能，需要 CPU 上的两个连接资源(用于两个转换点)。该要求在确定所组态 STEP 7 的连接总数时必须加以考虑。

通过 S7/M7-300 和 C7-600 的 S7 连接


对于通过 MPI 接口建立的 S7 连接，将只占据 FM 上的用于 S7/M7-300(仅适用于 CPU 312-316)和 C7-600 的一个终点连接资源。

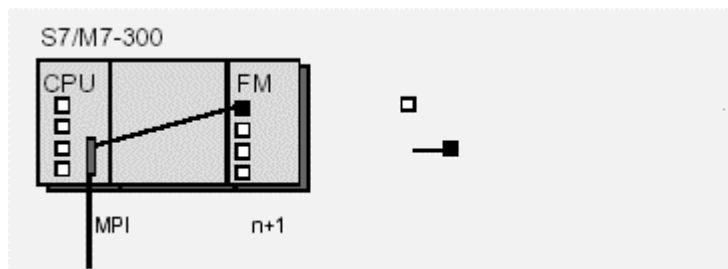

(1) 可用的连接资源

(2) 所使用的连接资源

对于通过内部 MPI-/PROFIBUS DP 接口建立的 S7 连接，将占用 CPU 上的两个连接资源(两个转换点)；在 FM 上，则每种情况都需要一个(作为终点)。

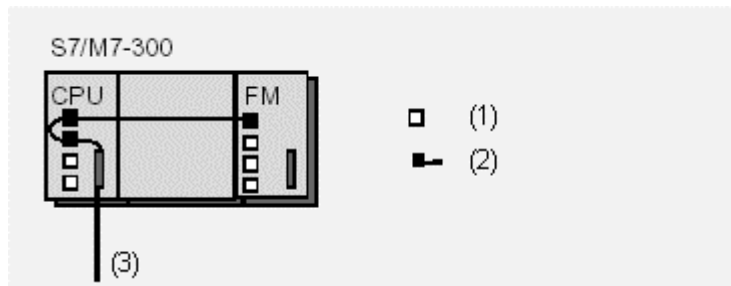


(1) 可用的连接资源

(2) 所使用的连接资源

(3) PROFIBUS DP

通过 S7/M7-400 的 S7 连接

对于通过内部 MPI-/PROFIBUS DP 接口建立的 S7 连接，将占据 CPU 上的两个连接资源(两个转换点)；在 FM 上，则每种情况都需要一个(作为终点)。这也适用于同一站内的各个附加 CPU(多值计算)，因为该节点位于 MPI 上。

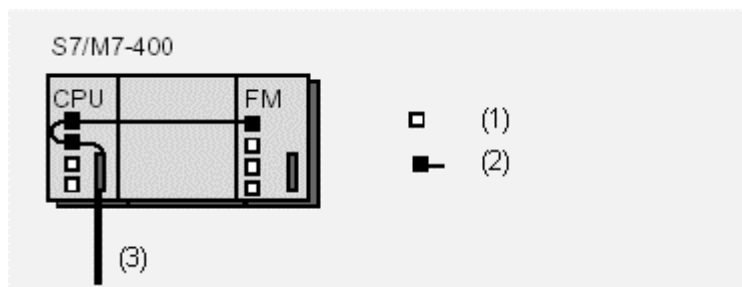


(1) 可用的连接资源

(2) 所使用的连接资源

(3) MPI 或 MPI/PROFIBUS DP

通过 M7 FM 的 S7 连接

对于通过内部 MPI-/PROFIBUS DP 接口建立的 S7 连接，FM 上的每个 S7 连接都将需要两个连接资源(两个转换点)；在 S7/M7 CPU 或 C7-600 CPU 上，则每种情况都需要一个(终点)。

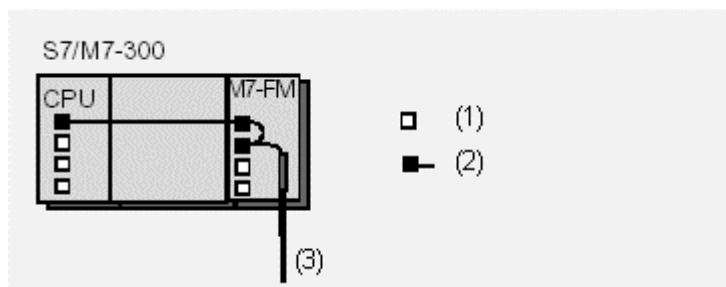

- (1) 可用的连接资源
- (2) 所使用的连接资源
- (3) PROFIBUS DP

10.6 容错 S7 连接使用的连接资源

对于 H 系统，根据 H-CPU 的数目、CP 的数目和子网的数目，有多种可能的组态。根据组态，每个容错 S7 连接可以采用两个或四个部分连接。这些连接可以确保，即使某个部件发生故障，仍然能够保持通讯。

下面的章节描述了最常见的组态以及它们如何使用连接资源进行容错连接。

基本信息

在每个 H-CPU 上，每个容错 S7 连接的两个端点中的每一个都占用一个连接资源 (即，在两个相关的 H-CPU 上的冗余连接)。

对每个容错 S7 连接，STEP 7 会建立两个部分连接，作为可以相互替换的通讯路径。为确保两个路径的可用性，必须为每个路径保留资源。如果两个部分连接经过同一个中间 CP，那么在该 CP 上也保留两个连接资源。

下面的内容详细解释这种情况。


图例的注意事项

对于冗余 H 站，两个 CPU 标记为 “H-CPU 0” 和 “H-CPU 1”。

CP 按顺序编号(CP 0、CP1、...)。

情况 1：具有冗余 H 站(本地和远程)的组态，可以有两个部分连接

如下图所示，两个 CPU 中的每个 CPU 都分配了一个资源，并且所涉及的每个 CP 也分配了一个连接资源。

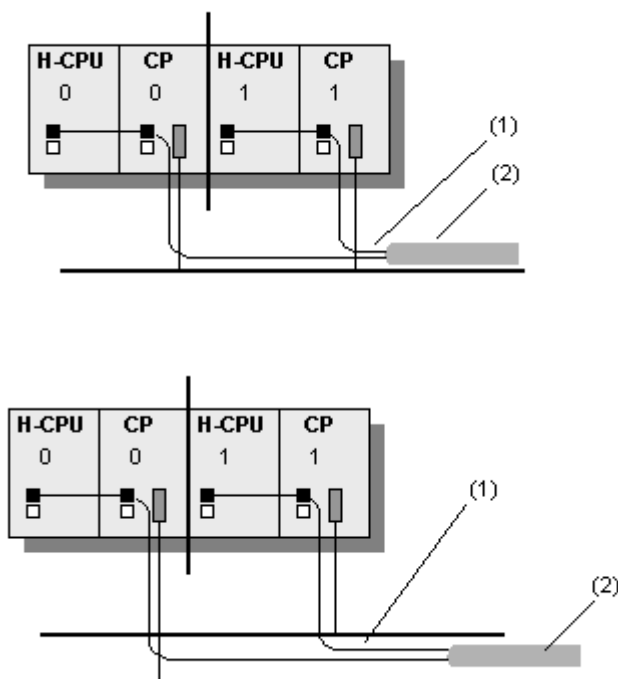

(1)部分连接


(2)容错 S7 连接

情况 2：具有非冗余 H 站(本地)和冗余 H 站(远程)的组态

在这种情况下，冗余伙伴站总共安装两个还是四个 CP 是有区别的。

如果伙伴站共安装了两个 CP，那么在本地 H-CPU 上保留一个连接资源，在本地 CP 上保留两个连接资源。

如果伙伴站共安装了四个 CP，并且选择了“允许最大 CP 冗余”选项，则共有四个连接路径可以使用。即使如此，还是为本地 H-CPU 保留一个连接资源，为本地 CP 保留两个连接资源。这样做是因为最多可以激活两个部分连接。

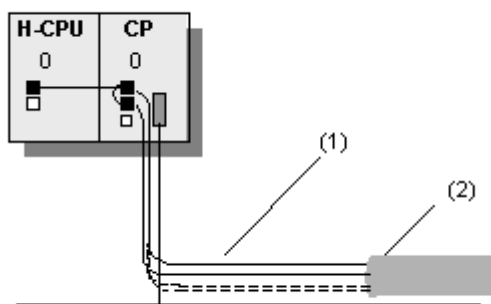

(1)部分连接

(2)容错 S7 连接

情况 3：具有冗余 H 站(本地和远程)的，可以有四个部分连接

如果在一个子网中连接冗余 H 站，那么最多可以有四个部分连接。为每个 H-CPU 保留一个连接资源，为所涉及的每个 CP 保留两个连接资源


可以使用下列部分连接：

从 H-CPU0/CP0(本地站)到 CP0 /H-CPU0(伙伴站)

从 H-CPU1/CP1(本地站)到 CP1 /H-CPU1(伙伴站)

从 H-CPU0/CP0(本地站)到 CP1 /H-CPU1(伙伴站)

从 H-CPU1/CP1(本地站)到 CP0 /H-CPU0(伙伴站)

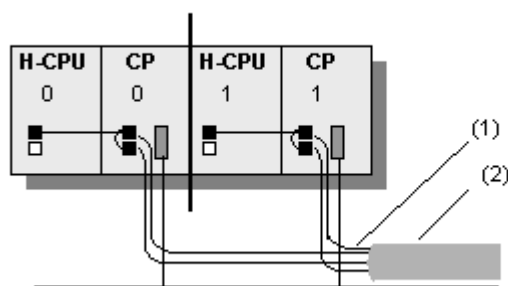


(1)部分连接

(2)容错 S7 连接

情况 4：具有非冗余 H 站(本地)和两个 CP(本地)以及一个冗余 H 站(远程)的组态

如果本地站共安装了两个 CP，那么在本地 H-CPU 上保留一个连接资源，在每个本地 CP 上保留一个连接资源。

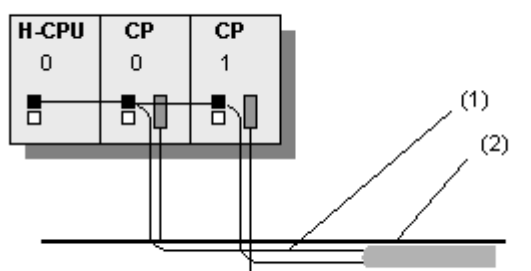

(1)部分连接

(2)容错 S7 连接

调用 5: 具有冗余 H 站(本地)和带有最大 CP 冗余的冗余 H 站(远程)的组态

如果本地站和伙伴站共安装了四个 CP，并且选择了“允许最大 CP 冗余”选项，那么共可使用四个连接路径。STEP 7 给本地 H-CPU 保留一个连接资源，给每个本地 CP 保留一个连接资源。


可以使用下列部分连接：

从 H-CPU0/CP0(本地站)到 CP0 /H-CPU0(伙伴站)

从 H-CPU1/CP2(本地站)到 CP2 /H-CPU1(伙伴站)

从 H-CPU0/CP1(本地站)到 CP1 /H-CPU0(伙伴站)

从 H-CPU1/CP3(本地站)到 CP3 /H-CPU1(伙伴站)

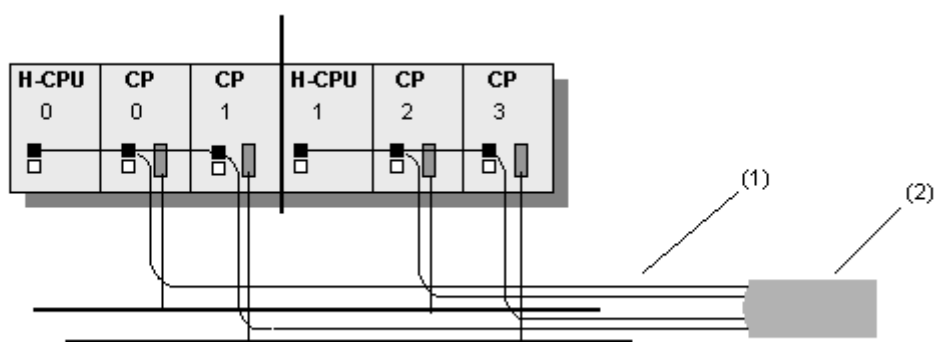

(1)部分连接

(2)容错 S7 连接

10.7 不同连接类型的块

用于 S7 连接的块

系统功能块集成到 S7-400 的 CPU 中。

对于 S7-300，使用更新型的 CPU 和 CP，可以通过 CP 接口，主动操作 S7 通讯(即，作为客户端)。这些功能块(FB)与 S7-400 中的 SFB 具有相同的编号和标志；然而，它们必须在 S7-300-CPU 的用户程序中循环调用。可以在 SIMATIC_NET_CP 库中找到这些块。

CP 必须支持 S7 通讯的客户端功能。

具有 PROFINET 接口的 CPU 317-2 PN/DP 也可以组态为客户端，用于 S7 通讯。这种情况下，将与上文提到的具有 CP 的 S7-300 使用相同的块。这些块也在标准库中(通讯块/CPU_300)。客户机功能只能用于 PROFINET 接口。

SFB/FB/FC	名称	简要描述
SFB8/FB8 SFB9/FB9	USEND URCV	使用发送和接收 SFB 进行不对等的数据交换 最大长度 SFB 8/9: 440 个字节，分割为 4x100 个字节。 最大长度 FB 8/9: 160 个字节
SFB12/FB12 SFB13/FB13	BSEND BRCV	交换发送 SFB 和接收 SFB 之间数据块的变量长度 最大长度 FB 12/13: 64 个字节 最大长度 FB 12/13: 32 个字节
SFB14/FB14	GET	从远程设备读取数据 最大长度 SFB 14: 400 个字节，分割为 4x100 个字节。 最大长度 FB 14: 160
SFB15/FB15	PUT	写入数据到远程设备 最大长度 SFB 15: 400 个字节，分割为 4x100 个字节。 最大长度 FB 15: 160
SFB19	START	执行远程设备的重新启动(暖启动)
SFB20	STOP	将远程设备切换到“停止”模式
SFB21	RESUME	执行远程设备的热启动
SFB22	STATUS	远程设备特定的状态查询
SFB23	USTATUS	从远程设备接收状态消息
SFC62	CONTROL	查询 SFB 实例的连接状态
FC62	C_CNTRL	查询连接状态(对于 S7-300 CPU)

用于点对点连接的块

对于点对点连接类型，可以使用 SFB BSEND、BRCV、GET、PUT 和 STATUS (参见上表)。

还可以使用 SFB PRINT：

SFB	名称	简要描述
SFB16	PRINT	发送数据到打印机

用于 FMS 连接的块

FB	名称	简要描述
FB 2	IDENTIFY	为用户识别远程设备
FB3	读	从远程设备读取变量
FB 4	REPORT	将变量报告给远程设备
FB 5	STATUS	根据用户的要求提供远程设备的状态
FB 6	写	将变量写入远程设备

用于 FDL、ISOonTCP、UDP 和 ISO 传输连接以及电子邮件连接的块

FC	名称	简要描述
FC 5	AG_SEND	通过组态好的连接将数据发送到通讯伙伴(<= 240 个字节)。
FC 6	AG_RECV	通过组态好的连接从通讯伙伴处接收数据(<= 240 个字节，不支持电子邮件)。
FC 50	AG_LSEND	通过组态好的连接将数据发送到通讯伙伴。
FC 60	AG_LRECV	通过组态好的连接从通讯伙伴处接收数据(不支持电子邮件)。
FC 7	AG_LOCK	通过 FETCH/WRITE 锁定对外部数据的访问(不支持 UDP、电子邮件)。
FC 8	AG_UNLOCK	通过 FETCH/WRITE 解除对外部数据访问的锁定(不支持 UDP、电子邮件)。

10.8 使用连接表进行工作

显示和隐藏连接表的栏

1. 在连接表中放置指针，然后点击鼠标右键，显示弹出式菜单。
2. 在弹出式菜单中，选择**显示/隐藏栏 >...**。在下一个弹出式菜单中，选择希望显示或隐藏的栏名称。

通过一个复选标记指示可见栏的名称。如果选择一个可见栏，那么复选标记消失，该栏隐藏。

优化列宽

为了使列宽与内容相适应，以便在行中显示所有文本，请按如下操作：

1. 将指针放置在连接表头中，使其位于希望优化栏的右侧，直到指针变成两根平行线(似乎希望通过拖动指针改变列宽)。
2. 双击该位置。

提示：对于设置太窄的栏，如果在所述域中短暂放置指针，那么可显示整个内容。

分类连接表

为了按栏升序排列连接表，可点击栏标题。

再次点击标题，可降序排列连接表。

注意

退出项目时，会保存各项目的栏宽和栏的可见性。这意味着，当您在另一台计算机上打开该项目时，该设置在那台计算机上也有效。

更多信息

关于连接表栏的更多信息，请参见关联帮助(例如，用于菜单命令**视图 > 显示/隐藏栏...**)。

通过光标键浏览及调用对话框进行编辑

可使用上箭头和下箭头键在连接表中选择一个连接。选中的连接以高亮显示。

如果使用右箭头或左箭头键来浏览“伙伴机”栏中的域，并按下 **ENTER** 键，就会出现“改变连接伙伴机”对话框。如果浏览到一个不同的域(例如本地 ID)，并按下 **ENTER** 键，就会出现“属性 - 连接”对话框。

如果已经选择多个连接，即，如果已经高亮显示了多个栏(按住 **CTRL** 键，然后依次选择栏)，并通过该方式调用了伴随对话框(“改变连接伙伴机”或“连接属性”)，那么高亮显示连接的对话框会依次出现。

改变连接属性

如果希望改变一个已经组态的连接，例如，设置一个不同的连接路径(接口)，那么按如下操作：

1. 选择要更改的连接。
2. 选择菜单命令**编辑 > 对象属性**。
在所出现的对话框中，改变可编辑的属性。

只改变本地数据：从 STEP 7 V5.1 Service Pack 1 起，可以直接在连接表的本地 ID 栏中改变本地 ID。

跳转到伙伴机站

从 STEP 7 V5.2 版本起，编辑连接表时，可以轻易地移动到连接伙伴机的连接表：

1. 从连接表中选择一个连接。
2. 选择菜单命令**编辑 > 跳转到伙伴机连接**。

该功能还可用于多项目中的项目间连接。必须打开包含连接伙伴机的项目。

10.9 不一致连接

如果连接不一致，连接数据的结构会破坏，或连接在项目中不起作用。

不一致连接不能被编译和装载 - 不能操作这类连接。

不一致连接在连接表中用**红色和斜体字**标识。

不一致连接的可能原因

- 删除或改变硬件配置
- 项目中丢失了连接必需的接口网络。
- 超出连接资源
- 由于存储器不足在保存数据时出错
- 没有指定伙伴地址，连接到未指定的伙伴
- 连接到“未知项目中的伙伴”，其连接尚未组态

关于不一致连接的原因的详细信息在一致性检查窗口的“输出”中列出(一致性检查运行后，使用菜单命令**网络 > 检查一致性**或**网络 > 检查跨项目的一致性**)。

关于不一致性的原因的详细信息可以通过编辑连接属性获得(高亮度显示连接并选择菜单命令**编辑 > 对象属性**)。

纠正方法

对于许多原因，编辑连接属性足以重新建立一致性，即更正连接数据。当采用新属性时，不一致连接即得到更正。

如果打开连接属性、改变或撤消组态都不能修复连接，就有必要删除并重新创建连接。

已合并子网的一致性

10.10 显示连接状态

连接状态

为了启动系统或诊断错误，可显示连接表中的某个模块的通讯连接状态。

连接的可能状态：

- 已建立
- 未建立
- 正在建立
- 不可用

注意

如果连接仅在在线时可用，那么“连接状态”栏的背景为黄色，即离线时在项目中不可用。原因可能是，该连接下载至模块前没有在项目中保存。

要求

- 只能显示本地连接端点的连接状态，例如，在网络视图选中中的 CPU。
- 该模块必须支持连接状态。
(从 99 年 10 月起，可能会在 CPU 的指令列表中归档该性能特点。
CPU 必须支持 SSL ID 0x36 “专用连接诊断”。)
- 有到连接端点的在线连接。
- 如果所涉及连接为通过选项包组态的连接，那么需有该选项包才能显示状态。
- 在编程设备上有用于网络组态的项目，或已经将站上传至编程设备(菜单命令 **PLC > 上传**)。

步骤

1. 选择要显示其连接状态的模块。
2. 选择菜单命令 **PLC > 激活连接状态**。
该窗口成为在线窗口，并且连接状态栏置于连接表前面。
在该栏中显示每个连接的状态信息。
已执行菜单命令的文本变为“取消激活连接状态”。可使用该菜单命令返回(离线)连接表，以便组态连接。
3. 为了获取关于当前连接状态的更多信息，可双击连接表的适当行，或选择菜单命令 **编辑 > 对象属性**(另一种方法是，点击鼠标右键弹出菜单，再选择“对象属性”或“状态信息”)。
出现状态信息标签页，同时显示关于连接状态的附加信息。

退出连接状态

使用菜单命令 **PLC > 取消连接状态**退出该功能，然后返回(离线)连接表。

10.11 在编程期间访问连接标识号

在编程时(例如，在语句列表编辑器中)，可以随对话框的提示执行下列功能：

- 访问已经组态了的连接
- 创建新的连接
- 更改连接伙伴

按如下操作，调用对话框：

1. 编写块调用程序(例如，SFB12、BSEND)
2. 将鼠标指针置于块参数上(例如，“标识号”)
3. 单击鼠标右键打开弹出式菜单。在弹出式菜单中，选择“连接”。
将出现一个对话框，显示所有相关联的连接(取决于所关联的站、已经组态了的连接)

10.12 组态连接：到同一项目中的伙伴

10.12.1 在同一项目中连接伙伴的连接类型

为同一项目中的连接伙伴选择连接类型

连接类型取决于子网和建立连接所采用的传送协议，以及连接伙伴所属的自动化产品系列。

可以使用的块(SFB、FB 或 FC)取决于连接类型。

参照下表，可以方便地为需要建立的连接选择连接类型。

连接类型	子网类型	连接 SIMATIC...	SFB/FB/FC
S7 连接	MPI、PROFIBUS、工业以太网	S7 - S7、S7 - PG/PC、 S7 - 具有 WinCC 的 PG/PC 对于 MPI 网络：M7 - M7、 M7 - S7、M7 - PG/PC S7 - 另一个项目中的伙伴 (S7、装有 WinCC 的 PG/PC)	SFB USEND、 URCV、BSEND、 BRCV、GET、 PUT、START、 STOP、RESUME、 STATUS、 USTATUS
容错的 S7 连接	MPI、PROFIBUS、工业以太网	S7(H) - S7(H)、 S7(H) - PC 站(H)	SFB USEND、 URCV、BSEND、 BRCV、START、 STOP、RESUME、 STATUS、 USTATUS
PTP 连接	点对点(计算机协议 RK 512/3964(R))	S7 - S7、S7 - S5、 S7 - 非西门子设备 S7 - 另一个项目中的伙伴 (S7、非西门子设备)	SFBs BSEND、 BRCV、GET、 PUT、STATUS、 PRINT
FMS 连接	PROFIBUS (FMS 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PG/PC、 S7 - 非西门子设备、 S7 - 对所有节点的广播 S7 - 另一个项目中的伙伴 (S7、S5、PG/PC、非西门子设备)	FB READ、 WRITE、 IDENTIFY、 OSTATUS、 REPORT
FDL 连接	PROFIBUS (FDL 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备 S7 - 另一个项目中的伙伴(S7、 S5、PG/PC、非西门子设备)	FC AG_SEND、 AG_RECV、 AG_LSEND、 AG_LRECV
ISO 传输链接	工业以太网 (ISO 传输协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定 S7 - 其它项目中的伙伴(S7、S5、 PG/PC、非西门子设备、未指定)	FC AGSEND、 AGRECEIVE AG_LSEND、 AG_LRECV、 AG_LOCK、 AG_UNLOCK;

连接类型	子网类型	连接 SIMATIC...	SFB/FB/FC
ISO-on-TCP 连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定 S7 - 其它项目中的伙伴(S7、S5、 PG/PC、非西门子设备、未指定)	FC AGSEND、 AGRECEIVE AG_LSEND、 AG_LRECV、 AG_LOCK、 AG_UNLOCK
TCP 连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定 S7 - 其它项目中的伙伴(S7、S5、 PG/PC、非西门子设备、未指定)	FC AG_SEND*、 AG_RECV*、 AG_LSEND**、 AG_LRECV** AG_LOCK AG_UNLOCK
UDP 连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定 S7 - 其它项目中的伙伴(S7、S5、 PG/PC、非西门子设备、未指定)	FC AGSEND、 AGRECEIVE AG_LSEND、 AG_LRECV
电子邮件连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - 未指定(S7 - 邮件服务器)	FC AGSEND、 AGRECEIVE

* 在此，FC AG_SEND 和 AG_RECV 只能用于 S7-300(这取决于 CP 的产品编号，参见 CP 文档)。

** 在此，FC AG_LSEND 和 AG_LRECV 通常可用于 S7-400，也可用于 S7-300 (这取决于 CP 的产品编号，参见 CP 文档)。

特性：连接广播和多点传送节点

对于特殊的连接类型，有一个选项可以选择不止一个连接伙伴(广播和多点传送节点)。这些选项在 SIMATIC NET(NCM S7)手册中介绍。对话框中列出的连接伙伴“所有广播节点”或“所有多点传送节点”，由此可输入新的连接。

- 可以为连接类型为 FDL 连接和 UDP 连接建立到“所有广播节点”的连接(同时发送到所有的广播接收端)。
- 可以为连接类型为 FDL 连接和 UDP 连接建立到“所有多点传送节点”的连接(同时发送到多个节点)。

10.12.2 连接的创建规则

在有一个以上子网的项目中选择连接路径

如果站连接到大量子网，那么 **STEP 7** 会选择一个通过其中一个子网的连接路径。**STEP 7** 认为该连接路径比其它路径效率更高。**STEP 7** 按下列次序选择首选的子网：工业以太网，然后是工业以太网/TCP/IP，然后是 **MPI**，最后是 **PROFIBUS**。

实例：有两个站通过 **MPI** 和工业以太网连网。**STEP 7** 选择通过工业以太网的路由。

请注意，即使到该子网的连接丢失，**STEP 7** 选择的路由仍然保留。**STEP 7** 不再另行选择通过其它子网的路由(例外：冗余 **S7** 连接)。

在 **S7** 连接中，用户可在该连接的属性对话框中改变由 **STEP 7** 自动设置的连接路径，例如，从 **MPI** 到 **PROFIBUS**。

可能连接的数目

在连接表中输入的可能的连接的数目取决于所选择的模块的资源，受 **STEP 7** 监视。

“模块状态”对话框的“通讯”标签卡有关于模块连接资源的信息。

硬件诊断和故障诊断

10.12.3 组态 **SIMATIC** 站中模块的连接

下文将介绍如何在网络视图中为连接端点(例如，**CPU**)创建连接。

特性

在下列任何一种情况下，**STEP 7** 将为连接的每个端点自动分配一个本地标识号：

- 如果通讯伙伴的双方都是 **S7-400** 站
- 如果一个通讯伙伴是 **S7-400** 而另一个是 **SIMATIC** 站

这种情况下，只能为有其它通讯伙伴的那个伙伴组态连接表中的连接，然后自动组态连接表中匹配的条目。

10.12.4 插入一个新连接

连接定义了两个节点之间的通讯关系。它定义下列事项：

- 所涉及的两个通讯节点
- 连接类型(例如，S7、点对点、FMS、ISO-on-TCP、FDL 或 ISO 传输)
- 取决于连接类型的特殊属性(例如连接是否永久保持组态，或是否可在用户程序中动态建立/断开连接)

要求

必须位于 NetPro 的网络视图中。

步骤

1. 在网络视图中，选择希望创建连接的模块。
结果：在网络视图的下半部分显示所选择的模块的连接表。
2. 在连接表中双击一个空行，或选择一行，并选择菜单命令**插入 > 连接**。
3. 在“新连接”对话框中选择所需的连接伙伴。可以在该对话框的在线帮助中获得关于选择连接伙伴的帮助信息。
4. 指定连接类型。
5. 如果希望在点击“确定”或“添加”后查看或改变连接属性，那么激活“显示属性对话框”复选框：
“属性”对话框的内容取决于所选择的连接；可在该对话框的在线帮助中获得关于填写该对话框的帮助信息。
结果：STEP 7 在(所选择的)本地节点的连接表中输入连接，并且在需要时，为该连接分配本地 ID 和伙伴 ID，它们将在编程通讯功能块时用到(块参数“ID”的值)。

10.12.5 改变连接伙伴

可以改变先前已组态连接的连接伙伴。保留本地 ID 和连接类型。

要求

必须位于 NetPro 的网络视图中。

步骤

1. 在网络视图中，选择希望修改其连接的模块。
2. 在连接表中选择包含要修改连接的行。
3. 双击所选择的“伙伴”栏区域，或选择菜单命令**编辑 > 连接伙伴**。
结果：出现“修改连接”对话框。
4. 在“连接伙伴”框中，选择终点(即，当前项目中的模块或多项目中的另一个项目中的模块)。如果所选择的新连接伙伴为“在一个未知项目中”的伙伴，那么将提示输入该连接的连接名称(参考)。
5. 点击“确定”，确认输入。

注意

请注意，修改连接伙伴时，已组态连接的属性将返回给缺省设置。如果希望改变连接属性，那么使用菜单命令**编辑 > 对象属性**。

下列各项适用于 S7 连接：从 STEP 7 V5 版本起，可以改变“未指定”连接伙伴(例如，改变为一个 SIMATIC 300/400 站)。还可以将 SIMATIC 站伙伴改变为“未指定”。

10.12.6 保留连接

如果希望保留节点的通讯资源，以便日后扩展项目，或者还不想指定一个连接伙伴，那么可以为连接伙伴输入“未指定”。这时，保留连接不能用于所有连接类型。

要求

必须位于 **NetPro** 的网络视图中。连接的属性对话框打开。

步骤

1. 在“站”框中，选择“未指定”选项。
结果：取消激活“模块”框中的条目。
2. 在“类型”框中选择连接类型。
3. 如果希望在点击“确定”或“添加”后查看或改变连接属性，那么激活“显示属性对话框”复选框。
4. 点击“确定”，确认输入。
结果：STEP 7 在本地节点的连接表中输入连接，并为该连接分配本地 ID，它将在编程通讯块时用到。

注意

请注意，还可以为每个连接分配特殊属性。为此，选择菜单命令**编辑 > 对象属性**。

10.12.7 删除一个或多个连接

要求:

必须位于 **NetPro** 的网络视图中。

步骤

1. 选择希望删除的连接。
2. 选择菜单命令 **编辑 > 删除**。
如果在连接表中输入了连接的本地 ID 和伙伴 ID，那么 **STEP 7** 也删除表中连接伙伴的连接。
3. 将删除了连接的连接表下载到相关的可编程模块中。(要删除可编程模块的所有连接，必须将一个空的连接表下载到模块中。)

10.12.8 复制连接

引言

连接不能单独复制，而始终与项目或站一起复制。

可以复制下列各项：

- 整个项目
- 项目内或跨项目的一个或多个站

要求

必须打开 **SIMATIC** 管理器。

复制项目

复制项目时，也复制所有已组态的连接。由于连接保持一致，所以不要求对已复制的连接进行设置。

复制站

当在项目内或跨项目复制一个或多个站时，可能需要重新将连接伙伴分配给本地节点(修改连接)。

如果一个连接没有任何连接伙伴，则可以在连接表中看出，因为连接伙伴的行以粗体显示。

如果站与站之间的相关子网随同站内、站间的连接同时跨项目复制，则连接保持完整和一致。

10.12.9 组态 SIMATIC PC 站的连接

可以为 SIMATIC PC 站组态连接。根据 PC 上可用的接口(通讯处理器、CP)，可以为其组态相应的连接类型。

如果要创建或修改 S7 连接以外的连接类型(例如容错 S7 连接)，必须确保已经安装有相应的选项包。

要求

已经组态了 SIMATIC PC 站和其上所有的通讯端点(应用程序、OPC 服务器、software PLC 或 slot CPU)和 PC 通讯卡。已经组态了所有要作为连接的通讯端点的站。

要组态连接，根据所使用的组件，必须注意以下几点：


- WinLC(V3.0)：该版本不支持任何组态的连接。
- Slot PLC(CPU 41x-2 PCI)：只能通过一个已组态的 CP 来为这些 CPU 组态连接。
- 应用程序和 OPC 服务器：请参考所使用的应用程序或编程设备的文档。

如何组态连接

1. 在 SIMATIC PC 站的网络视图选择通讯端点，以便连接表可见。
2. 双击连接表中的一个空行，或高亮显示一行，然后选择菜单命令**插入 > 连接**。
3. 在“新建连接”对话框中选择所需的连接伙伴。可以在该对话框的在线帮助中获取关于选择连接伙伴的帮助信息。
4. 定义连接类型。
连接的特殊属性：与 S7 站分配数字值不同，STEP 7 为本地标识号(连接标识号)分配名称取代数字值。可以在连接的对象属性中更改该名称。
新建的连接总是双向的连接；也就是说，STEP 7 自动在伙伴的连接表中输入本地站的连接。
5. 选择菜单命令**网络 > 保存和编译**。
在编译时，将生成 PC 站的组态文件(“XDB 文件”)。它包含了 PC 站的名称、连接描述和分配的参数以及 PC 通讯卡的子网信息。
在“组态”标签中输入组态文件的路径(SIMATIC PC 站的对象属性)。
6. 如果 PC 站是通过站组态编辑器来组态的，可以装载 PC 站(参见下载 PC 站)。否则，继续执行第 7 步。
7. 将组态文件复制到 PC 站中(可编程逻辑控制器)。
通过“设置 PG/PC 接口”程序(“STEP 7 组态”标签)设置组态文件在 PC 站上的位置。
可在“SIMATIC NET、S7 编程接口”以及“STEP 7 组态”标签的在线帮助中获得关于安装在编程设备/PC 上的更多详细信息。

10.12.10 组态用于 SIMATIC PC 站的具有路由的 S7 连接

对于 OPC 服务器(版本 6.1 以上的光盘 SIMATIC NET PC 软件产品的一部分), 您可组态 SIMATIC PC 站/SIMATIC HMI 站和连接到不同子网的 S7 站之间的 S7 连接。

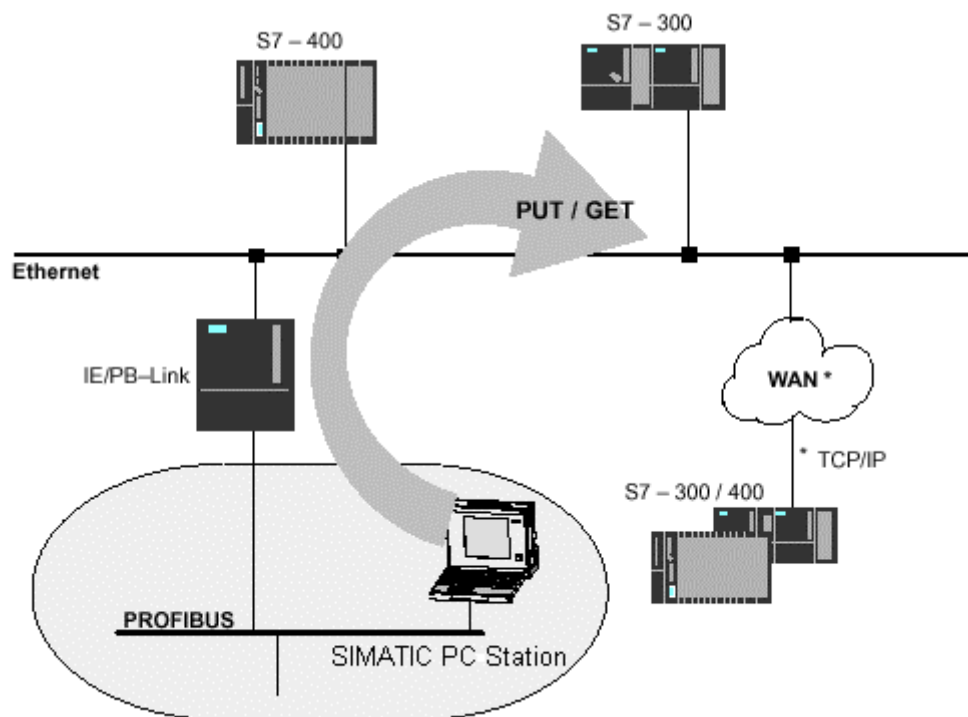

要求

两种子网都通过路由器进行互连, 例如 IE/PB Link。路由功能也可由 S7 站或 SIMATIC PC 站来执行, 该站通过 CP 或 CPU 与两个子网互连。

SIMATIC PC/HMI 站中的终点(当前仅 OPC 服务器)必须支持具有路由的子网。

连接伙伴必须位于相同的项目中。

如果只能组态单向 S7 连接怎么办

S7 站只能作为通讯服务器供互连子网上已组态的单向 S7 连接使用。

在这种情况下, 可使用 NetPro 来组态单向 S7 连接, 供其它子网上的 SIMATIC PC 站/HMI 站使用。这使您能够通过 PUT(写访问)功能和 GET(读取访问)功能来访问 SIMATIC PC 站用户程序中的 S7 站数据。

10.12.11 将编程设备/PC 作为连接伙伴

如果希望在编程设备或 PC 上组态终点连接，可使用不同的选项。在网络视图选择“PG/PC”对象或“SIMATIC PC 站”对象：

- 应用程序的“SIMATIC PC 站”，使用组态文件(*.xdb 文件)实现与 SIMATIC S7 站的通讯，例如：
 - 用于使用可选软件包 S7-REDCONNECT 的冗余连接(故障安全 S7 通讯)，或
 - 用于 SAPI-S7 接口
 - 用于 OPC 服务器

请查看 SIMATIC NET 产品的产品信息，了解是否可通过组态文件实现组态。

- 应用程序的“PG/PC”使用 LDB 文件实现与 SIMATIC S7 站(SAPI-S7 接口)的通讯

10.12.12 到 PG/PC 的 S7 连接

只有在 PG/PC 具有 SAPI-S7 编程接口(C 编程接口，用于访问 SIMATIC S7 组件)或 OPC 服务器时，才能实现从 S7 站到 PG/PC 的 S7 连接。

可在该对话框的在线帮助中获得关于填写该对话框的更多信息。

对于连接伙伴“PG/PC”

组态连接的方法之一就是创建一个 LDB(本地数据库)：

1. 在网络视图中组态 PG/PC。
2. 组态应该连接到 PG/PC 的站。
3. 创建 S7 连接时，必须选择“PG/PC”作为连接伙伴。
4. 编辑“地址详细资料”对话框(可通过连接属性来访问)。在该对话框中，输入连接的名称和编程设备/PC 的虚拟现场设备名称。在本对话框的在线帮助中可获得关于本对话框的更多信息。
5. 然后，双击已组态的编程设备/PC，生成本地数据库(LDB)。
6. 将该数据库传送到编程设备/PC。
7. 将连接下载至站。

对于连接伙伴“SIMATIC PC 站”

在网络视图中为编程设备/PC 创建一个 SIMATIC PC 站。该“应用”形成具有该站类型的连接终点。

10.12.13 到带 WinCC 的 PG/PC 的 S7 连接

对于“未指定”连接伙伴

可以在项目内或跨项目创建到带 *WinCC* 的 PG/PC 的 S7 连接。创建 S7 连接时，必须将连接选择为“未指定”。在“地址详细资料”对话框中输入 *WinCC* 的特殊地址信息。

对于连接伙伴“SIMATIC PC 站”

在网络视图中为编程设备/PC 创建一个 SIMATIC PC 站。*WinCC* 形成具有该站类型的连接终点。

10.13 组态其它项目中的伙伴的连接

10.13.1 其它项目中的伙伴连接类型

选择到其它项目中的通讯伙伴的连接类型

已经建立一个多项目时，可以组态项目间连接。

连接类型取决于子网和建立连接的传输协议以及连接伙伴所属的自动化系列。

可以使用的块(SFB、FB 或 FC)取决于连接类型。

参照下表，可以方便地为需要建立的连接选择连接类型。

连接类型	子网类型	SIMATIC ...之间的连接	SFB/FB/FC
S7 连接	MPI、PROFIBUS、工业以太网	S7 - S7、S7 - PG/PC、S7 - 具有 WinCC 的 PG/PC 对于 MPI 网络：M7 - M7、M7 - S7、M7 - PG/PC	SFB USEND、URCV、BSEND、BRCV、GET、PUT、START、STOP、RESUME、STATUS、USTATUS
容错的 S7 连接	MPI、PROFIBUS、工业以太网	S7(H) - S7(H)、S7(H) - PC 站(H)	SFB USEND、URCV、BSEND、BRCV、START、STOP、RESUME、STATUS、USTATUS
FDL 连接	PROFIBUS	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、S7 - 非西门子设备、S7 - 到所有节点的广播	FB READ、WRITE、IDENTIFY、OSTATUS、REPORT
ISO 传输连接	工业以太网 (ISO - 传输协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定	FC AG_SEND、AG_RECV、AG_LSEND、AG_LRECV
ISO-on-TCP 连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定 S7 - 其它项目中的伙伴(S7、S5、PG/PC、非西门子设备、未指定)	FC AG_SEND、AG_RECV、AG_LSEND、AG_LRECV、AG_LOCK、AG_UNLOCK

连接类型	子网类型	SIMATIC ...之间的连接	SFB/FB/FC
TCP 连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定	FC AG_SEND*、 AG_RECV*、 AG_LSEND**、 AG_LRECV** AG_LOCK AG_UNLOCK
UDP 连接	工业以太网 (TCP/IP 协议)	S7 - S7、S7 - S5、S7 - PC/PG、 S7 - 非西门子设备、S7 - 未指定	FC AG_SEND、 AG_RECV、 AG_LSEND、 AG_LRECV

* 在此，FC AG_SEND 和 AG_RECV 只能用于 S7-300(这取决于 CP 的产品编号，参见 CP 文档)。

** 在此，FC AG_LSEND 和 AG_LRECV 通常可用于 S7-400，也可用于 S7-300 (这取决于 CP 的产品编号，参见 CP 文档)。

特性：连接广播和多点传送节点

对于特殊的连接类型，有一个选项可以选择不止一个连接伙伴(广播和多点传送节点)。这些选项在 SIMATIC NET(NCM S7)手册中介绍。对话框中列出的连接伙伴“所有广播节点”或“所有多点传送节点”，由此可输入新的连接。

- 可以为连接类型为 FDL 连接和 UDP 连接建立到“所有广播节点”的连接(同时发送到所有的广播接收端)。
- 可以为连接类型为 FDL 连接和 UDP 连接建立到“所有多点传送节点”的连接(同时发送到多个节点)。

10.13.2 组态项目间连接的基本步骤

使用多项目组态连接

从 STEP 7 V5.2 版本起，借助于多项目，可以很容易地创建项目间连接(参见：多项目须知)。

其它项目中可能的连接伙伴(不使用多项目)

有两种方法可建立到其它 STEP 7 项目中的连接伙伴的连接(不使用多项目)：

- 建立到“其它站”、“PG/PC 或“SIMATIC S5 站”的连接
- 建立到“未指定”连接伙伴的连接

注意：

在 STEP 7 项目内也能实现到“其它站”、“SIMATIC S5 站”、“PG/PC”和“未指定”连接伙伴的连接。可与哪个连接伙伴建立连接取决于连接类型及其它一些原因。

两种方法间的差异

- 必须在当前 STEP 7 项目中将一个“其它站”、“PG/PC”或“SIMATIC S5 站”组态为子网节点。**限定：**对于“其它站”和 SIMATIC S5 站，不能组态 S7 连接。其它所有连接类型都可以实现。
- 对于未指定伙伴，不必在当前 STEP 7 项目中组态子网节点。可建立到未指定连接伙伴的 S7 连接、PTP 连接、ISO 传输连接和 ISO-on-TCP 连接。

PtP 连接特例

与 STEP 7 连接对比，组态到未指定伙伴的 PtP 连接不需要连网本地节点。只需在进行连接前，连网实际设备中的通讯伙伴即可。

10.13.3 创建新的连接到未指定的伙伴

FMS、FDL、ISO-Transport 和 ISO-on-TCP 连接

FMS、FDL、ISO-Transport 和 ISO-on-TCP 连接在 SIMATIC NET 和 SIMATIC NCM 手册中描述。

S7 连接

可以使用未指定的连接伙伴，以便组态连接不同项目中的连接伙伴的 S7 连接。

要求

必须位于连接表视图(NetPro)中。

步骤

可以按如下步骤创建至“未指定”连接伙伴的 S7 连接或点到点连接：


1. 选择希望运行连接的模块(本地节点)。
2. 在连接表中双击一个空行，或选择一行，并选择菜单命令**插入 > 连接**。
3. 在“新建连接”对话框中，选择“未指定”作为连接伙伴。
4. 为连接设置属性：
为 **PtP** 连接：在 **PtP** 连接的属性对话框中，将伙伴名称从“未指定”改变为合适的名称(名称也输入到连接表中)。
为 **S7** 连接：输入连接伙伴的接口地址，并在属性对话框中单击地址详细资料按钮。
根据连接伙伴的不同，在“地址详细资料”对话框中必须有不同的设置。在在线帮助中可找到关于填写对话框的更多信息。

连接至不同项目中的伙伴的 S7 连接的“地址详细资料”对话框。

在未指定伙伴的连接属性对话框(S7 连接属性对话框和地址详细资料对话框)中，必须输入或选择(接口的)地址、连接的终点(机架/插槽)，及每个“其它方面”(即连接伙伴)的连接资源。

实例：如下的组态是先决条件：

站位于不同的项目中。在两个项目中，作为连接终点的 CPU 都位于中央控制器(机架 0)插槽 4 中。两个站都通过 CP 的 PROFIBUS 接口联网。

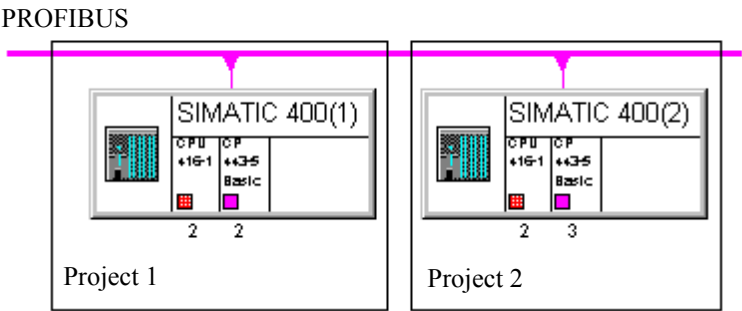

下列表格显示所示组态需要哪些补充信息，以便使连接设置投入使用。

对话框中关于未指定连接伙伴的信息...	...对于项目 1	...对于项目 2	注意
地址(接口)本地/伙伴	是	否	对话框： S7 连接属性
地址(接口)本地/伙伴	本地： 2 伙伴： 3	本地： 3 伙伴： 2	对话框： S7 连接属性，在连接路径下；地址必须匹配“交叉”。
机架/插槽	本地： 0/4 伙伴： 0/4	本地： 0/4 伙伴： 0/4	对话框：“地址详细资料”
连接资源(十六进制) (本地/伙伴)	本地： 10 伙伴： 11	本地： 11 伙伴： 10	对话框：地址详细资料； 连接资源不能设置两次， 并必须匹配“交叉”。
TSAP(传送服务访问点)	显示(不能改变)	显示(不能改变)	对话框：地址详细资料； 对于接口的站内部寻址， 通过连接“运行” (由地址详细资料组成)

10.13.4 创建到“其它站”、“PG/PC”、“SIMATIC S5 站”的连接

要求

必须已经在两个项目中都创建了整个网络组态。

在一个项目中组态的站必须作为“其它站”输入到其它项目中。

必须打开网络视图(NetPro)。

步骤

该步骤与在一个项目中创建到伙伴(PG/PC、“其它站”和 SIMATIC S5)的连接相同。

输入新的连接

10.14 保存连接

10.14.1 保存连接

NetPro 保存连接时(菜单命令**网络 > 保存**)，会无保留地保存所有与功能网络组态有关的网络和站数据。更多信息，请参见“保存并下载网络组态以及一致性检查”部分。

11 组态全局数据通讯

11.1 概述：全局数据通讯

引言

全局数据通讯(GD 通讯)是集成在 S7-300 和 S7-400 CPU 操作系统中的一种简单通讯方法。

GD 通讯将允许通过多点接口在 CPU 之间对数据进行循环交换。循环数据交换将随正常的过程映像产生。

可使用 STEP 7 组态全局数据通讯；传送全局数据由系统完成，因此不必对其进行编程。

下面的章节将说明，如何使用每个提供给 CPU 的技术参数(GD 循环的数目、GD 包的大小和数目等)，计算出使用“GD 通讯”过程可在 CPU 之间进行数据交换的数量。

下列内容也将列出：

- 应遵守的发送和接收条件
- 计算大致响应时间的公式

什么是全局数据？

全局数据在其用于 GD 通讯过程时使用的是 CPU 中的下列地址区：

- 输入、输出(来自过程映像)
- 位存储器
- 数据块区域
- 定时器、计数器(不推荐使用，因为数值当前将不再位于接收程序中；只能被组态为发送地址区)

外围设备区(PI 和 PQ)以及本地数据均不能用于全局数据通讯。

数据传送过程

按照广播方法进行的全局数据通讯功能，意味着接收到全局数据后并不进行应答。发送程序并不接收这样的信息，即：接收程序是否已经接收，以及哪一个接收程序接收到了已发送数据。如果过程要求进行可靠的数据交换，则使用诸如 **S7** 功能的其它服务。

用于全局数据通讯的子网

可以进行 GD 通讯：

- 仅通过一个 **MPI** 子网(不同的站之间)或
- 仅通过底板总线(例如，多值计算中某个机架的 **S7 CPU** 之间)

地址区如何成为发送/接收区？

将使用 **STEP 7** 在全局数据表(GD 表)中对全局数据通讯中所涉及的地址区进行组态：

- 每一列恰好分配给一个 **CPU**，意味着这些列代表了数据交换中所涉及的 **CPU(最多 15 个 CPU)**
- 每一行(或者更精确地：可在一行中进行编辑的每个单元)均表示地址区，通过该地址区，一个 **CPU** 只进行发送，而另一个或更多的 **CPU** 进行接收

在对表格进行填写、编译以及将其下载给相关的 **CPU** 时，这些 **CPU** 将在扫描周期检查点(表示发生过程映像更新时的时间)通过这些地址区循环进行发送和接收。

特性：使用 **S7-400**，也可使用用于事件驱动发送的 **SFC60(GD_SND)**发送所组态的全局数据，而使用 **SFC61(GD_RCV)**进行接收。

11.2 确定 GD 资源的通讯能力

11.2.1 确定 GD 资源的通讯能力

可使用下列技术规范(“GD 资源”)来确定 S7 CPU 对 GD 通讯的最高性能:

- GD 环的数目(CPU 可参与的)
- 每个 GD 包的最大净数据数目
- 每个 GD 环中, 可接收的 GD 包的最大数目
- 每个包的一致性数据长度

剩余的已文件化的 GD 资源对所有 S7 CPU 都相同, 因此, 与 CPU 的选择无关。

上面所列的技术数据提供了间接信息, 说明通过 MPI 子网或 S7-400 底板总线连接在一起的 CPU 可循环交换的数据量。下文中阐述了发送数据“捆绑”形成 GD 包的方法以及所使用的 GD 环的数量。

提示

如果只希望在几个 CPU 之间传送少量数据(只有几个字节), 那么只要在 GD 表中输入地址区域, 并编译该表即可。

STEP 7 自动打包并分配资源。编译好 GD 表的第一列(“GD 标识符”)后, 可以查看所使用的总资源(GD 环和 GD 包)。

下文中概述了使用 GD 包和 GD 环的原理。

11.2.2 所需要的 GD 包数目

一个 GD 包就是一个数据帧，可以“一次性”地从一个 CPU 发送到一个或多个其它 CPU 中。

GD 包包含的净数据的最大数目如下(参见 CPU 的技术规范):

- S7-300 中最大为 22 个字节
- S7-400 中最大为 54 个字节

实例 1:

对于 S7-300 CPU，希望使用最大发送区域从数据块发送。位存储区域用于接收 CPU。

对于 S7-300 CPU，在 GD 表中输入下列值作为发送区域:

- DB8.DBB0:22(在 DB8 中，从数据字节 0 开始的 22 个数据字节区域)

在 GD 表中为另一个 CPU 输入下列值作为接收区域(必须始终与发送区域大小完全相同):

- MW100:11(即从 MW100 开始的 11 个存储字)

规则

- 如果希望从一个以上的地址区域发送，那么必须对所使用的每个附加地址区域，从净数据的最大数目中减去两个字节。
- 位地址(例如，M 4.1)使用 GD 包中一个字节的净数据。

实例 2:

希望从数据块以及输出的过程映像发送。那么，GD 包的大小只能为 20 个字节。

在 GD 表中输入下列值作为 S7-300 CPU 的发送区域:


- DB8.DBB0:10 (这是 DB8 中从数据字节 0 开始的 10 个数据字节的区域)
- QW0:10 (这是从 QW0 开始的 10 个输出字的区域)

可按与第一个实例相似的方式，为其它 CPU 输入接收区域；接收区域的宽度必须与发送区域相同。

11.2.3 所需要的 GD 环数目

什么是 GD 环？

所有作为发送器或接收器参与交换通用数据包的 CPU 形成一个 GD 环。

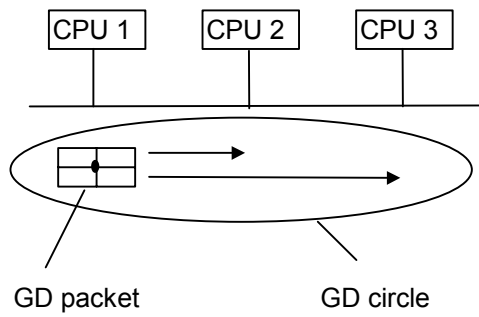


转换到 GD 表实例(编译之后)

GD 标识符	CPU 1	CPU 2	CPU 3
GD 1.1.1	> MW0	IW0	IW0

GD 表图例：


“>” 表示发送器

Structure of the GD Identifier:

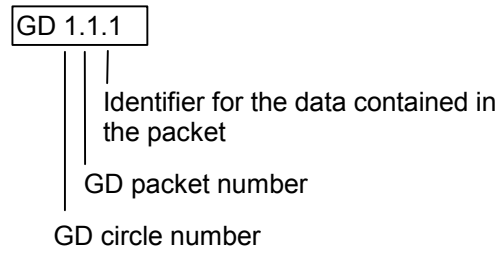

何时需要另一个 GD 环？(情况 1)

如果待传送和接收的数据大于一个 GD 包容纳能力，则要求使用一个附加的 GD 环。

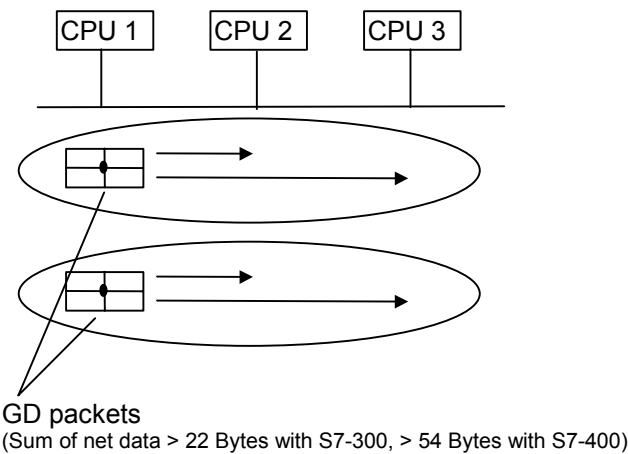


转换到 GD 表实例(编译之后)

GD 标识符	CPU 300(1)	CPU 300(2)	CPU 300(3)
GD 1.1.1	>MW0:10	IW0:10	IW0:10
GD 2.1.1	> MW100:4	IW30:4	IW20:4

何时需要另一个 GD 环？(情况 2)

如果发送和接收 CPU 不相同，那么也要求另外一个 GD 环(必须创建一个新的 GD 包)。

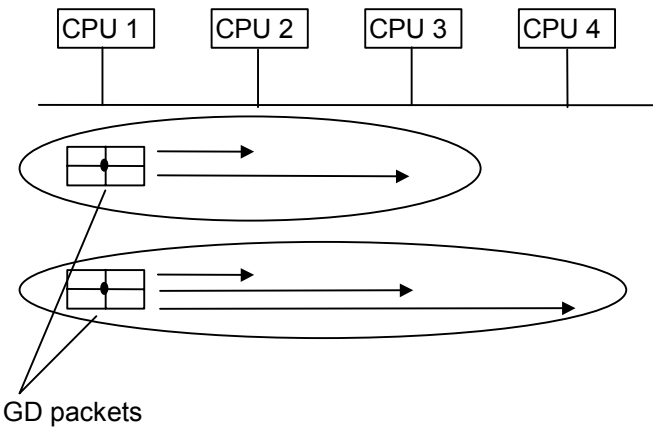

转换到 GD 表实例(编译之后)

GD 标识符	CPU 300 (1)	CPU 300 (2)	CPU 300 (3)	CPU 300 (4)
GD 1.1.1	> MW0	IW0	IW0	
GD 2.1.1	> MW100:4	IW30:4	IW20:4	IW30:4

提示

即便某些 CPU 不需要 GD 包，建议也为 GD 包确定作为接收器的 CPU(例如上面实例中的 CPU 4)。如果发送器和接收器 CPU 相同，那么通过该方式可减少 GD 环的数目，例如，对于发送器 CPU。在上面的实例中，CPU 1、2 和 3 只形成一个 GD 环，因为两个 GD 将组合形成一个 GD 包。

GD 环的最大数目

GD 环的数目限制为 16 个。GD 环数目大于 16 的 CPU 不能加载全局数据组态。然而，STEP 7 并不禁止保存和编译具有更多 GD 环数目的 GD 表。
计算所需要的 GD 环的例外情况

11.2.4 计算所需要的 GD 环的例外情况

在某些条件下，可以减少所需要的 GD 环数目：

对于 S7-300:

如果一个 S7-300 CPU (“发送器 CPU”)只将一个 GD 包发送给另一个 S7-300 CPU (“接收器 CPU”)，且该接收器 CPU 只将一个 GD 包发回发送器 CPU，那么只使用一个 GD 环。

该属性反映了技术数据 “每个 GD 环接收 GD 包的最大数目 = 1” 。

在下面的实例中，您将通过 GD 标识符(GD 包编号)发现只需要一个 GD 环。

实例(编译后的 GD 表)

GD 标识符	CPU 300(1)	CPU 300(2)
GD 1.1.1	> MW100	IW2
GD 1.2.1	IW4:3	>MW10:3

对于 S7-400:

如果最多有三个 CPU 交换 GD 包，并且其中某个 CPU 只将一个 GD 包发送给其它两个 CPU，那么此时也只需要一个 GD 环。

该属性反映了技术数据“每个 GD 环接收 GD 包的最大数目 = 2”。

在下面的实例中，您将通过 GD 标识符(GD 包编号)发现只需要一个 GD 环。

实例(编译后的 GD 表)

GD 标识符	CPU 400 (1)	CPU 400 (2)	CPU 400 (3)
GD 1.1.1	> MW0	IW0	IW0
GD 1.2.1	IW2	IW2	> MW0
GD 1.3.1	IW0	> MW0	IW2

11.3 进行发送和接收的条件

11.3.1 进行发送和接收的条件

借助于扫描率，可以为参与交换 GD 包的每个 CPU 设置下列各项：

- 经过多少个周期之后发送 GD 包(只对于指定为发送器的 CPU)
- 经过多少个周期之后，接收 GD 包

特例：扫描率为“0”表示 GD 包的发送为事件驱动型(而不是循环型)
(只能用于带 SFC60/SFC61 的 S7-400)。

实例：

在发送器 CPU 上给 GD 包输入扫描率 20，这表示 CPU 每隔 20 个周期就在扫描周期检查点发送一次 GD 包。

在接收器 CPU 上给 GD 包输入扫描率 8，这表示 CPU 每隔 8 个周期就在扫描周期检查点接收 GD 包(或，更确切的说法是，在地址区域中输入已接收的 GD 包)。

发送器扫描率

无论如何，应该保持下列条件，使得 CPU 上的通讯负载处于较低的水平：

S7-300 CPU：扫描率 扫描周期 $\geq 60\text{ms}$

S7-400 CPU：扫描率 扫描周期 $\geq 10\text{ms}$

接收器扫描率

为了防止丢失 GD 包，其接收频率应该高于发送频率。

为了确保这一点，必须使用下列各项：

扫描率(接收器) 扫描周期(接收器) 扫描率(发送器) 扫描周期(发送器)。

11.3.2 扫描率和扫描周期之间的关系

有效的扫描率

发送器和接收器的有效扫描率为 0 及 1-255 之间的数值。请注意，太小的扫描率会使 CPU 超载。

建议：保持缺省的扫描率，或确保扫描周期 x 扫描率的乘积大于 0.5s。对于更高的通讯要求，应该使用不同的通讯机制，例如通过 PROFIBUS-DP 进行连接。

扫描率为 0 表示在用户程序中通过系统功能(SFC)来实现事件驱动的数据传输(并非所有 CPU 都适用)。

如果没有输入任何扫描率，那么使用缺省设置。

扫描率实例

扫描周期 x 扫描率的乘积可确定全局数据交换的时间间隔。

假设：CPU 412 中的用户程序的扫描周期约为 50ms。缺省的扫描率为 22。

$$50\text{ms} \times 22 = 1100\text{ms}$$

因此，该 CPU 每隔 1.1s 发送或接收一次全局数据。

例如，如果用户程序将扫描周期增大至 80ms，那么每隔 $80\text{ms} \times 22 = 1760\text{s}$ ，发送或接收一次全局数据。

如果再次达到值 1100s，那么必须重新计算扫描率。

$$\text{扫描率(新)} = 1100\text{ms} / 80\text{ms} = 13.75$$

即，由于延长扫描周期，必须将扫描率设置为 14，以保持时间间隔。

11.4 响应时间

可近似计算通过 MPI 子网交换 GD 包的两个站的响应时间。

计算响应时间的要求

- 传送速率为 187.5 kbit/s
- 不通过 MPI 进行其它通讯(例如, 通过已连接的编程设备或操作面板)

计算

响应时间 = 扫描率(发送器) × 扫描周期(发送器) + 扫描率(接收器) × 扫描周期(接收器) + 数目(MPI 节点) × 10ms

传送速率越高, 因数 “×10ms” 越小; 然而, 该因数不随传输速度的增大而线性减少。

提示

由于响应时间主要取决于扫描周期以及 MPI 上的其它通讯负载, 因此必须根据经验确定系统的响应时间, 并采用适当的扫描率。

输入扫描率

扫描率和扫描周期之间的关系


11.5 如何组态并保存全局数据通信

11.5.1 全局数据通讯的组态步骤

要求

必须已经组态了一个具有所有所需要的站的 MPI 子网。

步骤概述

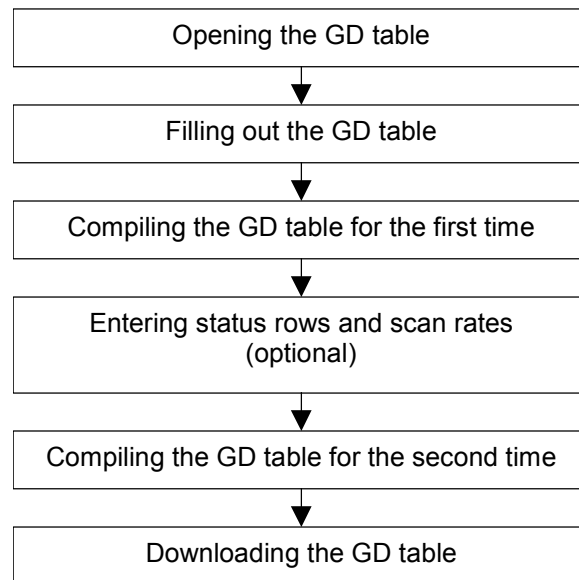

11.5.2 打开 GD 表

有两种打开全局数据表的方法：

- 打开一个子网的整个 GD 表
- 打开 CPU 的 GD 表

打开一个子网的 GD 表(建议使用)

- 在 SIMATIC 管理器中，选择一个 MPI 子网，然后选择菜单命令 **选项 > 定义全局数据**。
结果：打开所选择子网的 GD 表。

打开 CPU 的 GD 表

如果希望在维修以及搜索故障期间从 CPU 重新得到 GD 表，那么建议使用下列选项来打开全局数据表。

1. 选择菜单命令 **GD 表 > 打开 > CPU 全局数据**。出现“打开”对话框，在该对话框中，可以为所需要的 CPU 选择项目和站。
2. 选择下列选项之一：
 - 从 CPU 中“在线”直接读取数据，或
 - 从离线项目中“离线”取得 CPU 的系统数据
3. 选择该项目，并双击包含所要求 CPU 的站，打开该站。
4. 选择希望显示其 GD 表的 CPU 的“块”对象。
5. 点击“确定”，确认选择。

结果：出现一个全局数据表，参与全局数据通讯的所有 CPU 都加入在该表的列标题中。然而，该表只包含所选择的 CPU 的值。

要完善 GD 表的空单元，必须更新该表。

- 选择菜单命令 **视图 > 更新**。现在，GD 表就可以显示所有条目。

11.5.3 GD 表使用提示

插入全局数据行

- 选择菜单命令**插入 > GD 行**

删除全局数据行

- 选择一行，并选择菜单命令**编辑 > 删除**。

插入和删除 CPU 列

- 选择菜单命令**插入 > CPU 列**。

删除 CPU 列

- 选择一列，并选择菜单命令**编辑 > 删除**。

删除 CPU 列的注意事项

如果从全局数据表中删除一个 CPU 列，那么也会删除该 CPU(离线)相应的系统数据。请牢记，还必须将 CPU 中用于已删除 CPU 列的在线数据同时删除。

要求：编程设备必须通过多点接口连接到 CPU，并且该 CPU 必须处于 STOP 模式。

选择菜单命令 **GD 表 > 删除 CPU 全局数据**，在随后出现的对话框中，选择“在线”选项。

修改列宽

可以修改每个 CPU 列的宽度。还可以使列窄得看不见。

- 将光标放在表头中的 CPU 单元的右侧，然后按住鼠标左键，水平拖动边界，调整列的大小。

11.5.4 填写 GD 表

要求

必须在 GD 表中取消切换扫描率和 GD 状态。

在表头中输入 CPU

1. 在全局数据表中，单击表头中的一列。则选中该列。
2. 选择菜单命令 **编辑 > 分配 CPU**。将出现“打开”对话框。
或者，可双击列标题，打开该对话框。
3. 选择当前项目，然后双击打开所需要的 CPU 的站。
4. 选择 CPU，然后点击“确定”，确认选择。
结果：在表头中显示所选择的 CPU 名称。

在 GD 行中输入数据

要求：必须已经在表头中输入了相关的 CPU(参见上面)。

1. 将光标放在一个表格单元中，然后输入所需要的地址。只能输入绝对地址(例如，IW0)；不能输入符号项。
提示：一组具有相同数据类型的连续地址在全局数据表中只需要一个条目。在这种情况下，在地址后输入一个冒号，然后输入重复因子。重复因子定义数据区的大小。

实例：IW4: 3 表示：从 IW4 开始的 3 个字。

2. 按下 F2 键，从改写模式切换到插入模式。
3. 以惯用方式编辑该表。还可以使用菜单命令 **编辑 > 剪切**、**编辑 > 复制或编辑 > 粘贴**。
4. 通过回车完成输入。

注意

在一个 GD 环中，要么只使用通讯总线(在 S7-400 站内)，要么只使用 MPI 子网(站外)。不能进行混合操作。

定义发送器和接收器单元

每个全局数据行都只包含一个发送器以及一个或多个接收器。“>”表示发送器。
全局数据表中的所有单元都被预置为接收器。

- 要将数据单元定义为发送器，可以高亮显示该单元，然后选择菜单命令 **编辑 > 发送器**。
- 要将数据单元定义为接收器，可高亮显示该单元，然后选择菜单命令 **编辑 > 接收器**。

注意

包含定时器和计数器的单元只能用作发送器。

11.5.5 首次保存和编译 GD 表

保存

保存了在源文件中存入输入到全局数据表中的数据。

- 选择菜单命令 **GD 表 > 保存**
或
 1. 选择菜单命令 **GD 表 > 另存为**
 2. 浏览希望保存全局数据表的项目。
 3. 点击“确定”，进行确认。

注意

为了将在全局数据表中所作的改变保存到系统数据中，必须编译全局数据表。

在编译之后，立即在相关 CPU 的系统数据中直接自动保存数据。

只有将 GD 表中的每个改变都存入源文件(保存)和系统数据(编译)中，才能保证源文件和系统数据之间的数据的一致性。

编译

为了将输入到全局数据表中的数据编译为 CPU 可以理解的语言，需要运行编译器。

全局数据表中的表格数据编译为 CPU 可以处理的系统数据。

编译器会为每个 CPU 列创建与特定 CPU 通讯所需的确切的系统数据。因此，每个 CPU 都有自身的 GD 组态。

- 在工具栏中单击相应的按钮，或选择菜单命令 **GD 表 > 编译**。全局数据表将编译为阶段 1。

结果：STEP 7 检查：

- 在 CPU 列标题中所指定的 CPU 的有效性
- 在表格单元中输入地址的语法。
- 发送器和接收器数据区的大小(发送器和接收器的数据区大小必须相同)
- 一行中的全局数据要么仅通过通讯总线交换，要么仅通过 MPI 子网交换。
不能进行混合操作。

成功完成第一次编译后，GD 表处于阶段 1。在阶段 1 中，可以在 GD 表中编辑状态行和扫描率。

11.5.6 输入扫描率

引言

全局数据交换如下进行：

- 发送器 CPU 在一个周期结束时发送全局数据。
- 接收器 CPU 在一个周期开始时读取数据。

借助于扫描率，可以确定数据将在多少个周期后发送或接收。

步骤

1. 如果全局数据表还没有处于阶段 1，那么编译该表(可以在屏幕底部边缘的状态栏中查看该信息)。
2. 如果 GD 表中没有显示扫描率，那么选择菜单命令视图 > 扫描率。
3. 输入所需要的扫描率。只能在有上述 GD 包条目的列中才能输入该数据。
注意：在查看状态行和/或扫描率行时，只能编辑这些行。
4. 重新编译全局数据表(阶段 2)。

扫描率和扫描周期之间的关系

11.5.7 输入状态行

引言

对于每个全局数据(GD)包，可给每个参与的 CPU 指定一个状态双字。状态双字在表中具有“GDS”标识符。如果将状态双字(GDS)分配给具有相同格式的 CPU 地址，那么可以在用户程序或状态行中评估状态。

组状态

STEP 7 会为所有的全局数据包创建一个组状态(GST)。

组状态是一个具有与状态双字(GDS)相同结构的双字，通过逻辑或操作链接所有状态双字而形成。

11.5.8 第二次编译 GD 表

编辑了状态行和/或扫描率行之后，要重新编译全局数据表，确保新信息合并到系统数据中。

在阶段 1 生成的系统数据足以运行全局数据通讯。可以从编程设备上将该数据下载至 CPU。只有在希望改变扫描率缺省值或在状态行中输入条目时才需要阶段 2。

下载全局数据组态

11.6 使用系统功能进行的全局数据传送

11.6.1 使用系统功能进行的全局数据传送

S7-400 CPU 支持事件驱动的数据传输。来自用户程序系统功能(SFC)的命令可确定何时进行数据交换。SFC60 “GD_SND” (发送全局数据)可用于发送全局数据，而 SFC61 “GD_RCV” (接收全局数据)可用于接收全局数据。如果 CPU 支持事件驱动的数据传输，那么必须在全局数据表中输入扫描率“0”。如果输入值大于“0”，那么全局数据传输为循环、事件驱动型。

12 下载和上传

12.1 下载组态到可编程控制器

提示

下载之前，使用菜单命令**站 > 检查一致性**，确保站组态中没有错误。然后，**STEP 7**检查是否可以从当前组态中创建可下载的系统数据。在一致性检查期间发现的所有错误会在显示在窗口中。

下载要求

- 通过 **MPI** 电缆将编程设备(PG)连接到 **CPU** 的 **MPI** 接口上。
- 在一个已连网的系统中(编程设备连接到子网):
一个子网中的所有模块必须具有不同的节点地址，并且实际组态必须与所创建的网络组态相匹配。
- 当前组态必须与实际的站结构相匹配。
只有在组态一致并且无错时，才能将该组态下载到站中。只有这样，才能创建系统数据块(SDB)，并依次下载到模块中。
- 如果站结构包含通过软件选项包进行组态和参数分配的模块：那么选项包必须具有授权。

步骤

- 选择菜单命令 **PLC > 下载到模块**。
STEP 7 通过对话框指导您完成该过程。

整个可编程控制器的组态下载到 CPU 中。CPU 参数立即生效。在启动期间，其它模块的参数传送到该模块。

注意

部分组态，例如，单个机架的组态，不能下载到站中。为确保一致性，STEP 7 总是将整个组态下载到站中。

在下载期间改变 CPU 工作模式

触发功能 **PLC > 下载**时，可以在对话框的指导下，在编程设备上执行如下动作：

- 将 CPU 切换到 STOP
(如果模式选择器设为 RUN-P 或到 CPU 的连接获得口令批准)
- 压缩存储器
(如果没有足够的连续空闲存储器可用)
- 将 CPU 切换回 RUN

下载网络组态到可编程控制器

下载全局数据组态

显示和改变工作模式

12.2 首次下载网络组态

首次下载之前，与子网相连的模块还没有已组态的节点地址，只有缺省地址。为了使网络正确运行，子网中的每个节点都必须具有互不相同的节点地址。

- 通过 CPU 连接的 MPI 子网
CPU 出厂时具有缺省地址 2。然而，只能在子网中使用该地址一次，因此必须改变其它 CPU 的缺省节点地址。
- 带 CP 的 PROFIBUS 和工业以太网子网
必须组态通过这些子网运行的站的 CP，并为其分配一个节点地址。例如，应该在通过子网进行下载和通讯之前，通过站的 MPI 分配地址(可在 SIMATIC NET 和 SIMATIC NCM 手册中获得更多信息)。
还有有固定 MAC 地址的工业以太网 CP(例如 CP 443-1EX11) 这些模块支持通过工业以太网直接下载初始组态。无需通过 MPI “命名” 站。可通过以太网执行所有 PG 功能。

如果网络节点不是 S7 站...

如果网络节点不是 S7 站，那么必须使用专门工具或开关来分配网络和节点属性。
例如，DP 从站就是该类情况，必须使用开关设置其 PROFIBUS 地址。

确保这些设置与网络视图中的对象设置相匹配(PG/PC、其它站、S5 站)。

改变 DP 从站的 PROFIBUS 地址

连接到 PROFIBUS 子网的 DP 从站也必须具有唯一的 PROFIBUS 地址。如果希望连接的 DP 从站支持“Set_Slave_Add”功能(例如，ET 200C)，那么可以通过 STEP 7 分配地址：

在 SIMATIC 管理器以及在“组态硬件”中，可使用菜单命令 **PLC > PROFIBUS > 分配 PROFIBUS 地址**来分配一个新的 PROFIBUS 地址。

提示： 如果不完全确定当前的地址分配，那么应该将 DP 从站逐个连接到 PG/PC，然后重新分配它们的地址。

改变 S7 站的节点地址

要改变 S7 站预置的节点地址，请按如下步骤执行：

1. 组态站；在“常规”标签中(“接口”下的“属性”按钮)设置已连接的模块(例如，CPU)的节点地址。
2. 将模块切换到 STOP，然后通过一根连接电缆将编程设备连接到模块的接口上。
3. 确定已连接模块的预置节点地址(例如，在 SIMATIC 管理器中使用菜单命令 **PLC > 显示可访问节点**)。
4. 将具有新节点地址的组态下载至可编程控制器(即，下载至已连接的模块)：
 - 在站视图(组态硬件)中使用菜单命令 **PLC > 下载**
 - 在网络视图(NetPro)中选择希望下载的站，然后选择菜单命令 **PLC > 下载 > 在当前项目中 > 所选择的站**。输入“旧”(仍然有效)的预置地址。

12.3 下载网络组态到可编程控制器

要求

在此，假设已经组态整个项目，也就是说：

- 已组态所有站
- 已创建所有子网并设置其属性
- 已组态连接(如果需要)
- 已设置 PG/PC 接口，从而可通过所连接的子网在 PG/PC 和可编程控制器之间进行通讯。
- 已检查了组态的一致性

只有当组态无错，即子网中所有连网模块都具有唯一的节点地址并且其实际组态与所创建的网络组态相匹配时，才能通过子网(PROFIBUS 或 MPI)将组态下载至可编程控制器。

12.4 下载到 PC 站

从 STEP 7 V5.1, Service Pack 2 起，可以完整地装载 PC 站——如 S7-300 或 S7-400 站。

前提条件

- 要完整地将 STEP 7 下载到 PC 站，必须通过组件编辑器(从 7/2001 起，此组件编辑器包含在 SIMATIC NET CD 中)将 PC 站组态为目标系统。在此为 PC 组件分配一个索引。该步骤与向 S7-300/400 站插入模块的操作相一致。
一经向 PC 站输入组态，就可以使用 SIMATIC NCM PC 向导，将其保存为一个项目，以便随后在 STEP7 中重复使用(例如，可以通过拖放到 STEP 7 项目中进行复制，然后组态与其它站的连接)。
- PC 站必须能够在线访问：将 STEP 7 安装在 PC 站上，或者创建中的系统(安装有 STEP 7 的 PG/PC)通过子网和各自的接口(CP 或集成的接口)访问 PC 站。

在组态网络时下载

用 STEP 7 组态网络时，可以执行所有的装载功能（例如下装 > 所选的伙伴站 > 子网中的站下装>所选的伙伴站，... 子网中的站等）。步骤与装载 S7-300/400 站相同。

当编译和存储 SIMATIC PC 组态时，仍将生成系统文件和组态文件(*.XDB file)。但是，不需要用该组态文件向 PC 站“传送”通讯组态。

如果插槽式 PLC 和软 PLC(WinLC)的路由信息代表一个网络接口，则该信息自动下载到 PC 站。

以前，只能通过插槽式 PLC 的集成接口或通过索引(插槽)9 上的 CP 下载到 PC 站。

在组态硬件时下载

注意下列事项，尤其是在下载硬件配置时：

PC 站组态表中的索引(行)125 包含固定条目“站管理器”。站管理器在项目侧 (STEP 7)代表 SIMATIC PC 站的整个组态。

在目标系统侧(PC 站)，SIMATIC NCM 运行期系统组件功能解释下载的组态数据 (SDB)。此运行期组件由组件编辑器(大约从 2001 年 7 月版起，包含在 SIMATIC NET CD 上)创建。据此，PC 站可以将下载的组态与实际的组态进行比较，并且，例如在出现错误时，传送关于缺省组态和实际组态之间的差别的信息。

12.5 下载网络组态的改变部分

要求

子网中的所有连网模块必须具有唯一的节点地址，并且实际组态必须与所创建的网络组态相匹配。

如果将一个新的站连接到子网，而且在该子网中已经存在预置节点地址，那么应该按“首次下载”中所述的操作进行。

在何处放置所下载的内容？

编译网络组态后(菜单命令**网络 > 保存和编译**)，或 **PLC > 下载 > ...** 后，NetPro 给可在 **SDB** 中解释其信息的模块创建系统数据块 (SDB)。SDB 可包含连接表、节点地址、子网属性、输入/输出地址以及模块参数。

根据所选择的下载菜单命令，不同的内容下载至不同的可编程控制系统。

注意

当 CPU 处于 RUN-P 模式时，只能通过选项 **PLC > 下载 > 连接和网关** 进行下载。

1 对于所有其它选项，CPU 必须切换到 STOP。对于所有其它选项，CPU 必须切换到 STOP。

对于 S7-300 CPU，只有在 CPU 处于 STOP 模式时才能下载连接。

菜单命令 > PLC > 下载	下载内容	下载至何处？
... 所选择的站	所选站的连接表、节点地址、子网属性、输入/输出地址以及模块参数。	至所选择的站
... 所选择的伙伴站	所选站的连接表、节点地址、子网属性、输入/输出地址、模块参数和所选站的连接伙伴	至所选择的站以及该站连接伙伴的所有站
... 子网上的站	连接表、节点地址、子网属性、输入/输出以及模块参数	依次至所选子网上的所有站
... 所选择的连接	所选择的连接(可进行多个选择)	至本地站以及(对于双向连接)相应的伙伴站
... 连接和网关	连接(有可能是空连接表)和网关信息	至所选择的模块 (可在 RUN-P 模式中)

步骤

1. 将编程设备连接到要装载节点所连接的子网上。
2. 打开 NetPro。
3. 在网络视图选择希望下载的站或子网(用于 **PLC > 下载 > 子网上的站**)。
4. 为菜单命令 **PLC > 下载** 选择上述选项中的一个。

更多信息

可在上下文关联帮助中获得与下载有关的菜单命令的更多信息(选择菜单命令然后按下 F1)。

12.6 下载全局数据组态

在编译器运行期间，全局数据表中的数据被转换成系统数据。如果编译期间没有显示错误，那么可以将系统数据传送到 CPU：

- 那么选择菜单命令 **PLC > 下载**。

GD 环的最大数目

GD 环的数目限制为 16 个。GD 环数目大于 16 的 CPU 不能加载全局数据组态。
显示和改变工作模式

12.7 从站中上载组态

要求

已经使用 MPI 电缆将编程设备(PG)连接到 CPU 的 MPI 接口。

提示

将站上传到一个新创建的空项目中。

以特殊方式依赖其它站的站(DP 主站上的 I 从站，具有直接数据交换/横向通讯链接的组态中的接收器和发送器)应该总是一起上传到一个项目中。原因：如果没有该类站的特定“伙伴”，那么项目将保留不一致性。

步骤

1. 选择菜单命令 **PLC > 上传**。
2. 出现打开组态的对话框。
3. 选择随后将要存储该组态的项目，然后点击“确定”进行确认。
4. 在随后出现的对话框中，设置将从中读取组态的模块(一般为 CPU)的节点地址、机架编号和插槽。点击“确定”，进行确认。

可以使用**站 > 属性**菜单命令，分配一个站名称给该组态，然后在缺省项目中进行存储(**站 > 保存**菜单命令)。

12.8 上传网络组态

概述

可以将项目的实际网络结构逐站上传至编程设备。

首先，可以在 **SIMATIC** 管理器中将项目的整个组态逐站上传至编程设备(菜单命令 **PLC > 上传**)。然后，**STEP 7** 会在当前项目中为每个要上传的站创建一个新的站对象。

或者可以在组态硬件时上传站组态(菜单命令 **PLC > 上传**)。

下面描述了如何在 **NetPro** 中逐站上传整个网络组态。

要求

PG/PC 连接到与希望上传的站或可通过网关访问的站相同的子网中。已知连接到子网的模块的节点地址和机架/插槽。

步骤

1. 将编程设备连接到要装载节点所连接的子网上。
2. 如有必要，为所装载的网络组态创建一个新的项目。
3. 在随后要保存所上传网络组态的项目中打开 **NetPro** (例如，通过一个新创建的项目)。
4. 选择菜单命令 **PLC > 上传站**。
只有在项目打开时才能选择菜单命令。

5. 在下面的对话框中，通过给定其节点地址和机架/插槽，指定待上传的站。
在网络视图中出现“站”对象以及具有网络连接的所有模块。也显示连接该站的子网。通过菜单命令**编辑 > 对象属性**，可以改变由系统分配的站名称。
也上传已组态的连接，并在选择一个模块作为连接终点时可见。
6. 还可以修改站组态或连接，然后将所做的改变装载到站。对于使用可选软件包创建的连接，必须安装可选软件包，从而可以编辑这些连接并将其重新装载到站中。
7. 按以上所述执行，直到已经装载所要求的所有站。
8. 如有必要，可以在当前项目中保存网络组态
(菜单命令**网络 > 保存**或**网络 > 保存和编译**)。

上传到编程设备的连接特性

在连接表中，丢失离线组态的连接伙伴 - 连接伙伴为“未指定”。然而，在属性对话框之后的对话框中将提供地址详细资料。

不是在所有情况下 **STEP 7** 都能确定 **PTP** 连接的通讯方向；但可由一个消息通知您可能采用的通讯方向。

如果两个连接伙伴都上传至编程设备(PG)，那么 **STEP 7** 将尝试恢复这些伙伴之间的连接。

13 一个以上的用户编辑项目

13.1 网络中的多用户组态

概述

在 STEP 7 中，可以采取 Windows 2000/XP 工作组方式和 2000/2003 Server 中多用户组态方式。您既可以以多项目方式进行工作，也可以考虑以下组态之一：

- 项目位于本地驱动器上，同时可以在另一台工作站上使用。


实例：工作站 1 和工作站 2 访问工作站 1 上的项目 A。

- 项目位于网络服务器上。

实例：工作站 1 和工作站 2 访问网络服务器上的项目 C。

- 项目分布在本地驱动器以及一个或多个网络服务器之中。

实例：工作站 1 和工作站 2 访问项目 A、B、C。

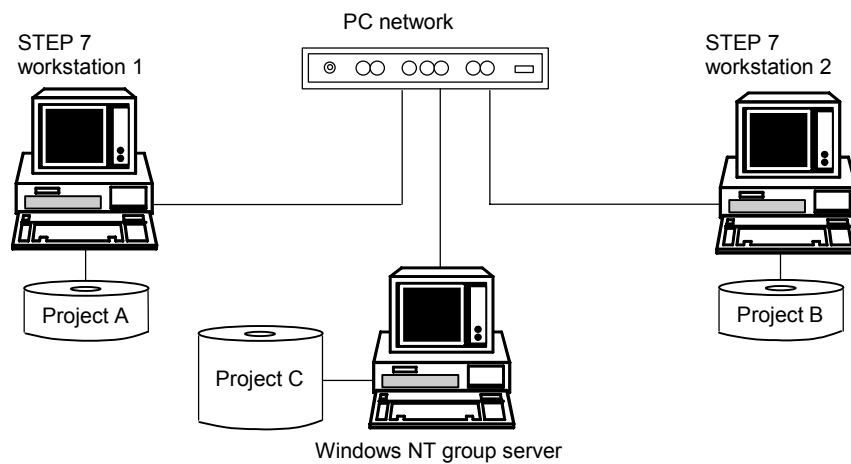

在网络服务器上存储项目的准则

- 从 5.2 版本开始，在网络服务器上存储项目时，可以使用通用命名标准来完成，即不必再为项目分配驱动器路径。
- 当您项目存储在网络服务器上或其它网络用户的有效驱动器上时，只有当所有访问该项目的 **STEP 7** 应用程序都关闭时，才可以关闭那些服务器或者网络节点上的 **Windows** 操作系统。
- 如果将自己的项目存储在网络服务器或其它网络站点的共享驱动器上，请确定网络服务器或者该网络站点的计算机上安装了 **STEP 7**。

S7 程序多用户编辑准则

请注意以下事项：

- 在能让多个用户同时使用 **S7** 程序之前，您必须设置工作站组态(菜单命令：**开始 > Simatic > STEP 7 > 组态 SIMATIC 工作空间**)。请注意对话框相应的帮助信息。
- 块和 **STL** 源文件：
每位用户应对不同的块和源文件进行编程。如果有两位用户试图在同一时间内编辑同一个块或者源文件，就会显示一条消息，并且拒绝第二位用户的访问。
- 符号表：
几位用户可以同时打开符号表，但只允许一位用户对它进行编辑。如果有两位用户试图在同一时间内编辑符号表，就会显示一条消息，并且拒绝第二位用户的访问。
- 变量表：
几位用户可以同时打开变量表，但只允许一位用户对它进行编辑。如果有两位用户试图在同一时间内编辑变量表，就会显示一条消息，并且拒绝第二位用户的访问。一个 **S7** 程序中可以有多个变量表。当然，这些变量表可以分别编辑，互不影响。

多用户编辑工作站的准则

请注意以下事项：

一个站点的硬件配置和网络组态只能集中由一个用户进行编辑。

13.1.1 设置工作站组态

为了从不同的 **STEP 7** 工作站对某个项目进行访问，您必须对每个站进行以下设置。

1. 在 **Windows** 的启动栏上，选择菜单命令：开始 > **Simatic** > **STEP 7** > 组态 **SIMATIC** 工作站。

选择“多终端系统”选项和您要使用的网络协议。

13.2 对未入网工作站进行单节点组态

13.2.1 将多个 **S7** 程序合并成一个程序

STEP 7 不支持未连网工作站上的 **S7** 程序的合并。在这种情况下，合并 **S7** 程序的唯一途径就是逐个复制块或源文件。复制完成后，必须手动编辑项目的共享数据(如符号表或变量表)。

1. 将块和源文件复制到各自的 **S7** 程序文件夹中。
2. 将各 **S7** 程序的符号表以 **ASCII** 格式导出，并将它们导入到合并后的 **S7** 程序的符号表中。
3. 检查这些符号是否已经使用过一次以上。

提示：您还可以使用剪贴板(复制并粘贴)，将短的符号表合并在一起。

4. 复制要使用的变量表，或者使用剪贴板(复制并粘贴)将各种变量表合并成一个新的变量表。

13.2.2 复制具有消息属性的 S7 程序

如果您已经将消息属性分配给了块，请注意，复制 S7 程序时有下列限制：

分配项目范围的消息号

消息号可以重叠。为了避免冲突，请：

- 使用菜单命令：编辑 > 特殊对象属性 > 消息号，将固定的消息号范围分配给各 S7 程序。
- 当您复制 S7 程序的时候，切勿覆盖其它的 S7 程序。
- 注意，只有消息类型(FB)可以脱离 S7 程序独立编程。

分配 CPU 范围的消息号

- 不用改变消息号，就可以将项目中的程序复制到交互项目中。
- 在复制单个块的时候，消息号会改变。此时，您需要重新编译块，以便在程序中执行改变了的消息号。

将分配有面向项目消息号的程序复制到分配有面向 CPU 消息号的项目中

- 如要将一个分配了面向项目消息号的程序复制到另一个包含分配了面向 CPU 消息号程序的项目中，可选择所需要的程序，并调用菜单命令：文件 > 另存为...，再在弹出对话框中激活“重新组织”复选框。
- 复制时，赋给消息属性缺省值。不一致的赋值会显示在弹出对话框中。在该对话框中，您可以自行选择赋值。

将分配有面向项目消息号的程序复制到分配有面向 **CPU** 消息号的项目中

您可以只复制带有消息的单个功能块。

警告

同一个项目的程序中的消息号的分配必须统一！

当您将一个含有文本库交叉引用的消息类型块复制到另一个程序中时，必须复制相应的文本库，或创建具有相同名称的新文本库，或在消息文本中修改交叉引用。

14 在多项目环境中使用项目

14.1 多项目须知

什么是多项目？

术语“多项目”是指含有某个自动化解决方案的所有项目和库的文件夹，该解决方案具有一个或多个 **STEP 7** 项目及(可选)库。一个多项目中的项目可以包含与其它对象相链接的对象(例如，**S7** 项目间连接)。

多项目有哪些优点？

作为多项目组成部分的项目可以被拆分成更小的对象，更容易检查。

例如，您也可以使用多项目来创建分布式编著的项目，并为每个程序设计者分配一个站点，用于离线编辑项目。

链接到其它项目的功能使您能以与处理单个项目几乎相同的方式来处理多项目。

项目间功能的实例

STEP 7 项目间连接功能(标准软件包)：


- 另存为(将带有所有项目的多项目存储在其它位置)
- 归档(带有所有项目的多项目)
- 调整项目间网络(例如合并子网)
- 更新视图(多项目的所有项目)

更多的项目间功能(**PCS 7**、**BATCH flexible**)

- 传送 **AS-OS** 连接数据
- 导出 **BATCH flexible** 系统数据

无多项目的项目结构

在没有多项目的一般项目结构中，所有对象必须位于中央项目中，例如，以便允许传送 AS-OS 连接数据。

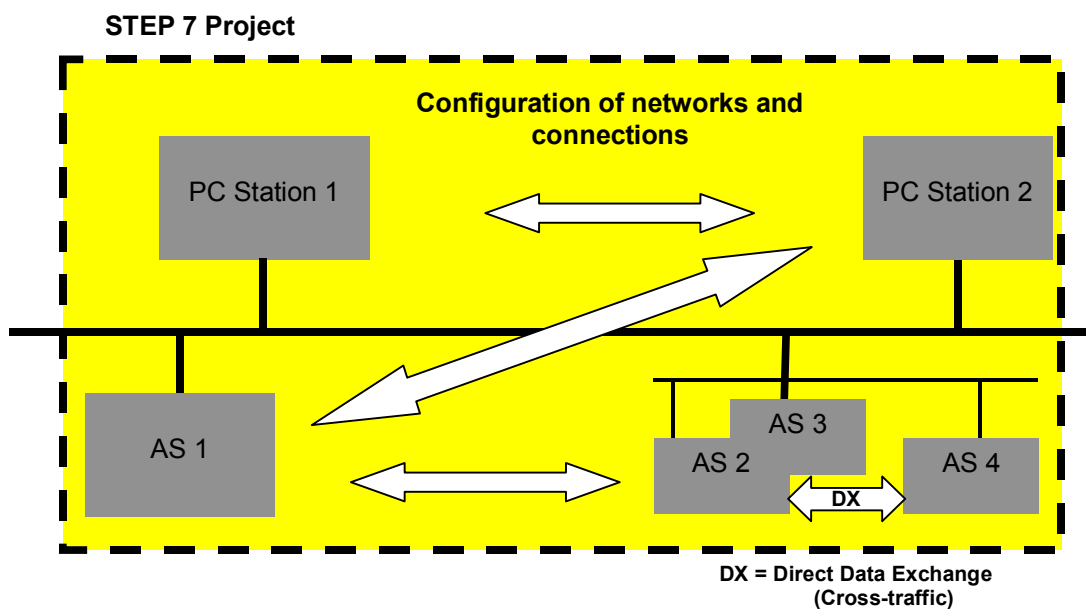


具有多项目的项目结构

STEP 7 项目可以在分布式的不同位置上进行编辑，因此它可以由多个程序设计者共享。

跨项目功能允许用户把多项目中的各个项目拆分为更容易检查的更小对象。

您可以为一个项目组态一个或多个自动化系统。

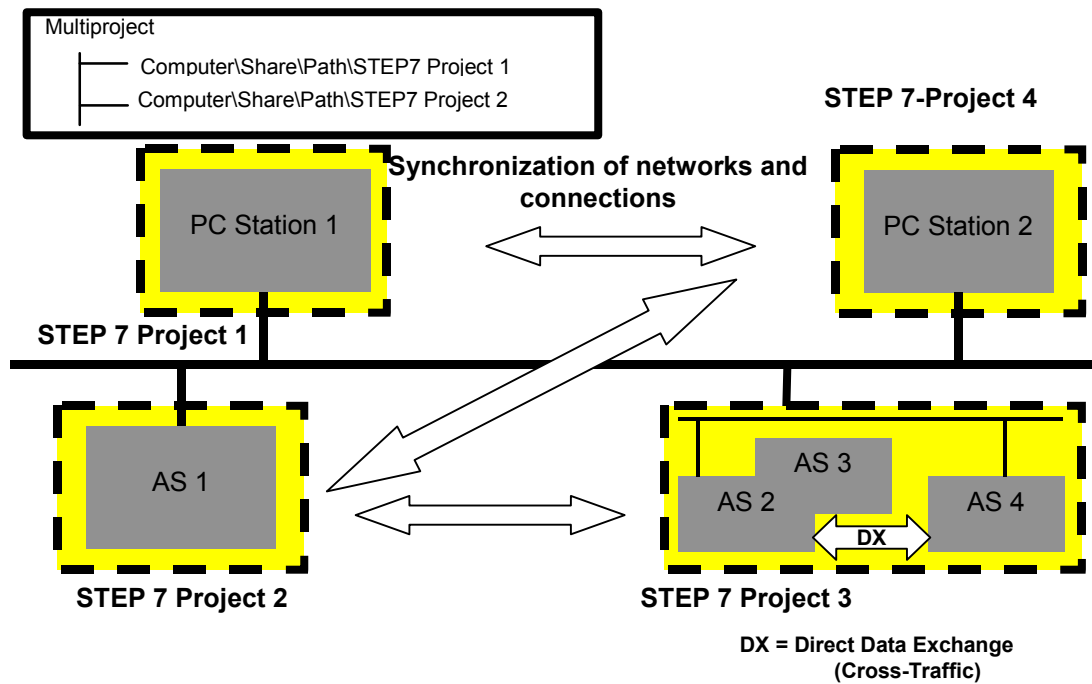

14.2 多项目 - 要求和建议

使用多项目进行工作的不同方法

多项目将允许您组态一个灵活的系统。首先是省时，并行创建的项目可由系统随后合并。

基本上可分为两种工作方法：


- 同一个网络环境中的一个用户组的多个成员共享一个多项目。多项目的各个项目存储在不同的网络文件夹中。
 - 在这种情况下，所有的通讯伙伴都可以在线使用，例如，可以进行连接组态。
 - 只是在网络上执行跨项目功能时，各个伙伴之间必须一致允许，因为当这些功能处于活动状态时，不允许对项目进行读/写访问。
- 项目网络管理员管理主站数据库中的多项目，定义项目的结构(如必要可以在本地进行)，控制外部程序设计者的分布式事务，然后将进入的项目传送给多项目，通过系统功能(文件更新同步)调整跨项目数据，并执行必需的项目间功能。
 - 在这种情况下，您必须，例如，声明连接名称，因为在调整项目期间，**S7** 连接很容易由于名称相同而被合并。
 - 用户也可以对这两种工作方法进行组合。无论使用何种方法，**STEP 7** 均支持在网络中分布项目，并支持简单的插入和删除多项目的项目。

基本要求

将项目分布到不同网络文件夹中的先决条件是：

- 项目均存储在具有读/写属性的文件夹中。这主要指的是：
 - 在创建多项目之前，必须授权可以对存储多项目或项目的驱动器进行读/写访问。
 - 版本名称必须是在网络中唯一。建议您选择一个由计算机名称和驱动器名称组成的版本名称(例如 **PC52_D**)。
 - 对于参与多项目的任何资源(文件夹)，其访问权限和版本名称都不得进行修改。原因是：将一个项目插入多项目时，**STEP 7** 将生成一个指向该项目位置的索引。该索引取决于相应资源的访问权限和版本名称。
 - 只能在版本名称下找到项目，该名称是在多项目中实现该项目时分配给它的版本名称。

- 不得访问完整的驱动器目录体系。对文件夹的访问权限只能针对体系中的某一层。

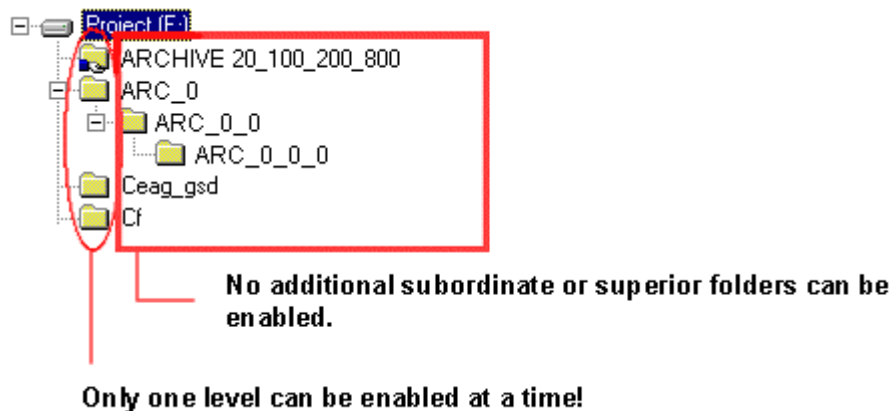

- STEP 7 或 PCS 7 必须安装在包含有项目文件夹的计算机上。原因是：STEP 7 或 PCS 7 会在对项目进行访问的服务器上提供所需要的数据库功能。
- 当您执行已为其在多项目中组态了许多消息的项目时，请注意：
 - 当为项目分配消息号时，CPU 的消息号范围一定不能重叠。将几个向项目分配消息号的子项目插入到多项目中时，并不会对消息号进行任何自动冗余检查。您必须自己进行检查，以确保消息号只出现一次。

项目间功能要求

当在这样的组群内启动项目间功能时，您必须确保：

- 只要有项目正在处理，则包含项目或多项目的所有计算机都必须是可以在网络中在线使用的。
- 当正在执行这些项目间功能时，不允许对项目进行处理。

如果不能确保这一点，我们建议，将所有的项目传送给 PG/PC，然后在本地执行项目间功能。

对同一个对象进行编辑的多个用户：

在给定的时间点上，一个站始终只能由一个程序设计者进行编辑 (不仅仅是在多项目中)。

在将项目拆分为只包含一个站的多个项目时，您要确保在给定的时间上只有一个程序设计者正在访问某个项目。

关于项目大小的建议和规则

一般说来，确实没有办法可以断定一个项目应该有多少个站点。不过，这里有几点意见，可以使您容易作出决定：

- 站越复杂，项目应具有的站就应越少。
- 可以用于组态该系统的团队的成员数目也是指定分布式事务的一个判别标准。各个程序设计者可以并行地在多项目上工作，每个程序设计者处理一个项目，相互之间没有影响。您随后可以优化每个项目的大小，以便满足完成所有项目的最后期限。
- 通过直接数据交换(“交叉通信”)相互连接的站**必须位于同一个项目中**。请注意，您不能组态超出项目边界的直接数据交换。
- 通过 MPI 子网运行于全局数据通讯中的站也**必须位于同一个项目中**。
- 您希望在网络可视化(NetPro)中包含的站也**必须位于同一个项目中**。
- 关于调试的重要事项：可以在 NetPro 下使用的下载功能没有任何跨项目的效能，只是在项目内部发挥作用。受影响的功能是：
 - 在当前项目中下载 > 所选择的站和伙伴站
 - 在当前项目中下载 > 子网上的站
 - 当前项目中的下载 > 所选择的连接
- 编译和保存操作也仅限于针对当前已激活的项目。

例如，如果某个 S7 连接是一个跨项目的连接，那么，两个参与的项目的网络组态都必须进行编译。

14.3 处理多项目

创建一个新的多项目

1. 选择菜单命令**文件 > 新建**。
2. 在“新建”对话框的“名称”框中，为多项目分配一个名称，并选择“多项目”类型。
点击“查找”，或编辑路径，确定多项目的存储位置。

实例：



3. 使用“确定”确认对话框。

路径定义的注意事项

只要有可能，就应使用 **UNC** 惯例来指定路径。这使您能够灵活地、前瞻性地处理 **STEP 7** 项目。

实例：Windows 2000 下的 **UNC** 路径定义：

UNC 路径： \\计算机\共享\路径

\\	双反斜杠(<Alt><9><2>)
计算机	服务器名称：最大字符串长度 = 15 个字符 提供资源(文件、目录...)的计算机的名称。
共享	版本名称：在 Windows 下，只有具有相应的授权时，才可以访问其它 Windows 计算机的资源。
路径	这是一个可选设置。

为多项目创建一个新的项目

当创建一个新的项目时，还可以使用相同的步骤为当前的多项目分配一个新的项目。

要在新项目中插入的多项目必须已经打开。

1. 选择菜单命令**文件 > 新建**。
2. 在“新建”对话框的“名称”框中，为项目分配一个名称，并选择“项目”类型。
激活“在当前的多项目中插入项目”复选框。
点击“浏览”按钮，确定项目的存储位置。如果正在计算机网络中工作，则可将项目文件存储在网络驱动器上，使其他团队成员可对其进行访问。
3. 使用“确定”确认对话框。

另一种方法是，使用菜单命令**文件 > 多项目 > 在多项目中创建**，在当前多项目中创建一个多项目。

如何从多项目中删除一个项目

对于分布式编著(例如, 由外部作者完成), 您也可将项目从多项目中拆除, 编辑完成后重新插入。

当您拆除项目时, 与其它项目的关系将仍然维持(例如项目间的连接), 且项目仍然可用于编译。

1. 选择您希望从多项目中拆除的项目。
2. 选择菜单命令文件 > 多项目 > 从多项目中删除

您现在即可使用“另存为”将项目保存到存储介质, 并将其分布给外部作者。

提示

外部编辑项目的另一种准备方法:

例如, 使用文件 > 另存为, 为外部作者创建一个项目副本, 并在多项目中保留这个“未处理的”副本, 以便您仍然能够调试项目间功能。

随后, 在外部项目完成之后, 您可调用菜单命令文件 > 添加多项目, 用编辑好的项目替换原来的项目。

在这种情况下, 您必须确保只编辑项目的副本, 而不要同时编辑副本和原来的项目!

如何向多项目中添加项目


任何现有的项目可添加到多项目中 对于该过程, 无论所讨论的对象是否已经事先移走, 或是否添加了“第三方”或新项目, 都没有关系。

1. 打开一个多项目。
2. 选择菜单命令文件 > 多项目 > 添加多项目
3. 在接下来的对话框中, 选择您希望添加的项目。
4. 使用“确定”确认对话框。

现在, 您即可调用“在多项目中调整项目”向导来合并项目间子网以及调整连接组态。

注意

SIMATIC 管理器使用变为灰色的多项目图标来标识作为多项目组成部分的打开项目:

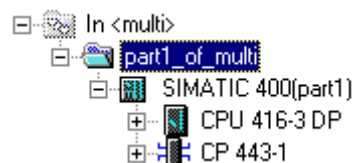

在多项目中调整项目

“在多项目中调整项目”向导会合并子网，并调整项目间的连接数据。

在 SIMATIC 管理器中使用菜单命令**文件 > 多项目 > 调整项目**启用该向导。

调整会(尽量)自动、逐步进行。向导会记录各种不一致的情况。打开 NetPro，调试可能发生的错误。

复制多项目(“另存为”)

无论是否将多项目的项目分布到网络各处：只要您复制多项目(使用菜单命令**文件 > 另存为**来保存多项目)，多项目的所有对象，也就是实际的多项目及其所有项目都会保存到该位置。此时，不可能将项目分布到多个不同的目标文件夹中！

在多项目中复制项目(“另存为”)

根据 SIMATIC 管理器中的当前排列，您可利用多个不同的选项来复制作为多项目组成部分的项目：

情况 1：多项目已打开，且选择了多项目中的一个项目：

1. 选择菜单命令**文件 > 另存为**。
2. 在出现的对话框中，从下列选项中进行选择：
 - “添加到多项目”：
缺省状态下，副本将插入到当前的多项目中。您也可将项目插入到从列表中选择的另一个多项目中。
如果没有选择该选项，那么，副本将另存为一个与多项目没有任何关系的“正常”项目。原来的项目将仍然保留在多项目中。
 - “替换当前的项目”：
副本被插入到当前的多项目中。原来的项目将从多项目中移走，并作为一个与多项目没有任何联系的“正常”项目保留在 STEP 7 数据库中。
3. 使用“确定”退出对话框。

情况 2：多项目中的项目已打开：

1. 选择菜单命令**文件 > 另存为**。
2. 在出现的对话框中，从下列选项中进行选择：
 - “添加到多项目”：
缺省状态下，副本将被插入到多项目列表中的第一个多项目中。您也可将项目插入到从列表中选择的另一个多项目中。
如果没有选择该选项，那么，副本将另存为一个与多项目没有任何关系的“正常”项目。原来的项目将仍然保留在多项目中。
“替换当前的项目”选项不能使用。
3. 使用“确定”退出对话框。

将多项目中的各个项目复制到 MMC

您可对多项目及其所有项目进行归档(菜单命令**文件 > 归档**)，然后将这些数据保存到一个有足够存储空间^①的微存储卡(MMC)中。

您尚未进行归档的多项目数据**不能**写入到一个单独的微存储卡(MMC)中。

不过，您可以选择“跨越”涉及多个 MMC 的多项目中的所有项目。当将数据保存到 MMC 时，将自动包含多项目组件，这样，将来就可通过这些卷完整地“恢复”多项目结构。

我们建议您创建一个文本文件，记录多项目组件及其各自的存储位置(例如 CPU ID)，并将该记录文件放到数据中，传送给 MMC。当要执行服务任务时(没有项目信息的 PG)，这个过程使您免于费力搜索、查找将多项目对象保存到 MMC 中的相关 CPU。

如何将项目从一个多项目移动到另一个多项目

您可将作为多项目组成部分的某个项目移动到另一个多项目。为此，可如下操作：

1. 打开您希望向其移动项目的多项目
2. 选择菜单命令**文件 > 多项目 > 添加多项目**
3. 在出现的对话框中，选择将要移动的项目。
4. 将显示一条消息，询问您是否要将项目添加到当前的多项目中
选择“是”，把项目移动到当前的多项目中。

移动多项目内的站

您可将站(例如 S7-400 或 SIMATIC PC 站)移动到多项目中的其它位置。

当站在多项目的项目之间移动时(例如通过拖放)，项目之间的项目间 连接将仍然保持。

将库设置为主站数据库

您不但可向多项目中添加项目，而且也可实现库，您可将其中一个库标识为主站数据库。在该主站数据库中，您可存储供所有项目全局使用的块。例如，该功能对 PCS 7 工程特别有用。

主站数据库可能只包含每种类型(S7、M7 等等)的一个程序

1. 打开您希望将其标识为主站数据库的库。
2. 选择菜单命令**文件 > 多项目 > 设置为主站数据库**。
这就是主站数据库的图标：



归档并检索多项目

14.4 在多项目中在线访问 PLC

使用所分配的 PG/PC 进行的项目间访问

用于对象“PG/PC”和“SIMATIC PC 站”的“分配 PG/PC”功能也可用于多项目。

您可在多项目的任意项目中指定进行在线访问的目标模块。该过程与您只使用一个项目进行工作时的过程相同。

要求


- 您用于访问 PLC 的 PG/PC 或 PC 站必须已经在多项目中的任何一个项目中进行了分配。
注意：当打开对应的项目时，所分配的 PG/PC 或 PC 站将用高亮度黄色显示。只有在打开项目的 PG 已正确分配时，PG/PC 的分配才可见。
- 所有项目的子网已经连接。
- 多项目的所有项目已经编译完毕，且组态数据已下载给参与的站；例如，向所有参与建立 PG/PC 与目标模块之间连接的模块提供路由信息。
- 目标模块可通过网络进行访问。

使用分布式项目进行工作时的可能问题

如果项目的分配发生改变，且项目在一个没有创建该项目的 PG/PC 上打开，则 PG/PC 分配不可见。

不过，所组态的 PG/PC 对象将仍然保持“已分配”状态，但具有“错误”的 PG/PC。

此时，您必须清除现有的分配，并重新分配 PG/PC 对象。这时，可毫无问题地在多项目内对模块进行在线访问。

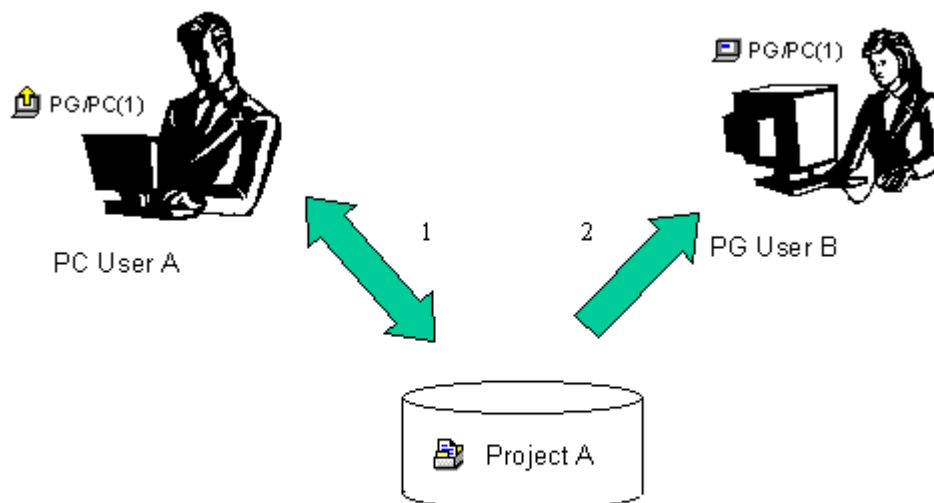

1. Save project A with assigned PG/PC on the network
2. Open the same project A with a different computer

使用分布式项目进行工作的提示

如果有一个以上的团队成员希望访问与他们的 PG 联机的 PLC，有用的方法是，在多项目中创建一个“PG/PC”或“SIMATIC PC 站”对象，然后为 PG 的每个站进行分配。

根据打开了项目的 PG，SIMATIC 管理器将用黄色箭头指示且只指示已分配给该 PG 的对象。

14.5 创建项目间子网

项目间子网的概念

在 STEP 7 V5.2 下，您可组态用于组态连接的项目间子网。

“用于交互项目的项目路由”子网不是由单个操作创建的。而且，多项目的不同项目中的已组态子网均将**合并**！

已合并子网的各子网将和往常一样保留。在进行编组时，它们都分配给一个逻辑“子网组”，它代表所有已分配子网的公共属性。

已合并子网(也就是项目间子网)具有相同的子网类型，与 S7 子网 ID 完全相同。在 NetPro 下它们均通过其名称后缀“(项目间)”进行标识。

在 SIMATIC 管理器中，已合并子网均用下列特殊的图标来表示。

小图标



大图标



可合并的子网

工业以太网、PROFIBUS 和 MPI 子网可合并。

不能合并的子网

PtP 子网不能合并。

周期恒定的 PROFIBUS 子网也不能合并。原因：只能为单一主站系统组态恒定总线周期，这意味着项目间通讯连接对该组态没有意义。

出于相同的原因，将 H 站作为 DP 主站连接的 PROFIBUS 子网也不能合并。

要求

为合并子网，必须授权参与的项目及其子网进行写访问。

如何在 NetPro 中合并子网

为了合并或解散子网，可如下操作：

1. 选择菜单命令 **编辑 > 合并/解散子网 > ...** 在该菜单命令中的最后一部分选择子网的类型。
2. 在下一个对话框中，将多项目子网分配给已合并的子网。
 - 在右侧的域(“合并”)中，选择整个子网。
 - 在左侧的域(“多项目中的子网”)中，选择将要作为已合并子网组成部分的子网。
 - 点击右箭头按钮。


子网按组划分，以便您可以总览要为其分配公共属性(例如完全相同的 **S7** 子网 ID)的子网。

合并所有的子网即形成“已合并子网”(例如，缺省名称为：**PROFIBUS_merged(1)**)。您可修改已合并子网的缺省名称。

您添加给子网组的第一个子网的属性将确定随后添加到组中的所有子网的属性。您可在以后指定另一个“打头的”子网，即通过“选择”按钮确定所有其它子网属性的子网。打头的子网的图标具有绿色边界，以便清楚地标识。

3. 如果您需要更多的合并子网，可点击“新建”按钮，并按上述内容，将域中的子网(“多项目中的子网”)分配给合并子网。
4. 如果需要，您可通过“属性”按钮改变子网属性。这是有可能的，例如，为了改变将要合并的 **PROFIBUS** 子网的总线参数。
5. 使用“确定”或“应用”确认设置。
打头子网的可传送子网属性随后应用于子网组的所有其它子网。

下面的图片强调了上述内容：

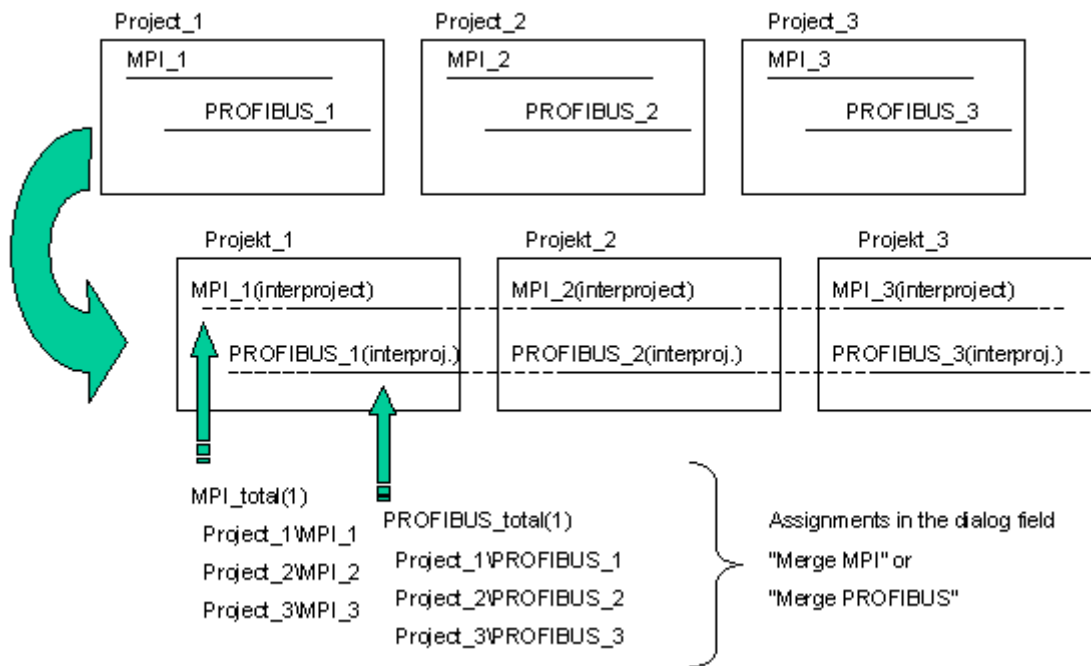

如何解散子网

为解散子网，可如下进行操作：

1. 选择菜单命令 **编辑 > 合并/解散子网 > ...** 在该菜单命令中的最后一部分选择子网的类型。
2. 在下一个对话框中，选择右侧域(“已合并”)中的将从已合并子网中删除的子网。
3. 点击左箭头按钮。
所选择的子网现在即出现在左侧域(“多项目中的子网”)中。

已合并子网的属性

当合并子网时，可传送的主站子网属性会传送给相同组中的其它子网。

除 S7 子网 ID 外，这些属性是(例如，对于 PROFIBUS 子网)配置文件、传送速度、最高地址以及要考虑的节点数目。

下列子网参数将不采用，这意味着子网组的个别子网将仍然维持自己的子网属性：


- 名称
- 作者
- 注意
- 计算的参数
(例外：只能改变“自定义”配置文件的总线参数！)

14.6 在网络视图中显示已合并的子网

“多项目”窗口

当您打开作为多项目组成部分的项目时，NetPro 将显示“多项目”窗口。

使用菜单命令视图 > 多项目，隐藏或显示该窗口。您还可使用图标来控制该视图。

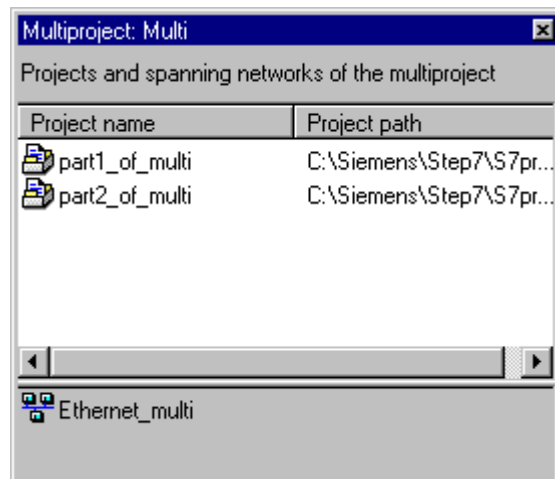

窗口的上半部分会显示多项目的项目。下半部分则在主站子网名称下显示多项目的所有项目间子网。

在选择了窗口上半部分中的项目之后(也可能进行了多重选择)，该窗口的下半部分将确切显示那些项目间子网，这些项目会路由到所有已选择的项目。

提示：通过双击“多项目”窗口中的相应项目，您可快速浏览多项目中的“项目”。STEP 7 随后将在一个单独的窗口中打开对应项目的网络视图。

网络视图

网络视图会显示具有“...(项目间)”名称后缀的所有跨项目子网。

14.7 组态项目间连接

引言

在组态好项目间子网之后，STEP 7 V5.2 还允许您组态带这些主站子网的连接。这些连接的终点可能位于不同的项目中。

STEP 7 支持创建多项目内的项目间连接，也支持调整没有组态任何多项目内容的连接。


项目间连接的连接类型

在 STEP 7 中，您可为冗余和 S7 连接创建项目间连接。

在 SIMATIC NET 中，您也可组态更多的项目间连接类型，FMS 连接除外。更多信息，请参见 SIMATIC NET 文档。

与指定伙伴的项目间连接

创建与指定伙伴(例如 CPU)的项目间连接和创建项目内部的连接一样(过程完全相同)。用于选择连接伙伴的对话框已经扩展，现在，除了选择终点(例如模块)之外，还允许您选择终点所在的多项目中的项目。

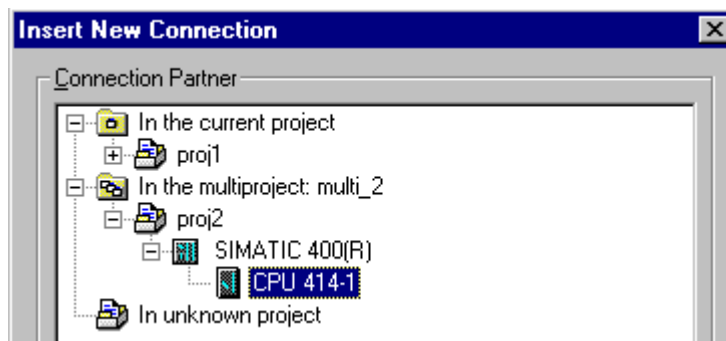

条件是，项目是多项目的组成部分，且子网已经合并(例如通过 SIMATIC 管理器中的“在多项目中调整项目”向导)。

项目间连接的属性

在对多项目的项目进行处理时，项目间连接的一致性仍然保持。即使包含连接伙伴的项目已经从多项目中删除，多项目内的项目间连接仍然完全可以操作，并可以进行编译。

下列事项适用于 **STEP 7** 连接：只有在您调用连接属性对话框查看连接属性时，**STEP 7** 才会在属性对话框弹出之前提示您拆分连接。只有在用“确定”确认了该提示后，您才能修改连接属性。当您修改属性时，必须手工调整连接属性，就像处理到未指定连接伙伴的 **S7** 连接一样。只要修改连接属性，就有在运行期间出现故障的风险。

不终止连接时只能修改连接的本地 ID。

不能终止容错 **STEP 7** 连接。

提示

STEP 7 使用 **S7** 子网 ID-子网的一种对象属性来调整项目间连接。

当尝试在未合并两个相应的子网(为了构成连接路径)时就组态项目间连接时，例如，由于其它受到类似影响的项目暂时无法使用，您可借助于下列方式：


调整所有子网上的 **S7** 子网 ID。通过关联菜单选择各子网并查看其对象属性。为两种子网输入完全相同的 **S7** 子网 ID。

随后您可指定，其它项目的“手工调整”子网上的节点构成连接终点。然而，对于 **NetPro** 来说，该过程仍然无法确认单个子网的独特性。如果项目是通过一个公用的、项目间子网连接的，那么，一致性测试将报告一个错误。在这种情况下，将会检测到不同项目中的相同子网 ID，并被识别为出错。

出于该原因，请在 **NetPro** 中合并子网。


与其它项目中的伙伴进行交互项目连接

如果您在多项目中不能“找到”连接伙伴，那么，就是因为相应的项目是在另一个位置上创建的，或因当前正在编辑而被锁定，您可使用“未知项目中的伙伴”选项来选择连接。在伙伴项目中重复这一选择。

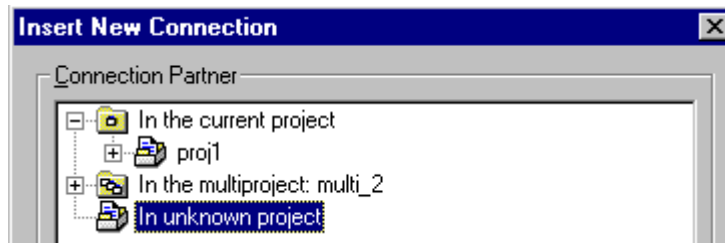

该过程将在两个项目中生成待机连接。以后，当该项目已被合并到多项目中之后，可使用该连接自动调整伙伴项目。

在这种情况下，您需要在两个项目的连接属性中组态一个完全相同的连接名称(索引)。使用该连接名称，您可以分配连接伙伴，也可以调整连接属性(菜单命令 **编辑 > 合并连接**)。

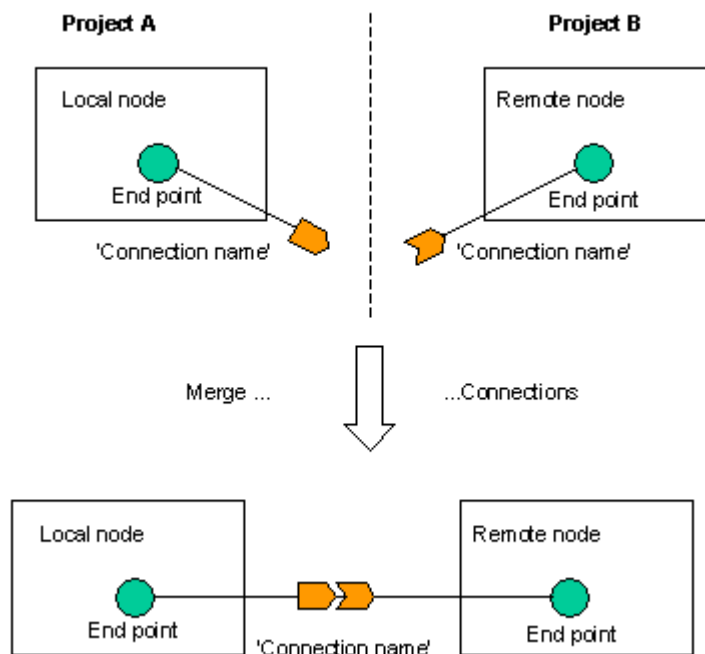

关于下载的特殊考虑

组态好项目间子网和连接之后，您必须将网络组态下载到所有参与的模块。它们代表连接终点以及参与的路由器。

当您将这些数据上传给 **PG**(下载给 **PG**)时，一旦满足自动合并的所有条件(例如两个终点均已上传)，网络组态和连接就会自动合并。

NetPro 所提供的下载功能对项目间数据没有影响。它们只在项目内部起作用。受影响的功能是：

- 在当前项目中下载 > 所选择的站和伙伴站
- 在当前项目中下载 > 子网上的站
- 当前项目中的下载 > 所选择的连接

保存和编译功能也限于当前激活的项目。

S7 项目间连接要求您编译双方都参与的项目。

14.8 用于合并跨项目间连接的选项

您可合并项目间连接，例如 **STEP 7** 连接。

- 当在 **SIMATIC** 管理器中对多项目内的项目进行调整时(菜单命令**文件 > 多项目 > 调整项目**)
- 在 **NetPro** 中使用菜单命令**编辑 > 合并连接**

然而，在两种方法之间存在以下区别：

在 **SIMATIC** 管理器中，只会合并这些连接：在受影响的项目中使用**完全相同的连接名称(参考)**组态为“另一个项目中的连接伙伴”的连接。然而，在 **NetPro** 中，您可将具有类似或不同连接名称的连接相互关联起来。

在 **SIMATIC** 管理器中进行合并时，您无法提前知道哪个连接伙伴具有哪种连接属性，或哪个连接伙伴采用了连接属性(即，是激活的连接伙伴)。在 **NetPro** 中进行合并时，伙伴会使其连接属性适应本地模块的那些属性。此外，也可在合并连接对话框中改变连接属性。

只能在 **NetPro** 中将到未指定伙伴的 **STEP 7** 连接合并到项目间 **S7** 连接中。**SIMATIC** 管理器中不处理这样的连接。

14.9 到未指定连接伙伴的 S7 连接

当在多项目中插入一个包含未指定 S7 连接的项目时，可使用一个简单的方法来合并这些具有项目间 S7 连接的 S7 连接：

1. 合并未指定 S7 连接从中路由的子网。
2. 调用菜单命令**编辑 > 合并连接**。
STEP 7 将自动合并相匹配的未指定 S7 连接。

14.10 在多项目中调整项目

在将项目插入到多项目中之后，必须在多项目中对项目进行调整。在多项目中修改了子网和连接之后，也会调用该功能。当准备用于调试的组态时，应始终执行该功能。

14.11 归档并检索多项目

归档多项目数据

您可将多项目、单个项目或库添加给已压缩的(打包的)归档文件，该文件可存储在硬盘驱动器或移动存储介质(例如 Zip 磁盘)上。

如果多项目的多个段都存储在网络驱动器上，那么，您只能使用下列文件压缩工具来创建多项目数据的归档文件：

- PKZip Commandline V4.0(随 STEP 7 软件包一起提供)
- 版本 6.0 以上的 WinZip
- 版本 1.02 以上的 JAR

归档的先决条件：

由于归档功能将影响多项目的所有项目，因此，任何其它的过程都不得访问相关项目。

步骤

1. 在 SIMATIC 管理器中，选择多项目
2. 选择菜单命令**文件 > 归档**
3. 在下一个对话框中确认多项目，并点击“确定”。
4. 在下一个对话框中，选择归档名称、路径以及归档程序(例如 PK Zip 4.0)
5. 使用“确定”确认对话框。

如何检索多项目档案

1. 在 SIMATIC 管理器中，选择菜单命令**文件 > 检索**
2. 在下一个对话框中，选择多项目档案并点击“打开”。
3. 在出现的“选择目标目录”对话框中，选择用于解包归档文件的目标目录。
在所选择的目录中生成一个新的目录。随后，解包多项目的完整项目目录结构将出现在该目录下的同一级目录上。

15 调试和服务

15.1 调试和服务

调试准备

对于联网站的初始调试，开始时必须通过菜单命令 **PLC > 下载**(SIMATIC 管理器) 将组态数据分别下载给各个 PLC。这将为 PLC 提供它们所需要的硬件组态及网络节点地址。之后，您可使用菜单命令 **PLC > 编译和下载对象**来访问网络。

在调试或服务阶段进行修改时须做哪些工作

如果某个多项目受到影响，建议您在将项目下载给 PLC 之前对其进行调整(在 SIMATIC 管理器中，调用菜单命令 **文件 > 多项目 > 调整项目**)。之后，您可调用核心功能“编译和下载对象”，将变化下载给 PLC。

15.2 如何调试 PROFIBUS 节点

从 STEP 7 V5.2 起，您可使用 PG 在线访问 PROFIBUS 节点，即使除了 PG 以外，只有 DP 从站连接到 PROFIBUS。

在这些节点上，您可执行诊断、监视其输入并修改输出。也可重新组态节点，并将当前所显示的组态另存为新的组态(选择菜单命令 **PLC > PROFIBUS > 将 PROFIBUS 在线组态另存为**)。

您可将以这种方式保存的组态作为组态新站的基础(在 HW Config 中，选择菜单命令 **站 > 打开**)。

如何启动在线访问

在 SIMATIC 管理器中，使用菜单命令 **PLC > PROFIBUS > 节点的操作员控制/监视和诊断** 启动该功能，或，当组态离线打开的站的硬件时，使用菜单命令 **PLC > 节点的操作员控制/监视和诊断**。

会显示一个类似于 HW Config 中的视图(站 > 在线打开)。这里的区别是，您可以指定节点(例如通过关联菜单**指定模块**)、修改参数并将新的组态另存为新的站。

离线和在线视图

在打开所存储的组态(“离线视图”)，且随后用菜单命令 **PLC > 节点的操作员控制/监视和诊断** 启动“在线视图”之后，会应用下列关系：

- 无论离线组态中的节点数目如何，在线视图将显示所有搜索到的节点。
- **STEP 7** 以厂商 ID 和组态数据为基础，尝试在离线视图找到与在线视图中的每个节点相对应的节点。
如果成功，(也就是说，所有节点均完全相同)，就将离线视图参数应用于在线视图。

该方法可确保在线打开时，调试期间所完成和保存的改变都能立即使用。

操作员监控

在在线视图中，您可读取输入和控制输出。在此，编程设备(PG)将起 DP 主站的作用。

1. 选择所需要的节点。
2. 调用菜单命令 **PLC > 操作员控制/监视**。

弹出操作员控制/监视对话框。路径定义指示，可通过 PROFIBUS 服务直接进行在线访问。

在硬件组态期间调用该功能(通过所分配的 CPU 服务进行联机)，通过 PROFIBUS 服务直接访问的差别就是，触发条件不能应用于 DP 从站。

对话框将在一行中显示模块的所有输入/输出。

使用已保存的组态作为组态新站的基础

在线确定的 PROFIBUS 节点可另存为一个站组态(菜单命令 **PLC > PROFIBUS > 将 PROFIBUS 在线组态另存为...**)。所进行的任何改变(在“指定模块”或“修该属性”中)也将保存。

然而，这一新保存的组态将不包含与 PROFIBUS 连接的 DP 从站的任何特定组态数据。因此，DP 主站仅用符号来显示，显示方法类似 DP 从站。

您可在以后选择组态 DP 主站，然后使用新组态的 DP 主站替换在线确定(并用符号表示)的 DP 主站。

过程：

1. 打开已保存的 PROFIBUS 在线组态。
2. 组态 DP 主站的数目，该数目与在线确定的 DP 主站系统的数目相同(带有 CPU 和 PROFIBUS CP 的完整机架或带有集成 DP 接口的 CPU)。
3. 选择您希望用新组态的 DP 主站进行替换的在线确定的 DP 主站之一。
4. 选择菜单命令 **选项 > 分配主站**。
5. 在所显示的对话框中，将一个已组态的主站分配给在线确定的主站。
6. 重复步骤 3 到步骤 5，直到在线确定的所有 DP 主站均用已组态主站进行了替换。

在硬件配置过程中操作员对输入的控制/监视

索引

字母	
*.cfg 文件	5-2、9-7
*.GSD 文件	
安装	3-49
AG_LOCK	10-18
AG_LRECV	10-18
AG_LSEND	10-18
AG_RECV	10-18
AG_SEND	10-18
AG_UNLOCK	10-18
BRCV	10-17、10-18、10-24
BSEND	10-17、10-18、10-24
CiR	7-1
CP 342-5 作为 DP 从站	3-29
CPU 317-2 PN/DP	10-17
CPU 31x2 DP 作为 DP 从站	3-27
CPU 的 DP 接口	1-5
CPU 的 MPI 接口	1-5
CPU 的 PROFIBUS DP 接口	1-5
CR2 机架	
扩展	2-20
DP V0 从站	3-4
DP/AS-i 链接	
组态	3-17
DP/PA 耦合器	3-24
DP/PA 链接	3-24
DPV1	3-52、3-53、3-54、3-55、 3-56、3-57
DPV1 从站的结构	3-53
DP 主站	3-11
DP 主站系统	3-11
插入	3-12
分隔	3-12
组态	3-3
DP 从站	9-16
选择和排列	3-13
DP 从站(模块化)	3-14
DP 从站(紧凑型)	3-14
DP 从站单独购买(与新的 GSD 文件一起)	3-4
DP 从站是智能 DP 从站	3-4
DP 从站的操作员控制/监视	15-1
DP 循环	3-77、3-80
ET 200 X (BM 147/CPU)作为	
DP 从站	3-27
ET 200iS	3-22、3-23
ET 200L	
组态	3-17
ET 200S	3-17、3-18、3-19
ET 200S (IM 151/CPU)作为	
DP 从站	3-27
FDL 连接	10-4、10-17、10-24
FMS 接口	10-3
FMS 连接	10-4、10-18、10-24
FREEZE	3-15、3-16、3-76
GC(全局控制)	3-77
GD 信息包	11-4
GD 回路	11-5、11-6
GD 回路(计算)	11-7
GD 表	11-14、11-16、11-17
编译	11-20
打开	11-13
GD 表使用提示	11-14
GD 资源	11-3
GD 通讯	11-10
扫描率和扫描周期	11-10
组态	11-12
GD 通讯的响应时间	11-11
GET	10-17、10-18、10-24
GSD 修订版	3-50
GSD 文件	3-4、3-46、3-49、3-50、3-51
导入	3-49
HART 模块	3-25
HTML 过程控制	10-2
HW 目录	1-8、1-9
HW 组态	1-1
H 系统	8-1
IDENTIFY	10-18
IE/PB Link	10-33
IP 地址	9-4、9-5、9-6
ISOonTCP 连接	10-4、10-17、10-24
ISO 传输	10-2
ISO 传输连接	10-4、10-18、10-24
IT-CP	10-2
I 从站	3-32、3-37、3-38、3-39
LDB	10-34
LDB (本地数据库)	10-34

- M7-300 2-3
M7-400
 插槽规则..... 2-5
M7-400 的特殊规则 2-5
MAC 地址..... 9-4
MPI 地址 2-12
NetPro 9-1、9-13、9-26
OB 61 3-79
OB 62 3-77
OB 63 3-77
OB 64 3-77
OB55 3-55
OB56 3-55
OB57 3-55
OB61 至 OB 64 3-82
OPC 服务器 4-2、4-3、10-33、10-34
OSTATUS..... 10-17
Outdoor..... 1-8
PA 主站 3-24
PA 主站系统..... 3-24
PBK(参见用于已组态连接的块) 10-24
PC 站 4-4、4-5、4-6、9-22、
 10-31、10-32
PC 站(SIMATIC PC 站)..... 4-1
PG/PC 9-18、9-19、10-41
Pop-Up Menu 10-19
PRINT 10-18
PROFIBUS DP 3-4、3-12
PROFIBUS DPV1 须知..... 3-52
PROFIBUS PA 3-24
PROFIBUS-CPs 10-3
PROFIBUS-DP 3-1、3-6、3-43、
 3-74、3-75、3-76、3-81
 共享输入..... 3-6
 直接数据交换(横向通讯) 3-6
 智能 DP 从站..... 3-6
 组态..... 3-6
PROFIBUS-DP 伙伴 3-41
PROFIBUS-DP 接口子模块(M7-400)
 的特殊规则..... 2-6
PROFIBUS-DP 的组态 3-6
PTP 连接..... 2-16
PUT 10-17、10-18、10-24
REPORT 10-18
RESERVE 模块 3-20
RESUME 10-17、10-24
RTD 模块 3-19

S5 站 9-18
 NetPro 中的对象 9-18
S7RTM(参见组件组态器)..... 4-6
S7 从站 3-4

S7 功能(S7 通讯)..... 10-2
S7 子网识别符 14-16
S7 连接..... 10-4、10-7、10-9、10-10、
 10-11、10-17、10-24、10-33、10-34、
 10-35、10-39、14-23
 到 PG/PC 10-34
 到未指定的伙伴 10-39
 分配连接资源..... 10-7
 可以使用的块 10-17
 通过路由器的 PC 站的互连子网 10-33
 至带 WinCC 的 PG/PC 10-35
S7 连接(互连子网)..... 10-33
S7 连接(冗余)..... 10-4
S7 连接(未指定) 14-23
S7 通讯..... 10-17
SAPI-S7 接口 10-34
SFB 10-24
 BRCV 10-24
 BSEND 10-24
 GET 10-24
 PUT 10-24
 RESUME 10-24
 START 10-24
 STATUS 10-24
 STOP 10-24
 URCV 10-24
 USEND 10-24
 USTATUS..... 10-24
SFB54 RALRM 3-55
SFB75 'SALRM' 3-38
SFC 126 'SYNC_PI' 3-77
SFC 127 'SYNC_PO' 3-77
SFC 78 'OB_RT' 3-77、3-85
SIMATIC 300 扩展机架的组态 2-18
SIMATIC 400 中扩展机架的组态 2-18
SIMATIC PC - 修订以前版本的
 SIMATIC PC 组态 4-5
SIMATIC PC 站 4-1、4-2、4-3、4-4、
 4-5、9-18、9-20、10-31、10-33、10-34
 NetPro 中的对象 9-18
SIMATIC PC 站的插槽规则 4-4
SIMATIC PDM 3-22、3-23、3-25
SIMATIC S5 10-41
SIPROM (参见 SIMATIC PDM)..... 3-25
Soft PLC 4-4
START 10-17、10-24
STATUS 10-17、10-18、10-24
STEP 7 连接(冗余)..... 10-24

STEP 7 连接(项目间) 14-18
STOP 10-24
SYNC 3-15、3-16

SYNC/FREEZE	3-76
TCP/IP	10-2
TC 模块.....	3-17
TeleService.....	9-31
TI3-81	
TSAP (传送服务访问点)	10-40
UDP 连接	10-4、10-24
URC.....	10-17
URCV	10-24
USEND	10-17、10-24
USTATUS.....	10-17、10-24
WAN	9-31、9-32
WinAC	4-1、4-2、4-4
WinCC (组态连接至...).....	10-35
WinLC.....	4-1、4-2、4-3
XDB 文件(参见组态文件).....	4-1

A

安装*.GSD 文件	3-49
安装硬件更新	1-16
安装硬件组件	1-16

B

保存和编译.....	11-16
保存连接	10-41
保存网络组态	9-24
保存组态	5-1
保留连接	10-29
本地数据库(LDB)	10-34
本地数据区.....	1-5
本地组态	1-7
比较: S7 站 - PC 站	4-4
编程 CPU	6-6
编程 DPV1 从站(OB55 至 OB57).....	3-55
编程 DPV1 设备	3-55
编程设备(PG)/PC	
NetPro 中的对象	9-18
代表网络视图中的编程设备.....	9-18
编辑	9-12、9-13
NetPro 中的站	9-13
编辑网络视图	9-10
编辑网络组态的提示	9-25
编辑站组态的提示	1-10
编译 GD 表.....	11-16
标准	3-74
标准保存	3-4
标准从站	3-4、3-46
不同连接类型的块	10-17
不一致连接.....	9-23、10-21
不一致连接的原因	10-21

C

参考结点.....	3-19
槽的规则(S7-300).....	2-2
测试 DP 从站	15-1
测试输入/输出	2-14
层叠	2-18
插槽 PLC	4-1、4-2、4-4
插槽规则和其它规则(硬件组态).....	1-6
插入 DP 主站系统.....	3-12
插入对象.....	1-10
插入模块.....	1-10
插入一个新连接	10-27
查找因特网上的 FAQ	1-15
查找因特网上的产品支持信息	1-15
查找因特网上的模块手册	1-15
查找因特网上的手册.....	1-15
处理“硬件目录”窗口	1-10
处理 DP 主站系统.....	3-12
处理多项目	14-7
处理复杂站	1-10
处于 DPV1 模式的 ET 200S.....	3-21
创建 DP 主站系统.....	3-11
创建参数并将其分配给编程设备	
(PG)/PC 至	9-18
创建参数并将其分配给一个新的	
DP 从站	9-16
创建参数并将其分配给一个新的站.....	9-14
创建参数并将其分配给一个新的子网	9-13
创建到“其它站”	
"PG/PC" "SIMATIC S5 站.....	10-41
创建和分配 SIMATIC PC 站的参数	4-1
创建和分配网络连接的参数.....	9-15
创建连接(规则).....	10-26
创建项目间子网	14-13
创建新的连接到未指定的伙伴	10-39
创建一个站	2-7
从 NetPro 启动全局数据组态.....	9-25
从不同的项目连网站.....	9-33
从站	9-17
错误	9-23

D

打开 GD 表	11-13
打开更多的站	2-8
打开图形网络视图(启动 NetPro)	9-10
打开站	2-7
打印机	2-16
带 I 从站的 DPV1 从站的插槽模型	3-61
带 SAPI-S7 接口的 PG/PC	10-34
代表机架的组态表	1-4

- 代表网络视图中的编程设备 9-18
 - 带选项处理的 ET 200S 3-19
 - 单主站系统 3-6、3-7、3-8
 - 当前的模块 1-8
 - 导入 5-2、5-3、5-4
 - 站 5-2
 - 导入 *.GSD 文件 3-49
 - 导入/导出硬件组态 5-2
 - 导入/导出组态的兼容性 5-2
 - 导入和导出组态 5-2
 - 导出 5-2
 - 连接 9-7、9-9
 - 站 5-2、5-3、5-4
 - 站在网络视图中 9-7
 - 导出文件 5-3
 - 到未指定连接伙伴的 S7 连接 14-23
 - 等时线模式 3-82、3-83、3-84
 - 等时线模式(参见恒定总线循环时间) 3-50
 - 第二次编译 GD 表 11-20
 - 地址 2-12、2-13、3-17、3-18、12-2
 - 设置通讯节点地址 12-2
 - 为 I/O 地址分配符号 2-13
 - 压缩(ET 200S) 3-17
 - 地址(接口) 10-40
 - 地址详细资料 10-39、10-40
 - 地址详细资料(用于未指定的连接伙伴) 10-39
 - 地址总览 2-12
 - 点对点 CP 2-16
 - 点对点连接 2-16、10-4、10-18、10-24
 - 电源模块冗余 2-5
 - 电子邮件 10-2
 - 电子邮件连接 10-4、10-25
 - 读 10-17、10-18
 - 读/写数据记录 3-57
 - 读系统状态列表 3-57
 - 段 3-66、3-67、3-68、3-69
 - 段错误 3-66、3-69
 - 多点传送节点 10-25
 - 多个主站系统 3-9、3-10
 - 多项目 14-13、14-14
 - 操作 14-7
 - 创建项目间子网 14-13
 - 归档和检索 14-24
 - 在网络视图中显示已合并的子网 14-17
 - 在线访问 PLC 14-11
 - 组态项目间连接 14-18
 - 多项目 - 要求和建议 14-4
 - 多项目须知 14-1
 - 多值计算 2-20、6-1、6-2、6-3
 - 编程 6-6、6-7
 - 地址分配规则 6-2
 - 启动类型比较 6-2
 - 中断处理 6-2
 - 多值计算的特点 6-2
 - 多值计算须知 6-1
- ## F
- 发送/接收接口 10-2、10-3、10-8
 - 发送器 3-47
 - 发送器(横向通讯的发送器) 3-41
 - 发送全局数据 11-9
 - 反射错误 3-71
 - 访问 10-18
 - 仿真模块 SIM 374 IN/OUT 16 2-3
 - 分布式 I/O 3-7、3-8、3-9、3-10、3-43
 - 组态 3-1
 - 分布式 I/O 的操作员控制/监视 15-1
 - 分配 I/O 地址 2-12
 - 分配 PC 站 4-6
 - 分配 PG/PC 9-20
 - 分配参数 1-1、1-2
 - 分配地址 2-12
 - 分配密码 1-5
 - 符号
 - 在进行模块组态时为 I/O 地址
 - 分配符号 2-13
 - 符号(诊断中继器) 3-66
 - 附加的现场设备(在 HW 目录中的文件夹) 3-4
 - 复制多个 DP 从站 3-13
 - 复制连接 10-30
 - 复制模块 1-10
 - 复制子网和站 9-26
- ## G
- 改变 CPU 编号 6-6
 - 改变 DP 从站的 PROFIBUS 地址 12-2
 - 改变 DP 主站系统的编号 3-12
 - 改变 DP 主站系统的名称 3-12
 - 改变 DP 主站系统的属性 3-12
 - 改变 STEP 7 站的节点地址 12-2
 - 改变对象 1-10
 - 改变节点地址 12-3
 - 改变连接表 10-19
 - 改变连接伙伴 10-28
 - 改变模块 1-10
 - 高亮显示 DP 主站系统 9-25
 - 高亮显示将要在网络视图中组态的 SIMATIC
 - PC 站 4-6
 - 各种连接类型须知 10-4
 - 更换机架、C7 设备和 DP 从站 1-12
 - 更新中断 3-55

共享输入	3-10
孤立的 DP 主站系统	3-12
关于 GSD 修订版须知	3-50
广播节点	10-24
归档并检索多项目	14-24
过程响应时间	3-78、3-81
过程映像分区	3-83、3-85

H

合并/解散子网	14-13
合并连接	14-18
合并连接(多项目)	14-18、14-22
合并项目间连接	14-22
合并子网(多项目)	14-13
何时使用多值计算	6-3
恒定总线周期	3-76、3-77、3-79、 3-80、3-81
横向通讯	3-41
横向通讯(实例)	3-43
横向通讯(直接数据交换)	3-6、3-8、3-9、 3-10、3-41

J

激活的连接建立	10-40
计算所需要的 GD 环的例外情况	11-7
基于 PC 的 SIMATIC 控制器	4-4
检查网络的一致性	9-23
检查一致性	10-21
检查站组态的一致性	12-1
监视变量	2-14
监视输入	2-14
减小子网长度	9-15、9-25
将 CP 342-5 组态为 DP 从站	3-27
将 CPU 315-2 DP 组态为 DP 从站	3-27
将 DP 主站系统与 PROFIBUS 接口分隔	3-12
将 DP 从站(GSD 修订版 5)组态为 用于直接数据交换的接收器	3-46
将 DP 从站分配到 SYNC/FREEZE 组中	3-15
将 ET 200X(BM 147/CPU)组态为 DP 从站	3-30
将 IE/PB-Link 连接到恒定循环的 PROFIBUS 网络	3-86
将编程设备/PC 作为连接伙伴	10-34
将参数分配给 CPU 接口	1-5
将参数分配给中断	1-5
将属性分配给模块/接口	2-11
将硬件组态上传到可编程控制器中	12-7
将站组态上传到可编程控制器中	12-7
将站组态下载到可编程控制器中	12-1
将组态上传到可编程控制器中	12-7

将组态下载到 CPU 中	12-1
交换和移动模块	1-11
解散子网(多项目)	14-13
介绍(参见分配 PG/PC)	9-20
接收全局数据	11-9
接收器	3-46、3-47、3-48、3-51
接收器(横向通讯中的接收器)	3-41
借助诊断中继器显示拓扑	3-69
警告	9-24
进行发送和接收的条件	11-9
具有路由的 S7 连接	10-33

K

可加载的 STEP 7 通讯 (S7-300 作为客户机)	10-17
可选软件	2-16
控制 DP 从站	15-1
扩展机架	2-4
组态	2-18
扩展机架的连接规则(SIMATIC 400)	2-19

L

来自不同项目的站连网	9-33
连接	10-8、10-9、10-23、10-26
保留	10-29
插入	10-27
创建	10-41
导出	9-8
分配连接资源	10-7
复制	10-30、10-31
改变	10-20
合并(多项目)	14-22
删除	10-30
下载至编程设备(PG)	12-8
在编程期间访问连接 ID	10-23
组态	10-1
连接表	10-19、10-20、10-21、10-22、 10-23、10-27
排序	10-19
通过键盘编辑	10-19
显示和隐藏列	10-19
优化列宽	10-19
连接的本地 ID 改变	10-19
连接的本地终点	10-22
连接的创建规则	10-26
连接伙伴改变	10-28
位于另一个项目中	10-36
未指定	10-39、10-40
在另一个项目中	10-39
连接类型	10-4

到另一个项目中的伙伴	10-36
对于同一项目中的伙伴	10-24
可以使用的块	10-17
连接属性改变	10-19
连接资源	10-7、10-8、10-9、10-10、 10-11、10-26、10-40
连接资源分配须知	10-7
连接组态编辑提示	9-25
类型文件	3-4
类型文件(参见 GSD 文件)	3-49
列宽	10-19
路由	3-86
路由器	9-6、9-28、10-33

M

密码	5-2
模块	1-5、1-10、1-11、2-14、2-15
插入	1-10
复制	1-10
改变	1-10
更换和移动	1-11
后续安装	1-16
监视/修改	2-14
删除	1-10
设置属性	1-5
移动	1-11
模块化 DP 从站	
组态	3-14
模块排列规则(SIMATIC 300)	2-1
模块排列规则(SIMATIC 400)	2-4
模块信息	
用于诊断中继器	3-66
模块状态	3-67
模块组(M7-300)	2-3
目的	3-78、3-79、3-80、3-81、3-82
目录(NetPro)	9-13
目录配置文件	1-8

N

您应该了解的插槽规定和其它规则	1-6
暖启动	10-17

P

排列 C7 控制系统(特性)	2-10
排列扩展机架(SIMATIC 400)	2-19
排列网络视图	9-25、9-27
排列整个 C7 系统(特性)	2-10
排列中央机架	2-8
配置 S5 模块	2-17
配置文件(DP)	3-74

配置文件(硬件目录)	1-8
------------------	-----

Q

启动类型比较	
多值计算	6-2、6-3
启动特性	1-5
启动应用程序, 进行硬件组态	2-7
其它站	9-18、10-41
NetPro 中的对象	9-18
切换 DP 主站接口	3-53
全局控制帧	3-79
全局数据通讯	11-12、14-4
全局数据通讯(概述)	11-1
全局数据通讯的状态	11-18
全局数据组态	
下载	12-7
确定 GD 资源的通讯能力	11-3

R

热电偶	3-19
热启动	10-17
容错的 S7 连接	10-24
冗余电源模块	2-5
冗余的 S7 连接	10-4
如何解散项目间子网	14-13
如何组态项目间连接	14-18
如何调试 PROFIBUS 节点	15-1
软件 PLC	4-1、4-2

S

扫描率	
输入	11-18
删除一个或多个连接	10-30
删除模块	1-10
上传	12-7
通过站进行组态	12-7
硬件组态至可编程控制器	12-7
上传(将网络组态上传至编程设备)	12-8
上传网络组态	12-8
上传至编程设备(PG)(网络组态和连接)	12-8
设置 PROFIBUS 子网的恒定总线周期	3-74
设置保护级别	1-5
设置保持特性	1-5
设置恒定总线周期(PROFIBUS)	3-74
设置系统响应	1-5
设置优先级	1-5
设置组件属性	1-5
使用*.GSD 文件	3-49
使用 SFB75 ‘SALRM’ 在 I 型从站中	
创建报警	3-38

使用扩展机架来扩展中央机架.....	2-18
使用连接表进行工作	10-19
使用拓扑视图进行工作	3-71
使用系统功能进行的全局数据传送	11-20
首次保存和编译 GD 表.....	11-16
首次分配网络节点.....	12-2
首次下载网络组态.....	12-2
输入扫描率.....	11-18
输入状态行.....	11-18
数字仿真模块 SIM 374 IN/OUT 16	2-3
数字仿真模块特殊规定	
SIM 374 IN/OUT 16	2-3
搜索	1-9
在硬件目录中	1-9
搜索目录(NetPro).....	9-16
搜索硬件目录	1-9
所需要的 GD 包数目	11-4
所需要的 GD 环数目	11-5

T

填写 GD 表.....	11-15
调试和服务.....	15-1
同步	3-79、3-81
同步循环中断.....	3-82
通讯	3-75、3-76、9-2、9-3、9-23、 9-25、9-28、9-29、12-2、12-4、12-5
用于已组态连接的块	10-24
通讯(GD 通讯).....	11-1
通讯处理器.....	2-16
通讯节点	
属性	9-2
通讯连接状态	10-22
通过 CiR 在操作期间修改系统	7-1
通过工业以太网和 IE/PB 链路将 PG/PC 连	
接到恒定周期的 PROFIBUS 网络	3-86
通过集成的 PROFIBUS-DP 接口访问	
编程设备	3-12
通过以太网 CP 组态通讯	10-2
统计数据	3-73
拓扑	3-66、3-67
拓扑视图	3-72
拓扑数据	3-71、3-72、3-73

W

网关	9-28、9-29、9-30
网关的站	
代表网关.....	9-28
网络视图	10-22
网络组态	
保存.....	9-24、9-25

规则	9-3
网络组态和 STEP 7 项目	9-1
网络组态规则	9-3
排列	9-27
为参考结点设置参数.....	3-17
未指定连接伙伴	10-29、10-35、10-40

X

系统数据块(SDB)	5-1
下载	12-1、12-2、12-6、12-7
连接	12-6
网络组态至可编程控制器.....	12-4
硬件组态至可编程控制器.....	12-1
下载(网络组态).....	12-5
下载到 PC 站	12-4
下载连接.....	12-5
下载全局数据组态	12-7
下载网络组态	12-2、12-5
下载网络组态到可编程控制器	12-4
下载网络组态的改变部分	12-5
下载组态到可编程控制器	12-1
线路诊断.....	3-66、3-67
显示 CPU 分配	6-5
显示地址总览	2-13
显示和隐藏列	10-19
显示连接状态	10-22
显示模块信息	1-15
显示硬件目录中的组件信息.....	1-15
项目间的连接	10-36
消息帧错误	3-71
写.....	10-17、10-18
修改变量.....	2-15
修改输出.....	2-14
选项处理.....	3-19、3-20、3-21
选择 DP 主站系统.....	9-25
选择和排列 DP 从站	3-13
循环同步.....	3-77、3-80、3-81、3-82

Y

压缩地址空间(ET 200S).....	3-17
移动模块.....	1-11
以太网 CP	10-2
以太网地址分配.....	9-4
一致性	
检查站组态	12-1
一致性检查(NetPro)	9-23
一致性检查结果	9-23
一致性数据的分布式读取与写入	
(> 4 字节).....	3-5
硬件的组态(介绍)	1-1

- 硬件目录1-2、1-9
 - 自定义 1-8
- 硬件配置的基本步骤 1-2
- 硬件组态(启动应用程序) 2-7
- 应用 4-3
- 用 SFC13 读诊断 3-55
- 用户应用 4-1
- 用于多值计算操作的地址分配 6-2
- 用于同步循环中断的组织块
 - (OB61 至 OB64) 3-77
- 用于已组态连接的块 10-24
- 有 3-6
- 优化速度 3-74
- 有两个 DP 主站系统的组态
 - (直接数据交换从站 > 主站) 3-10
- 有两个 DP 主站系统的组态
 - (直接数据交换从站 > I 从站) 3-9
- 有冗余能力的电源模块(S7-400)的特殊规则 2-5
- 有智能 DP 从站的组态
 - (数据交换 I 从站 <> 主站) 3-7
- 有智能 DP 从站的组态
 - (直接数据交换从站 > I 从站) 3-8
- Z**
- 在 2-10
- 在 HW 组态中设置恒定总线循环时间和等时线模式的参数 3-82
- 在 NetPro 中扩展网络组态 9-10
- 在 NetPro 中放置站和子网 9-25
- 在 NetPro 中编辑站 9-10
- 在编程期间访问连接 ID 10-23
- 在多项目中调整项目 14-23
- 在多项目中在线访问 PLC 14-11
- 在机架中排列模块 2-9
- 在连接表中编辑本地 ID 10-19
- 在模块组(M7-300)中排列模块。 2-3
- 在网络视图中导入和导出站 9-7
- 在网络视图中分配 SIMATIC PC 站 4-6
- 在网络视图中高亮显示模块的通讯伙伴 9-25
- 在网络视图中排列 DP 从站 9-25
- 在网络视图中显示/改变组件属性 9-25
- 在网络视图中显示已合并的子网 14-17
- 在网络视图中自动放置 9-25
- 在网络组态中实现编程设备/PC 连接 9-20
- 在下载期间改变 CPU 的工作模式 12-1
- 在线访问 NetPro 中的模块 9-25
- 在项目内连网站 9-1
- 在硬件目录窗口中, DP 从站位于何处? 3-4
- 在用户程序中分配参数 1-5
- 在子网上(NetPro)选择节点 9-18
- 在组态表中选择行(组态 HW) 1-10
- 站
 - 导入/导出 5-2
- 站窗口的布局 1-3
- 占位模块(DM 370 占位模块) 2-2
- 占位模块的特殊规则(DM 370 占位模块) 2-2
- 站组态
 - 上传 12-7
- 这就是 PC 站的功能 4-6
- 诊断地址 3-54
- 诊断中继器 3-69、3-70
- 整个 C7 系统
 - 组态 2-10
- 滞后时间 3-84
- 直接从站到从站通讯 3-41
- 直接通讯(横向通讯) 3-43
- 智能 DP 从站 3-4、3-7、3-30、3-31
- 制与反馈接口 3-19、3-20、3-21
- 制造商特定中断 3-55
- 中断处理
 - 多值计算操作 6-2
- 中断属性 1-5
- 中央机架 2-4、2-8
- 终止 STEP 7 连接(多项目) 14-18
- 主站系统 3-12
- 自定义硬件目录 1-8
- 自动排列机架 1-10
- 子网
 - 减小长度 9-25
 - 属性 9-2
- 子网长度
 - 减小 9-15、9-26
- 子网和通讯节点的属性 9-2
- 子网和站 9-1
- 子网识别符 9-30、14-13
- 子网掩码 9-5、9-6
- 资源 10-26
- 总线错误 3-66
- 总线配置文件 3-74
- 总线周期 3-74、3-75、3-76
- 状态行输入 11-18
- 状态信息 10-23
- 状态中断 3-55
- 组件的后续安装 1-16
- 组件组态器 4-6
- 组态 9-10、9-11、9-12、10-31
 - 保存 5-1
 - 导入/导出 5-2
 - 导入和导出 5-2

连接.....	10-31、10-32	组态和调试诊断中继器.....	3-66
上传.....	12-7	组态紧凑型 DP 从站.....	3-14
子网(NetPro).....	9-10	组态连接.....	10-1、10-31
组态(什么时候需要?).....	1-1	到 PG/PC.....	10-34
组态 DPV1 设备.....	3-53	到另一个项目中的伙伴.....	10-36、10-38
组态 DP 主站系统的基本步骤.....	3-1	引言.....	10-1
组态 ET 200S.....	3-17	在 SIMATIC PC 站中.....	10-31
组态 ET 200S 的规则.....	3-17	至带 WinCC 的 PG/PC.....	10-35
组态 GD 通讯.....	11-12	组态模块化 DP 从站.....	3-14
组态 PROFIBUS DP 上的快速和		组态软件冗余.....	3-26
等长过程响应时间.....	3-77	组态时钟存储器.....	1-5
组态 PROFIBUS-CP 通讯.....	10-3	组态文件(用于 SIMATIC PC 站).....	4-1
组态 PROFIBUS-DP 节点之间的		组态一致性数据区(> 4 字节).....	3-5
直接数据交换.....	3-41	组态硬件(介绍).....	1-1
组态 S7-400 作为 I 从站的实例.....	3-32	组态用于多值计算操作的模块.....	6-5
组态 SIMATIC 站中模块的连接.....	10-26	组态与分配参数到本地组态的步骤.....	1-7
组态点对点 CP.....	2-16	组态站的基本步骤.....	1-3
组态多值计算操作.....	6-4	组态直接数据交换的实例.....	3-43
组态分布式 I/O(DP).....	3-1	组态智能 DP 从站.....	3-27

